



© 2025 Lennox Industries Inc.
Dallas, Texas, EE. UU.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ML296DFVK

SERIE MERIT®
DESCARGA DE AIRE DE FLUJO DESCENDENTE

508521-01SP
5/2025



**ESTE MANUAL DEBE SER ENTREGADO
AL PROPIETARIO DE LA CASA
PARA REFERENCIA FUTURA**

! Este es un símbolo de alerta de seguridad y nunca debe ignorarse. Cuando vea este símbolo en las etiquetas o manuales, manténgase alerta al potencial de lesiones personales o muerte.

! ADVERTENCIA

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inapropiado puede ocasionar daños materiales, lesiones personales o mortales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador de HVAC profesional licenciado (o equivalente), una agencia de servicio o el proveedor de gas.

! PRECAUCIÓN

Igual que con cualquier equipo mecánico, el contacto con los bordes afilados de la plancha de metal puede producir lesiones. Sea precavido cuando maneje este equipo, y use guantes y ropa protectora.

! ADVERTENCIA

Este calefactor cuenta con un control de ignición habilitado desde fábrica para usar junto con sistemas refrigerantes A2L de Lennox. Los códigos de seguridad prohíben deshabilitar la función de detección de refrigerante en sistemas A2L. Consulte las instrucciones de instalación del calefactor para conocer el montaje de sistemas refrigerantes que no sean A2L ni de Lennox.





Contenido

| | |
|---|----|
| Dimensiones de la unidad - pulgadas (mm)..... | 2 |
| Calefactor a gas ML296DFVK..... | 3 |
| Envío y lista de empaque..... | 3 |
| Seguridad..... | 3 |
| Uso del calefactor como calentador de construcción..... | 4 |
| Generalidades..... | 5 |
| Aire de combustión, dilución y ventilación..... | 5 |
| Configuración del equipo..... | 8 |
| Filtros..... | 12 |
| Sistema de conductos..... | 12 |
| Especificaciones de tuberías y accesorios..... | 12 |
| Procedimiento de cementación de uniones..... | 15 |
| Prácticas de ventilación..... | 15 |
| Tuberías de gas..... | 33 |

| | |
|---|----|
| Servicio eléctrico..... | 35 |
| Control De Encendido..... | 38 |
| Aplicaciones con bajo PCG..... | 47 |
| Puesta en marcha de la unidad..... | 50 |
| Medición de la presión de gas..... | 51 |
| Combustión apropiada..... | 52 |
| Altitudes elevadas..... | 52 |
| Otros ajustes de la unidad..... | 53 |
| Secuencia de operación..... | 54 |
| Servicio..... | 55 |
| Lista de repuestos..... | 56 |
| Datos del soplador..... | 59 |
| Lista de control de puesta en marcha y rendimiento..... | 61 |



Dimensiones de la unidad - pulgadas (mm)

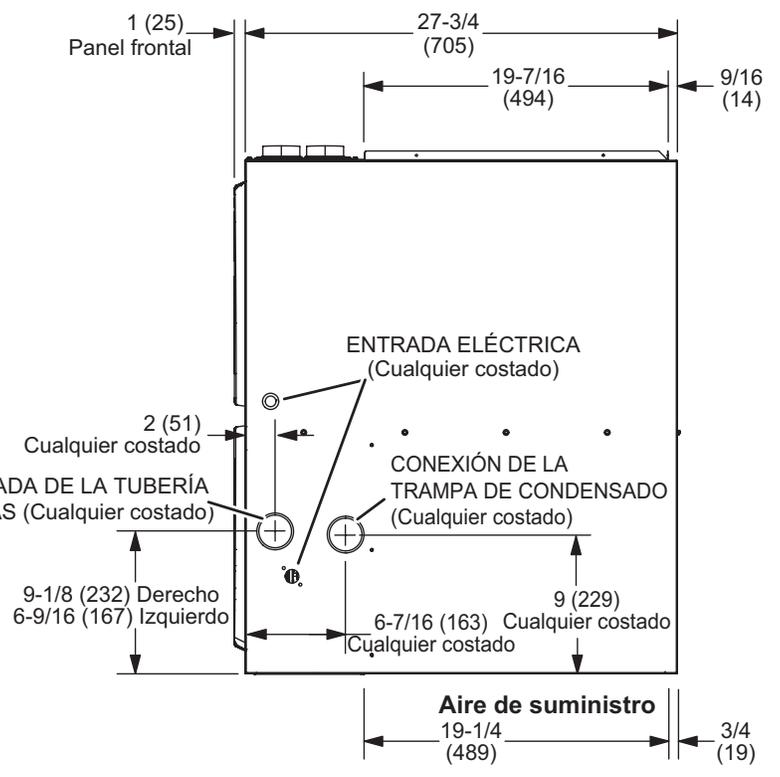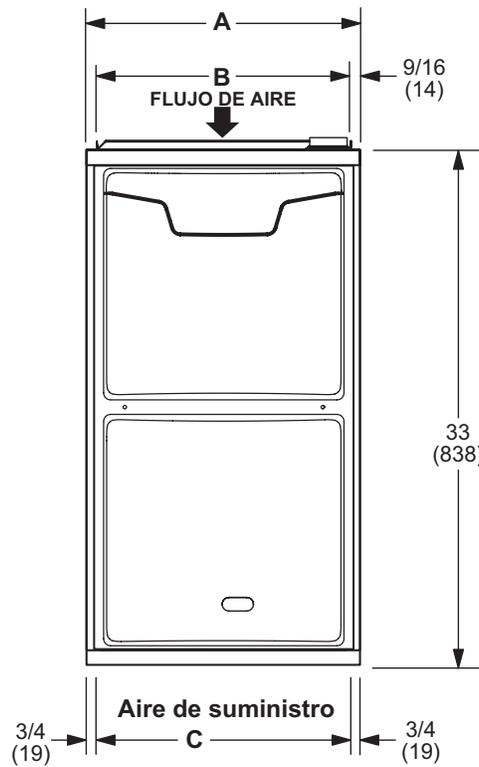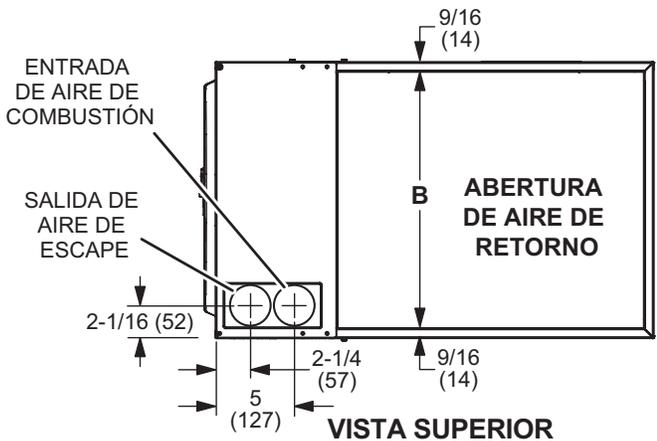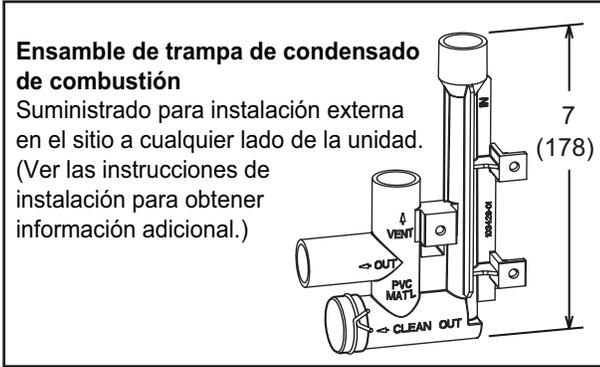

| Modelo N.º | A pulg. (mm) | B pulg. (mm) | C pulg. (mm) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ML296DF045XV36BK ML296DF070XV48BK | 17 1/2 (446) | 16 3/8 (416) | 16 (406) |
| ML296DF090XV60CK | 21 (533) | 19 7/8 (505) | 19 1/2 (495) |

Calefactor a gas ML296DFVK

El calefactor a gas ML296DFVK de Categoría IV se envía listo para ser instalado en la posición de flujo descendente.

El calefactor está equipado para instalación en aplicaciones de gas natural. Se requiere un kit de conversión (ordenado separado) para usarlo en aplicaciones de gas propano/LP.

La unidad ML296DFVK se puede instalar como calefactor a gas central de ventilación directa o indirecta.

NOTA: En las instalaciones de ventilación directa, el aire de combustión se toma de afuera y los gases de combustión se descargan afuera. En las instalaciones de ventilación indirecta, el aire de combustión se toma de adentro o del ático o espacio entre plantas ventilado y los gases de combustión se descargan afuera. Ver la FIGURA 1 y la FIGURA 2 para aplicaciones que involucren terminación de techo.

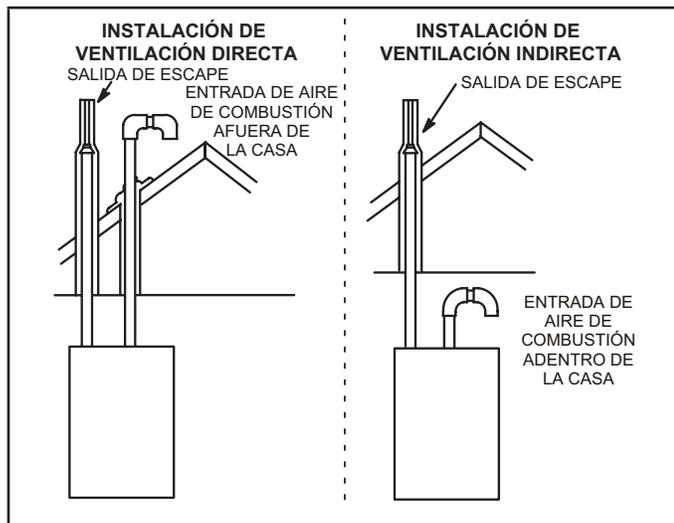


FIGURA 1

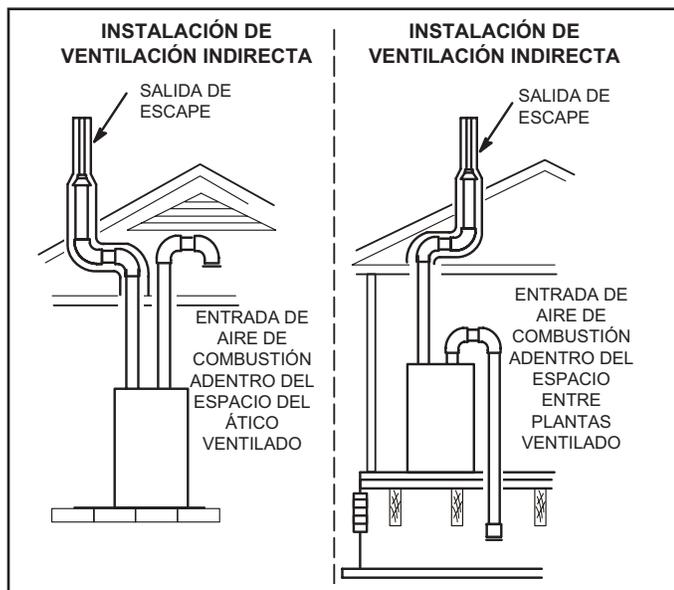


FIGURA 2

Envío y lista de empaque

El paquete 1 de 1 contiene

- 1 - Unidad ML296DFVK armada
- 1 - Bolsa que contiene lo siguiente:
 - 1 - Casquillo a presión
 - 1 - Tapón a presión
 - 1 - Lazo prensacables
 - 1 - Trampa de condensado
 - 1 - Tapa de la trampa de condensado
 - 1 - Abrazadera de la trampa de condensado
 - 1 - Pantalla de entrada de aire de 2" de diámetro
 - 1 - Codo macho hembra roscado de 3/4"
 - 2 - Codos macho hembra roscados de 2"
 - 2 - Placas de sellado de ventilación lateral
 - 2 - Juntas sellantes de ventilación lateral
 - 6 - Tornillos para hoja metálica

⚠ PELIGRO

Peligro de explosión.

En ciertas circunstancias, el aromatizador utilizado con gas LP/propano puede perder su aroma. En caso de una fuga, el gas LP/propano se acumulará cerca del piso y puede ser difícil olerlo. Se debe instalar un detector de fugas de LP/propano en todas las aplicaciones de LP.

Inspeccione el equipo para detectar daños de envío. Si identifica algún daño, contáctese de inmediato con el último transportista.

Los siguientes artículos también se pueden ordenar separados:

- 1 - Termostato
- 1 - Kit de cambio de LP/Propano
- 1 - Interruptor de presión a altitudes elevadas
- 1 - Kit de sensores (instalado en el sitio)

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inapropiado puede ocasionar daños materiales, lesiones personales o mortales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador profesional licenciado (o equivalente), una agencia de servicio o el proveedor de gas.

⚠ PRECAUCIÓN

Igual que con cualquier equipo mecánico, el contacto con los bordes afilados de la plancha de metal puede producir lesiones personales. Sea precavido cuando maneje este equipo.

Solo use el tipo de gas aprobado para este calefactor. Consultar la placa de identificación de la unidad. Las unidades ML296DFVK están certificadas por CSA International según las normas ANSI Z21.47 y CSA 2.3.

Códigos de construcción

En los Estados Unidos, la instalación de calefactores a gas debe cumplir con los códigos locales de construcción. A falta de códigos locales, las unidades deben instalarse de acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible (ANSI-Z223.1/NFPA 54) actual. El Código Nacional de Gas Combustible puede obtenerse en la siguiente dirección:

American National Standards Institute, Inc.
11 West 42nd Street
Nueva York, NY 10036

En Canadá, la instalación debe cumplir con la Norma Nacional de Canadá CSA-B149 - Códigos de instalación de gas natural y propano, los códigos de plomería o de aguas residuales locales y otros códigos locales pertinentes. Para garantizar un funcionamiento apropiado de la unidad en aplicaciones de ventilación indirecta, se debe suministrar aire de combustión y ventilación de acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible o la norma CSA-B149 actual.

Ubicaciones y espaciamientos

Este calefactor está certificado por CSA International para espaciamientos de instalación a materiales combustibles tal como se indica en la placa de identificación de la unidad y en la tabla en la FIGURA 3. Los espaciamientos de acceso y servicio deben tener prioridad sobre los espaciamientos de protección contra incendios.

Para instalación en un garaje residencial, el calefactor debe instalarse de manera que los quemadores y la fuente de ignición estén situados al menos 18 pulgadas (457 mm) sobre el piso. El calefactor debe situarse o protegerse para evitar los daños físicos causados por vehículos. Cuando un calefactor se instala en un garaje público, cobertizo u otro edificio que contiene una atmósfera peligrosa, el calefactor debe instalarse de acuerdo con los requisitos recomendados de práctica apropiada y del Código Nacional de Gas Combustible actual o las normas CSA B149.

NOTA: El calefactor debe ajustarse para producir un aumento de temperatura dentro del rango especificado en la placa de identificación de la unidad. De lo contrario, el funcionamiento podría tener límites irregulares y producir la falla prematura del intercambiador de calor.

Este calefactor ML296DFVK se debe instalar de manera que sus componentes eléctricos estén protegidos contra el agua.

Instalación en combinación con un serpentín de enfriamiento

Cuando este calefactor se utiliza con unidades de enfriamiento (FIGURA 3), debe instalarse en paralelo o en el lado aguas arriba de dichas unidades para evitar condensación en el compartimento de calefacción.

Con una disposición de flujo paralelo, un regulador de tiro (u otro medio para controlar el flujo de aire) debe evitar adecuadamente la entrada de aire enfriado al calefactor. Si el regulador de tiro es de operación manual, debe estar equipado para impedir la operación ya sea de la unidad de calefacción o de enfriamiento, a menos que esté en la posición de **CALEFACCIÓN** o **ENFRIAMIENTO** pleno.

Una vez instalado, este calefactor debe estar puesto a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales. Además, en los Estados Unidos, la instalación debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Núm. 70 actual. El Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA Núm. 70) puede obtenerse en la siguiente dirección:

National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
1 Battery March Park
Quincy, MA 02269

En Canadá, todo el cableado eléctrico y la puesta a tierra de la unidad se deben instalar de conformidad con las reglamentaciones actuales del Código Eléctrico Canadiense Parte I (CSA Norma C22.1) y/o los códigos locales.

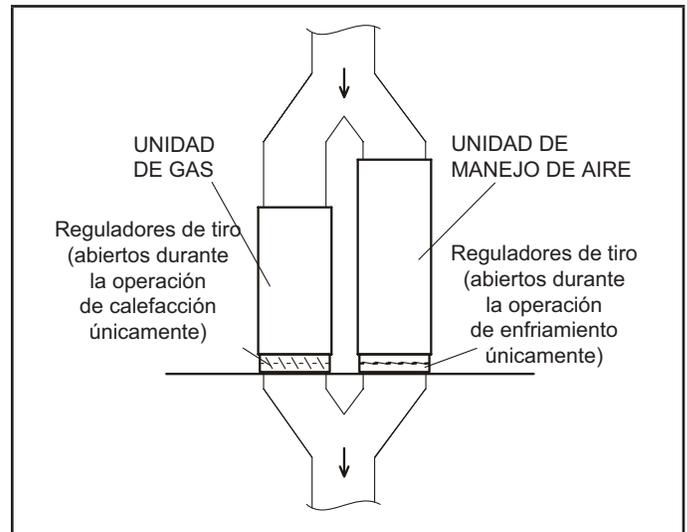


FIGURA 3

NOTA: Este calefactor está diseñado para una temperatura mínima continua del aire de retorno de 60 °F (16 °C) o una operación intermitente a una temperatura mínima de 55 °F (13 °C) de bulbo seco para casos en que se usa un termostato de disminución de la temperatura en la noche. La temperatura del aire de retorno no debe exceder 85 °F (29 °C) de bulbo seco.

El calefactor ML296DFVK se puede instalar en alcobas, clósets, áticos, sótanos, garajes, lavaderos y espacios entre plantas.

Este diseño de calefactor no ha sido certificado por CSA para instalación en casas rodantes, vehículos recreativos o áreas exteriores. Nunca utilice una llama abierta para detectar escapes de gas. Revise todas las conexiones con una solución de jabón comercialmente disponible y preparada específicamente para detectar fugas.

Uso del calefactor como calentador de construcción

Las unidades pueden usarse para el calentamiento de edificios o estructuras en construcción si se cumplen las siguientes condiciones para garantizar un funcionamiento apropiado:

NO USAR LA UNIDAD COMO CALENTADOR DE CONSTRUCCIÓN A MENOS QUE SE CUMPLAN TODOS LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

- El calefactor debe estar en su ubicación final. El sistema de ventilación debe estar instalado en forma permanente según estas instrucciones de instalación.
- El calefactor se debe instalar como sistema de dos tuberías y se debe suministrar cien por ciento (100%) de aire exterior para los requisitos de aire de combustión durante la construcción.
- Un termostato en el cuarto debe controlar el calefactor. Se prohíbe el uso de puentes fijos que proporcionen calentamiento continuo.
- La tasa de entrada y el aumento de temperatura deben ajustarse según la placa de clasificación del calefactor.
- Se deben proporcionar conductos de aire de suministro y retorno sellados al calefactor. El aire de retorno debe terminar afuera del espacio donde está instalado el calefactor.

- El calefactor debe estar en su ubicación final. El sistema de ventilación debe estar instalado en forma permanente según estas instrucciones de instalación.
- El calefactor se debe instalar como sistema de dos tuberías y se debe suministrar cien por ciento (100%) de aire exterior para los requisitos de aire de combustión durante la construcción.
- Un termostato en el cuarto debe controlar el calefactor. Se prohíbe el uso de puentes fijos que proporcionen calentamiento continuo.
- La tasa de entrada y el aumento de temperatura deben ajustarse según la placa de clasificación del calefactor.
- Se deben proporcionar conductos de aire de suministro y retorno sellados al calefactor. El aire de retorno debe terminar afuera del espacio donde está instalado el calefactor.
- Se debe inspeccionar el sensor de detección de fugas del refrigerante para verificar que no contenga polvo ni desechos. Consulte las instrucciones del kit de sensor de detección del refrigerante o del serpentín del evaporador para obtener más información.

SE PUEDEN PRODUCIR FALLAS PREMATURAS DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTERIORES. SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTERIORES, SE ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DEL EQUIPO OTORGADA POR EL FABRICANTE. LENNOX NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SI EL INSTALADOR NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTERIORES.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL INSTALADOR ES RESPONSABLE DE CONFIRMAR QUE EL USO DEL CALEFACTOR COMO CALENTADOR DE CONSTRUCCIÓN COINCIDE CON LAS POLÍTICAS Y CÓDIGOS DE TODAS LAS ENTIDADES REGULADORAS. SE DEBE CUMPLIR CON TODAS ESAS POLÍTICAS Y CÓDIGOS.

Generalidades

Estas instrucciones constituyen una guía general, pero de ninguna manera debe interpretarse que reemplazan a los códigos locales. Consultar con las autoridades que tienen jurisdicción antes de la instalación.

Además de los requisitos indicados anteriormente, se deben considerar las siguientes recomendaciones generales cuando se instale un calefactor ML296DFVK:

- Coloque el calefactor lo más cerca posible del centro del sistema de distribución de aire. Además, el calefactor debe situarse cerca de la chimenea o punto de terminación de la ventilación.
- Cuando el calefactor se instala en aplicaciones de ventilación indirecta, no lo instale donde sea afectado directamente por las corrientes de aire. Esto podría causar una combustión inapropiada y un funcionamiento riesgoso.
- Cuando el calefactor se instala en aplicaciones de ventilación indirecta, no bloquee la abertura del aire de combustión del calefactor con ropa, cajas, puertas, etc. Se necesita aire para una combustión apropiada y un funcionamiento sin riesgos de la unidad.
- Cuando el calefactor se instala en un ático u otro espacio aislado, mantenga el aislamiento lejos del calefactor.
- Cuando el calefactor se instala en un espacio no acondicionado, considere las disposiciones requeridas para impedir la congelación del sistema de drenaje de condensado.

PRECAUCIÓN

La unidad ML296DFVK no debería instalarse en áreas sometidas normalmente a temperaturas de congelación.

Aire de combustión, dilución y ventilación

Si la unidad ML296DFVK se instala como calefactor de ventilación indirecta, siga las directivas en esta sección.

NOTA: En las instalaciones de ventilación indirecta, el aire de combustión se toma de adentro o del ático o espacio entre plantas ventilado y los gases de combustión se descargan afuera.

ADVERTENCIA

El aire de combustión insuficiente puede causar dolores de cabeza, náuseas, mareos o asfixia. También habrá un exceso de agua en el intercambiador de calor, produciendo oxidación y falla prematura del intercambiador de calor. La exposición excesiva a aire de combustión contaminado producirá problemas de seguridad y rendimiento. Evite la exposición a las siguientes sustancias en el suministro de aire de combustión:

- Soluciones de onda permanente
- Ceras y limpiadores clorados
- Productos químicos a base de cloro para piscinas
- Productos químicos suavizadores de agua
- Sales o productos químicos descongeladores
- Tetracloruro de carbono
- Refrigerantes tipo halógeno
- Solventes de limpieza (tal como percloroetileno)
- Tintas de impresión, sacapinturas, barnices, etc.
- Ácido clorhídrico
- Cementos y pegamentos
- Suavizadores antiestáticos de tela para secadoras de ropa
- Materiales de lavado de ácido de mampostería

En el pasado, no había problema en traer suficiente aire exterior para la combustión. La infiltración suministraba todo el aire que era necesario. En las casas actuales, las prácticas de construcción hermética hacen que sea necesario traer aire desde afuera para la combustión. Se debe tomar en cuenta que los ventiladores extractores, ventilación de electrodomésticos y chimeneas fuerzan hacia afuera de la casa el aire adicional que podría usarse para la combustión.

A menos que se traiga aire exterior al interior de la casa para combustión, se acumulará presión negativa (la presión exterior es más alta que la presión interior) hasta el punto que puede producirse una corriente descendente en la chimenea o en la tubería de ventilación del calefactor. Como resultado, entran gases de combustión al espacio interior y crean una situación posiblemente peligrosa.

A falta de códigos locales asociados con el aire para combustión y ventilación, utilice las directivas y procedimientos en esta sección para instalar los calefactores ML296DFVK y garantizar un funcionamiento eficiente y seguro. Debe considerar las necesidades de aire de combustión y los requisitos para la ventilación de escape y las tuberías de gas.

Una parte de esta información se reimprimió con el permiso del Código nacional de gas combustible (ANSI-Z223.1/NFPA 54). Este material reimpresso no es la posición completa y oficial de ANSI sobre el tema de referencia, la cual se representa por la norma completa únicamente.

En Canadá, consultar los códigos de instalación CSA B149

PRECAUCIÓN

No instalar el calefactor en un entorno corrosivo o contaminado. Se deben cumplir todos los requisitos de aire de combustión y ventilación, además de todos los códigos locales.

Todos los artefactos de encendido a gas requieren aire para el proceso de combustión. Si no hay suficiente aire de combustión, el calefactor u otro artefacto funcionará en forma ineficiente y riesgosa. Se debe proporcionar suficiente aire para satisfacer las necesidades de todos los artefactos de combustión de combustible y aparatos tales como ventiladores extractores que fuerzan aire fuera de la casa. Cuando se usa la chimenea, ventiladores extractores o secadoras de ropa al mismo tiempo que el calefactor, se necesita mucho más aire para garantizar una combustión apropiada e impedir una corriente de aire descendente. El aire insuficiente resulta en una combustión incompleta que puede producir monóxido de carbono.

Además de proporcionar aire de combustión, el aire fresco exterior diluye los contaminantes en el aire interior. Estos contaminantes pueden incluir blanqueadores, adhesivos, detergentes, solventes y otros contaminantes que pueden corroer los componentes del calefactor.

Los requisitos para suministrar aire para combustión y ventilación dependen mayormente de si el calefactor está instalado en un espacio abierto o cerrado.

Espacio abierto

Un espacio abierto es un área tal como un sótano o sala grande para equipo con un volumen de más de 50 pies cúbicos (1.42 m³) cada 1,000 Btu (0.29 kW) por hora de la clasificación de entrada combinada de todos los artefactos instalados en ese espacio.

Este espacio también incluye cuartos adyacentes que no estén separados por una puerta. Si bien un área puede parecer abierta, podría ser necesario traer aire exterior para combustión si la estructura no suministra suficiente aire por infiltración. Si el calefactor está situado en un edificio de construcción compacta con burletes y calafateo alrededor de las ventanas y puertas, siga los procedimientos en la sección de aire del exterior.

Espacio cerrado

Un espacio cerrado es un área con un volumen de menos de 50 pies cúbicos (1.42 m³) cada 1,000 Btu (0.29 kW) por hora de la clasificación de entrada combinada de todos los artefactos instalados en ese espacio. Esta definición incluye clósets para calefactor o salas pequeñas para equipo.

Cuando el calefactor se instala de manera que los conductos de suministro conducen aire circulado por el calefactor a áreas afuera del espacio que contiene el calefactor, el aire de retorno debe ser manejado por conductos que están sellados a la carcasa del calefactor y que terminan afuera del espacio que contiene el calefactor. Esto es especialmente importante cuando el calefactor está montado en un espacio cerrado en una plataforma, tal como un clóset o sala pequeña de equipo.

Aún una fuga pequeña alrededor de la base de la unidad en la plataforma o en la conexión del conducto del aire de retorno puede causar una condición de presión negativa posiblemente peligrosa. Se puede traer aire para combustión y ventilación al espacio cerrado, ya sea desde el interior del edificio o desde el exterior

Aire del interior

Si el espacio cerrado donde está situado el calefactor está adyacente a un espacio categorizado como abierto, se puede traer aire mediante dos aberturas permanentes entre los dos espacios. Cada abertura debe tener un área libre mínima de 1 pulgada cuadrada (645 mm²) cada 1,000 Btu (0.29 kW) por hora de la clasificación de entrada total de todos los equipos de encendido a gas en el espacio cerrado. Cada abertura debe ser al menos de 100 pulg. cuadradas (64516 mm²). Una abertura debe estar a menos de 12 pulgadas (305 mm) del extremo superior del recinto y una abertura a menos de 12 pulgadas (305 mm) del extremo inferior. Ver FIGURA 4.

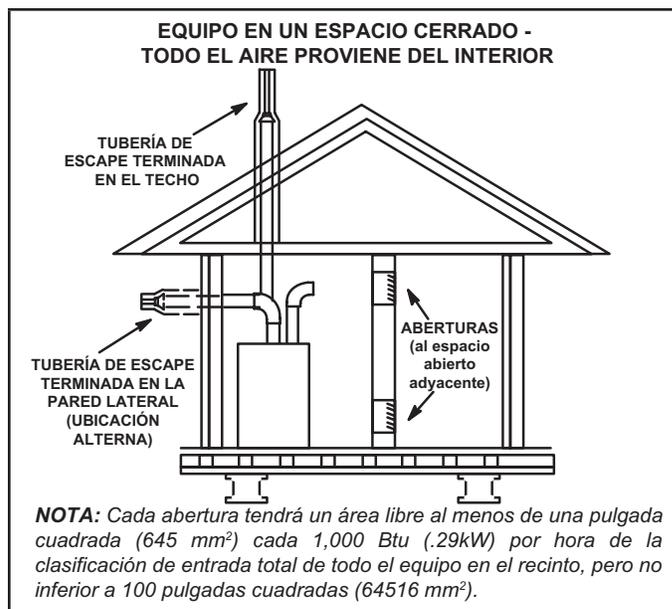


FIGURA 4

Aire del exterior

Si se trae aire del exterior para combustión y ventilación, el espacio cerrado deberá tener dos aberturas permanentes. Una abertura debe estar a menos de 12" (305 mm) del extremo superior del recinto y una a menos de 12" (305 mm) del extremo inferior. Estas aberturas deben comunicarse directamente o mediante conductos con el exterior o espacios (bajo el piso o en el ático) que se comunican libremente con el exterior o indirectamente a través de conductos verticales. Cada abertura debe tener un área libre mínima de 1 pulgada cuadrada (645 mm²) cada 4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificación de entrada total de todos los equipos en el recinto. Cuando se comunique con el exterior mediante conductos horizontales, cada abertura tendrá un área libre mínima de 1 pulgada cuadrada cada 2,000 Btu (645 mm² cada .59 kW) de clasificación de entrada total de todos los equipos en el recinto (FIGURA 5). También está permitido traer aire para la combustión desde un ático ventilado (FIGURA 6) o espacio entre plantas ventilado (FIGURA 7).

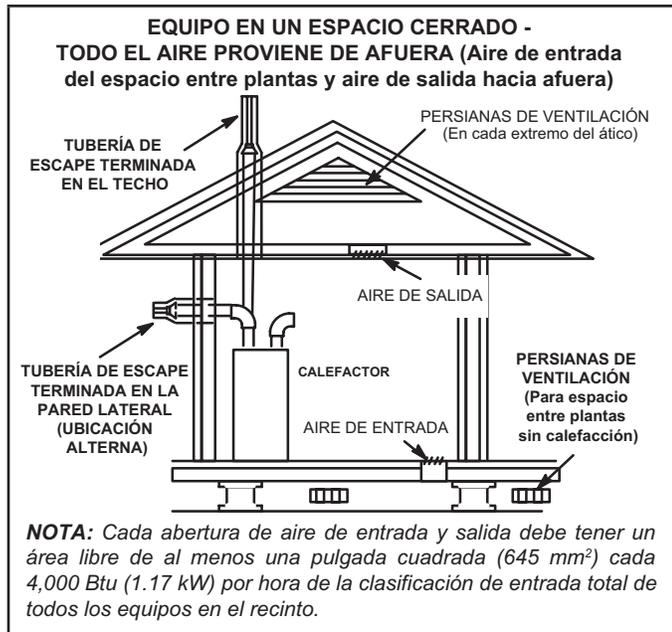


FIGURA 5

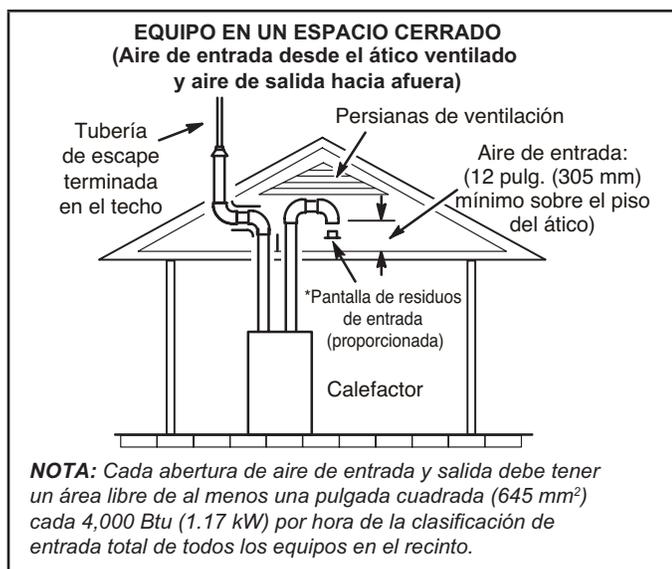


FIGURA 6

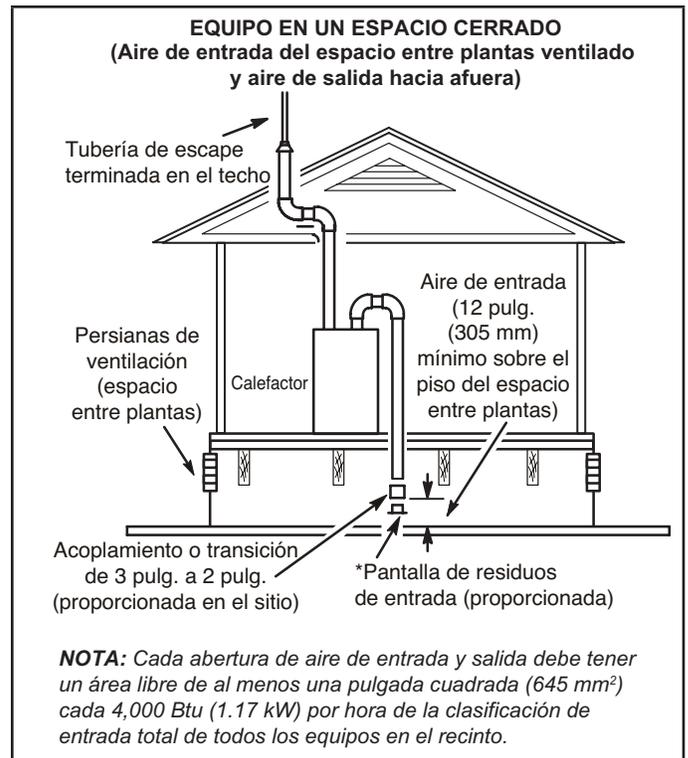


FIGURA 7

Si se trae aire del exterior para combustión y ventilación, el espacio cerrado debe tener dos aberturas permanentes. Una abertura debe estar a menos de 12 pulgadas (305 mm) del extremo superior del recinto y una abertura a menos de 12 pulgadas (305 mm) del extremo inferior. Estas aberturas deben comunicarse directamente o mediante conductos con el exterior o espacios (bajo el piso o en el ático) que se comunican libremente con el exterior o indirectamente a través de conductos verticales. Cada abertura debe tener un área libre mínima de 1 pulgada cuadrada (645 mm²) cada 4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificación de entrada total de todos los equipos en el recinto. Ver la FIGURA 5 y la FIGURA 8. Cuando se comunique con el exterior mediante conductos horizontales, cada abertura tendrá un área libre mínima de 1 pulgada cuadrada (645 mm²) cada 2,000 Btu (0.56 kW) de clasificación de entrada total de todos los equipos en el recinto. Ver FIGURA 9.

Cuando se utilizan conductos, deben tener la misma área transversal que el área libre de las aberturas a las cuales se conectan. La dimensión mínima de los conductos de aire rectangulares no debe ser inferior a 3 pulgadas (75 mm). Al calcular el área libre, se debe considerar el efecto de bloqueo de las persianas, enrejado o pantallas. Si no se conoce el diseño ni el área libre de la cobertura de protección para calcular el tamaño de abertura requerida, se puede suponer que las persianas de madera tendrán 20 a 25 por ciento de área libre y que las persianas y rejillas de metal tendrán 60 a 75 por ciento de área libre. Las persianas y rejillas deben estar fijadas en la posición abierta o interconectadas con el equipo de manera que se abran automáticamente durante la operación del equipo.

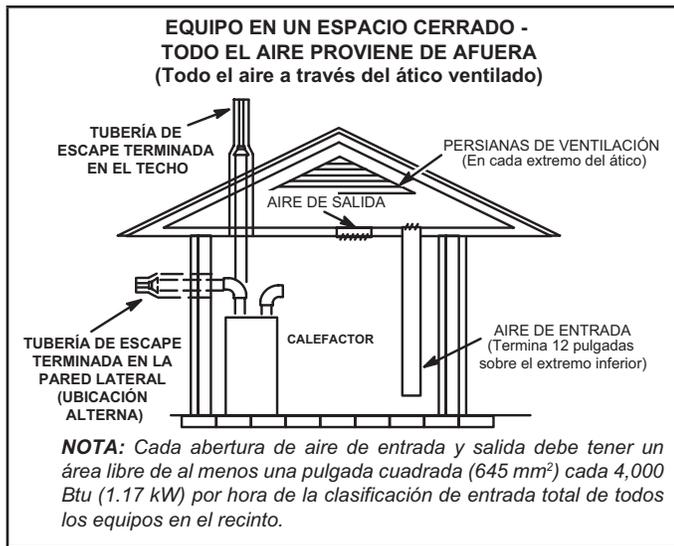


FIGURA 8

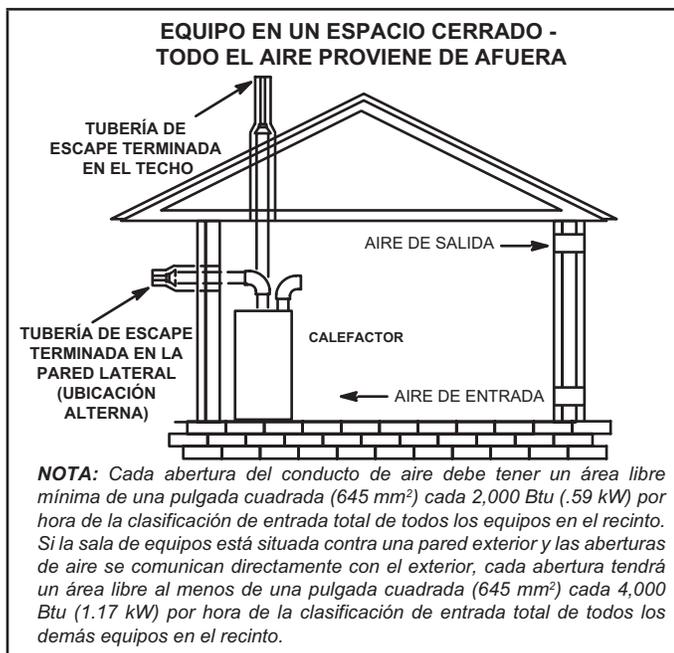


FIGURA 9

Extracción de los pernos de envío

Las unidades con motor de soplador de 1/2 hp están equipadas con tres patas flexibles y una pata rígida. La pata rígida está equipada con un perno de envío y una arandela plana de plástico blanca (en vez de la arandela de montaje de caucho utilizada con una pata de montaje flexible). Ver FIGURA 10. **Se debe quitar el perno y la arandela antes de poner el calefactor en funcionamiento.** Después de haber quitado el perno y la arandela, la pata rígida no tocará el alojamiento del soplador.

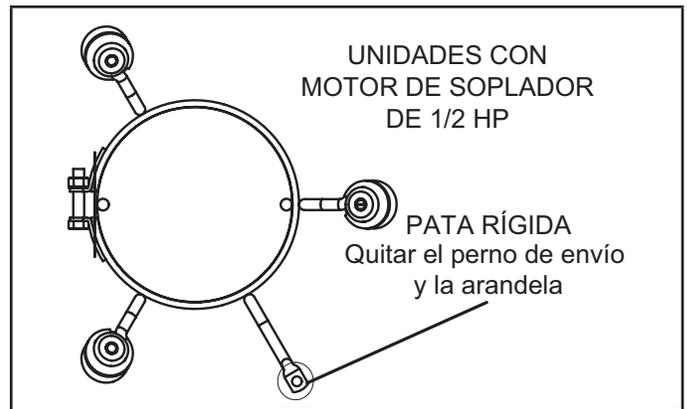


FIGURA 10

Instalación - Configuración del equipo

⚠ ADVERTENCIA

No instalar el calefactor con su sección delantera o trasera contra el piso o en la posición horizontal. Ver FIGURA 12. No conectar los conductos de aire de retorno al extremo trasero del calefactor. Si lo hace, esto afectará adversamente la operación de los dispositivos de control de seguridad, lo cual podría producir lesiones personales o fatales.

Seleccione una ubicación que permita mantener los espaciamientos requeridos indicados en la placa de identificación de la unidad. También considere las conexiones del suministro de gas, el suministro eléctrico, la conexión de ventilación, la trampa de condensado y los espaciamientos para la instalación y el mantenimiento (24 pulgadas [610 mm] en la sección delantera de la unidad). **La unidad debe estar nivelada de lado a lado. La unidad puede posicionarse desde el nivel hasta 1/2" hacia el frente para ayudar en el drenaje.** Ver FIGURA 11.

Verifique los espaciamientos a los materiales combustibles, tal como se indica en la placa de identificación de la unidad. Los espaciamientos mínimos para instalaciones en clósets o alcobas se muestran en la FIGURA 13.

⚠ ADVERTENCIA

El panel de acceso al soplador debe mantenerse firme en posición cuando el soplador y los quemadores están funcionando. Los humos de gas, que podrían contener monóxido de carbono, pueden ser aspirados al espacio interior y producir lesiones personales o fatales.

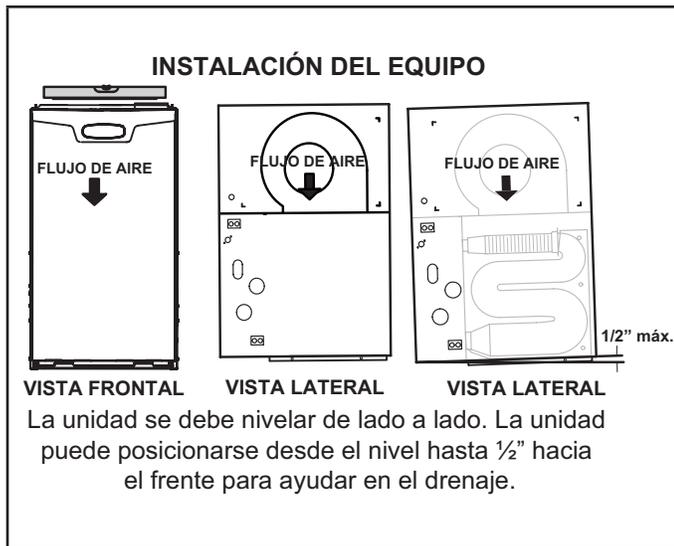


FIGURA 11

⚠ **ADVERTENCIA**

La instalación inapropiada del calefactor puede producir lesiones personales o muerte. Nunca debe permitirse que los productos de la combustión entren al sistema de aire de retorno o al aire en el espacio interior. Use tornillos para lámina de metal y cinta para juntas para sellar el sistema de aire de retorno al calefactor. En instalaciones de plataforma con retorno del calefactor, el calefactor debe sellarse herméticamente al pleno de aire de retorno. Nunca debe usarse una puerta como una sección del sistema de conductos de aire de retorno. La base debe proporcionar un soporte estable y un sello hermético al calefactor. No debe haber absolutamente ninguna combadura, grietas, espacios libres, etc. Los sistemas de los conductos de aire de retorno y de suministro nunca deben conectarse a o desde otros dispositivos de calentamiento, tal como una chimenea o estufa, etc., por ninguna razón ya que podría producirse incendio, explosión, envenenamiento con monóxido de carbono, lesiones personales y/o daños materiales.

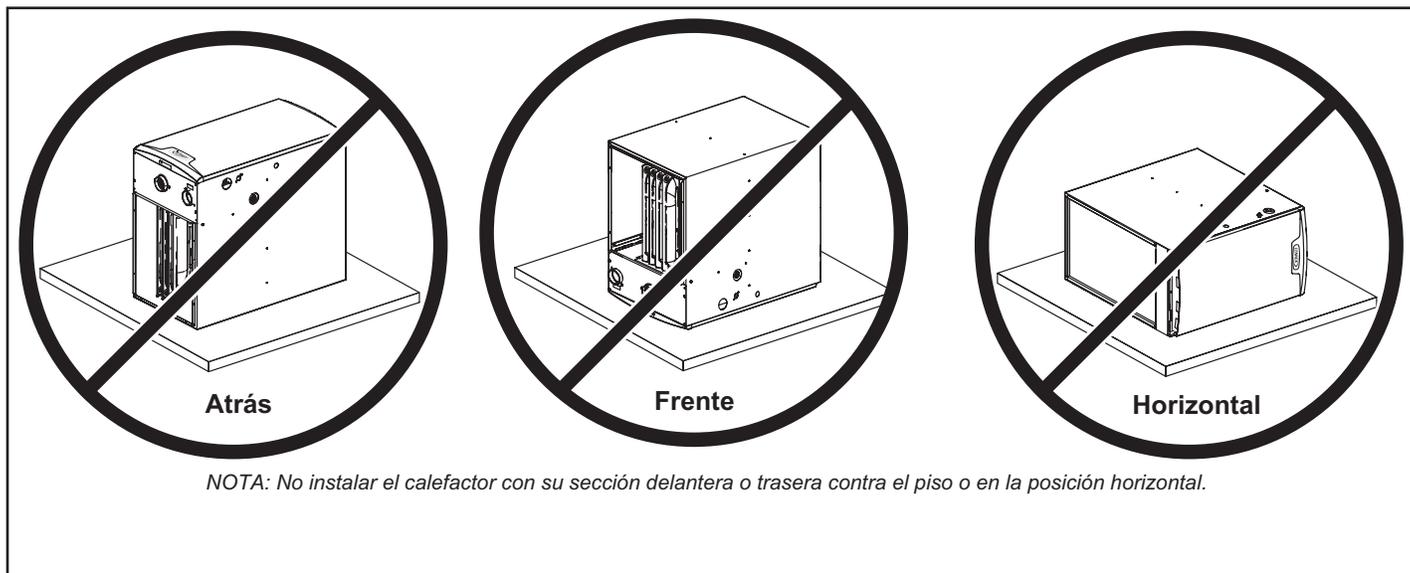


FIGURA 12

La unidad se puede instalar de tres maneras en las aplicaciones de flujo descendente: sobre un piso incombustible, sobre un piso combustible con una base de aditivo o en un gabinete de serpentín de enfriamiento de flujo inverso. No arrastre la unidad en el piso en la posición de flujo descendente. Se dañará el piso y la brida del calefactor. **Consultar la FIGURA 13 con respecto a los espaciamientos en aplicaciones de flujo descendente.**

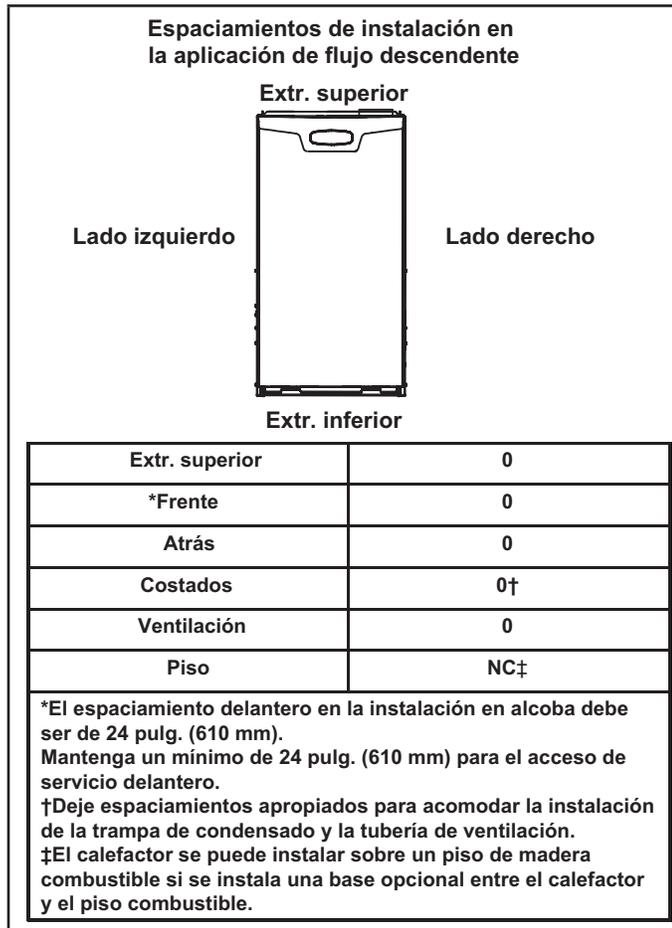


FIGURA 13

Instalación sobre un piso incombustible FIGURA 14

- 1 - Corte una abertura en el piso, considerando los espaciamientos indicados en la placa de clasificación de la unidad. Considere también las conexiones de suministro de gas, el suministro eléctrico, las conexiones de entrada de aire para la combustión y los espaciamientos suficientes para la instalación y servicio. Para definir el tamaño correcto de la abertura del piso, consulte la TABLA 1.
- 2 - Coloque una brida en el pleno de aire tibio y baje el pleno a la abertura.

- 3 - Coloque la unidad sobre el pleno y séllelo a la unidad.
- 4 - Asegúrese de que el sello sea adecuado.

**TABLA 1
TAMAÑO DE LA ABERTURA EN UN PISO INCOMBUSTIBLE**

| Ancho del gabinete | Adelante hacia atrás | | Lado a lado | |
|--------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| | pulg. | mm | pulg. | mm |
| B (17.5 pulg.) | 19-3/4 | 502 | 16-5/8 | 422 |
| C (21") | 19-3 4 | 502 | 20-1/8 | 511 |

NOTA: Las dimensiones de la abertura en el piso indicadas son 1/4 pulgada (6 mm) más grandes que la abertura de la unidad. Ver el diagrama de dimensiones en la página 2.

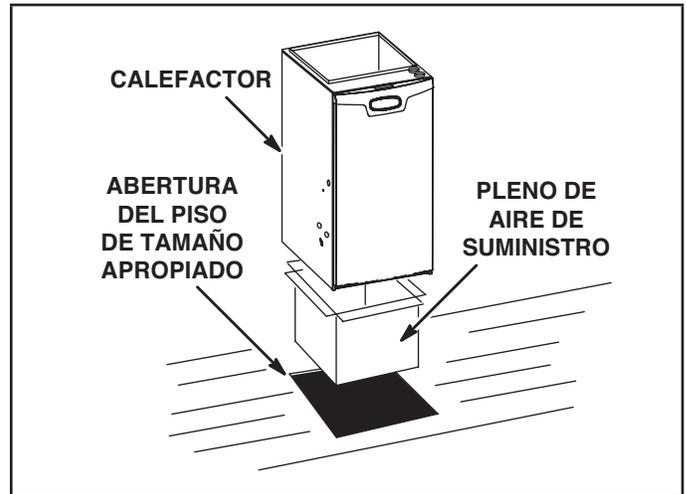


FIGURA 14

Instalación sobre un piso combustible FIGURA 15

- 1 - Cuando la unidad se instala sobre un piso combustible, se debe instalar una base de flujo descendente en el piso combustible entre el calefactor y el piso. La base se debe ordenar separada. Para definir el tamaño de la abertura que se cortará en el piso, consulte la TABLA 2.

⚠ PRECAUCIÓN

El calefactor y la base del piso combustible no deben instalarse directamente sobre alfombra, baldosa u otro material combustible salvo por el piso de madera.

TABLA 2

TAMAÑO DE LA ABERTURA DE LA BASE DEL PISO COMBUSTIBLE

| Ancho del gabinete | Número de catálogo | Adelante hacia atrás | | Lado a lado | |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| | | pulg. | mm | pulg. | mm |
| B (17.5 pulg.) | 11M60 | 22 | 559 | 18-3/4 | 476 |
| C (21") | 11M61 | 22 | 559 | 22-3/4 | 578 |

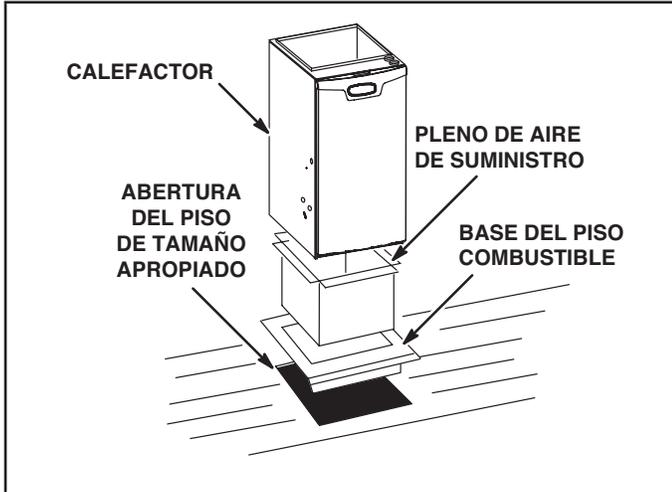


FIGURA 15

- 2- Después de cortar la abertura, coloque la base del piso combustible en la abertura.
- 3- Revise las tiras de fibra de vidrio en la base del piso combustible para asegurarse de que estén correctamente pegadas y situadas.
- 4- Baje el pleno de aire de suministro a la base del piso combustible hasta que las bridas del pleno se sellen contra las tiras de fibra de vidrio.

NOTA: Sea cuidadoso para no dañar las tiras de fibra de vidrio. Verifique que el sello está ajustado.

- 5- Coloque el calefactor sobre el pleno.
- 6- Asegúrese de que el sello entre el calefactor y el pleno sea adecuado.

Instalación en el gabinete del serpentín de enfriamiento FIGURA 16

NOTA: No se usa un kit para piso combustible de flujo descendente.

- 1- Consulte las instrucciones de instalación del serpentín de flujo inverso sobre la abertura de tamaño correcto en el piso y la instalación del gabinete.
- 2- Cuando el gabinete de enfriamiento esté en posición, coloque y sujete el calefactor según las instrucciones incluidas con el serpentín de enfriamiento. Sujete el calefactor al gabinete.
- 3- Selle el gabinete y revise para ver si hay fugas de aire.

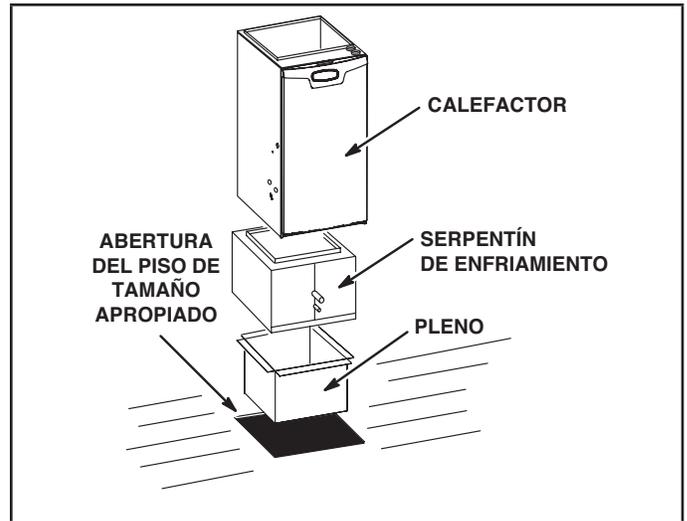


FIGURA 16

Abertura del aire de retorno -- Unidades de flujo descendente

El aire de retorno solo puede traer a través de la abertura superior de un calefactor instalado en la posición de flujo descendente. Se deben seguir los pasos siguientes cuando se instale el pleno:

- 1- El borde inferior del pleno debe bridarse con un borde dobladillo (ver la FIGURA 17 y FIGURA 18).
- 2- Se deben usar tiras de sellado para garantizar un sello hermético entre el gabinete y el pleno.
- 3- En todos los casos, el pleno se debe sujetar al extremo superior del calefactor con tornillos para lámina de metal.
- 4- Asegúrese de que el sello sea adecuado.

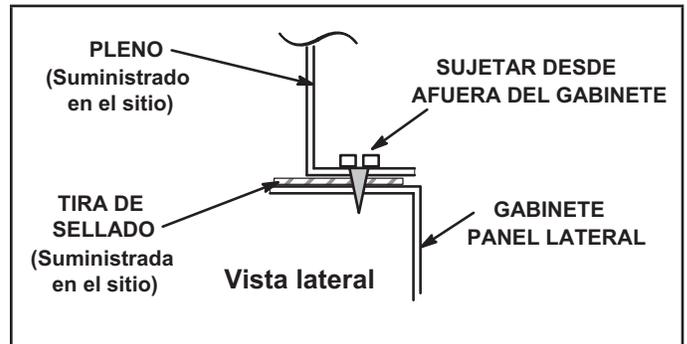


FIGURA 17

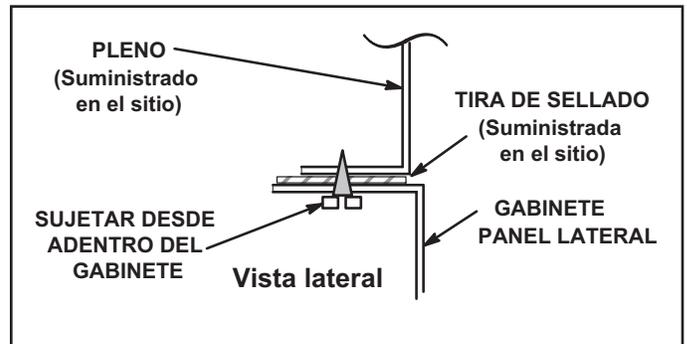


FIGURA 18

Filtros

Esta unidad no está equipada con un filtro o tarima. Se requiere un filtro proporcionado en el sitio para que la unidad funcione correctamente. La TABLA 3 indica el tamaño mínimo de filtro recomendado.

Debe haber un filtro instalado todo el tiempo que la unidad esté funcionando.

⚠ IMPORTANTE

Si se instala un filtro de alta eficiencia como parte de este sistema para garantizar una mejor calidad del aire interior, el filtro debe ser del tamaño correcto. Los filtros de alta eficiencia tienen una caída de presión más alta que los filtros de fibra de vidrio/espuma de eficiencia estándar. Si la caída de presión es excesiva, podría reducirse la capacidad y rendimiento del sistema. La caída de presión también podría hacer que el interruptor limitador se dispare con más frecuencia durante el invierno y que el serpentín interior se congele en el verano, produciendo un aumento en las llamadas de servicio.

Antes de usar un filtro, compare las especificaciones proporcionadas por el fabricante del filtro con los datos indicados en el boletín de Especificaciones de productos Lennox apropiado. Se incluye información adicional en la Nota de servicio y aplicación ACC002 (agosto de 2000).


TABLA 3

| Ancho del gabinete del calefactor | Tamaño mínimo del filtro |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 17-1/2" | 16 x 25 x 1 (1) |
| 21" | |

Sistema de conductos

Utilice las normas aprobadas por la industria para determinar el tamaño e instalar el sistema de conductos de aire de suministro y de retorno. Consultar el Manual D de ACCA. Esto brindará un sistema silencioso y de estática baja que tiene una distribución de aire uniforme. Consultar la figura a continuación para la instalación apropiada de los conductos.

Instalación de conductos, unidad de flujo descendente

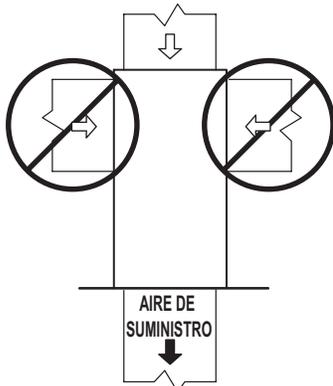

NOTA: Este calefactor no está certificado para operar en modo de calefacción (soplador interior operando a una velocidad de calefacción seleccionada) con una presión estática externa que exceda 0.8 pulgadas de columna de agua. La operación en estas condiciones puede producir un funcionamiento de límite inapropiado.

Pleno de aire de suministro

Si se instala el calefactor sin un serpentín de enfriamiento, se debería instalar un panel de acceso removible en el conducto de aire de suministro. El panel de acceso al calefactor debe ser suficientemente grande para permitir inspeccionar el intercambiador de calor. El panel de acceso del calefactor siempre debe estar en posición cuando el calefactor está funcionando y no debe permitir la entrada de fugas al sistema de conductos de aire de suministro.

Pleno de aire de retorno

NOTA: No debe extraerse aire de retorno de un cuarto donde esté instalado este calefactor o cualquier otro artefacto a gas (es decir, el calentador de agua), o un dispositivo que produzca monóxido de carbono (es decir, una chimenea de leña).

Cuando se extrae el aire de retorno de un cuarto, se crea una presión negativa en el cuarto. Si hay un aparato a gas funcionando en un cuarto con presión negativa, los productos de la combustión pueden ser aspirados hacia abajo por la tubería de ventilación al interior del cuarto. Este flujo inverso del gas de la combustión puede producir una combustión incompleta y la formación de monóxido de carbono. Entonces el sistema de conductos del calefactor puede circular este gas crudo o vapores tóxicos por toda la casa.

Utilice tiras de sellado de fibra de vidrio, calafateo o un método de sellado equivalente entre el pleno y el gabinete del calefactor para asegurar un sello hermético. Si hay un filtro instalado, determine el tamaño del conducto de aire de retorno para calzar en el marco del filtro.

Especificaciones de tuberías y accesorios

Todas las tuberías, accesorios, cebador y cemento solvente deben cumplir con las normas del American National Standard Institute y la American Society for Testing and Materials (ANSI/ASTM). El solvente debe ser de flujo libre y no contener grumos, partículas sin disolver o materias extrañas que afecten adversamente la resistencia de la unión o la resistencia química del cemento. El cemento no debe mostrar gelatinización, estratificación o separación que no pueda eliminarse por agitación. Consulte los materiales para tuberías y accesorios aprobados en la TABLA 4.

⚠ PRECAUCIÓN

Los cementos solventes para tubería plástica son líquidos inflamables y deberían mantenerse alejados de las fuentes de ignición. No use cantidades excesivas de cemento solvente cuando haga las uniones. Se debe mantener una buena ventilación para reducir el peligro de incendio y minimizar la respiración de vapores de solvente. Evitar el contacto del cemento con la piel o los ojos.

TABLA 4

ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

| | |
|---|----------------------------|
| PVC de especificación 40 (tubería) | D1785 |
| PVC de especificación 40 (accesorios) | D2466 |
| CPVC de especificación 40 (tubería) | F441 |
| CPVC de especificación 40 (accesorios) | F438 |
| PVC SDR-21 o PVC SDR-26 (tubería) | D2241 |
| CPVC SDR-21 o CPVC SDR-26 (tubería) | F442 |
| ABS de especificación 40 (tubería) | D1527 |
| ABS de especificación 40 (accesorios) | D2468 |
| ABS-DWV (drenaje de residuos y ventilación) (tubería y accesorios) | D2661 |
| PVC-DWV (drenaje de residuos y ventilación) (tubería y accesorios) | D2665 |
| CEBADOR Y CEMENTO SOLVENTE | ESPECIFICACIÓN ASTM |
| Cebador de PVC y CPVC | F656 |
| Cemento solvente de PVC | D2564 |
| Cemento solvente de CPVC | F493 |
| Cemento solvente de ABS | D2235 |
| Cemento multiuso de PVC/CPVC/ABS para accesorios y tubería del mismo material | D2564, D2235, F493 |
| Cemento solvente de transición de ABS a PVC o CPVC | D3138 |
| CANADÁ: TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y CEMENTO SOLVENTE | MARCADO |
| Tuberías y accesorios de PVC y CPVC | ULCS636 |
| Cemento solvente de PVC y CPVC | |
| Cemento de transición de ABS a PVC o CPVC | |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN DE POLIPROPILENO | |
| PolyPro® de Duravent | |
| InnoFlue® de Centrotherm | |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN DE GAS CON CERTIFICACIÓN DE UL 1738 | |
| Tuberías y accesorios de PVC de especificación 40, Sistema IPEX 1738 | UL1738 |
| Cemento y cebador de PVC/FGV, Sistema IPEX 1738 | |

⚠ IMPORTANTE

Las conexiones de escape y entrada de la unidad son de PVC. Use cebador y cemento solvente de PVC cuando utilice tubería de ventilación de PVC. Cuando use tubería de ventilación de ABS, utilice cemento solvente transicional para hacer las conexiones a los accesorios de PVC en la unidad.

Use cebador y cemento solvente de PVC o cemento solvente de ABS que cumpla con las especificaciones de ASTM; consulte la Tabla 4. Como alternativa, use cemento multiuso para unir tuberías de ABS, PVC o CPVC cuando utilice accesorios y tuberías fabricados de los mismos materiales. Use cemento solvente de transición para unir ABS ya sea a PVC o CPVC

Se recomienda cemento solvente de baja temperatura durante el tiempo más fresco. Se pueden usar tiras de metal o plástico para los colgadores de tubería de ventilación. Aplique uniformemente una capa abundante de cebador de PVC para PVC o use un paño limpio y seco para ABS para limpiar la superficie interior del enchufe del accesorio y el extremo macho de la tubería hasta la profundidad del enchufe del accesorio.

Aplicaciones canadienses únicamente - Las tuberías, accesorios, cebador y cemento solvente utilizados para ventilar (escape) este artefacto deben estar certificados por ULC S636 y ser suministrados por un fabricante único como parte de un sistema de ventilación (escape) aprobado. *Además, los primeros tres pies de la tubería de ventilación desde el collar del tragante del calefactor deben estar accesibles para inspección.*

TABLA 5
USO DE LA TERMINACIÓN EXTERIOR*

| Tamaño de entrada | Diám. tubería de ventilación, pulg. | ESTÁNDAR | | | | CONCÉNTRICA | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Kit de montaje a ras | Kit de pared | | Fabricada en el sitio | 1-1/2 pulg. | 2 pulg. | 3 pulgadas |
| | | | 2 pulg. | 3 pulgadas | | | | |
| | | 51W11 (EE. UU.) 51W12 (CAN.) | 22G44 (EE. UU.) 430G28 (CAN.) | 44J40 (EE. UU.) 481J20 (CAN.) | | 71M80 (EE. UU.) 444W92 (CAN.) | 69M29 (EE. UU.) 444W92 (CAN.) | 60L46 (EE. UU.) 444W93 (CAN.) |
| 045 | ⁶ 1 1/2 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | N/C | N/C |
| | 2 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| | 2-1/2 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| | 3 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| 070 | ⁶ 1 1/2 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| | 2 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| | 2-1/2 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| | 3 | ³ SÍ | SÍ | ¹ SÍ | ⁵ SÍ | ² SÍ | | |
| 090 | 2 | ³ SÍ | N/C | SÍ | ⁵ SÍ | N/C | SÍ | SÍ |
| | 2-1/2 | ³ SÍ | | SÍ | ⁵ SÍ | | SÍ | SÍ |
| | 3 | ³ SÍ | | SÍ | ⁵ SÍ | | SÍ | SÍ |

NOTA: Las terminaciones estándar no incluyen ninguna tubería de ventilación o codos externos a la estructura. Cualquier tubería de ventilación o codos externos a la estructura se deben incluir en los cálculos del largo total de ventilación. Ver las tablas de longitud de ventilación.

* Los kits deben instalarse correctamente según sus instrucciones.

1 Requiere un acelerador de escape exterior de 1-1/2" proporcionado en el sitio.

2 Los kits concéntricos 71M80 y 44W92 incluyen un acelerador exterior de 1-1/2" cuando se usan con los modelos de entrada 045 y 070. Cuando se usa tubería de 1-1/2 pulg., debe haber una transición a tubería de 2 pulg. con un kit concéntrico.

3 Los kits de montaje a ras 51W11 y 51W12 incluyen un acelerador de escape exterior de 1-1/2", requerido cuando se usan con los modelos de entrada 045, 070 y 090. Cuando se usa tubería de 1-1/2 pulg., debe haber una transición a tubería de 2 pulg. con el kit de montaje a ras.

4 Los kits de terminación 30G28, 44W92, 4493 y 81J20 están certificados por ULC S636 para uso en Canadá únicamente.

5 Ver la TABLA 10 para los requisitos del acelerador de ventilación.

6 Se requiere un reductor de tubería de 2 pulg. a 1-1/2 pulg. y se debe suministrar en el sitio.

Procedimiento de cementación de uniones

Toda la cementación de uniones debe realizarse de acuerdo con las especificaciones reseñadas en ASTM D 2855.

NOTA: Se puede usar un tornillo para lámina de metal para sujetar la tubería de entrada al conector, si así se desea. Use un taladro y un tornillo autorroscante para hacer un agujero piloto.

⚠ PELIGRO

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

Los vapores del pegamento de PVC se pueden encender durante la revisión del sistema. Deje que los vapores se disipen al menos 5 minutos antes de poner en funcionamiento la unidad.

- 1 - Mida y corte la tubería de ventilación al largo deseado.
- 2 - Quite las rebabas y bisele el extremo de la tubería, removiendo cualquier rugosidad o borde irregular. Si no se bisela el extremo, el borde de la tubería podría quitar cemento del enchufe del accesorio y producir una fuga en la unión.

NOTA: Revise minuciosamente el interior de la tubería de ventilación para detectar obstrucciones que pudiesen alterar la operación del calefactor.

- 3 - Limpie y seque las superficies a unirse.
- 4 - Pruebe la unión conectada y marque la profundidad del accesorio en la parte de afuera de la tubería.
- 5 - Aplique uniformemente una capa abundante de cebador de PVC para PVC o use un paño limpio y seco para ABS para limpiar la superficie interior del enchufe del accesorio y el extremo macho de la tubería hasta la profundidad del enchufe del accesorio.
- 6 - Aplique cemento solvente con prontitud al extremo de la tubería y a la superficie interior del enchufe del accesorio. Se debe aplicar cemento en forma ligera pero uniforme al interior del enchufe. Sea precavido para mantener el exceso de cemento fuera del enchufe. Aplique una segunda capa al extremo de la tubería.

NOTA: El tiempo es crítico en esta etapa. No deje que el cebador se seque antes de aplicar cemento.

- 7 - Inmediatamente después de aplicar la última capa de cemento a la tubería, y mientras la superficie interior del enchufe y el extremo de la tubería están mojados con cemento, inserte en forma forzada el extremo de la tubería en el enchufe hasta el fondo. Gire la tubería de PVC 1/4 vuelta durante el ensamble (pero no después de que la tubería esté completamente insertada) para distribuir uniformemente el cemento. NO gire la tubería de ABS o de núcleo celular.


NOTA: El ensamble se debe completar en el plazo de 20 segundos después de la última aplicación de cemento. No se debe insertar la tubería amortillándola.

- 8 - Después del ensamble, limpie el exceso de cemento con un paño en el extremo del enchufe del accesorio. Una unión bien hecha mostrará un reborde alrededor de todo el perímetro. Cualquier espacio libre puede indicar un ensamble incorrecto debido a solvente insuficiente.
- 9 - Maneje las uniones con cuidado hasta que estén completamente fijadas.

Prácticas de ventilación

NOTA: Para todos los sistemas refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG) con uniones de conjuntos de líneas expuestas instaladas en el mismo espacio, cada sistema de calefactor con ventilación indirecta debe contar con un sensor de detección de refrigerante por debajo del nivel de los quemadores (consulte la sección "Necesidad de sensores secundarios" en la página 47). Este requisito no se aplica a los sistemas de calefactor con ventilación directa.

PAUTAS DE AYUDA PARA TUBERÍAS HORIZONTALES

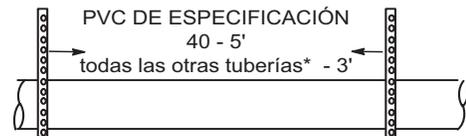

* Ver la Tabla de especificaciones de tuberías y accesorios
NOTA: Pautas para el soporte vertical: Recomendamos seguir las pautas del Código Internacional de Plomería para PVC.
NOTA: Aísle la tubería en el punto de salida de la pared exterior o del techo para impedir la transmisión de vibraciones a la estructura.

Directivas de espesor de pared


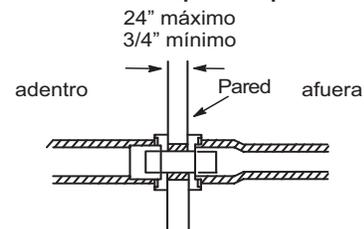


FIGURA 19

REEMPLAZO DE UN CALEFACTOR QUE ERA PARTE DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN COMÚN

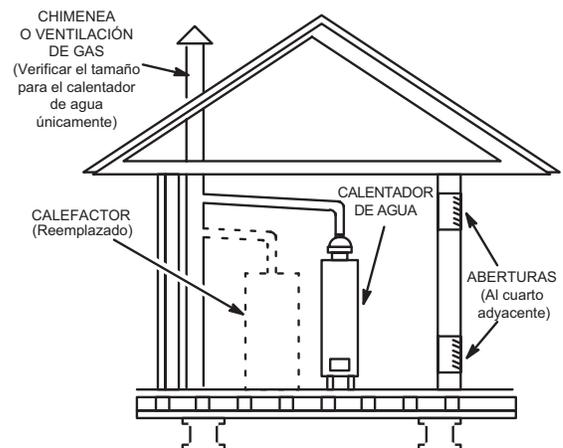

Si se reemplaza un calefactor que tenía una ventilación común con otro artefacto a gas, debe revisarse el tamaño de la tubería de ventilación existente para ese artefacto a gas. Sin el calor de los productos de la combustión del calefactor original, es probable que la tubería de ventilación existente esté sobredimensionada para el único calentador de agua u otro artefacto. La ventilación se debe revisar para verificar el consumo apropiado con el artefacto restante.

FIGURA 20

- 1 - En áreas donde la tubería penetra vigas o paredes interiores, el agujero debe ser suficientemente grande para permitir espaciado en todos los costados de la tubería a través del centro del agujero usando un colgador.
- 2 - Cuando el calefactor se instale en una residencia donde la unidad está apagada durante largo tiempo, como en una casa de vacaciones, tome las medidas necesarias para drenar las líneas y la trampa de acumulación de condensado.

Retiro del calefactor de la ventilación común

En el caso que un calefactor existente sea retirado de un sistema de ventilación de operación común con aparatos a gas separados, probablemente el sistema de ventilación sea demasiado grande para ventilar apropiadamente los aparatos conectados restantes.

Realice la siguiente prueba mientras cada aparato está funcionando y los otros aparatos (que no están funcionando) permanecen conectados al sistema de ventilación común. Si el sistema de ventilación se instaló incorrectamente, usted debe corregir el sistema en la forma indicada en la sección de requisitos generales de ventilación.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ENVENENAMIENTO CON MONÓXIDO DE CARBONO

Si no se siguen los pasos indicados a continuación para cada aparato conectado al sistema de ventilación que se pone en funcionamiento, se puede producir envenenamiento o muerte por monóxido de carbono.

Se seguirán los siguientes pasos para cada aparato conectado al sistema de ventilación que se pone en funcionamiento, mientras que ninguno de los otros aparatos conectados al sistema de ventilación está en funcionamiento:

- 1 - Selle todas las aberturas sin usar en el sistema de ventilación común.
- 2 - Inspeccione el sistema de ventilación respecto al tamaño y paso horizontal apropiados. Determine que no hay bloqueo, restricción, fuga, corrosión u otras deficiencias que pudieran causar una condición riesgosa.
- 3 - Cierre todas las puertas y ventanas del edificio y todas las puertas entre el espacio en el cual están situados los artefactos que permanecen conectados al sistema de ventilación común y otros espacios del edificio. Encienda las secadoras de ropa y cualquier artefacto no conectado al sistema de ventilación común. Encienda los ventiladores extractores, tal como campanas de estufas y escapes del baño, de modo que funcionen a la velocidad máxima. No opere un ventilador extractor de verano. Cierre los reguladores de tiro de la chimenea.

- 4 - Siga las instrucciones de encendido. Encienda el artefacto que se está inspeccionando. Ajuste el termostato de modo que el artefacto opere en forma continua.
- 5 - Después de que el quemador principal haya funcionado durante 5 minutos, inspeccione para detectar fugas de gases de combustión en la abertura de descarga de la campana de tiro. Utilice la llama de un cerillo o vela.
- 6 - Después de haber determinado que cada artefacto conectado al sistema de ventilación común está ventilando correctamente, (paso 3) retorne todas las puertas, ventanas, ventiladores extractores, reguladores de tiro de la chimenea y cualquier otro artefacto de combustión a gas a su modo de operación previo.
- 7 - Si se identifica un problema de ventilación durante alguna de las pruebas anteriores, el sistema de ventilación común se debe modificar para corregir el problema.

Redimensione el sistema de ventilación común al tamaño mínimo de tubería de ventilación determinado utilizando las tablas apropiadas en el Apéndice G. (Estas se incluyen en las normas actuales del Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1.)

Tubería de escape FIGURA 22

Dirija la tubería hacia afuera de la estructura. Continúe con la instalación siguiendo las instrucciones dadas en la sección de terminación de la tubería.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ENVENENAMIENTO CON MONÓXIDO DE CARBONO

Si se cortan o alteran las tuberías de escape o de entrada de aire que están situadas en el compartimiento del soplador, se podría producir envenenamiento por monóxido de carbono o muerte.

PRECAUCIÓN

No descargue el escape a una chimenea existente o chimenea que también da servicio a otro artefacto de gas. Si se requiere una descarga vertical a través de una chimenea existente sin usar, inserte tubería de PVC dentro de la chimenea hasta que el extremo esté al mismo nivel que el extremo superior o el extremo de salida de la chimenea de metal.

PRECAUCIÓN

La tubería de ventilación de escape opera bajo presión positiva y debe estar completamente sellada para evitar las fugas de productos de combustión al espacio interior de la vivienda

Directivas para la tubería de ventilación

NOTA: Lennox ha aprobado el uso de tubería de ventilación y terminaciones DuraVent® y fabricadas por Centrotherm como opción al PVC. Cuando se use el sistema de ventilación PolyPro® de DuraVent o InnoFlue® de Centrotherm, los requisitos de la tubería de ventilación indicados en las instrucciones de instalación – largos de ventilación máximos y mínimos, espaciamientos de las terminaciones, etc. – son aplicables y se deben cumplir. Siga las instrucciones proporcionadas con el sistema de ventilación PolyPro de DuraVent e InnoFlue de Centrotherm para el ensamble o si los requisitos son más restrictivos. Además, con el sistema de ventilación PolyPro de DuraVent e InnoFlue de Centrotherm se deben seguir los criterios de espacio sin aislamiento y sin acondicionamiento indicados en la TABLA 8.

La unidad ML296DFVK se puede instalar como calefactor a gas central de ventilación indirecta o directa.

NOTA: En las instalaciones de ventilación indirecta, el aire de combustión se toma de adentro o del ático o espacio entre plantas ventilado y los gases de combustión se descargan afuera. En las instalaciones de ventilación directa, el aire de combustión se toma de afuera y los gases de combustión se descargan afuera.

Tamaño de las tuberías de entrada y escape -- Determine el tamaño de las tuberías de conformidad con la TABLA 6 (largos mínimos de tubería) y la TABLA 7 (largos máximos de tubería). Cuento todos los codos adentro y afuera de la casa.

TABLA 6

LARGOS MÍNIMOS DE LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN

| MODELO ML296DFVK | LARGO MÍNIMO DE VENTILACIÓN* |
|------------------|---|
| 045, 070, 090 | 15 pies o 5 pies más 2 codos o 10 pies más 1 codo |

*Cualquier terminación aprobada se puede añadir al largo mínimo indicado. Dos codos de 45 grados son el equivalente a un codo de 90 grados.

Independientemente del diámetro de tubería utilizado, se deben utilizar las terminaciones de techo y pared estándar descritas en la sección de Terminaciones de las tuberías de escape. La tubería de terminación de la ventilación de escape está dimensionada para optimizar la velocidad del gas de escape que sale de la terminación. Consulte la TABLA 10.

En algunas aplicaciones que permiten el uso de varios tipos distintos de tubería de ventilación, se puede usar tubería de ventilación combinada. Solicite asistencia al Departamento de Aplicación de Lennox para dimensionar la tubería de ventilación en estas aplicaciones.

⚠ IMPORTANTE

No use pantallas o metal perforado en las terminaciones de escape o de entrada. Si lo hace, se producirá congelación y se podrían bloquear las terminaciones.

NOTA: Es aceptable usar tubería de cualquier tamaño que calce dentro de las directivas permitidas en la TABLA 7.

NOTA: Todas las secciones horizontales de tubería de escape deben inclinarse hacia atrás, hacia la unidad. Una caída mínima de 1/4" (6 mm) cada 12" (305 mm) de sección horizontal es obligatoria para el drenaje.

NOTA: Lennox ofrece un kit de adaptador de ventilación sin pegamento 17H92 como opción para la salida de escape en el acoplamiento de la tapa superior del calefactor.

NOTA: La tubería de escape DEBE pegarse a los accesorios de escape del calefactor.

NOTA: La tubería de escape se debe revisar cuidadosamente para asegurarse de que no tenga hundimientos o puntos bajos.

NOTA: Si se usa la opción de ventilación de lado derecho, usted debe incluir el codo en el calefactor en el conteo de codos. Si se está pasando a una tubería de 3" de diámetro, este codo es igual a 20' de largo de ventilación equivalente para todos los modelos.

Siga los siguientes pasos para dimensionar correctamente el diámetro de la tubería de ventilación.

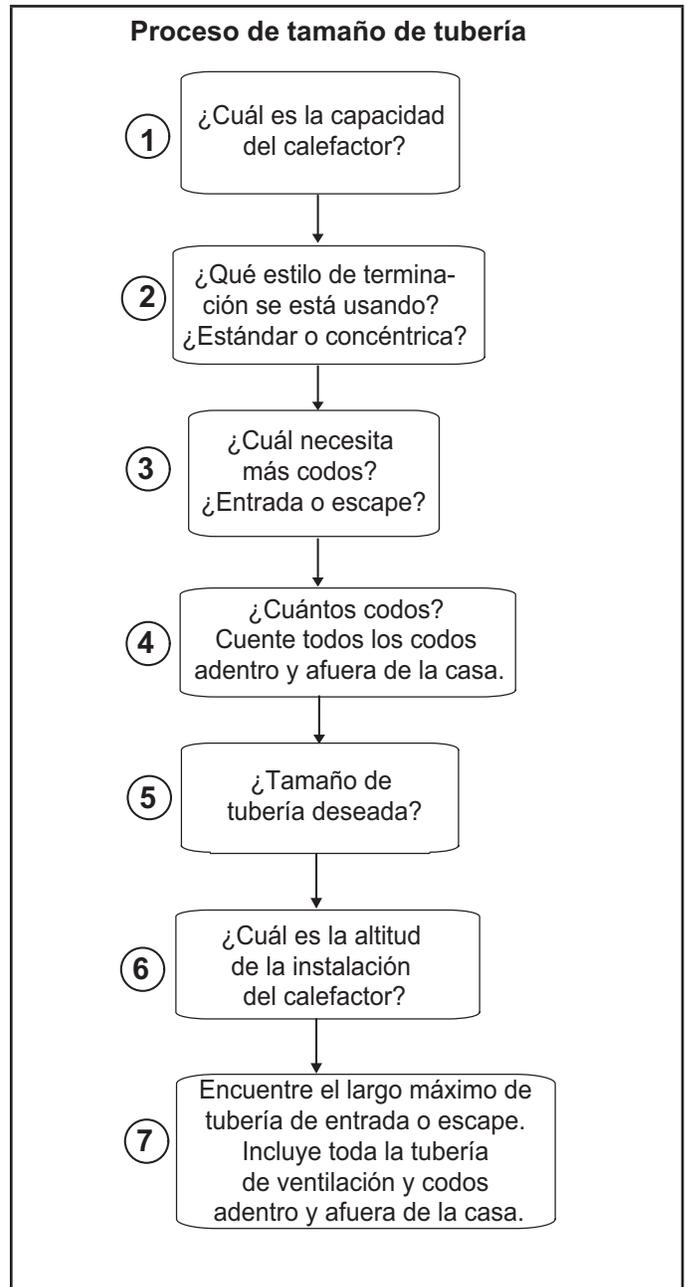


FIGURA 21

TABLA 7

Largo máximo permitido de la ventilación de entrada o de escape

Dimensione el largo de la tubería de entrada y de la tubería de escape separadamente. Los valores en la Tabla son para Entrada O Escape, y no el total combinado. La entrada y el escape deben tener el mismo tamaño.

NOTA: La tubería de ventilación y codos adicionales utilizados para terminar la tubería de ventilación afuera de la estructura se deben incluir en el cálculo del largo total de ventilación.

| Terminación estándar a elevación de 0 - 4500 pies | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| Número de codos de 90° utilizados | Tubería de 1-1/2" | | | Tubería de 2" | | | Tubería de 2-1/2" | | | Tubería de 3" | | |
| | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | |
| | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 |
| 1 | 20 | 15 | n/c | 71 | 56 | 34 | 105 | 105 | 83 | 128 | 127 | 108 |
| 2 | 15 | 10 | | 66 | 51 | 29 | 100 | 100 | 78 | 123 | 122 | 103 |
| 3 | 10 | n/c | | 61 | 46 | 24 | 95 | 95 | 73 | 118 | 117 | 98 |
| 4 | n/c | | | 56 | 41 | 19 | 90 | 90 | 68 | 113 | 112 | 93 |
| 5 | | | | 51 | 36 | 14 | 85 | 85 | 63 | 108 | 107 | 88 |
| 6 | | | | 46 | 31 | 9 | 80 | 80 | 58 | 101 | 102 | 83 |
| 7 | | | | 41 | 26 | 4 | 75 | 75 | 53 | 98 | 97 | 78 |
| 8 | | | | 36 | 21 | n/c | 70 | 70 | 48 | 93 | 92 | 73 |
| 9 | | | | 31 | 16 | | 65 | 65 | 43 | 88 | 87 | 68 |
| 10 | | | | 26 | 11 | | 60 | 60 | 38 | 83 | 82 | 63 |
| Terminación estándar a elevación de 4501 - 10,000 pies | | | | | | | | | | | | |
| Número de codos de 90° utilizados | Tubería de 1-1/2" | | | Tubería de 2" | | | Tubería de 2-1/2" | | | Tubería de 3" | | |
| | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | |
| | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 |
| 1 | 20 | 15 | n/c | 71 | 56 | 34 | 105 | 105 | 83 | 128 | 127 | 108 |
| 2 | 15 | 10 | | 66 | 51 | 29 | 100 | 100 | 78 | 123 | 122 | 103 |
| 3 | 10 | n/c | | 61 | 46 | 24 | 95 | 95 | 73 | 118 | 117 | 98 |
| 4 | n/c | | | 56 | 41 | 19 | 90 | 90 | 68 | 113 | 112 | 93 |
| 5 | | | | 51 | 36 | 14 | 85 | 85 | 63 | 108 | 107 | 88 |
| 6 | | | | 46 | 31 | 9 | 80 | 80 | 58 | 103 | 102 | 83 |
| 7 | | | | 41 | 26 | 4 | 75 | 75 | 53 | 98 | 97 | 78 |
| 8 | | | | 36 | 21 | n/c | 70 | 70 | 48 | 93 | 92 | 73 |
| 9 | | | | 31 | 16 | | 65 | 65 | 43 | 87 | 87 | 68 |
| 10 | | | | 26 | 11 | | 60 | 60 | 38 | 83 | 82 | 63 |

TABLA 7 CONTINUACIÓN

Largo máximo permitido de la ventilación de entrada o de escape

Dimensione el largo de la tubería de entrada y de la tubería de escape separadamente. Los valores en la Tabla son para Entrada O Escape, y no el total combinado. La entrada y el escape deben tener el mismo tamaño. NOTA: La tubería de ventilación y codos adicionales utilizados para terminar la tubería de ventilación afuera de la estructura se deben incluir en el cálculo del largo total de ventilación.

| Terminación concéntrica a elevación de 0 - 4500 pies | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|
| Número de codos de 90° utilizados | Tubería de 1-1/2" | | | Tubería de 2" | | | Tubería de 2-1/2" | | | | Tubería de 3" | | |
| | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | | | Modelo | | |
| | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 |
| 1 | 15 | 10 | n/c | 63 | 48 | 32 | 95 | 95 | 79 | 44 | 111 | 111 | 104 |
| 2 | 10 | n/c | | 58 | 43 | 27 | 90 | 90 | 74 | 39 | 106 | 106 | 99 |
| 3 | n/c | | | 53 | 38 | 22 | 85 | 85 | 69 | 34 | 101 | 101 | 94 |
| 4 | | | | 48 | 33 | 17 | 80 | 80 | 64 | 29 | 96 | 96 | 89 |
| 5 | | | | 43 | 28 | 12 | 75 | 75 | 59 | 24 | 91 | 91 | 84 |
| 6 | | | | 38 | 23 | 7 | 70 | 70 | 54 | 19 | 86 | 86 | 79 |
| 7 | | | | 33 | 18 | 2 | 65 | 65 | 49 | 14 | 81 | 81 | 74 |
| 8 | | | | 28 | 13 | n/c | 60 | 60 | 44 | 9 | 76 | 76 | 69 |
| 9 | | | | 23 | 8 | | 55 | 55 | 39 | 4 | 71 | 71 | 64 |
| 10 | | | | 18 | 3 | | 50 | 50 | 34 | n/c | 66 | 66 | 59 |
| Terminación concéntrica a elevación de 4501 - 10,000 pies | | | | | | | | | | | | | |
| Número de codos de 90° utilizados | Tubería de 1-1/2" | | | Tubería de 2" | | | Tubería de 2-1/2" | | | | Tubería de 3" | | |
| | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | | | Modelo | | |
| | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 |
| 1 | 15 | 10 | n/c | 63 | 48 | 32 | 95 | 95 | 79 | 44 | 111 | 111 | 104 |
| 2 | 10 | n/c | | 58 | 43 | 27 | 90 | 90 | 74 | 39 | 106 | 106 | 99 |
| 3 | n/c | | | 53 | 38 | 22 | 85 | 85 | 69 | 34 | 101 | 101 | 94 |
| 4 | | | | 48 | 33 | 17 | 80 | 80 | 64 | 29 | 96 | 96 | 89 |
| 5 | | | | 43 | 28 | 12 | 75 | 75 | 59 | 24 | 91 | 91 | 84 |
| 6 | | | | 38 | 23 | 7 | 70 | 70 | 54 | 19 | 86 | 86 | 79 |
| 7 | | | | 33 | 18 | 2 | 65 | 65 | 49 | 14 | 81 | 81 | 74 |
| 8 | | | | 28 | 13 | n/c | 60 | 60 | 44 | 9 | 76 | 76 | 69 |
| 9 | | | | 23 | 8 | | 55 | 55 | 39 | 4 | 71 | 71 | 64 |
| 10 | | | | 18 | 3 | | 50 | 50 | 34 | n/c | 66 | 66 | 59 |

TABLA 8

Largo máximo de ventilación de escape permitido en pies cuando se utiliza un ático o espacio entre plantas ventilado para el aire de entrada

NOTA: La tubería de ventilación y codos adicionales utilizados para terminar la tubería de ventilación afuera de la estructura, se deben incluir en el cálculo del largo total de ventilación.

| Terminación estándar a elevación de 0 - 10,000 pies | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|
| Número de codos de 90° utilizados | 1-1/2" | | | Tubería de 2" | | | Tubería de 2-1/2" | | | | Tubería de 3" | | |
| | Modelo | | | Modelo | | | Modelo | | | | Modelo | | |
| | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 |
| 1 | 15 | 10 | n/c | 61 | 46 | 24 | 90 | 90 | 68 | 33 | 108 | 107 | 88 |
| 2 | 10 | n/c | | 56 | 41 | 19 | 85 | 85 | 63 | 28 | 103 | 102 | 83 |
| 3 | n/c | | | 51 | 36 | 14 | 80 | 80 | 58 | 23 | 98 | 97 | 78 |
| 4 | | | | 46 | 31 | 9 | 75 | 75 | 53 | 18 | 93 | 92 | 73 |
| 5 | | | | 41 | 26 | 4 | 70 | 70 | 48 | 13 | 88 | 87 | 68 |
| 6 | | | | 36 | 21 | n/c | 65 | 65 | 43 | 8 | 81 | 82 | 63 |
| 7 | | | | 31 | 16 | | 60 | 60 | 38 | 3 | 78 | 77 | 58 |
| 8 | | | | 26 | 11 | | 55 | 55 | 33 | n/c | 73 | 72 | 53 |
| 9 | | | | 21 | 6 | 50 | 50 | 28 | 68 | | 67 | 48 | |
| 10 | | | | 16 | 1 | 45 | 45 | 23 | 63 | | 62 | 43 | |

CONEXIONES TÍPICAS DE LA TUBERÍA DE ESCAPE

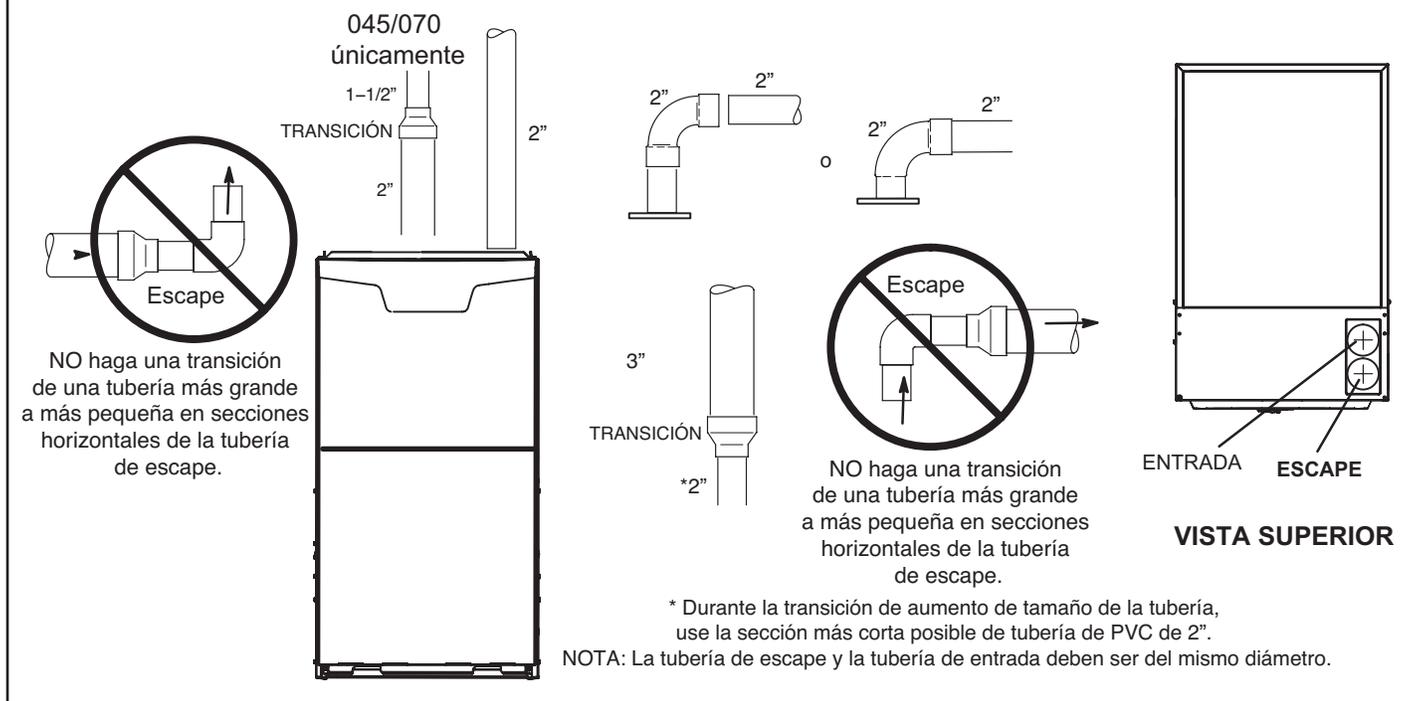


FIGURA 22

CONEXIONES TÍPICAS DE LA TUBERÍA DE ENTRADA

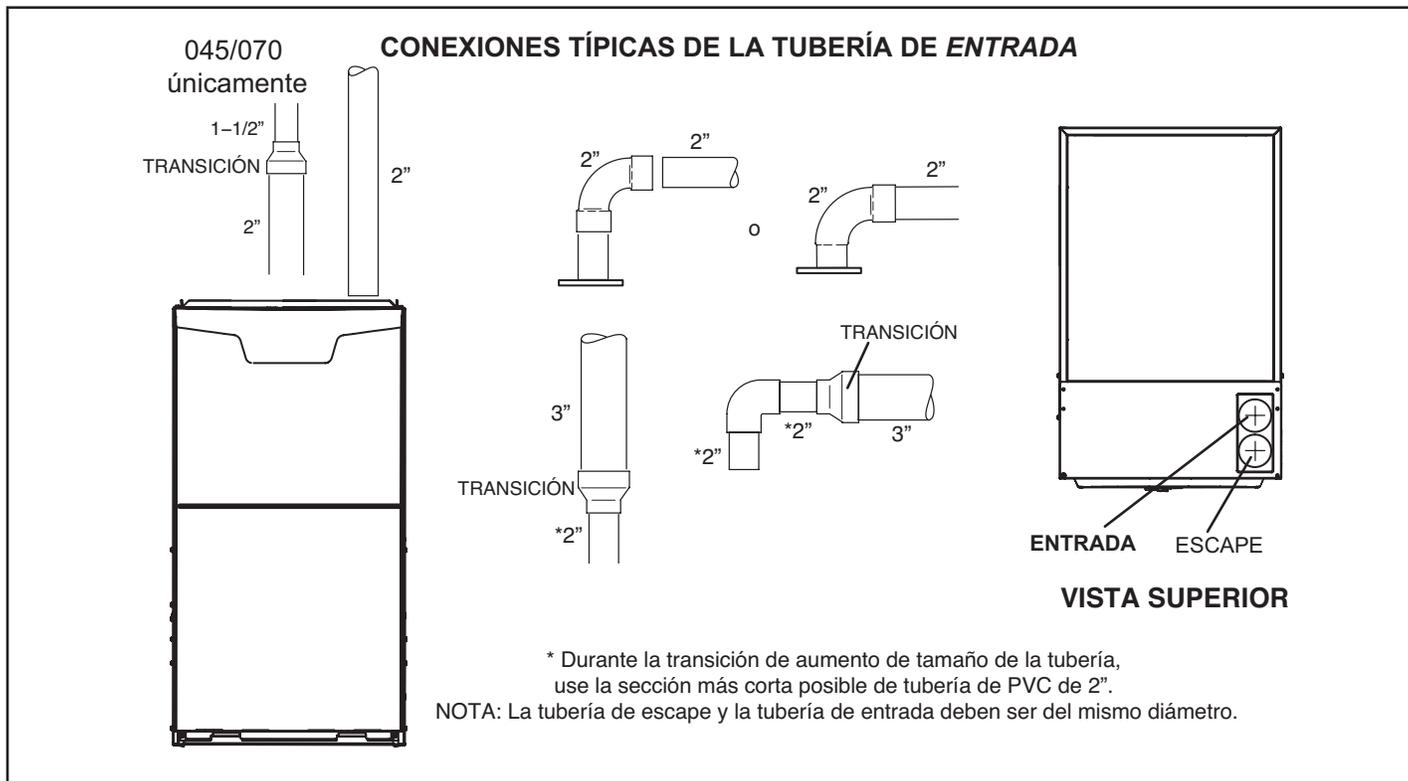


FIGURA 23

Tubería de entrada FIGURA 23

El calefactor ML296DFVK se puede instalar en aplicaciones de ventilación directa o ventilación indirecta. En las aplicaciones de ventilación indirecta, cuando entrará aire de entrada al calefactor desde el espacio circundante, se debe considerar la calidad del aire interior. Se deben seguir las directivas listadas en la sección de Aire de combustión, dilución y ventilación.

Siga los dos pasos siguientes cuando instale la unidad en **aplicaciones de ventilación directa**, donde el aire de combustión se toma de afuera y los gases de combustión se descargan afuera. **La pantalla de entrada de aire proporcionada no debe usarse en aplicaciones de ventilación directa (exterior).**

- 1 - Use cemento o un tornillo para lámina de metal para sujetar la tubería de entrada al conector de aire de entrada.
- 2 - Si el aire de entrada se toma de un espacio entre plantas ventilado (FIGURA 24) o de un ático ventilado (FIGURA 25), el largo de la ventilación de escape no debe exceder los valores listados en la TABLA 9. Si se utiliza una tubería de 3" de diámetro, redúzcala a una tubería de 2" de diámetro para acomodar la pantalla de residuos.
- 3 - Dirija la tubería hacia afuera de la estructura. Continúe con la instalación siguiendo las instrucciones indicadas en las directivas generales para las terminaciones de tuberías y las terminaciones de tuberías de entrada y escape para las secciones de ventilación directa. Consulte la FIGURA 5 para los tamaños de tuberías.

PRECAUCIÓN

Si esta unidad se instala en una aplicación en que el aire de combustión proviene de un espacio en el que opera un ventilador extractor, un ventilador extractor eléctrico u otro artefacto que pueda crear una presión negativa en el espacio, se debe considerar cuando se determinen las dimensiones de la abertura de aire de entrada. La abertura de aire de entrada se debe dimensionar para acomodar el volumen máximo de aire extraído, además del volumen máximo de aire de combustión requerido para todos los artefactos de gas que reciben servicio desde este espacio.

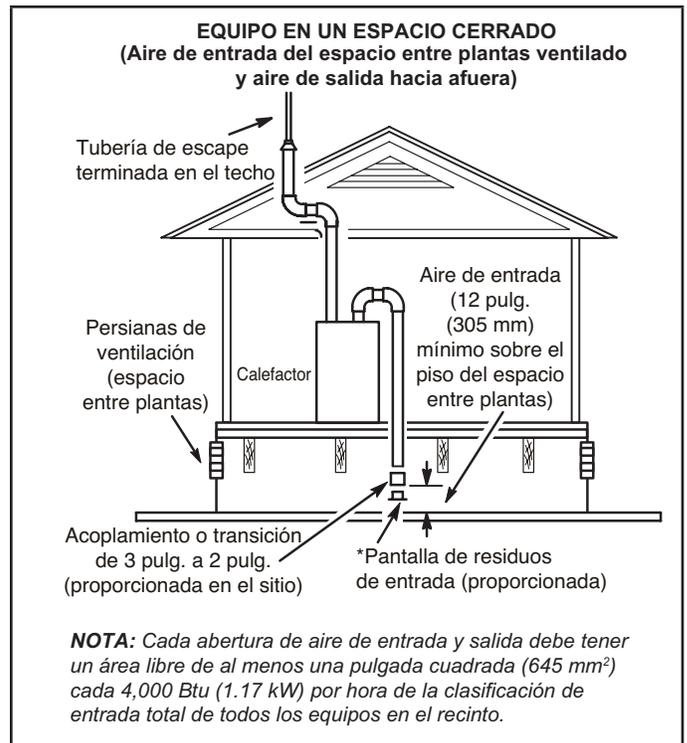


FIGURA 24

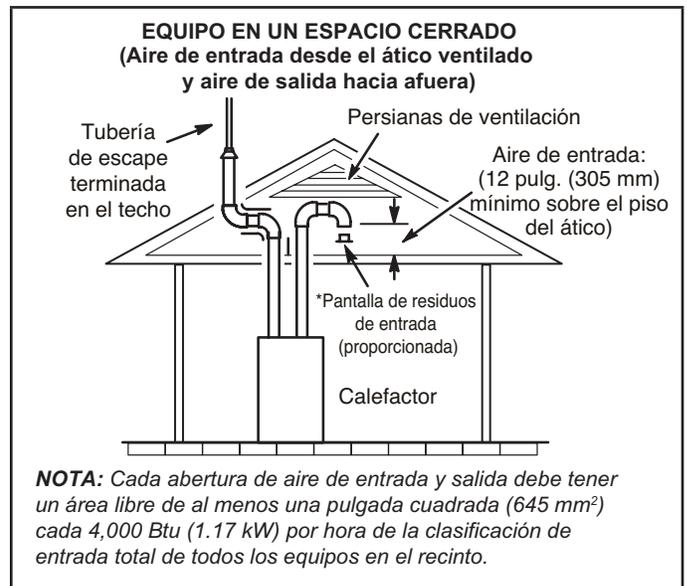


FIGURA 25

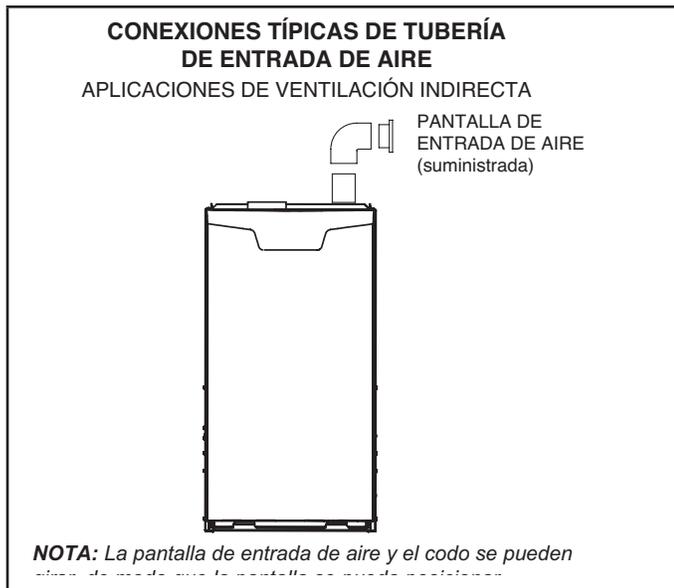


FIGURA 26

Siga los dos pasos siguientes cuando instale la unidad en aplicaciones de ventilación indirecta donde se toma aire de combustión de adentro y los gases de combustión se descargan afuera.

- 1 - Use los materiales proporcionados en el sitio y la pantalla de entrada de aire suministrada en la fábrica para dirigir la tubería de entrada como se muestra en la FIGURA 26. Mantenga un espaciamiento mínimo de 3" (76 mm) alrededor de la abertura de entrada de aire. La abertura de entrada de aire (con la pantalla protectora) siempre debe dirigirse hacia adelante o hacia el costado.
- 2 - Use cemento para sujetar la tubería de entrada al conector, si así se desea.

Directivas generales para las terminaciones de ventilación

En las aplicaciones de ventilación indirecta, el aire de combustión se toma desde adentro y los gases de combustión se descargan afuera. La unidad ML296DFVK entonces se clasifica como calefactor a gas Categoría IV de ventilación indirecta. En las aplicaciones de ventilación directa, el aire de combustión se toma de afuera y los gases de combustión se descargan afuera. La unidad ML296DFVK entonces se clasifica como calefactor a gas Categoría IV de ventilación directa.

Tanto en las aplicaciones de ventilación indirecta como en las de ventilación directa, la terminación de la ventilación está limitada por los códigos de construcción locales. A falta de códigos locales, consultar el Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223-1/NFPA 54 actual en los Estados Unidos y los Códigos de Instalación de Gas Natural y Propano CSA-B149 actuales en Canadá para más detalles.

Posicione la terminación según la ubicación indicada en la FIGURA 28 o en la FIGURA 29. Además, posicione la terminación de modo que esté libre de obstrucciones y a 12" por encima de la acumulación promedio de nieve.

En la terminación de la ventilación, se debe tener cuidado para mantener los recubrimientos protectores sobre los materiales de construcción (la exposición prolongada al condensado de escape puede destruir los recubrimientos protectores). Se recomienda que la salida de escape no se sitúe a menos de 6 pies (1.8 m) de una unidad de aire acondicionado exterior ya que el condensado puede dañar la capa de pintura.

NOTA: Ver la TABLA 9 para el largo máximo permitido de la tubería de escape sin aislamiento en un espacio no acondicionado durante temperaturas de diseño invernales inferiores a los 32 °F (0 °C). Si se requiere, la tubería de escape se debe aislar con Armaflex de 1/2" (13 mm) o equivalente. En áreas con clima frío extremo, podría ser necesario usar Armaflex de 3/4" (19 mm) o equivalente. El aislamiento se debe proteger contra el deterioro. Se permite el uso de Armaflex con protección UV. Los sótanos u otras áreas cerradas que no están expuestas a la temperatura ambiente exterior y que están a más de 32 grados F (0 °C) se deben considerar como espacios acondicionados.

⚠ IMPORTANTE

No use pantallas o metal perforado en las terminaciones de escape. Si lo hace, se producirá congelación y se podrían bloquear las terminaciones.

⚠ IMPORTANTE

Para instalaciones en Canadá únicamente: De conformidad con los códigos de instalación B149 de CSA International, la distancia mínima permitida entre la toma de entrada de aire de combustión y la salida de escape de otros artefactos no debería ser de menos de 12 pulgadas (305 mm).

TABLA 9

Largo máximo de tubería de ventilación de escape permitido (en pies³) sin aislamiento en un espacio no acondicionado para Temperaturas de diseño invernales, calefactor de dos etapas de alta eficiencia

| Temperaturas de diseño invernales ¹ °F (°C) | Diám. tubería de ventilación | Tamaño de entrada de la unidad | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 045 | | 070 | | 090 | |
| 32 a 21 (0 a -6) | | PVC | ²PP | PVC | ²PP | PVC | ²PP |
| | 1-1/2 | 22 | n/c | 20 | n/c | n/c | n/c |
| | 2 pulg. | 21 | 18 | 33 | 30 | 46 | 42 |
| | 2-1/2 pulg. | 16 | n/c | 26 | n/c | 37 | n/c |
| | 3 pulg. | 12 | 12 | 21 | 21 | 30 | 30 |
| 20 a 1 (-7 a -17) | 1-1/2 | 12 | n/c | 20 | n/c | n/c | n/c |
| | 2 pulg. | 11 | 9 | 19 | 17 | 28 | 25 |
| | 2-1/2 pulg. | 7 | n/c | 14 | n/c | 21 | n/c |
| | 3 pulg. | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 16 |
| 0 a -20 (-18 a -29) | 1-1/2 | 8 | n/c | 13 | n/c | n/c | n/c |
| | 2 pulg. | 6 | 4 | 12 | 10 | 19 | 16 |
| | 2-1/2 pulg. | 1 | n/c | 7 | n/c | 13 | n/c |
| | 3 pulg. | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |

1 Consultar la Tabla de temperatura de diseño mínima del 99% incluida en la edición actual del ASHRAE Fundamentals Handbook.

2 Tubería de ventilación de polipropileno (PP) de Duravent y Centrotherm.

3 El largo de la ventilación en la tabla es el largo equivalente. Considerar cada codo como 5 pies de largo lineal.

NOTA: Las terminaciones concéntricas son el equivalente de 5' y se deben considerar cuando se mida el largo de la tubería.

NOTA: Los largos máximos de ventilación no aislados listados pueden incluir la terminación (tubería de ventilación exterior a la estructura) y no pueden exceder 5 pies lineales o el largo máximo permitido de la ventilación de entrada o de escape indicado en la TABLA 7 o TABLA 8, lo que sea menor.

NOTA: Si se requiere aislamiento en un espacio no acondicionado, se debe colocar en la tubería más cercana al calefactor. Ver FIGURA 27.


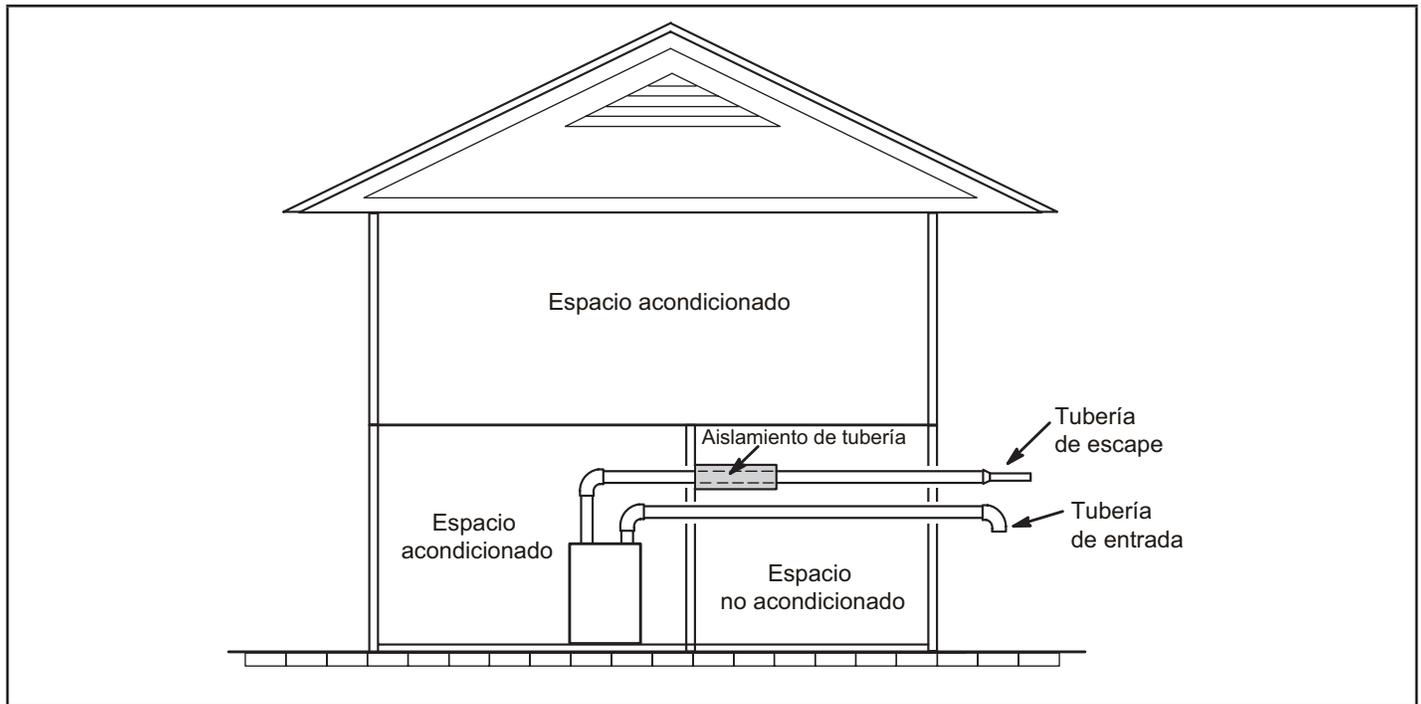


FIGURA 27

ESPACIAMIENTOS DE TERMINACIÓN DE VENTILACIÓN PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN INDIRECTA EN EE. UU. Y CANADÁ

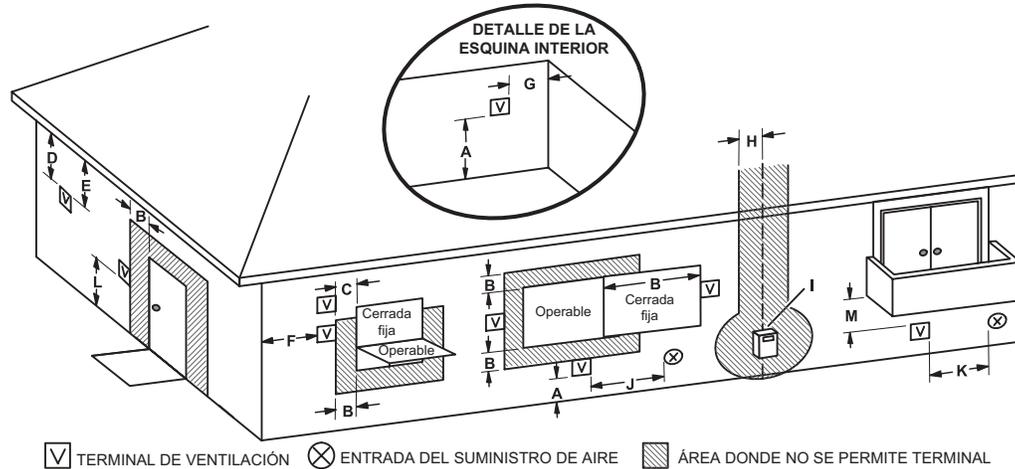

| | Instalaciones en los EE. UU. ¹ | Instalaciones en Canadá ² |
|-----|--|---|
| A = | Espaciamento sobre el nivel del suelo, mirador, pórtico, entarimado o balcón | 12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por encima de la acumulación promedio de nieve. |
| B = | Espaciamento a una ventana o puerta que pueda abrirse. | 4 pies (1.2 m) por debajo o al costado de la abertura; 1 pie (30 cm) por encima de la abertura. |
| C = | Espaciamento a una ventana permanentemente cerrada | * 12" |
| D = | Espaciamento vertical al plafón ventilado que se encuentra por encima del borne a una distancia horizontal de 2 pies (610 mm) de su línea central. | * Igual o mayor que la profundidad del plafón. |
| E = | Espaciamento al plafón sin ventilación | * Igual o mayor que la profundidad del plafón. |
| F = | Espaciamento a la esquina exterior | * No hay mínimo a la esquina exterior |
| G = | Espaciamento a la esquina interior | * |
| H = | Espaciamento a cada lado de la línea central extendida sobre el medidor/ regulador | * 3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima del conjunto de medidor/regulador |
| I = | Espaciamento a la salida de la ventilación del regulador de servicio | * 3 pies (0.9 m) |
| J = | Espaciamento a la entrada del suministro de aire no mecánico al edificio o a la entrada de aire de combustión a cualquier otro artefacto | 4 pies (1.2 m) por debajo o al costado de la abertura; 1 pie (30 cm) por encima de la abertura |
| K = | Espaciamento a la entrada del suministro de aire mecánico | 3 pies (0.9 m) por encima si está a menos de 10 pies (3 m) en sentido horizontal |
| L = | Espaciamento sobre la acera pavimentada o camino pavimentado situado en propiedad pública | 7 pies (2.1 m)† |
| M = | Espaciamento debajo del mirador, pórtico, entarimado o balcón | *12 pulgadas (305 mm)‡ |

¹De conformidad con ANSI Z223.1/NFPA 54, Código de Gas Combustible Natural actual

²De conformidad con CSA B149.1, Código de Instalación de Gas Natural y Propano actual

†La ventilación no deberá terminar directamente sobre una acera o camino pavimentado que esté situado entre dos viviendas unifamiliares y sea utilizado por ambas viviendas.


‡Permitido solamente si el mirador, pórtico, entarimado o el balcón está completamente abierto al menos en 2 lados debajo del piso. Se recomienda evitar esta ubicación si es posible.

*Para espaciamientos no especificados en ANSI Z223.1/NFPA 54 o CSA B149.1, el espaciamento será de conformidad con los códigos de instalación locales y los requisitos del proveedor de gas y estas instrucciones de instalación.

NOTA: El propósito de esta figura es ilustrar la necesidad de contar con espaciamientos, y no sustituye a los códigos de instalación adoptados a nivel local.

FIGURA 28

ESPACIAMIENTOS DE TERMINACIÓN DE VENTILACIÓN PARA APLICACIONES DE VENTILACIÓN DIRECTA EN EE. UU. Y CANADÁ

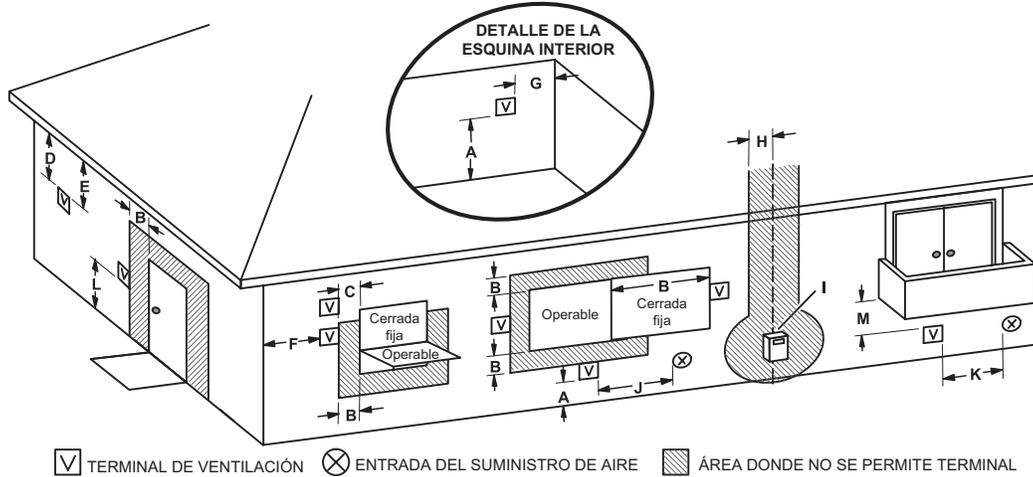

| | Instalaciones en los EE. UU. ¹ | Instalaciones en Canadá ² | |
|-----|--|--|---|
| A = | Espaciamento sobre el nivel del suelo, mirador, pórtico, entarimado o balcón | 12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por encima de la acumulación promedio de nieve. | 12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por encima de la acumulación promedio de nieve. |
| B = | Espaciamento a una ventana o puerta que pueda abrirse. | 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW), 9 pulgadas (228 mm) para artefactos > 10,000 Btuh (3 kW) y <50,000 Btuh (15 kW), 12 pulgadas (305 mm) para artefactos > 50,000 Btuh (15 kW) | 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW), 12 pulgadas (305 mm) para artefactos >10,000 Btuh (3 kW) y <100,000 Btuh (30 kW), 36 pulgadas (0.9 m) para artefactos >100,000 Btuh (30 kW). |
| C = | Espaciamento a una ventana permanentemente cerrada | * 12" | * 12" |
| D = | Espaciamento vertical al plafón ventilado que se encuentra por encima del borne a una distancia horizontal de 2 pies (610 mm) de su línea central. | * Igual o mayor que la profundidad del plafón | * Igual o mayor que la profundidad del plafón |
| E = | Espaciamento al plafón sin ventilación | * Igual o mayor que la profundidad del plafón | * Igual o mayor que la profundidad del plafón |
| F = | Espaciamento a la esquina exterior | * No hay mínimo a la esquina exterior | * No hay mínimo a la esquina exterior |
| G = | Espaciamento a la esquina interior | * | * |
| H = | Espaciamento a cada lado de la línea central extendida sobre el medidor/ regulador | 3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima del conjunto de medidor/regulador | 3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima del conjunto de medidor/regulador |
| I = | Espaciamento a la salida de la ventilación del regulador de servicio | * 3 pies (0.9 m) | 3 pies (0.9 m) |
| J = | Espaciamento a la entrada del suministro de aire no mecánico al edificio o a la entrada de aire de combustión a cualquier otro artefacto | 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW), 9 pulgadas (228 mm) para artefactos > 10,000 Btuh (3 kW) y <50,000 Btuh (15 kW), 12 pulgadas (305 mm) para artefactos > 50,000 Btuh (15 kW) | 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW), 12 pulgadas (305 mm) para artefactos >10,000 Btuh (3 kW) y <100,000 Btuh (30 kW), 36 pulgadas (0.9 m) para artefactos >100,000 Btuh (30 kW). |
| K = | Espaciamento a la entrada del suministro de aire mecánico | 3 pies (0.9 m) por encima si está a menos de 10 pies (3 m) en sentido horizontal | 6 pies (1.8 m) |
| L = | Espaciamento sobre la acera pavimentada o camino pavimentado situado en propiedad pública | * 7 pies (2.1 m) | 7 pies (2.1 m)† |
| M = | Espaciamento debajo del mirador, pórtico, entarimado o balcón | *12 pulgadas (305 mm)‡ | 12 pulgadas (305 mm)‡ |

¹De conformidad con ANSI Z223.1/NFPA 54, Código de Gas Combustible Natural actual

²De conformidad con CSA B149.1, Código de Instalación de Gas Natural y Propano actual

†La ventilación no deberá terminar directamente sobre una acera o camino pavimentado que esté situado entre dos viviendas unifamiliares y sea utilizado por ambas viviendas.

‡Permitido solamente si el mirador, pórtico, entarimado o el balcón está completamente abierto al menos en 2 lados debajo del piso. Se recomienda evitar esta ubicación si es posible.

*Para espaciamentos no especificados en ANSI Z223.1/NFPA 54 o CSA B149.1, el espaciamento será de conformidad con los códigos de instalación locales y los requisitos del proveedor de gas y estas instrucciones de instalación.

NOTA: El propósito de esta figura es ilustrar la necesidad de contar con espaciamentos, y no sustituye a los códigos de instalación adoptados a nivel local.

FIGURA 29

Detalles de las terminaciones de tuberías de entrada y de escape para instalaciones de ventilación directa

NOTA: En las instalaciones de ventilación directa, el aire de combustión se toma de afuera y los gases de combustión se descargan afuera.

NOTA: Los gases de combustión pueden ser ligeramente ácidos y afectar adversamente a algunos materiales de construcción. Si se usa una terminación de ventilación y los gases de combustión impactan los materiales del edificio, se debe usar protección resistente a la corrosión (24 pulgadas cuadradas mínimo) para proteger la superficie de la pared. Si se usa el perfil en T opcional, se recomienda la protección. La protección debe ser de madera, plástico, lámina de metal u otro material adecuado. Todas las costuras, uniones, grietas, etc. en el área afectada se deben sellar con un sellador apropiado. Ver la FIGURA 38.

Las tuberías de entrada y de escape se pueden tender ya sea horizontalmente a través de una pared exterior o verticalmente a través del techo. En instalaciones en un ático o clóset, se prefiere la terminación vertical a través del techo. La FIGURA 30 a la FIGURA 37 muestran terminaciones típicas.

- 1 - Las terminaciones de ventilación no tienen que estar en la misma zona de presión. Usted puede sacar la entrada en un lado de la estructura y el escape en el otro lado (FIGURA 31). Usted puede sacar el escape por el techo y la entrada por el costado de la estructura (FIGURA 32).
 - 2 - Las tuberías de entrada y de escape deberían colocarse lo más cerca posible una de otra en el extremo de terminación (consultar las ilustraciones). La separación máxima es de 3" (76 mm) en las terminaciones de techo y de 6" (152 mm) en las terminaciones de pared lateral.
- NOTA:** Cuando se ventile en zonas de presión diferentes, el requisito de máxima separación de las tuberías de entrada y de escape NO es aplicable.
- 3 - En las terminaciones de techo, la tubería de entrada debe terminar recta hacia abajo usando dos codos de 90° (FIGURA 30).
 - 4 - La tubería de escape debe terminar recta hacia afuera o hacia arriba como se muestra. Podría requerirse un reductor en la tubería de escape en el punto donde sale de la estructura para mejorar la velocidad del escape alejándose de la tubería de entrada. Ver TABLA 10.

TABLA 10

REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA DE ESCAPE

| MODELO | Tamaño de la tubería de terminación |
|------------|-------------------------------------|
| *045 y 070 | 1-1/2" (38 mm) |
| *090 | 2" (51 mm) |

*Las unidades -045, -070 y -090 con la terminación de montaje a ras deben usar el acelerador de 1-1/2" suministrado con el kit.

- 5 - En las terminaciones suministradas en el sitio para salida de pared lateral, la tubería de escape puede extenderse una sección máxima de 12 pulgadas (305 mm) para PVC de 2" y 20 pulgadas (508 mm) para PVC de 3" (76 mm) más allá de la pared exterior. La tubería de entrada se debe mantener lo más corta posible. Ver FIGURA 38.

NOTA: Se debe tener cuidado para evitar la recirculación del escape de regreso a la tubería de entrada.

- 6 - En las terminaciones suministradas en el sitio, se debe mantener una distancia mínima de 8" entre el extremo de la tubería de escape y el extremo de la tubería de entrada sin un codo de terminación y una distancia mínima de 6" con un codo de terminación. Ver FIGURA 38.

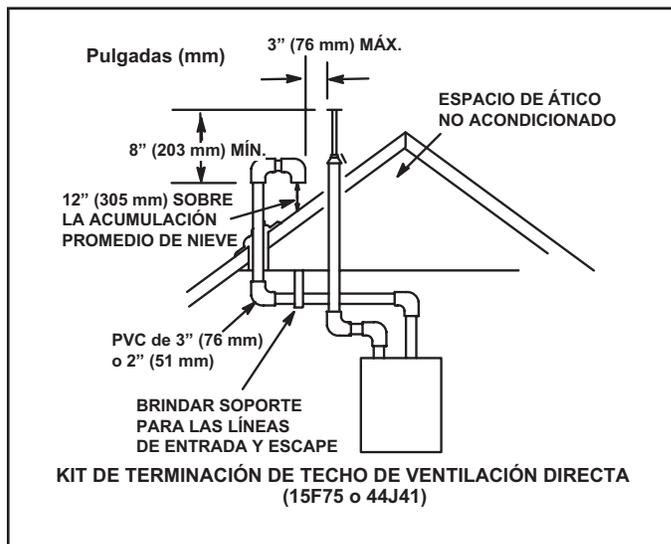


FIGURA 30

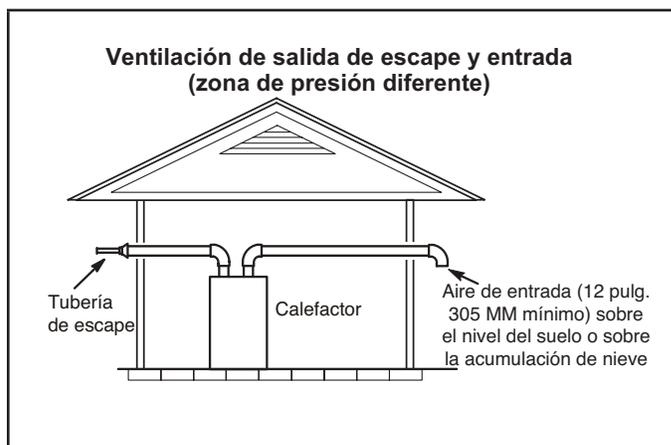


FIGURA 31

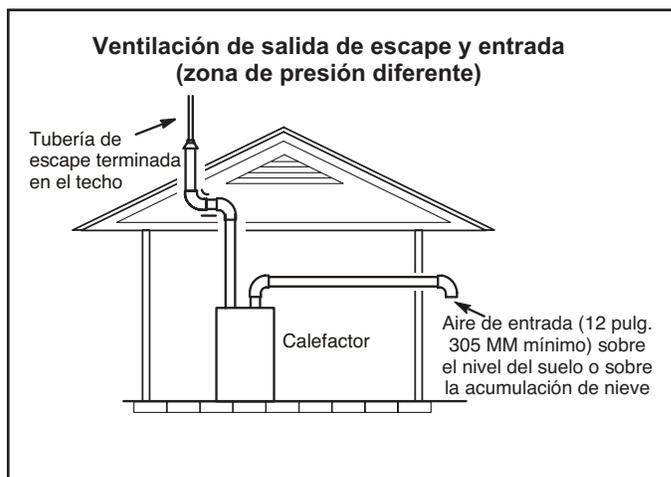


FIGURA 32

- 7 - Si las tuberías de entrada y de escape deben tenderse hacia arriba en una pared lateral para situarlas arriba de la acumulación de nieve u otras obstrucciones, la tubería debe tener soporte. Se debe usar al menos un soporte a menos de 6" del extremo superior del codo y entonces cada 24" (610 mm) como se muestra en la FIGURA 38, para impedir cualquier movimiento en cualquier dirección. Cuando las tuberías de escape y de entrada deben tenderse hacia arriba en una pared exterior, la tubería de escape se debe terminar con tubería dimensionada según la TABLA 10. La tubería de entrada se puede equipar con un codo de 90° de giro hacia abajo. El uso del codo de giro hacia abajo añadirá 5 pies (1.5 m) al largo equivalente de la tubería.
- 8 - Una instalación de calefactores múltiples puede utilizar un grupo de hasta cuatro terminaciones ensambladas juntas horizontalmente, como se muestra en la FIGURA 35.

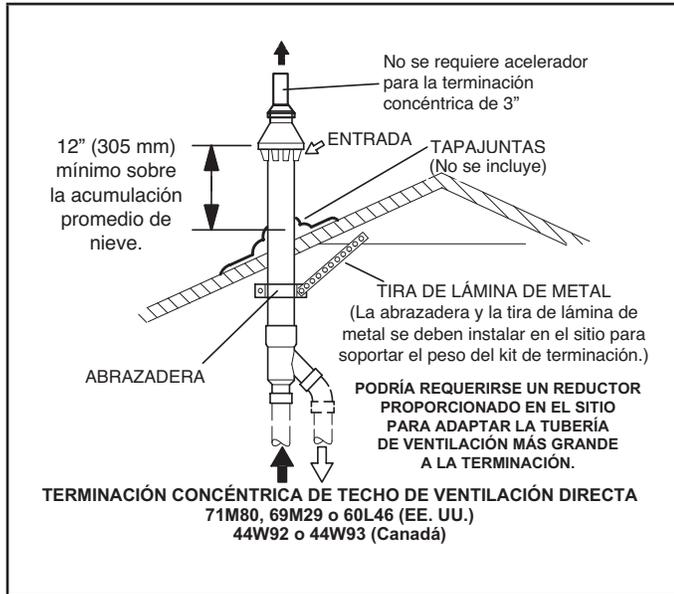


FIGURA 33

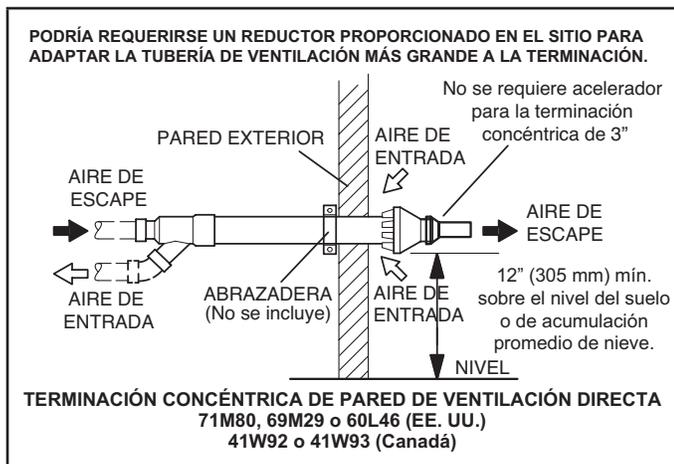


FIGURA 34

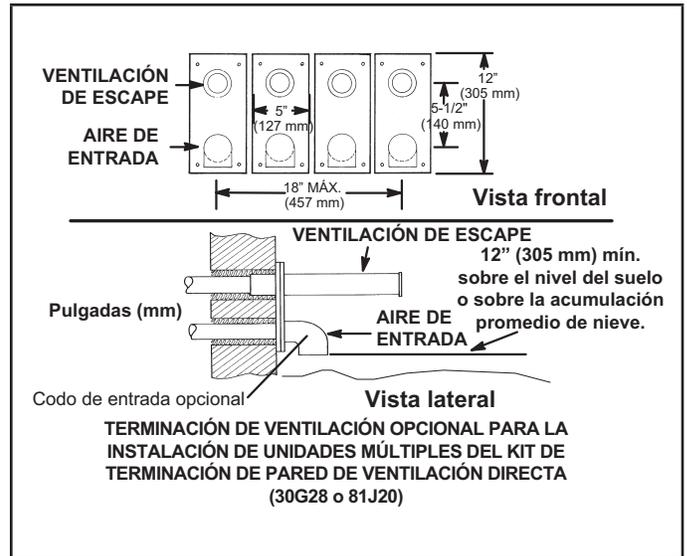


FIGURA 35

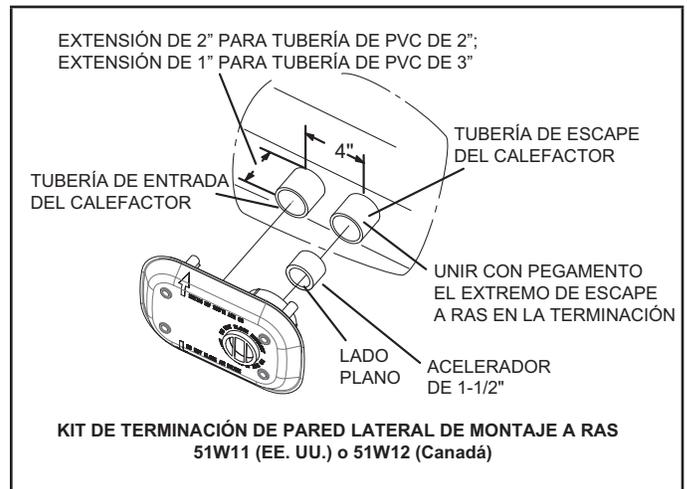


FIGURA 36


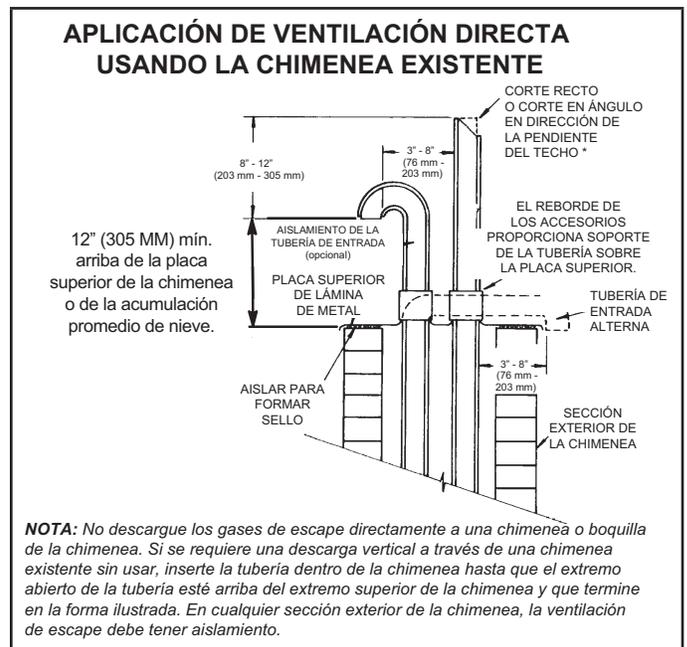


FIGURA 37

NOTA: PODRÍA REQUERIRSE UN REDUCTOR PROPORCIONADO EN EL SITIO PARA ADAPTAR LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN MÁS GRANDE A LA TERMINACIÓN.


TERMINACIÓN DE PARED FABRICADA EN EL SITIO

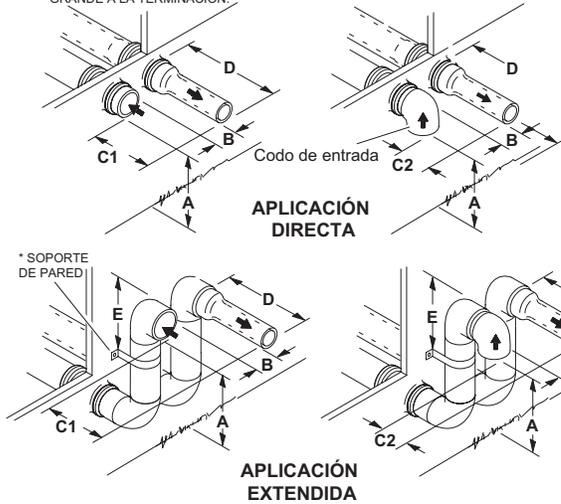


| | 2" (51 mm) Tub. de vent. | 3" (76 mm) Tub. de vent. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A - Espaciamento mínimo sobre el nivel del suelo o sobre la acumulación promedio de nieve | 12" (305 mm) | 12" (305 mm) |
| B - Separación horizontal máxima entre la entrada y el escape | 6" (152 mm) | 6" (152 mm) |
| C1 - Mínimo desde el extremo del escape a la toma de la entrada | 8" (203 mm) | 8" (203 mm) |
| C2 - Mínimo desde el extremo del escape a la toma de la entrada | 6" (152 mm) | 6" (152 mm) |
| D - Largo máximo de la tubería de escape | 12" (305 mm) | 20" (508 mm) |
| E - Distancia máxima del soporte de pared desde el extremo superior de cada tubería (entrada/escape) | 6" (152 mm) | 6" (152 mm) |

Ver las tablas de ventilación máxima permitida para los largos de ventilación con este arreglo.
 * Usar soporte de pared cada 24" (610 mm). Usar dos soportes de pared si la extensión es superior a 24" (610 mm) pero inferior a 48" (1219 mm).
 NOTA: Un soporte de pared debe estar a menos de 6" (152 mm) del extremo superior de cada tubería (de entrada y de escape) para impedir el movimiento en cualquier dirección.

TERMINACIONES ALTERNAS (PERFIL EN T Y CODO DE CUARENTA Y CINCO GRADOS ÚNICAMENTE)

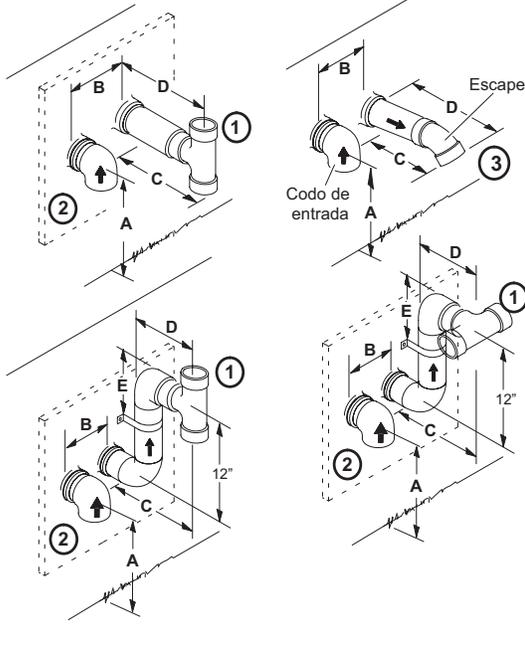

| | 2" (51 mm) Tub. de vent. | 3" (76 mm) Tub. de vent. |
|---|--|--|
| A - Espaciamento sobre el nivel del suelo o sobre la acumulación promedio de nieve | 12" (305 mm) mín. | 12" (305 mm) mín. |
| B - Separación horizontal entre la entrada y el escape | 6" (152 mm) mín. 24" (610 mm) máx. | 6" (152 mm) mín. 24" (610 mm) máx. |
| C - Mínimo desde el extremo del escape a la toma de la entrada | 9" (227 mm) mín. | 9" (227 mm) mín. |
| D - Largo de la tubería de escape | 12" (305 mm) mín. 16" (405 mm) máx. | 12" (305 mm) mín. 20" (508 mm) máx. |
| E - Distancia del soporte de pared desde el extremo superior de cada tubería (entrada/escape) | 6" (152 mm) máx. | 6" (152 mm) máx. |



- 1 - El perfil en T de la terminación del escape debe conectarse a la tubería de combustión de PVC de 2" o 3" como se muestra en la ilustración. En las aplicaciones horizontales de perfil en T, debe haber un mínimo de 3 pies de distancia de los patios cubiertos y de las áreas interiores y no menos de 3 pies de una ventana. No usar un acelerador en aplicaciones que incluyen un perfil en T de terminación del escape. No se requiere acelerador.
- 2 - Según lo requerido. Los gases de combustión pueden ser ácidos y afectar adversamente a algunos materiales de construcción. Si se usa una terminación de ventilación de pared lateral y los gases de combustión impactan los materiales del edificio, se debe usar protección resistente a la corrosión (24 pulgadas cuadradas) para proteger la superficie de la pared. Si se usa el perfil en T opcional, se recomienda la protección. La protección debe construirse con madera, lámina de metal u otro material adecuado. Todas las costuras, uniones, grietas, etc. en el área afectada se deben sellar con un sellador apropiado.
- 3 - El codo de 45° de la tubería de escape puede girarse hacia el lado alejado de la entrada de aire de combustión para dirigir el escape lejos de la propiedad adyacente. El escape nunca se debe dirigir hacia la entrada de aire de combustión.

FIGURA 38

Detalles de las terminaciones de la tubería de escape para aplicaciones de ventilación indirecta

La tubería de escape se puede tender ya sea horizontalmente a través de una pared exterior o verticalmente a través del techo. En instalaciones en un ático o clóset, se prefiere la terminación vertical a través del techo. La FIGURA 39 y la FIGURA 40 muestran terminaciones típicas.

- 1 - La tubería de escape debe terminar recta hacia afuera o hacia arriba como se muestra. La tubería de terminación se debe dimensionar según se indica en la Tabla 10. El tamaño especificado de la tubería garantiza la velocidad apropiada requerida para desplazar los gases de escape en dirección opuesta al edificio.
- 2 - En las terminaciones suministradas en el sitio para salida de pared lateral, la tubería de escape puede extenderse una sección máxima de 12 pulgadas (305 mm) para PVC de 2" y 20 pulgadas (508 mm) para PVC de 3" (76 mm) más allá de la pared exterior.
- 3 - Si la tubería de escape se debe tender hacia arriba en una pared lateral para situarla arriba de la acumulación de nieve u otras obstrucciones, la tubería debe tener soporte cada 24 pulgadas (610 mm). Cuando la tubería de escape se debe tender hacia arriba en una pared exterior, cualquier reducción de tamaño de la tubería de escape se debe realizar después del codo final.
- 4 - La distancia entre terminaciones de tuberías de escape en calefactores múltiples debe cumplir con los códigos locales.

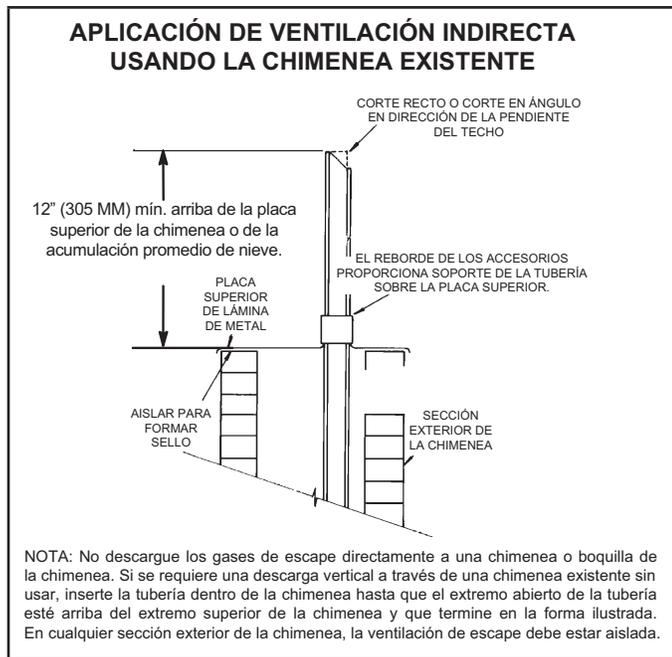


FIGURA 39

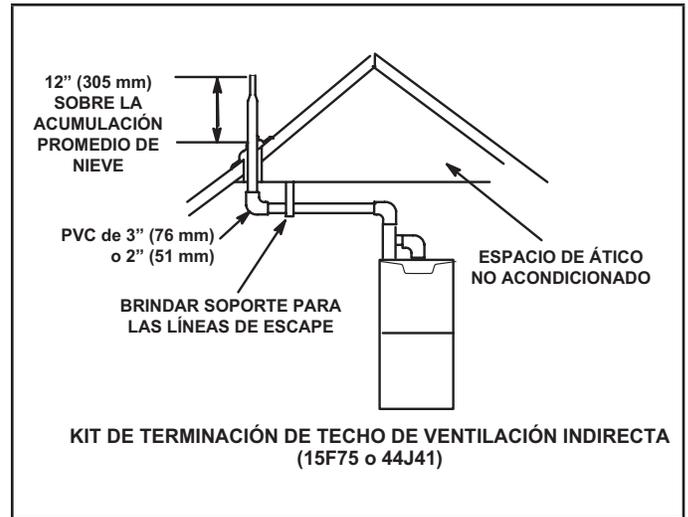


FIGURA 40

Ventilación horizontal extendida y en el espacio entre plantas

Lennox proporciona un kit de ventilación en el espacio entre plantas para instalar tubería de escape de PVC de 2" o 3" a través de las vigas del piso al espacio entre plantas. Ver la Figura a continuación.

Este kit también se puede usar como drenaje suplementario para instalaciones con retroceso de condensado en la tubería de ventilación (es decir, secciones horizontales largas, espacios no acondicionados, etc.).

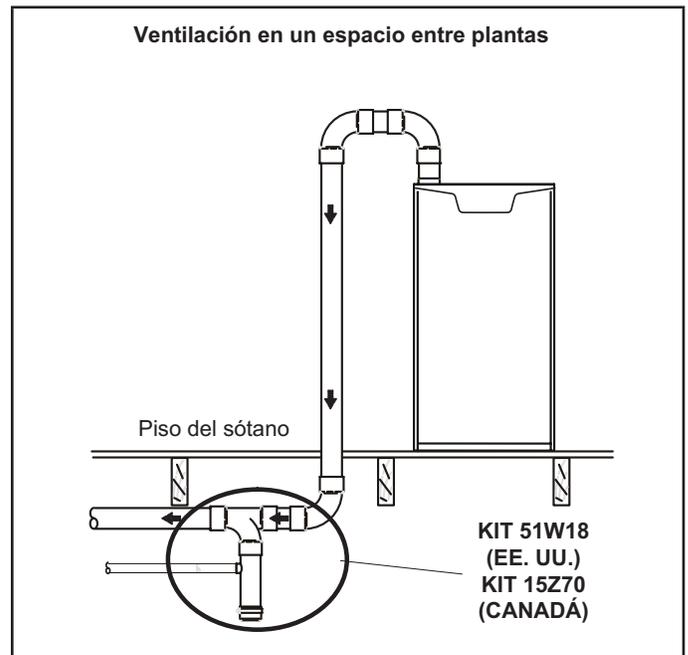


FIGURA 41

Tubería de condensado

Esta unidad está diseñada para salida de la tubería de condensado a la derecha o a la izquierda. Consultar la FIGURA 42 y la FIGURA 43 para las ubicaciones de las trampas de condensado.

NOTA: Si es necesario, la trampa de condensado se puede instalar hasta a 5 pies de distancia del calefactor. Use tubería de PVC para conectar la trampa a la salida de condensado del calefactor. Desde el calefactor, la tubería se debe inclinar hacia abajo un mínimo de 1/4" por pie hacia la trampa.

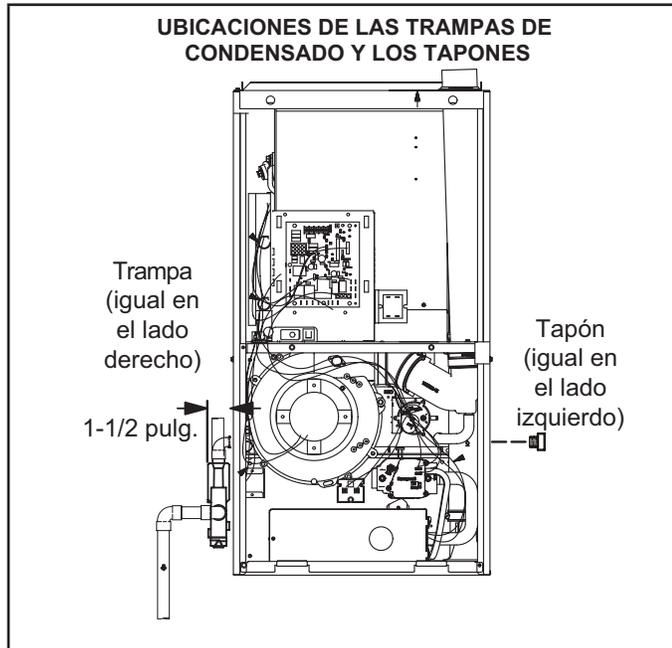


FIGURA 42

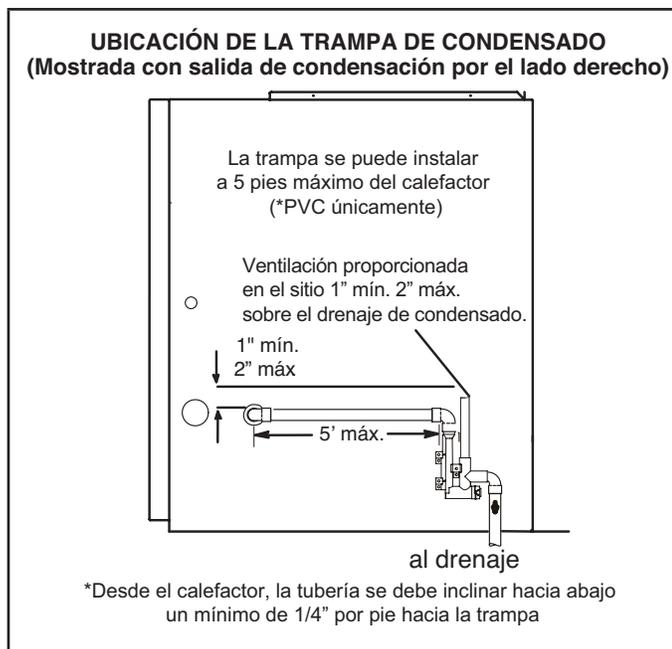


FIGURA 43

- 1 - Determine cuál lado de la tubería de condensado saldrá de la unidad, la ubicación de la trampa, los accesorios suministrados en el sitio y el largo de tubería de PVC requerido para alcanzar el drenaje disponible.
- 2 - Use un destornillador grande de punta plana o una extensión de la boquilla de accionamiento de 1/2" y retire el tapón (FIGURA 42) de la caja del cabezal del extremo frío en la ubicación apropiada en el costado de la unidad. Instale el accesorio del codo macho hembra de 3/4 NPT en la caja del cabezal del extremo frío. Use cinta de Teflón o un recubrimiento para tuberías apropiado.

NOTA: Los tapones de drenaje de la caja del cabezal del extremo frío se instalan en la fábrica. Revise el ajuste del tapón sin usar para impedir fugas.

- 3 - Instale la tapa sobre la abertura de limpieza en la base de la trampa. Sujétela con una abrazadera. Ver FIGURA 48.
- 4 - Instale la trampa de drenaje con los accesorios de PVC apropiados y aplique pegamento a todas las uniones. Aplique pegamento a la trampa de drenaje proporcionada como se muestra en la FIGURA 48. Dirija la línea de condensado a un drenaje abierto.
- 5 - La FIGURA 45 muestra el calefactor y el serpentín del evaporador usando un drenaje separado. Si es necesario, la línea de condensado del calefactor y del serpentín del evaporador se pueden drenar juntas. Ver FIGURA 46. La ventilación proporcionada en el sitio debe ser de un largo mínimo de 1" hasta un largo máximo de 2" arriba de la conexión de la salida de drenaje de condensado.

NOTA: Si es necesario, la trampa de condensado se puede instalar hasta a 5 pies de distancia del calefactor. Desde el calefactor, la tubería se debe inclinar hacia abajo un mínimo de 1/4" por pie hacia la trampa.

NOTA: Se puede usar un tubo de tamaño apropiado y un accesorio de asas para el drenaje de condensado. Conéctelos al drenaje en la trampa con una abrazadera de manguera. Ver FIGURA 44.

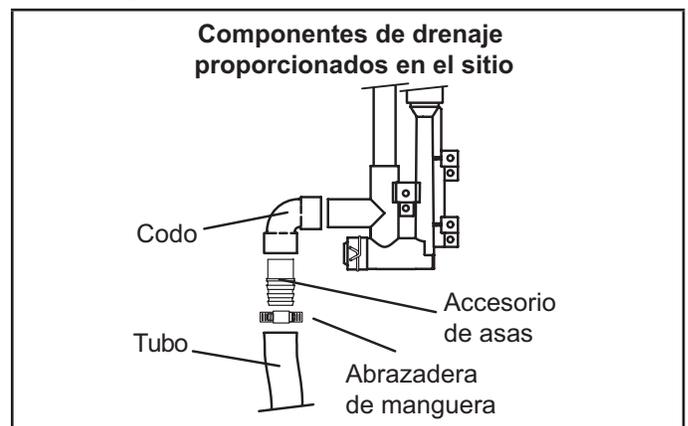


FIGURA 44

6 - Si la unidad se pondrá en marcha inmediatamente después de concluir la instalación, debe la trampa según el procedimiento indicado en la sección Puesta en marcha de la unidad.

La línea de condensado debe tener una inclinación hacia abajo desde la trampa al drenaje. Si el nivel de drenaje está arriba de la trampa de condensado, se debe usar una bomba de condensado. La línea de drenaje de condensado se debe tender dentro del espacio acondicionado para evitar la congelación del condensado y el bloqueo de la línea de drenaje. Si esto no es posible, se puede usar un kit de cable de calentamiento en la trampa y línea de condensado. Lennox ofrece el kit de cable de calentamiento de varios largos: de 6 pies (1.8 m) - kit número 26K68; de 24 pies (7.3 m) - kit número 26K69; y de 50 pies (15.2 m) - kit número 26K70.

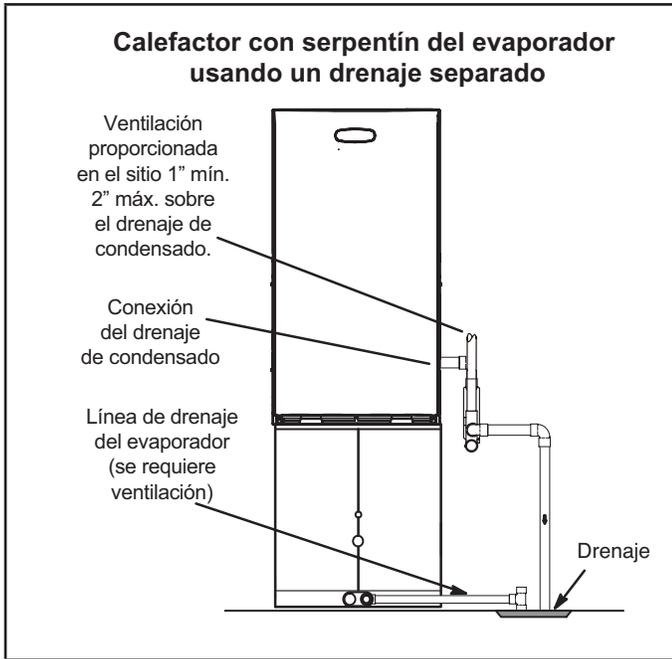


FIGURA 45

⚠ IMPORTANTE

Cuando se combinen los drenajes del calefactor y del serpentín del evaporador, la salida del drenaje de condensado del aire acondicionado se debe ventilar para aliviar la presión y permitir que el interruptor de presión del calefactor funcione correctamente.

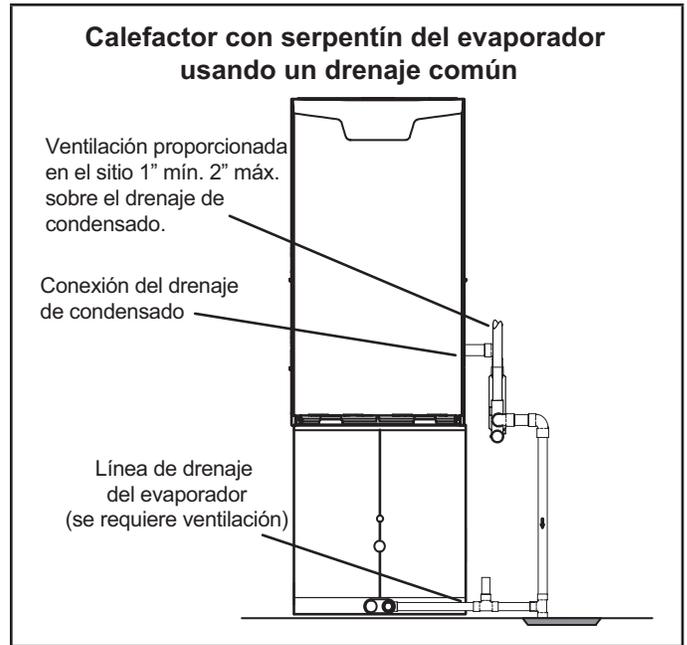


FIGURA 46

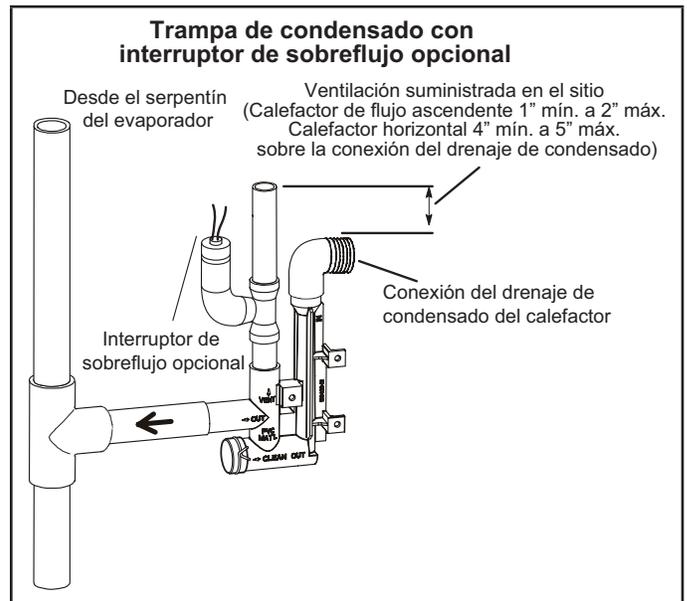



FIGURA 47

⚠ PRECAUCIÓN



No usar tubería de cobre o líneas de condensado de cobre existentes para la línea de drenaje.

ENSAMBLE DE TRAMPA / DRENAJE USANDO PVC DE 1/2" O PVC DE 3/4"



Conexión de drenaje de condensado opcional

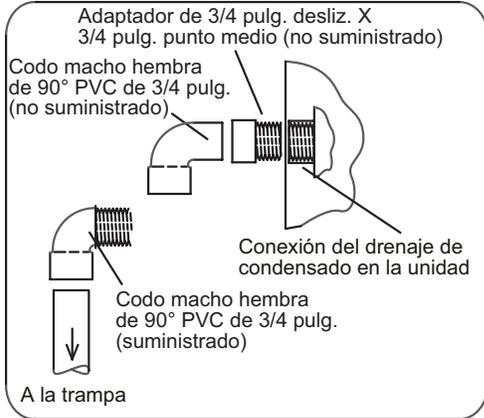

Tubería de drenaje opcional desde la trampa

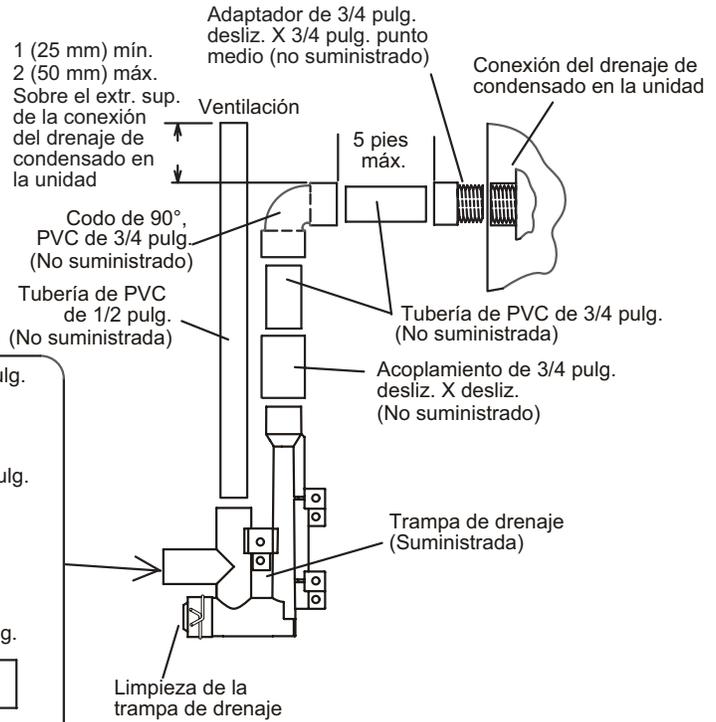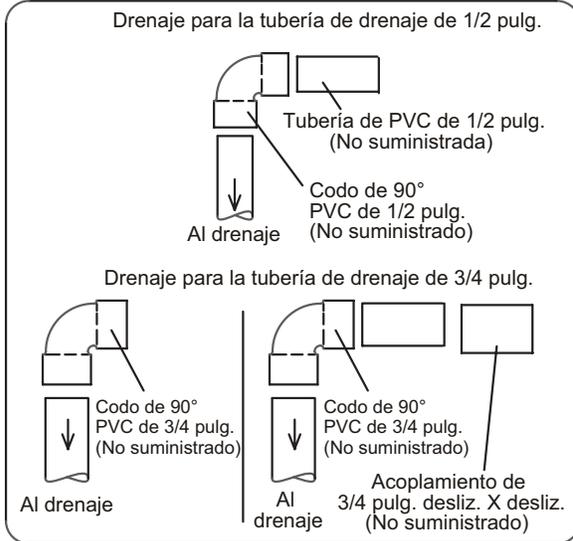

Ensamble de trampa de condensado con tubería de 1/2 pulg.

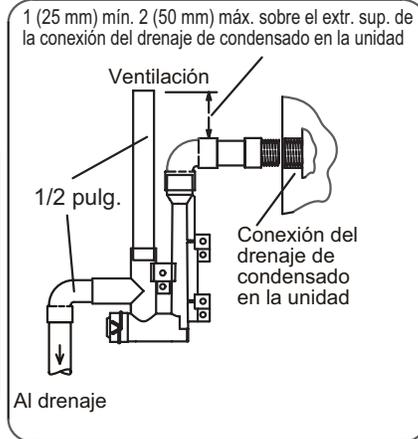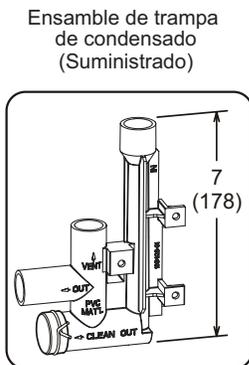

Ensamble de trampa de condensado con tubería de 3/4 pulg.

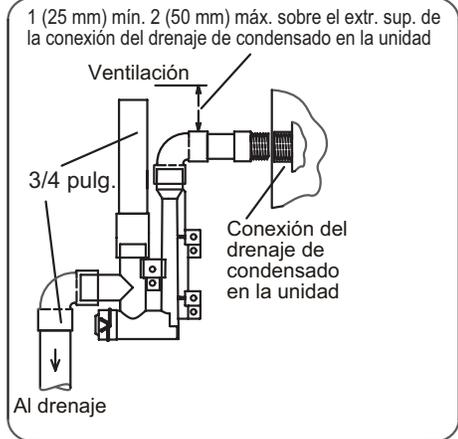


FIGURA 48

⚠ PRECAUCIÓN

Si la autoridad que tiene jurisdicción exige o permite un conector de gas flexible, se debe instalar una tubería de hierro negro en la válvula de gas y extenderse afuera del gabinete del calefactor. Entonces se puede añadir el conector flexible entre la tubería de hierro negro y la línea de suministro de gas.

⚠ ADVERTENCIA

No torsione demasiado (800 pulg-libras) ni insuficientemente (350 pulg-libras) cuando conecte la tubería de gas a la válvula de gas.

- 1 - La tubería de gas se puede conducir a la unidad desde el lado izquierdo o lado derecho. La tubería de suministro entra a la válvula de gas desde el costado de la válvula como se muestra en la FIGURA 50. La torsión máxima es de 800 pulg-libras y la torsión mínima es de 350 pulg-libras cuando se conecte la tubería de gas a la válvula de gas.
- 2 - Cuando conecte el suministro de gas, considere la longitud de la sección, el número de accesorios y la clasificación del calefactor para evitar una caída excesiva de la presión. En la TABLA 11, se indican los tamaños recomendados de tubería para aplicaciones típicas.
NOTA: Use dos llaves cuando conecte la tubería de gas para evitar transferir torsión al múltiple.
- 3 - La tubería de gas no debe tenderse a través de los conductos de aire, canaletas de ropa, chimeneas o ventilación de gas, montaplatos o el hueco del ascensor. Centre la línea de gas en el centro del agujero para tuberías. La línea de gas no debería tocar el costado de la unidad. Ver FIGURA 50.
- 4 - La tubería debe inclinarse 1/4 pulg. cada 15 pies (6 mm cada 5,6 m) hacia arriba, hacia el medidor de gas desde el calefactor. La tubería debe apoyarse en intervalos apropiados, cada 8 a 10 pies (2.44 a 3.05 m) con colgadores o correas apropiadas. Instale una pata de escurrimiento en tendidos de tubería vertical para que sirva de trampa de sedimentos o condensado.
- 5 - Una derivación tapada de 1/8" N.P.T. o poste de presión está situado en la válvula de gas para facilitar la conexión del indicador de prueba. Ver FIGURA 49.
- 6 - En algunas localidades, los códigos pueden requerir la instalación de una válvula de cierre principal manual y unión (suministrada por el instalador) externa a la unidad. La unión debe ser del tipo de junta rectificada.

⚠ IMPORTANTE

Los compuestos utilizados en juntas roscadas de tubería de gas deben ser resistentes a los efectos de los gases licuados de petróleo.

Prueba de fugas

Después de haber completado la instalación de la tubería de gas, revise todas las conexiones de instalación en el sitio para detectar fugas. Use una solución de detección de fugas comercialmente disponible fabricada específicamente para detectar fugas. Nunca utilice una llama abierta para detectar escapes de gas.

El calefactor se debe aislar del sistema de suministro de gas cerrando la válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de suministro de gas a presiones iguales o superiores a 1/2 psig (3.48 kPa, 14 pulg. de columna de agua). Este calefactor y sus componentes están diseñados, fabricados y certificados independientemente para cumplir con todas las normas ANSI/CSA aplicables. No es requerido realizar una prueba de fugas del calefactor y sus componentes.

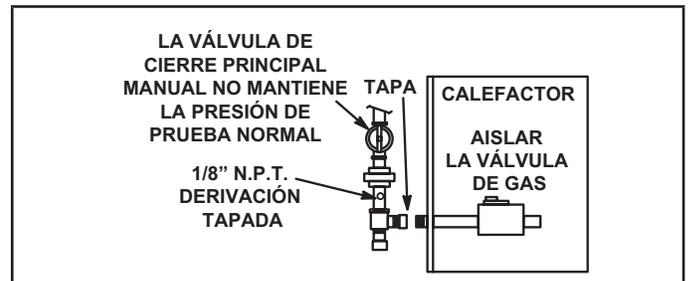


FIGURA 49

⚠ IMPORTANTE

Cuando se realiza una prueba de presión de las líneas de gas, se debe desconectar y aislar la válvula de gas. Ver FIGURA 49. Las válvulas de gas se pueden dañar si se someten a presiones superiores a 1/2 psig (3.48 kPa).

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si no se siguen exactamente las advertencias de seguridad, se podrían ocasionar lesiones graves, muerte o daños materiales. Nunca utilice una llama abierta para detectar escapes de gas. Revise todas las conexiones con una solución de jabón comercialmente disponible y preparada específicamente para detectar fugas. Algunos jabones utilizados en la detección de fugas son corrosivos para ciertos metales. Lave cuidadosamente la tubería después de haber completado la prueba de fugas.

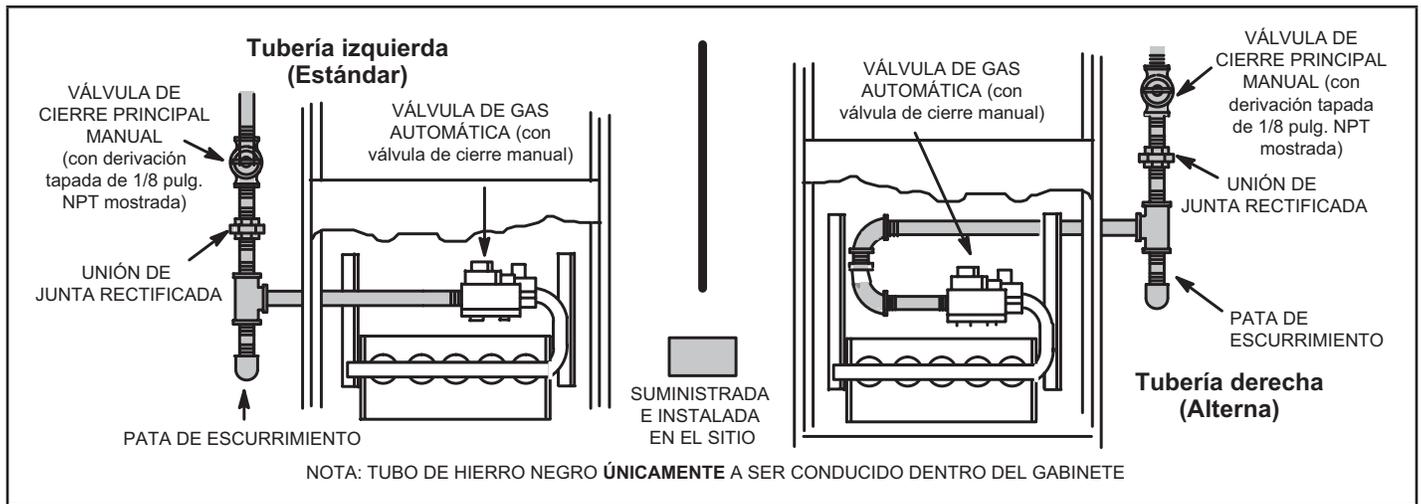


FIGURA 50

TABLA 11

| Tam. nom. tubería de hierro, pulg. (mm) | Diámetro interior, pulg. (mm) | Largo de tubería – pies (m) | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 10 (3.048) | 20 (6.096) | 30 (9.144) | 40 (12.192) | 50 (15.240) | 60 (18.288) | 70 (21.336) | 80 (24.384) | 90 (27.432) | 100 (30.480) |
| 1/2 (12.7) | 0.622 (17.799) | 172 (4.87) | 118 (3.34) | 95 (2.69) | 81 (2.29) | 72 (2.03) | 65 (1.84) | 60 (1.69) | 56 (1.58) | 52 (1.47) | 50 (1.42) |
| 3/4 (19.05) | 0.824 (20.930) | 360 (10.19) | 247 (7.000) | 199 (5.63) | 170 (4.81) | 151 (4.23) | 137 (3.87) | 126 (3.56) | 117 (3.31) | 110 (3.11) | 104 (2.94) |
| 1 (25.4) | 1,049 (26.645) | 678 (19.19) | 466 (13.19) | 374 (10.59) | 320 (9.06) | 284 (8.04) | 257 (7.27) | 237 (6.71) | 220 (6.23) | 207 (5.86) | 195 (5.52) |
| 1 1/4 (31.75) | 1,380 (35.052) | 1350 (38.22) | 957 (27.09) | 768 (22.25) | 657 (18.60) | 583 (16.50) | 528 (14.95) | 486 (13.76) | 452 (12.79) | 424 (12.00) | 400 (11.33) |
| 1 1/2 (38.1) | 1,610 (40.894) | 2090 (59.18) | 1430 (40.49) | 1150 (32.56) | 985 (27.89) | 873 (24.72) | 791 (22.39) | 728 (20.61) | 677 (19.17) | 635 (17.98) | 600 (17.00) |
| 2 (50.8) | 2,067 (52.502) | 4020 (113.83) | 2760 (78.15) | 2220 (62.86) | 1900 (53.80) | 1680 (47.57) | 1520 (43.04) | 1400 (39.64) | 1300 (36.81) | 1220 (34.55) | 1160 (32.844) |
| 2-1/2 (63.5) | 2,469 (67.713) | 6400 (181.22) | 4400 (124.59) | 3530 (99.95) | 3020 (85.51) | 2680 (75.88) | 2480 (70.22) | 2230 (63.14) | 2080 (58.89) | 1950 (55.22) | 1840 (52.10) |
| 3 (76.2) | 3,068 (77.927) | 11300 (319.98) | 7780 (220.30) | 6250 (176.98) | 5350 (151.49) | 4740 (134.22) | 4290 (121.47) | 3950 (111.85) | 3670 (103.92) | 3450 (97.69) | 3260 (92.31) |

NOTA: Capacidad dada en pies cúbicos (m^3) de gas por hora y basada en un gas de 0.60 de gravedad específica.

**DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD)
Precauciones y procedimientos**

⚠ PRECAUCIÓN



La descarga electrostática puede afectar los componentes electrónicos. Tome precauciones para neutralizar la carga electrostática tocando con la mano y las herramientas una superficie de metal antes de manejar el control.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de electrocución. Puede ocasionar lesiones o muerte. La unidad debe conectarse a tierra apropiadamente de acuerdo con los códigos nacionales y locales.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de incendio. El uso de cable de aluminio con el producto puede producir un incendio, causando daños materiales, lesiones graves o muerte. Solo use cable de cobre con este producto.

La unidad está equipada con una caja de conexiones en el sitio al costado izquierdo del gabinete. La caja de conexiones puede moverse al lado derecho del calefactor para facilitar la instalación. Si la caja de conexiones se mueve al lado derecho, corte los lazos prensacables que mantienen a los cables juntos. El exceso de cables se debe halar hacia el compartimento del soplador. Sujete el exceso de cables en el arnés existente para que no se dañen.

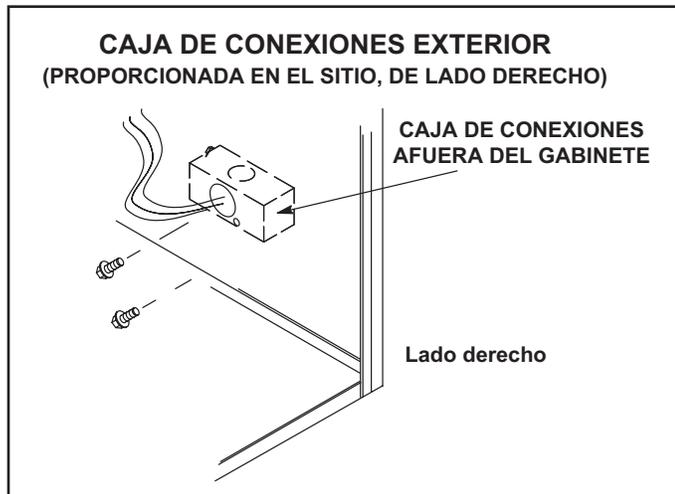


FIGURA 51

⚠ IMPORTANTE

Para acoplar este calefactor a gas a la zonificación, el termostato de atenuación de descongelación u otros accesorios de 24 V, se recomienda reemplazar el transformador instalado en la fábrica con el kit 27J32.

El kit 27J32 contiene un transformador de 75 VA para evitar sobrecargar el transformador original de 40 VA.

⚠ PRECAUCIÓN

Si no se usa cableado y cortacircuitos del tamaño apropiado, se pueden producir daños materiales. Dimensione el cableado y los cortacircuitos según el boletín de Especificaciones de Productos (EHB) y la placa de clasificación de la unidad.

El cableado de la fuente de alimentación debe cumplir con las restricciones de Clase I. Debe estar protegido ya sea por un fusible o un cortacircuito, y se debe seleccionar protección y tamaño de cables de acuerdo con la placa de identificación de la unidad.

NOTA: El consumo máximo de corriente se indica en la placa de identificación de la unidad. La protección máxima contra la sobrecorriente permitida se indica en la TABLA 12.

TABLA 12

| Modelo ML296DFVK | Protección máxima contra la sobrecorriente (amperios) |
|------------------|---|
| 045V36B, 070V48B | 15 |
| 090V60C | 20 |

Hay agujeros a ambos costados del gabinete del calefactor para facilitar el cableado.

Instale un interruptor de desconexión (de tamaño apropiado) separado cerca del calefactor para apagar la electricidad y dar servicio.

Antes de conectar el termostato o el cableado eléctrico, verifique que todos los cables serán suficientemente largos para permitir dar servicio posteriormente. Retire el panel de acceso al soplador para verificar el largo del cable.

Complete las conexiones de cableado al equipo. Utilice el diagrama de cableado de la unidad proporcionado y los diagramas de cableado en el sitio mostrados en la FIGURA 52. Utilice cable al menos de calibre 18 que sea adecuado para una clasificación de Clase II de las conexiones del termostato.

PRECAUCIÓN

Si no se usa cableado y cortacircuitos del tamaño apropiado, se pueden producir daños materiales. Dimensione el cableado y los cortacircuitos según el boletín de Especificaciones de Productos (EHB) y la placa de clasificación de la unidad.

Conecte a tierra eléctricamente la unidad de acuerdo con los códigos locales o, a falta de códigos locales, de conformidad con el Código eléctrico nacional (ANSI/NFPA Núm. 70) actual y el Código eléctrico canadiense Parte 1 actual (norma CSA C22.1) para Canadá. Se proporciona un cable verde de conexión a tierra en la caja de conexiones en el sitio.

NOTA: El calefactor ML296DFVK contiene componentes electrónicos que son sensibles a la polaridad. Verifique que el calefactor esté cableado correctamente y conectado a tierra de forma apropiada.

Uso de generador – Requisitos de voltaje

Se deben considerar los siguientes requisitos cuando se especifique un generador para uso con este equipo:

- El calefactor requiere 120 voltios (Rango: 102 voltios a 132 voltios)
- El calefactor funciona a 60 Hz + 5% (Rango: 57 Hz a 63 Hz) El control integrado del calefactor requiere polaridad correcta y conexión a tierra apropiada. Se debe verificar la polaridad y la conexión a tierra apropiada antes de intentar operar el calefactor con alimentación permanente o temporal.
- El generador debe tener una distorsión de forma de onda de menos de 5% THD (distorsión armónica total).

Cableado eléctrico

El calefactor debe ser conectado a tierra y cableado de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código eléctrico nacional de EE. UU., ANSI/ NFPA 70 (edición más reciente), o el Código eléctrico CSA C22.1 (edición más reciente) si se utiliza una fuente eléctrica externa.


En todos los casos, salvo por el cableado para el termostato, el cableado se debe realizar y cualquier reemplazo de alambre debe cumplir con la limitación de aumento de temperatura para alambre Tipo T –635F (355C).

Conecte un alambre de tamaño suficiente con puesta a tierra a las conexiones de voltaje de línea y al alambre de puesta a tierra del calefactor. Consulte la placa de clasificación del calefactor con respecto a las características eléctricas a utilizarse en la determinación de tamaño del cableado de suministro en el sitio y la protección contra la sobrecorriente.

El suministro de voltaje de línea debe pasar por un desconector de fácil acceso situado a la vista del calefactor. Se incluye una caja de conexiones en el panel lateral del calefactor para las conexiones de voltaje de línea. Consulte el diagrama de cableado del calefactor para información específica sobre las conexiones.

Se debe respetar la polaridad apropiada de las conexiones de suministro (“ACTIVO” y “NEUTRO”) para garantizar que los controles de seguridad brinden la protección prevista.

Se debe mantener la conexión al cable a tierra de la unidad y a la barra metálica propiamente a tierra (por lo general, una estaca en la tierra o una tubería de acero enterrada), para que el funcionamiento sea apropiado.

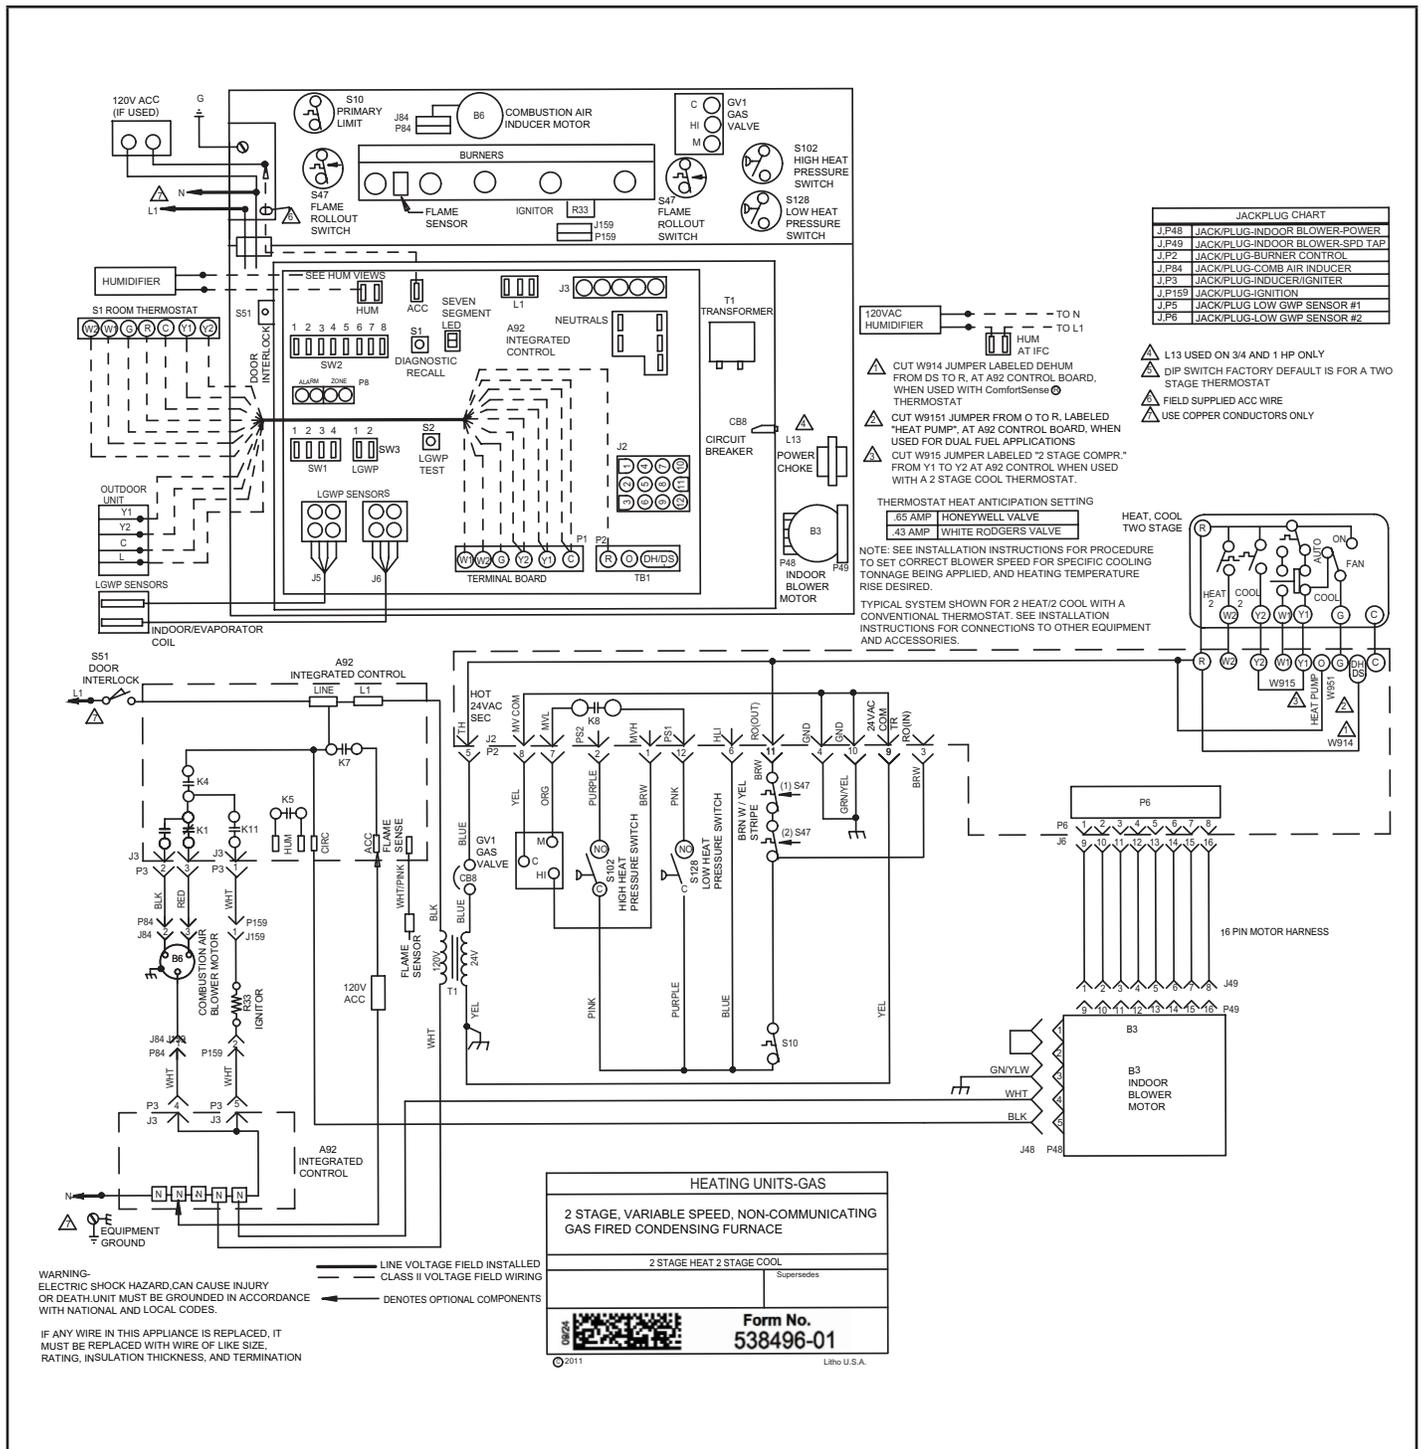

| JACKPLUG CHART | |
|----------------|--------------------------------|
| J.P48 | JACKPLUG-INDOOR BLOWER-POWER |
| J.P49 | JACKPLUG-INDOOR BLOWER SPD TAP |
| J.P2 | JACKPLUG-BURNER CONTROL |
| J.P84 | JACKPLUG-COMB AIR INDUCER |
| J.P3 | JACKPLUG-INDUCER/IGNITER |
| J.P159 | JACKPLUG-IGNITION |
| J.P5 | JACKPLUG-LOW GWP SENSOR #1 |
| J.P6 | JACKPLUG-LOW GWP SENSOR #2 |

- ▲ L13 USED ON 3/4 AND 1 HP ONLY
- ▲ DIP SWITCH FACTORY DEFAULT IS FOR A TWO STAGE THERMOSTAT
- ▲ FIELD SUPPLIED ACC WIRE
- ▲ USE COPPER CONDUCTORS ONLY


- ▲ CUT W914 JUMPER LABELED DEHUM FROM DS TO R, AT A92 CONTROL BOARD, WHEN USED WITH ComfortSense™ THERMOSTAT
- ▲ CUT W915 JUMPER FROM O TO R, LABELED "HEAT PUMP", AT A92 CONTROL BOARD, WHEN USED FOR DUAL FUEL APPLICATIONS
- ▲ CUT W915 JUMPER LABELED "2 STAGE COMPR." FROM Y1 TO Y2 AT A92 CONTROL WHEN USED WITH A 2 STAGE COOL THERMOSTAT.

THERMOSTAT HEAT ANTICIPATION SETTING

| | |
|---------|---------------------|
| .85 AMP | HONEYWELL VALVE |
| .43 AMP | WHITE RODGERS VALVE |

NOTE: SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PROCEDURE TO SET CORRECT BLOWER SPEED FOR SPECIFIC COOLING TONNAGE BEING APPLIED, AND HEATING TEMPERATURE RISE DESIRED.

TYPICAL SYSTEM SHOWN FOR 2 HEAT/2 COOL WITH A CONVENTIONAL THERMOSTAT. SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CONNECTIONS TO OTHER EQUIPMENT AND ACCESSORIES.



WARNING-
ELECTRIC SHOCK HAZARD, CAN CAUSE INJURY OR DEATH. UNIT MUST BE GROUNDED IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL CODES.

IF ANY WIRE IN THIS APPLIANCE IS REPLACED, IT MUST BE REPLACED WITH WIRE OF LIKE SIZE, RATING, INSULATION THICKNESS, AND TERMINATION

— LINE VOLTAGE FIELD INSTALLED
— CLASS II VOLTAGE FIELD WIRING
← DENOTES OPTIONAL COMPONENTS

FIGURA 52

CONTROL DE LA IGNICIÓN

Posiciones del interruptor DIP del control integrado Termostato convencional

Las unidades ML296DFVK están equipadas con un control integrado de dos etapas de velocidad variable. Este control maneja el tiempo de ignición, los retardos de apagado del ventilador en modo de calefacción y las velocidades del soplador interior en función de selecciones realizadas con los interruptores DIP del control. El control incluye una función de vigilancia interna que reposiciona automáticamente el control de ignición cuando haya sido bloqueado. Después de una hora de demanda continua de calor del termostato, la función de vigilancia se desactivará y conectará nuevamente la demanda del termostato al calefactor, reposicionando automáticamente el control para reencender el calefactor.

Banco de cuatro interruptores DIP SW1: Posiciones de los interruptores DIP

Interruptor 1 - Selección de termostato - Esta unidad puede usarse ya sea con un termostato de una o de dos etapas. La selección del termostato se efectúa con un interruptor DIP que debe estar posicionado en forma apropiada para la aplicación específica. El interruptor DIP se posiciona en la fábrica para usarse con un termostato de dos etapas. Si se utilizará un termostato de una etapa, se debe reposicionar el interruptor DIP.

- Seleccione "OFF" (Apagado) para la operación de calefacción de dos etapas controlada por un termostato de calefacción de dos etapas (ajuste de fábrica);
- Seleccione "ENCENDIDO" para la operación de calefacción de dos etapas controlada por un termostato de calefacción de una etapa. Esta posición produce un retardo sincronizado antes de que se inicie la calefacción de la segunda etapa.

Interruptor 2 - Retardo de calefacción de segunda etapa (se utiliza con un termostato de una etapa únicamente) - Este interruptor se utiliza para determinar el retardo de activación de la segunda etapa cuando se usa un termostato de una etapa. El interruptor se fija en la fábrica en la posición OFF (desact.), lo cual produce un retardo de 7 minutos antes de que se inicie la segunda etapa. Si el interruptor se cambia a la posición ENCENDIDO, producirá un retardo de 12 minutos antes de que se inicie la calefacción de segunda etapa. Este interruptor se activa únicamente cuando el puente de selección del termostato está posicionado para uso de termostato de una etapa.

Interruptores 3 y 4. Retardo de apagado del soplador interior de calefacción. El retardo de 30 segundos en el encendido del soplador no es ajustable. El retardo de apagado del soplador (tiempo de funcionamiento del soplador después de haberse satisfecho la demanda de calefacción) puede ajustarse moviendo los interruptores 3 y 4 en el control integrado. La unidad es enviada de la fábrica con un retardo de apagado del soplador de 90 segundos. El retardo de apagado del soplador afecta el confort y es ajustable para satisfacer las aplicaciones individuales. Ajuste el retardo de apagado del soplador para alcanzar una temperatura del aire de suministro entre 90 y 110 °F en el momento exacto de desenergización del soplador. Los valores de retardo de apagado más prolongados reducen las temperaturas del aire de suministro; los valores más breves aumentan las temperaturas del aire de suministro. La TABLA 13 presenta los tiempos de apagado del soplador derivados de las distintas posiciones de los interruptores.

TABLA 13

Posiciones de los interruptores de retardo de apagado del soplador

| Segundos de retardo de apagado del soplador | Interruptor 3 | Interruptor 4 |
|---|---------------|---------------|
| 90 | Apagado | Encendido |
| 120 (valor predeterminado) | Apagado | Apagado |
| 180 | Encendido | Apagado |
| 210 | Encendido | Encendido |

Banco de ocho interruptores DIP SW2

Interruptores 1 y 2 - Velocidad del soplador en modo de enfriamiento - La unidad es enviada de la fábrica con los interruptores DIP posicionados para operación del motor del soplador interior de alta velocidad (4) durante el modo de enfriamiento. La TABLA 14 presenta las velocidades del soplador en modo de enfriamiento resultantes de las distintas posiciones de los interruptores. Los interruptores 1 y 2 ajustan los pcm del soplador para el enfriamiento de segunda etapa. El control integrado disminuye en rampa automáticamente al 70% de los pcm de segunda etapa para los pcm de primera etapa. Consulte las tablas para los valores de pcm correspondientes. Ver el boletín de Especificaciones de productos para tablas de pcm del soplador más detalladas.

TABLA 14

Velocidades del soplador en modo de enfriamiento

| Velocidad | Interruptor 1 | Interruptor 2 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Baja | Encendido | Encendido |
| Mediana Baja | Encendido | Apagado |
| Mediana Alta | Apagado | Encendido |
| Alta (de fábrica) | Apagado | Apagado |

Interruptores 3 y 4 - Ajuste de velocidad de la turbina

La unidad es enviada de la fábrica con los interruptores DIP posicionados para ajuste NORMAL (ninguno). Los interruptores DIP pueden posicionarse para ajustar la velocidad del soplador +10% o -10% para adaptarse mejor a la aplicación. La TABLA 15 a continuación presenta los ajustes de velocidad del soplador resultantes de las distintas posiciones de los interruptores. Consulte las tablas para los valores de pcm correspondientes. Ver el boletín de Especificaciones de productos para tablas de pcm del soplador más detalladas.

TABLA 15

Ajuste de velocidad del soplador

| Ajuste | Interruptor 3 | Interruptor 4 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| +10% (aprox) | Encendido | Apagado |
| Configuración de fábrica | Apagado | Apagado |
| -10% (aprox) | Apagado | Encendido |
| Prueba en el sitio (no utilizar) | Encendido | Encendido |

Interruptor 5: Retardo de apagado del soplador de la bomba de calor/enfriamiento

La unidad se envía de fábrica con el interruptor DIP en la posición OFF (APAGADO) para lograr un retardo de 45 segundos. En la TABLA 16, se presentan los valores de apagado en modo de enfriamiento.

TABLA 16

Posiciones de los interruptores de retardo de apagado del soplador en modo de enfriamiento

| Segundos de retardo de apagado del soplador | Interruptor 5 |
|---|---------------|
| 45 (de fábrica) | Apagado |
| 2 | Encendido |

NOTA: Para lograr una transición suave de los PCM del soplador interior entre operaciones en las aplicaciones con bomba de calor y descongelamiento, se recomienda mover el interruptor 5 a la posición ON (ENCENDIDO).

Interruptor 6: No se usa.

Interruptores 7 y 8 - Velocidad de la turbina en modo de calefacción

En fábrica, estos interruptores se configuran en la posición "APAGADO" (OFF), lo que proporciona una velocidad de calefacción predeterminada de fábrica. Consulte la TABLA 17 para conocer la posición de los interruptores. Ver la TABLA 18 para las velocidades de calefacción permitidas.

TABLA 17

| Velocidad de calefacción | Interruptor DIP 7 | Interruptor DIP 8 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Mediana Alta | Apagado | Apagado |
| Alto | Apagado | Encendido |
| Mediana Baja | Encendido | Apagado |
| Baja | Encendido | Encendido |

TABLA 18

| Velocidades de calefacción permitidas | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| Modelo ML296DFVK | Ajuste de velocidad | Valor "D" | Valor "C" | Valor "B" | Valor "A" | | | | | |
| 045XV36BK | +10% | Se permite | Se permite | Se permite | Se permite | | | | | |
| | Normal | | | Configuración de fábrica | | | | | | |
| | -10% | | | Se permite | | | | | | |
| 070XV48BK | +10% | | | Se permite | Se permite | Se permite | Se permite | | | |
| | Normal | | | | | Configuración de fábrica | | | | |
| | -10% | | | | | Se permite | | | | |
| 090XV60CK | +10% | | | | | Se permite | | Se permite | Se permite | Se permite |
| | Normal | | | | | | | | Configuración de fábrica | |
| | -10% | | | | | | | | Se permite | |

Dos etapas, velocidad variable, sin comunicación
107629-01

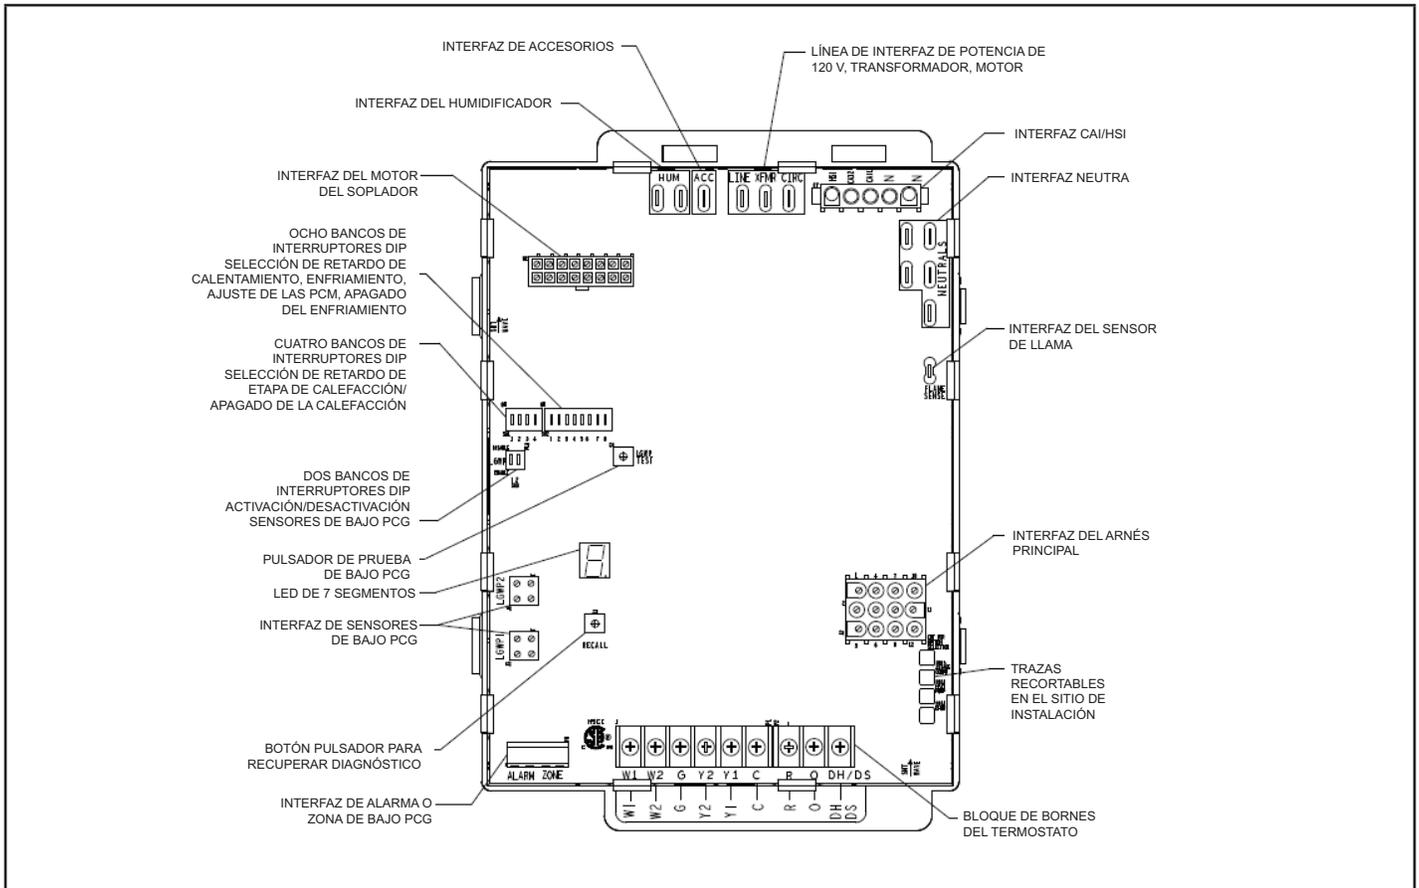


FIGURA 53

TABLA 19

| BORNES DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4" | |
|---|---|
| LINE | ENTRADA DE 120 VCA AL CONTROL |
| XFMR | SALIDA DE 120 VCA AL TRANSFORMADOR |
| CIRC | SALIDA DE 120 VCA AL SOPLADOR INTERIOR |
| HUM | CONTACTOS (SECOS) NORMALMENTE ABIERTOS DESENERGIZADOS |
| ACC | SALIDA DE 120 VCA AL ACCESORIO OPCIONAL |
| NEUTRALS | NEUTROS DE 120 VCA (5) |
| BORNES DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 3/16" | |
| FLAME SENSE | INTERFAZ DEL SENSOR DE LLAMA |

TABLA 20

| BORNES DE LAS ENTRADAS DEL TERMOSTATO | |
|--|--|
| W1 | ETAPA DE CALEFACCIÓN BAJA |
| W2 | ETAPA DE CALEFACCIÓN ALTA |
| G | VENTILADOR |
| Y1 | ETAPA DE ENFRIAMIENTO BAJO (si se corta W915) |
| Y2 | ETAPA DE ENFRIAMIENTO ALTO (si se corta W915) |
| C | TERMOSTATO COMÚN/A TIERRA |
| R | 24 VCA DE ALIMENTACIÓN AL TERMOSTATO |
| O | VÁLVULA INVERSORA DE BOMBA DE CALOR (si se corta W951) |
| DH/DS | DESHUM./HARMONY (si se corta W914) |

TABLA 21

| INTERFAZ DE BAJO PCG | |
|-----------------------------|---|
| LGWP1 | INTERFAZ DEL SENSOR 1 DE BAJO PCG |
| LGWP2 | INTERFAZ DEL SENSOR 2 DE BAJO PCG |
| ALARM | INTERFAZ DE ALARMA AUDIBLE DE FUGA DE REFRIG. DE BAJO PCG (CONTACTO SECO) |
| ZONE | INTERFAZ DE CONTROL DE ZONIFICACIÓN PARA APLICACIONES DE BAJO PCG |
| LGWP TEST | PULSADOR PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE BAJO PCG |

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE IGNICIÓN

| CÓDIGO | CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO/ESTADO DEL CALEFACTOR |
|---------------|---|
| . | Modo inactivo (el decimal parpadea a 1 hertzio, 0.5 segundos encendido, 0.5 segundos apagado). |
| A | Valor en pies cúbicos por minuto (pcm) para el soplador interior (1 segundo ENCENDIDO, 0.5 segundos APAGADO)/valor en pcm para el modo actual mostrado. |
| C | Etapa de enfriamiento (1 segundo encendido, 0.5 segundos apagado)/1 o 2 mostrado/Pausa/Valor en pcm mostrado/Pausa/Repetición de códigos. |
| d | Modo de deshumidificación (1 segundo encendido, 1 segundo apagado)/valor en pcm mostrado/pausa/repetición de códigos. |
| H | Etapa de calefacción a gas (1 segundo encendido, 0.5 segundos apagado)/1 o 2 mostrado/Pausa/pcm mostrado/Pausa/Repetición de códigos. Parpadeo: ignición. |
| h | Etapa de la bomba de calor. (1 segundo encendido, 0.5 segundos apagado)/1 o 2 mostrado/Pausa/Valor en pcm mostrado/Pausa/Repetición de códigos. |
| dF | Modo de descongelamiento. |
| E 000 | No se registran errores en la memoria |
| E 110 | Bajo voltaje de línea. |
| E 111 | Polaridad de voltaje de línea invertida. |
| E 112 | No se detecta la conexión a tierra |
| E 113 | Voltaje de línea alto |
| E 117 | Se detectó una conexión a tierra deficiente (Advertencia únicamente) |
| E 125 | El control no pasó la autoevaluación, error interno, hardware fallido. Se reactivará si se corrige el error. Cubre los errores de hardware (fallas del circuito de detección de llama, cortocircuitos de clavijas, etc.). |
| E 150 | Fuga de refrigerante detectada. |
| E 151 | Falla del sensor n.º 1 detector de fugas de refrigerante. |
| E 152 | Falla del sensor n.º 2 detector de fugas de refrigerante. |
| E 154 | Se perdió la comunicación del sensor n.º 1 detector de fugas de refrigerante o la configuración del interruptor DIP del sensor no es válida (ON/OFF [encendido/apagado]). |
| E 155 | Se perdió la comunicación del sensor n.º 2 detector de fugas de refrigerante . |
| E 160 | Tipo incorrecto del sensor n.º 1 detector de fugas de refrigerante. |
| E 161 | Tipo incorrecto del sensor n.º 2 detector de fugas de refrigerante. |
| E 163 | Falla del controlador del detector de fugas de refrigerante. |
| E 164 | Prueba de bajo PCG |
| E 200 | Bloqueo duro – Circuito corredizo abierto o previamente abierto. |
| E 204 | Cableado incorrecto de la válvula de gas. |
| E 205 | Contacto del controlador del relé de la válvula de gas en corto. |
| E 207 | Se detectó que el encendedor de superficie caliente está abierto: consulte las instrucciones sobre identificación y resolución de problemas. |
| E 223 | El interruptor de baja presión falló en posición abierta: consulte las instrucciones sobre identificación y resolución de problemas. |
| E 224 | El interruptor de baja presión falló en posición cerrada: consulte las instrucciones sobre identificación y resolución de problemas. |
| E 225 | El interruptor de alta presión falló en posición abierta: consulte las instrucciones sobre identificación y resolución de problemas. |
| E 226 | El interruptor de alta presión falló en posición cerrada: consulte las instrucciones de identificación y resolución de problemas. |
| E 227 | Interruptor de baja presión abierto durante la prueba de ignición o modo de funcionamiento: consulte las instrucciones sobre identificación y resolución de problemas. |
| E 229 | Ignición de alta temperatura |
| E 240 | Corriente de llama baja, modo de funcionamiento: consulte las instrucciones sobre identificación y resolución de problemas. |
| E 241 | Llama detectada fuera de secuencia: la llama aún está presente. |
| E 250 | Circuito del interruptor de límite abierto: consulte las instrucciones de identificación y resolución de problemas. |
| E 270 | Bloqueo suave – Se excedió el número máximo de intentos. No se detectó corriente de llama |
| E 271 | Bloqueo suave – Se excedió el número máximo de intentos. El último intento falló debido a la apertura del interruptor de presión. |
| E 272 | Bloqueo suave – Se excedió el número máximo de reciclos. El último reciclo falló debido a la apertura del interruptor de presión. |
| E 273 | Bloqueo suave – Se excedió el número máximo de reciclos. El último reciclo falló debido a una falla en la llama. |
| E 274 | Bloqueo suave – Se excedió el número máximo de reciclos. El último reciclo falló debido a la apertura del circuito de límite o el límite permaneció abierto más de 3 minutos. |
| E 275 | Bloqueo suave: se detectó que la llama está fuera de secuencia a partir del código de falla 241. Señal de llama ausente. |
| E 292 | El motor del soplador interior no arranca o no se puede comunicar con el controlador. |
| E 311 | Tasa de calefacción reducida para coincidir con el flujo de aire del soplador interior. Reemplazar filtro o reparar la restricción del conducto. |
| E 390 | Relé de bajo PCG atascado. |

 **ADVERTENCIA**

Revise cuidadosamente toda la información de configuración proporcionada. Si los interruptores DIP no se configuran correctamente, los puentes y conexiones directas podrían causar un funcionamiento inapropiado.

Conexión directa W914 Deshum o Harmony (R a DS)

La conexión directa W914 Deshum o Harmony (R a DS) es una conexión recortable entre los bornes R y DS en el control integrado. W914 se debe desconectar cuando el calefactor se instala con el control de zonas Harmony III o un termostato con control de humedad. Consultar la sección sobre deshumidificación activa para conocer más detalles. Si la conexión se deja intacta, la señal PMW del control Harmony III se bloqueará y también producirá daños al control.

Conexión directa W951 Bomba de calor (R a O)

La conexión directa W951 es una conexión recortable entre los bornes R y O en el control integrado. W951 se debe cortar cuando el calefactor se instala en aplicaciones que incluyen una bomba de calor y un termostato con uso de doble combustible. Si la conexión se mantiene intacta, el borne "O" permanecerá activado y eliminará el MODO DE CALEFACCIÓN en la bomba de calor.

Conexión directa W915 Compresor de 2 etapas (Y1 a Y2)

La conexión directa W915 es una conexión recortable entre los bornes Y1 e Y2 en el control integrado. W915 debe cortarse si se utilizará un enfriamiento de dos etapas. Si la conexión de Y1 a Y2 no se corta, la unidad exterior solo operará en enfriamiento de segunda etapa.

Botón pulsador de diagnóstico

El botón pulsador de diagnóstico está situado adyacente al LED de diagnóstico de siete segmentos. Este botón se usa para activar el modo Repaso de Código de Error "E" y el modo Señal de Llama "F". Oprima y mantenga oprimido el botón para pasar por el ciclo de un menú de opciones. Un nuevo artículo del menú se desplegará cada cinco segundos. Al soltar el botón, se seleccionará el artículo desplegado. Después de que se hayan desplegado todos los artículos del menú, el menú se reanuda desde el comienzo hasta que se suelte el botón.

Humidificador

Se proporciona un conjunto sin alimentación de contactos (secos) normalmente abiertos con un borne tipo pala "HUM" de 1/4" para las conexiones del humidificador y se puede conectar a un suministro de 24 V o 120 V. Se puede conectar un humidificador con clasificación máxima de un amperio a estos bornes. En las aplicaciones de humidificador de 120 V, la derivación neutral del circuito se puede conectar a uno de los bornes neutrales proporcionados. Este borne está energizado en el modo de calefacción.

Bornes auxiliares

Se incluye un borne tipo pala "ACC" de 1/4 pulg. de voltaje de línea en el control integrado del calefactor. Vea la FIGURA 53 para la conocer configuración del control integrado. Este borne se activa cuando el soplador interior está funcionando.

Se puede conectar cualquier accesorio con clasificación máxima de 1 amperio a este borne, con la derivación neutral del circuito conectada a uno de los bornes neutrales proporcionados. Si se conecta un accesorio con clasificación de más de un amperio a este borne, es necesario usar un relé externo.

Funciones de velocidad variable

Este calefactor está equipado con un motor de soplador de aire de circulación de velocidad variable y entregará un flujo de aire constante dentro de un amplio rango de presiones estáticas externas. Otras funciones de este motor de velocidad variable incluyen:

Arranque suave

El motor de velocidad variable aumenta la velocidad lentamente hasta llegar a la velocidad de operación normal. Esto minimiza el ruido y aumenta el confort al eliminar las ráfagas iniciales de aire observadas en los motores estándar.

Parada suave

Al final de un ciclo de enfriamiento o calefacción, el motor de velocidad variable disminuirá la velocidad lentamente después de un breve retardo de "apagado" del soplador. Si se seleccionó la operación continua del soplador, el motor de velocidad variable disminuirá la velocidad lentamente hasta llegar al flujo de aire para ese modo.

Deshumidificación pasiva y activa

Tanto los métodos de deshumidificación pasiva como activa descritos abajo se pueden utilizar en el mismo calefactor.

Deshumidificación pasiva

Para situaciones en que el control de la humedad es un problema, se ha incorporado una función de deshumidificación en el motor de velocidad variable. Al comienzo de cada ciclo de enfriamiento, el motor de velocidad variable funcionará al 82% del flujo de aire nominal durante 7.5 minutos. Una vez transcurridos los 7.5 minutos, el motor aumentará el flujo de aire al 100% del flujo de aire nominal.

Deshumidificación activa




Para aplicar deshumidificación adicional, corte el cable de R a DH/DS en el tablero de control integrado de ignición/soplador y conecte un control de humedad que se abra con el aumento de humedad a los bornes DEHUM y R. El borne DEHUM en el tablero de control se debe conectar al contacto normalmente cerrado del control de humedad para que el tablero detecte un circuito abierto cuando haya mucha humedad. En esta configuración, el motor de velocidad variable funcionará con una reducción del 30% de la tasa de flujo de aire de enfriamiento normal cuando se solicite deshumidificación.

Operación continua del soplador

El nivel de confort en el espacio interior de la vivienda se puede mejorar cuando se usa esta función al permitir la circulación continua de aire entre las solicitudes de enfriamiento o calefacción. El aire circula a la tasa del flujo de aire de enfriamiento pleno.

Para activar la operación continua del soplador, coloque el interruptor del ventilador en el termostato en la posición ON (encendido). Una solicitud de ventilador del termostato, cierra R a G en el tablero de control de ignición. El control espera 1 segundo de retardo del termostato antes de responder a la solicitud de ventilador al aumentar gradualmente la velocidad de circulación del soplador hasta el 38% de la velocidad de enfriamiento. Una vez satisfecha la solicitud de ventilador, el control inmediatamente disminuye gradualmente la velocidad de circulación del soplador.

Aplicaciones de cableado en el sitio con termostato convencional (consulte la sección "Control de la ignición" para conocer la configuración del interruptor DIP)
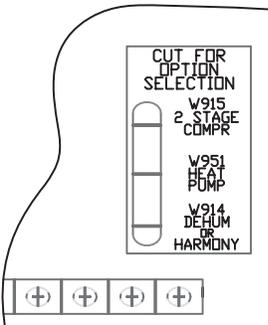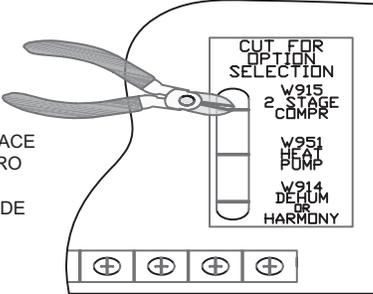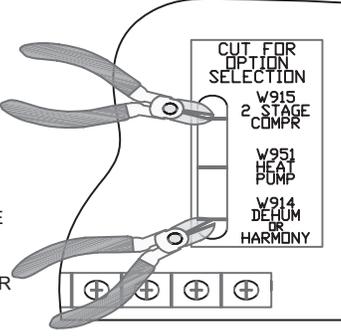
| Termostato | Ajustes de interruptor DIP y enlaces en el tablero | | Conexiones de cableado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------|--|----------|------|--|-----------|------|------------|----------|-----|------------|----------|-----|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|--|-----|--|
| | Etapas de calefacción del termostato de interruptor DIP 1 | Se deben cortar los enlaces en el tablero para seleccionar las opciones del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 calefacción/ 1 enfriamiento NOTA: Utilice el interruptor DIP 2 para establecer el retraso de encendido de segunda etapa de calefacción. APAGADO 7 minutos. ENCENDIDO 12 minutos. (L40 T-stat) | ENCENDIDO | NO CORTE NINGÚN ENLACE EN EL TABLERO  | <table border="0"> <tr> <td>S1 TERMOSTATO</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA</td> <td>UNIDAD EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2)</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)</td> <td>*----- (R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> <td>----- (C)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Y2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Y)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>----- (Y)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | UNIDAD EXTERIOR | | (DH/DS) | | (W2) | (W2) | | (W1)----- | (W1) | | (R)----- | (R) | *----- (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C) | ----- (C) | | (Y2) | | (Y)----- | (Y1) | ----- (Y) | | (O) | |
| S1 TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | UNIDAD EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2) | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R) | *----- (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C) | ----- (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y)----- | (Y1) | ----- (Y) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 calefacción/ 2 enfriamiento NOTA: Utilice el interruptor DIP 2 para establecer el retraso de encendido de segunda etapa de calefacción. APAGADO 7 minutos. ENCENDIDO 12 minutos. (M30 T-stat) | ENCENDIDO | CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 COMPRESOR DE 2 ETAPAS  | <table border="0"> <tr> <td>S1 TERMOSTATO</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA</td> <td>UNIDAD EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)</td> <td>*----- (R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> <td>----- (C)</td> </tr> <tr> <td>(Y2)-----</td> <td>(Y2)</td> <td>----- (Y2)</td> </tr> <tr> <td>(Y1)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>----- (Y1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | UNIDAD EXTERIOR | | (DH/DS) | | (W)----- | (W1) | | (R)----- | (R) | *----- (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C) | ----- (C) | (Y2)----- | (Y2) | ----- (Y2) | (Y1)----- | (Y1) | ----- (Y1) | | (O) | | | | |
| S1 TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | UNIDAD EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R) | *----- (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C) | ----- (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y2)----- | (Y2) | ----- (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1)----- | (Y1) | ----- (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 calefacción/ 2 enfriamiento Con termostato con control de humedad NOTA: Utilice el interruptor DIP 2 para establecer el retraso de encendido de segunda etapa de calefacción. APAGADO 7 minutos. ENCENDIDO 12 minutos. (M30 T-stat) | ENCENDIDO | CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 COMPRESOR DE 2 ETAPAS CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W914 DESHUMIDIFICADOR O HARMONY  | <table border="0"> <tr> <td>S1 TERMOSTATO</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA</td> <td>UNIDAD EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td>(DS)-----</td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)</td> <td>*----- (R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> <td>----- (C)</td> </tr> <tr> <td>(Y2)-----</td> <td>(Y2)</td> <td>----- (Y2)</td> </tr> <tr> <td>(Y1)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>----- (Y1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | UNIDAD EXTERIOR | (DS)----- | (DH/DS) | | | (W2) | | (W1)----- | (W1) | | (R)----- | (R) | *----- (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C) | ----- (C) | (Y2)----- | (Y2) | ----- (Y2) | (Y1)----- | (Y1) | ----- (Y1) | | (O) | |
| S1 TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | UNIDAD EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (DS)----- | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R) | *----- (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C) | ----- (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y2)----- | (Y2) | ----- (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1)----- | (Y1) | ----- (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



* No se requiere en todas las unidades.

Aplicaciones de cableado en el sitio con termostato convencional (consulte la sección "Control de la ignición" para conocer la configuración del interruptor DIP)

| Termostato | Ajustes de interruptor DIP y enlaces en el tablero | | Conexiones de cableado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|------------------------|--------|------------|---------|----------|--|---------|--|-----------|---------|--|-----------|------|--|-----------|-----------|-----|----------|-----------|-----|----------|----------|-----|-----------|----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|--|-----|--|
| | Etapas de calefacción del termostato de interruptor DIP 1 | Se deben cortar los enlaces en el tablero para seleccionar las opciones del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 calefacción/ 2 enfriamiento (M30 T-stat) | APAGADO | | <table border="0"> <tr> <td>S1</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>TERMOSTATO</td> <td>REGLETA</td> <td>EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2)-----</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)-----*</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> </tr> <tr> <td>(Y2)-----</td> <td>(Y2)</td> <td>(Y2)</td> </tr> <tr> <td>(Y1)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>(Y1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | (DH/DS) | | (W2)----- | (W2) | | (W1)----- | (W1) | | (R)----- | (R)-----* | (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C)----- | (C) | (Y2)----- | (Y2) | (Y2) | (Y1)----- | (Y1) | (Y1) | | (O) | | | | |
| S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2)----- | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R)-----* | (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C)----- | (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y2)----- | (Y2) | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1)----- | (Y1) | (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 calefacción/ 2 enfriamiento Con termostato con control de humedad (M30 T-stat) | APAGADO | <p>CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 COMPRESOR DE 2 ETAPAS</p> <p>CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W914 DESHUMIDIFICADOR O HARMONY</p> | <table border="0"> <tr> <td>S1</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>TERMOSTATO</td> <td>REGLETA</td> <td>EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(DS)-----</td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2)-----</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)-----*</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> </tr> <tr> <td>(Y2)-----</td> <td>(Y2)</td> <td>(Y2)</td> </tr> <tr> <td>(Y1)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>(Y1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | (DH/DS) | | (DS)----- | (DH/DS) | | (W2)----- | (W2) | | (W1)----- | (W1) | | (R)----- | (R)-----* | (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C)----- | (C) | (Y2)----- | (Y2) | (Y2) | (Y1)----- | (Y1) | (Y1) | | (O) | |
| S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (DS)----- | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2)----- | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R)-----* | (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C)----- | (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y2)----- | (Y2) | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1)----- | (Y1) | (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 calefacción/ 1 enfriamiento Con termostato con control de humedad (M30 T-stat) | APAGADO | <p>CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W914 DESHUMIDIFICADOR O HARMONY</p> | <table border="0"> <tr> <td>S1</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>TERMOSTATO</td> <td>REGLETA</td> <td>EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(DS)-----</td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2)-----</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)-----*</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> </tr> <tr> <td>(Y1)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>(Y1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Y2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | (DH/DS) | | (DS)----- | (DH/DS) | | (W2)----- | (W2) | | (W1)----- | (W1) | | (R)----- | (R)-----* | (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C)----- | (C) | (Y1)----- | (Y1) | (Y1) | | (Y2) | | | (O) | |
| S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (DS)----- | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2)----- | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R)-----* | (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C)----- | (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1)----- | (Y1) | (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 calefacción/ 1 enfriamiento (M30 T-stat) | APAGADO | <p>NO CORTE NINGÚN ENLACE EN EL TABLERO</p> | <table border="0"> <tr> <td>S1</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>TERMOSTATO</td> <td>REGLETA</td> <td>EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2)-----</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1)-----</td> <td>(W1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(R)-----</td> <td>(R)-----*</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td>(G)-----</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C)-----</td> <td>(C)-----</td> <td>(C)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Y2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Y)-----</td> <td>(Y1)</td> <td>(Y1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O)</td> <td></td> </tr> </table> | S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | (DH/DS) | | (W2)----- | (W2) | | (W1)----- | (W1) | | (R)----- | (R)-----* | (R) | (G)----- | (G) | | (C)----- | (C)----- | (C) | | (Y2) | | (Y)----- | (Y1) | (Y1) | | (O) | | | | |
| S1 | TERMINAL DE CALEFACTOR | UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOSTATO | REGLETA | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2)----- | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1)----- | (W1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R)----- | (R)-----* | (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G)----- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C)----- | (C)----- | (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y)----- | (Y1) | (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* No se requiere en todas las unidades.

Aplicaciones de cableado en el sitio con termostato convencional (consulte la sección "Control de la ignición" para conocer la configuración del interruptor DIP)
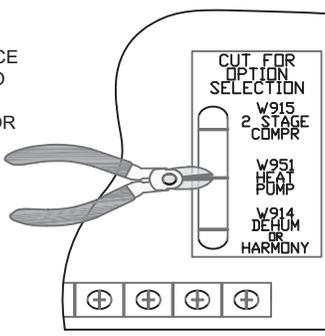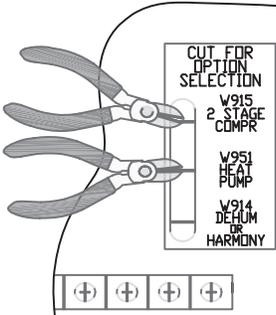
| Termostato | Ajustes de interruptor DIP y enlaces en el tablero | | Conexiones de cableado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|-----|-----|--|--|----------|------|--|----------|-----------------|-----|---------|-----|-----|----------|----------|-----|----------|----------|------|----------|-----|------|---------|---------|--|-----|---------|--|---------|----------|------------------|---------|---------|-----|
| | Etapas de calefacción del termostato de interruptor DIP 1 | Se deben cortar los enlaces en el tablero para seleccionar las opciones del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bomba de calor de etapa única con doble combustible (M30 T-stat) Termostato con capacidades de doble combustible para control de calefacción de gas de 2 etapas con control de deshumidificación | APAGADO | CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W951 BOMBA DE CALOR  | <table border="0"> <tr> <td>TERMOSTATO</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA</td> <td>BOMBA DE CALOR</td> </tr> <tr> <td>(R) ---</td> <td>(R) ---</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td>(H)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2) ---</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1) ---</td> <td>(W1) ← 67M41* →</td> <td>(W)</td> </tr> <tr> <td>(O) ---</td> <td>(O)</td> <td>(O)</td> </tr> <tr> <td>(Y1) ---</td> <td>(Y1) ---</td> <td>(Y)</td> </tr> <tr> <td>(Y2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(G) ---</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(D)</td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(B)</td> <td>(Y2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(C) ---</td> <td>(C) ---</td> <td>(C)</td> </tr> </table> | TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | BOMBA DE CALOR | (R) --- | (R) --- | (R) | (H) | | | (W2) --- | (W2) | | (W1) --- | (W1) ← 67M41* → | (W) | (O) --- | (O) | (O) | (Y1) --- | (Y1) --- | (Y) | (Y2) | | | (G) --- | (G) | | (D) | (DH/DS) | | (B) | (Y2) | | (C) --- | (C) --- | (C) | | | |
| TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | BOMBA DE CALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R) --- | (R) --- | (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2) --- | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1) --- | (W1) ← 67M41* → | (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (O) --- | (O) | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1) --- | (Y1) --- | (Y) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G) --- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D) | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (B) | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C) --- | (C) --- | (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bomba de calor de dos etapas con doble combustible (M30 T-stat) Termostato con capacidades de doble combustible para control de calefacción de gas de 2 etapas con control de deshumidificación | APAGADO | CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 COMPRESOR DE 2 ETAPAS CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W951 BOMBA DE CALOR  | <table border="0"> <tr> <td>TERMOSTATO</td> <td>TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA</td> <td>BOMBA DE CALOR</td> </tr> <tr> <td>(R) ---</td> <td>(R) ---</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td>(H)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W2) ---</td> <td>(W2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(W1) ---</td> <td>(W1) ← 67M41* →</td> <td>(W)</td> </tr> <tr> <td>(O) ---</td> <td>(O)</td> <td>(O)</td> </tr> <tr> <td>(L) ---</td> <td></td> <td>(L)</td> </tr> <tr> <td>(Y1) ---</td> <td>(Y1) ---</td> <td>(Y1)</td> </tr> <tr> <td>(Y2) ---</td> <td></td> <td>(Y2)</td> </tr> <tr> <td>(G) ---</td> <td>(G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(D)</td> <td>(DH/DS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(B)</td> <td>(Y2) ---</td> <td>Y2 azul exterior</td> </tr> <tr> <td>(C) ---</td> <td>(C) ---</td> <td>(C)</td> </tr> </table> | TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | BOMBA DE CALOR | (R) --- | (R) --- | (R) | (H) | | | (W2) --- | (W2) | | (W1) --- | (W1) ← 67M41* → | (W) | (O) --- | (O) | (O) | (L) --- | | (L) | (Y1) --- | (Y1) --- | (Y1) | (Y2) --- | | (Y2) | (G) --- | (G) | | (D) | (DH/DS) | | (B) | (Y2) --- | Y2 azul exterior | (C) --- | (C) --- | (C) |
| TERMOSTATO | TERMINAL DE CALEFACTOR REGLETA | BOMBA DE CALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (R) --- | (R) --- | (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W2) --- | (W2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (W1) --- | (W1) ← 67M41* → | (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (O) --- | (O) | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (L) --- | | (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y1) --- | (Y1) --- | (Y1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Y2) --- | | (Y2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G) --- | (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D) | (DH/DS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (B) | (Y2) --- | Y2 azul exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C) --- | (C) --- | (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Conecte W1 a W1 SOLO si utiliza el kit 67M41 de descongelamiento temperado

NOTA: **NO** realice una conexión por cable entre el terminal L del termostato de habitación y el terminal L del control integrado.

Aplicaciones de cableado en el sitio con termostato convencional (consulte la sección "Control de la ignición" para conocer la configuración del interruptor DIP)

| Termostato | Ajustes de interruptor DIP y enlaces en el tablero | | Conexiones de cableado |
|---|---|---|------------------------|
| | Etapas de calefacción del termostato de interruptor DIP 1 | Se deben cortar los enlaces en el tablero para seleccionar las opciones del sistema | |
| Bomba de calor de etapa única con doble combustible (M30 T-stat) Termostato con capacidades de doble combustible para control de calefacción de gas de 2 etapas con control de deshumidificación | APAGADO | CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 BOMBA DE CALOR CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W914 DESHUMIDIFICADOR O HARMONY | |
| Bomba de calor de dos etapas con doble combustible (M30 T-stat) Termostato con capacidades de doble combustible para control de calefacción de gas de 2 etapas con control de deshumidificación | APAGADO | CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 COMPRESOR DE 2 ETAPAS CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W915 BOMBA DE CALOR CORTE EL ENLACE EN EL TABLERO W914 DESHUMIDIFICADOR O HARMONY | |

* Conecte W1 a W1 SOLO si utiliza el kit 67M41 de descongelamiento temperado

NOTA: **NO** realice una conexión por cable entre el terminal L del termostato de habitación y el terminal L del control integrado.

⚠️ ADVERTENCIA

Solo para uso con el serpentín del evaporador aprobado por Lennox y sensores de bajo PCG. Use los sensores de bajo PCG del fabricante original recomendados si utiliza un serpentín del evaporador no aprobado por Lennox.

CONEXIÓN DEL SENSOR DE LA PLACA DE CONTROL DEL CALEFACTOR

Vea la FIGURA 56 y siga los pasos a continuación:

1. Pase el cable del sensor 1 por la abertura con arandela aislante.
2. Evite rozar los bordes afilados al pasar el cable del sensor durante la instalación.
3. El cable del sensor no debe impedir que se vea el visualizador LED de 7 segmentos.

Asegúrese de que el cable esté correctamente conectado al conector del SENSOR 1 (LGWP1). Para que la conexión sea correcta, el extremo Molex debe insertarse hasta que haga tope en el conector Molex, tal como se muestra en la FIGURA 54. Verifique que la conexión no presente polvo, suciedad ni humedad.

NOTA: En espacios cerrados, conecte el segundo sensor al conector del SENSOR 2 (LGWP2). Consulte las instrucciones de instalación del serpentín del evaporador para obtener más detalles.



FIGURA 54

CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP DE BAJO PCG

Posicione los interruptores DIP de acuerdo con la configuración del sensor. De lo contrario, el encendido podría fallar. Ver la FIGURA 55 y la TABLA 22.



FIGURA 55

TABLA 22

Posiciones de los interruptores DIP

| Configuración | Interruptor 1 | Interruptor 2 |
|--|---------------|-----------------|
| Un (1) sensor, conectado al conector del SENSOR 1 | OFF (activar) | ON (desactivar) |
| Dos (2) sensores, conectados al conector del SENSOR 1 y al conector del SENSOR 2 | OFF (activar) | OFF (activar) |

En configuraciones de un solo sensor, este debe conectarse al conector del SENSOR 1 (LGWP1). Si los configura de manera distinta a las indicadas en TABLA 22, se producirá una falla en el funcionamiento.

Cada interruptor DIP corresponde a una posición del sensor (es decir, el interruptor DIP 1 corresponde al sensor 1; el interruptor DIP 2, al sensor 2). Por defecto, los interruptores están posicionados en OFF (DESACTIVADO).

El software de la placa de control del calefactor lee dicha posición como un sensor activo. Se debe asignar un sensor al conector de sensor correspondiente. El cambio de posición del interruptor a ON (ENCENDIDO) desactiva la posición del sensor.

NECESIDAD DE SENSORES SECUNDARIOS

Conjuntos de líneas adicionales

Si existen uniones de línea de refrigerante adicionales por fuera del manguito de acople del conjunto de línea y se requiere un sensor de detección de refrigerante secundario, la instalación debe cumplir los requisitos del kit del sensor de detección del refrigerante (27V53). Vea la FIGURA 56 para conocer el pasaje del cable del sensor secundario por el gabinete del calefactor.

Aplicaciones que no son de bajo PCG

⚠️ ADVERTENCIA

En el caso de las aplicaciones que solo tengan calefactor o en los reemplazos de estos en aplicaciones que no son de bajo PCG, se deben desactivar los sensores de bajo PCG; de lo contrario, el soplador funcionará de manera continua. Para esto, la posición de los interruptores DIP de bajo PCG, tanto para el sensor 1 como para el sensor 2, debe cambiarse a ON.

MODOS DE OPERACIÓN DE BAJO PCG DE LA PLACA DE CONTROL DEL CALEFACTOR

Los modos de operación de la placa de control del calefactor son Initializing (Inicialización), Normal, Leak Detected (Fuga detectada) y Fault (Falla).

Initializing (Inicialización)

La placa de control del calefactor se está conectando al sensor de detección de refrigerante y se realizará una secuencia inicial de purga de cinco minutos.

Normal

El sistema de CVAA funciona con normalidad. La placa de control del calefactor no ha detectado ninguna fuga de refrigerante.

Fuga detectada

Cuando la placa de control del calefactor detecte una fuga de refrigerante, ocurrirá lo siguiente:

1. La placa desconectará la entrada (R) (alimentación de 24 VCA) al termostato, lo que corta el suministro de energía que va al compresor de la unidad exterior y las fuentes de calor, como el gas o la franja de calor eléctrica. No se suplirán las demandas de calefacción o refrigeración.
2. La placa de control del calefactor activará el soplador (alta velocidad). El soplador purgará el refrigerante del gabinete, el pleno y los conductos.
3. Después de que la placa de control del calefactor determine que los niveles de refrigerante están por debajo del umbral de seguridad, el soplador continuará funcionando durante el resto del ciclo de siete (7) minutos.
4. Una vez completada la secuencia, el sistema de CVAA volverá a funcionar con normalidad.

NOTA: el sistema de CVAA podría no mantener un punto de ajuste de enfriamiento o calefacción si la fuga es significativa. Cualquier fuga de refrigerante sin resolver en un lapso prolongado podría causar que el sistema de CVAA se apague debido a una presión de refrigerante baja.

Fault (Falla)

Cuando se detecta una falla de bajo PCG en la placa de control del calefactor, el soplador de la unidad interior se activa y permanecerá en funcionamiento con una salida de flujo de aire constante hasta que se resuelva el problema.

NOTA: Consulte los códigos de diagnóstico del control de ignición en la página 41.

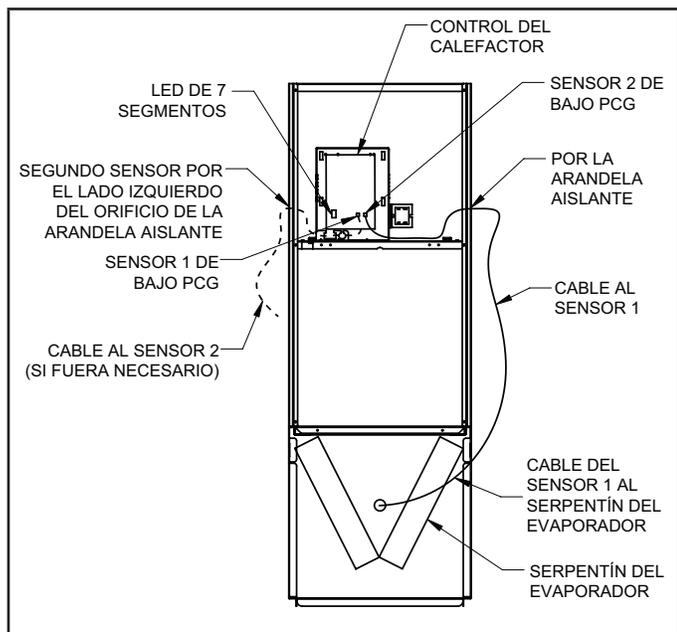


FIGURA 56

FUNCIÓN DEL BOTÓN LGWP TEST (PRUEBA DE BAJO PCG)

La placa de control del calefactor cuenta con un botón pulsador Test/Reset (Prueba/Reinicio). Este botón se puede utilizar para cumplir varias funciones, dependiendo del modo de operación de la placa de control del calefactor.

En la TABLA 23 se enumeran las funciones del botón Test (Prueba) en cada modo de operación.

TABLA 23

Función del botón LGWP Test (Prueba de bajo PCG)

| Modo de operación | Presione el botón Test para ejecutar la siguiente acción: |
|-------------------|--|
| Normal | Desencadenar una respuesta ante la detección de una fuga. Verificar que todo el equipo esté conectado correctamente a la placa de control del calefactor (después de la instalación). |
| Fuga detectada | Restablecer la placa de control del calefactor al modo de operación Normal después de que se haya detectado una fuga y se haya purgado del sistema de CVAA. |
| Fault (Falla) | Restablecer la placa de control del calefactor después de solucionar un problema y resolver una falla. Si la falla no se resuelve, la placa volverá a entrar en el modo Fault (Falla). |

Botón LGWP Test (Prueba de bajo PCG): funciones adicionales

En la TABLA 24 se enumeran las funciones adicionales del botón Test (Prueba) mientras la placa de control del calefactor está en funcionamiento en los estados Initializing (Inicialización), Monitoring (Monitoreo), Leak Detection (Detección de fugas), Servicing (Mantenimiento) y Fault (Falla).

TABLA 24

Funciones adicionales del botón

| Estado | Presión | Medida |
|----------------|---------|---|
| Inicialización | Breve | Omite las prepurgas restantes después de que la placa de control del calefactor reconozca los sensores |
| Inicialización | Larga | Restablece el control |
| Monitoreo | Breve | Resetea el conteo de purgas si se llevó a cabo una mitigación; prueba de mitigación |
| Monitoreo | Larga | Restablece el control |
| Mitigación | Breve | Finaliza una prueba de mitigación en curso |
| Mantenimiento | Breve | Reevalúa la condición de falla: si se ha solucionado, volverá a monitoreo; de lo contrario, se actualizará el indicador |
| Mantenimiento | Larga | Restablece el control |
| Fault (Falla) | Breve | Reevalúa la condición de falla: si se ha solucionado, volverá a monitoreo; de lo contrario, se actualizará el indicador |
| Fault (Falla) | Larga | Restablece el control |

Alarma externa

(Para aplicaciones con alarmas externas conectadas directamente a la placa de control del calefactor).

La placa de control del calefactor activa el sistema de alarma externo cuando entra en el modo Leak Detected (Fuga detectada). Para las notificaciones de alarma, la placa proporciona un contacto seco de relé con una capacidad nominal de 3 A a 30 VCA/CC.

COMPATIBILIDAD DEL TERMOSTATO

Los termostatos que conservan los ajustes son compatibles con la placa de control del calefactor. Algunos ejemplos incluyen los siguientes:

- Termostatos a batería
- Termostatos analógicos
- Modelos recientes de termostatos programables

NOTA: *Los termostatos digitales y programables de última generación podrían no conservar el modo de operación y los puntos de ajuste de temperatura después de un corte de energía.*

Es probable que se presenten los siguientes escenarios cuando los miembros del hogar no puedan configurar los puntos de ajuste del termostato mientras el sistema se recupera de una fuga y vuelve a funcionar con normalidad:

- La calefacción podría disminuir durante una noche fría.
- El enfriamiento podría disminuir durante un día caluroso.
- El termostato podría restablecerse a un punto de ajuste de temperatura incorrecto.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

La placa de control del calefactor cuenta con un botón LGWP Test/Reset (Prueba/reinicio de bajo PCG). Consulte "FUNCIÓN DEL BOTÓN LGWP TEST (PRUEBA DE BAJO PCG)". Después de montar y cablear la placa, vuelva a conectar el sistema de CVAA a la alimentación. A continuación, se ejecutará una secuencia de purga de cinco minutos. Una vez finalizada, proceda a probar la demanda de enfriamiento y la demanda de calefacción.

Demanda enfriamiento

1. Genere una demanda de enfriamiento en el termostato.
2. Presione el botón LGWP Test (Prueba de bajo PCG) en la placa de control del calefactor.
A continuación, el sistema ejecutará una respuesta de detección de fugas.
3. Observe la siguiente secuencia:
 - a. El indicador LED muestra si se detectaron fugas. Consulte los códigos de diagnóstico del control de ignición en la página 41.
 - b. El soplador se enciende.
 - c. El compresor exterior se apaga.
4. Presione el botón LGWP Test (Prueba) para salir de la simulación del modo Leak Detected (Fuga detectada) al finalizar la prueba.

Demanda de calefacción

1. Genere una demanda de calefacción en el termostato.
2. Observe la siguiente secuencia:
 - a. El indicador LED muestra si se detectaron fugas. Consulte los códigos de diagnóstico del control de ignición en la página 41.
 - b. El soplador se enciende.
 - c. Los quemadores de gas se apagan.
 - d. El compresor exterior se apaga.
3. Presione el botón LGWP Test (Prueba) para salir de la simulación del modo Leak Detected (Fuga detectada) al finalizar la prueba.

La instalación de la placa de control del calefactor estará completa después de que ambas secuencias hayan finalizado correctamente.

Puesta en marcha de la unidad

PARA SU PROTECCIÓN, LEA ANTES DE OPERAR

⚠ ADVERTENCIA

No use este calefactor si alguna de sus partes ha estado bajo agua. Un calefactor dañado por inundación es extremadamente peligroso. Los intentos para usar el calefactor pueden producir incendio o explosión. Llame inmediatamente a un técnico de servicio calificado para que inspeccione el calefactor y reemplace todos los controles de gas, partes del sistema de control y partes eléctricas que se hayan mojado o para que reemplace el calefactor si se considera necesario.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de explosión. Puede causar lesiones o daños al producto u otros daños materiales. Si se produce sobrecalentamiento o si no se apaga el suministro de gas, cierre la válvula de gas manual al aparato antes de apagar el suministro eléctrico.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de intentar dar servicio o mantenimiento, apague la electricidad a la unidad en el interruptor de desconexión.

ANTES DE ENCENDER la unidad, huela alrededor del área del calefactor para ver si hay olor a gas. Asegúrese de oler cerca del piso ya que algunos gases son más pesados que el aire y se acumularán en el piso.

La válvula de gas en la unidad ML296DFVK está equipada con un interruptor de control de gas (palanca). Mueva el interruptor con la mano únicamente. Nunca use herramientas. Si no puede mover el interruptor con la mano, no trate de repararlo. La fuerza o un intento de reparación puede producir incendio o explosión.

Cómo poner el calefactor en funcionamiento:

Las unidades ML296DFVK están equipadas con un sistema de ignición automática de superficie caliente. No intente encender en forma manual los quemadores en este calefactor. Los quemadores se encenderán automáticamente cada vez que el termostato indique que se requiere calor. El encendedor no se calienta cuando no se requiera calefacción en estas unidades.

Cebado de la trampa de condensado

La trampa de condensado se debe cebar con agua antes de la puesta en marcha para verificar el drenaje apropiado de condensado. Vierta 10 onzas fluidas (300 ml) de agua en la trampa o siga estos pasos para cebar la trampa:

- 1 - Siga las instrucciones de encendido para colocar la unidad en funcionamiento.
- 2 - Ajuste el termostato para iniciar una demanda de calefacción.
- 3 - Deje que los quemadores ardan durante aproximadamente 3 minutos.
- 4 - Ajuste el termostato para desactivar la demanda de calefacción.
- 5 - Espere a que el inductor de aire de combustión se detenga. Ajuste el termostato para iniciar una demanda de calefacción y deje nuevamente que los quemadores ardan durante aproximadamente 3 minutos.

- 6 - Ajuste el termostato para desactivar la demanda de calefacción y espere a que el inductor de aire de combustión se detenga. En este punto, la trampa debería cebarse con agua suficiente para garantizar una operación de drenaje de condensado apropiada.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue exactamente estas instrucciones, se puede producir incendio o explosión y causar daño a la propiedad, lesiones personales o muerte.

Operación de la válvula de gas (FIGURA 57)

- 1 - ¡**DETÉNGASE!** Lea la información de seguridad al comienzo de esta sección.
- 2 - Ajuste el termostato al valor más bajo.
- 3 - Apague toda la corriente eléctrica a la unidad.
- 4 - Este calefactor está equipado con un dispositivo de ignición que enciende automáticamente los quemadores. No trate de encender los quemadores a mano.
- 5 - Retire el panel de acceso.
- 6 - Mueva el interruptor en la válvula de gas a la posición **APAGADO**. Ver FIGURA 57.
- 7 - Espere cinco minutos para que se disipe el gas. Si huele gas entonces, ¡**DETÉNGASE!** Llame inmediatamente al proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas. Si no huele gas, continúe con el paso siguiente.
- 8 - Mueva el interruptor en la válvula de gas a la posición **ENCENDIDO**. Ver FIGURA 57.
- 9 - Reinstale el panel de acceso.
- 10 - Encienda toda la corriente eléctrica a la unidad.
- 11 - Ajuste el termostato al valor deseado.

NOTA: Cuando se arranca inicialmente la unidad, podría ser necesario repetir los pasos 1 a 11 para purgar el aire de la línea de gas.

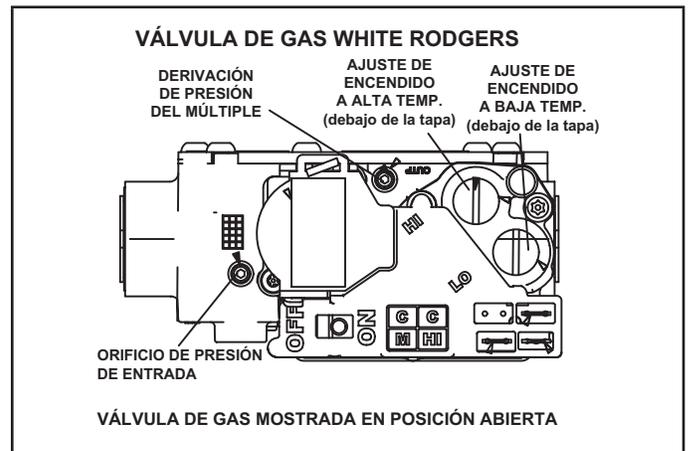


FIGURA 57

- 12- Si el artefacto no funciona, siga las instrucciones de "Cómo cerrar el gas a la unidad" y llame al técnico de servicio o al proveedor de gas.

Cómo cerrar el gas a la unidad

- 1 - Ajuste el termostato al valor más bajo.
- 2 - Apague toda la electricidad a la unidad si se va a dar servicio.
- 3 - Retire el panel de acceso.

4 - Mueva el interruptor de la válvula de gas a la posición APAGADO.

5 - Reinstale el panel de acceso.

La unidad no funciona

Si la unidad no funciona, revise lo siguiente:

- 1 - ¿Está el termostato solicitando calor?
- 2 - ¿Están los paneles de acceso firmemente en posición?
- 3 - ¿Está cerrado el interruptor de desconexión principal?
- 4 - ¿Hay algún fusible quemado o cortacircuito disparado?
- 5 - ¿Está sucio o tapado el filtro? Los filtros sucios o tapados pueden hacer que el control de límite apague la unidad.
- 6 - ¿Está abierto el gas en el medidor?
- 7 - ¿Está abierta la válvula principal de cierre manual?
- 8 - ¿Está abierta la válvula interna de cierre manual?
- 9 - ¿Está bloqueado el sistema de ignición de la unidad? Si la unidad se desconecta nuevamente, inspecciónela para ver si hay bloqueos.

Ajuste de la presión de gas

Flujo de gas (aproximado)

TABLA 25

| CUADRO DE TIEMPO DEL MEDIDOR DE GAS | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ML296 Unidad | Segundos por revolución | | | |
| | Gas natural | | LP | |
| | Cuadrante de 1 pies cúb. | Cuadrante de 2 pies cúb. | Cuadrante de 1 pies cúb. | Cuadrante de 2 pies cúb. |
| -045 | 80 | 160 | 200 | 400 |
| -070 | 55 | 110 | 136 | 272 |
| -090 | 41 | 82 | 102 | 204 |
| Natural-1000 btu/pie cúb. LP-2500 btu/pie cúb. | | | | |

NOTA: Para obtener una medición exacta, apague todos los otros artefactos de gas conectados al medidor. El calefactor debe funcionar al menos 5 minutos antes de verificar el flujo de gas. Determine el tiempo en segundos para dos revoluciones de gas a través del medidor. (Dos revoluciones aseguran un tiempo más exacto.) Divida por dos y compare con el tiempo en la TABLA 25. Si la presión del múltiple coincide con la TABLA 27 y la tasa es incorrecta, revise los orificios de gas para verificar que el tamaño sea el adecuado e identificar cualquier restricción. Retire el medidor de gas temporal si está instalado.

Medición de la presión de suministro

Un tapón roscado de presión de entrada en la válvula de gas permite acceso a la presión de suministro. Ver FIGURA 57. Retroceda el tornillo hexagonal de 3/32 una vuelta, conecte un tubo de 5/16 y conéctelo a un manómetro para medir la presión de suministro. Ver la TABLA 27 para la presión de la línea de suministro.

Medición de presión del múltiple

Un tapón de presión del múltiple en la válvula de gas permite acceso a la presión del múltiple. Ver FIGURA 57. Retroceda el tornillo hexagonal de 3/32 una vuelta, conecte un tubo de 5/16 y conéctelo a un manómetro para medir la presión del múltiple.

Para medir correctamente la presión del múltiple, se debe considerar la presión diferencial entre el lado positivo del múltiple de gas y el lado negativo de la caja de quemadores.

NOTA: El kit de adaptador para la prueba de presión (10L34) puede obtenerse de Lennox para facilitar la medición de presión del múltiple.

- 1 - Conecte el lado positivo "+" del medidor de prueba a la derivación de presión del múltiple en la válvula de gas como se indicó arriba.
- 2 - Instale un perfil en T en la manguera de ventilación del regulador de la válvula de gas al lado negativo "-" del medidor de prueba.
- 3 - Encienda la unidad en baja temperatura y deje que funcione durante 5 minutos para permitir establecer condiciones de estado constante.
- 4 - Después de permitir que la unidad se estabilice durante 5 minutos, anote la presión del múltiple y compárela con el valor dado en la TABLA 27.
- 5 - Haga ajustes si es necesario. La FIGURA 57 muestra la ubicación de los tornillos de ajuste de encendido de alta y baja temperatura.
- 6 - Repita los pasos 3, 4 y 5 en alta temperatura. Ver los valores en la TABLA 27.
- 7 - Apague la unidad y retire el manómetro tan pronto como haya obtenido una lectura exacta. Gire el tornillo hexagonal de 3/32" de suministro y del múltiple una revolución hacia atrás en la válvula de gas.
- 8 - Arranque la unidad y verifique que no hay fugas. Si hay fugas, séllelas.

Combustión apropiada

El calefactor debe operar 15 minutos como mínimo con la presión del múltiple y velocidad de flujo del gas correctas antes de verificar la combustión. Obtenga una muestra de combustión más allá de la salida de combustión y compárela con la tabla a continuación. **La lectura máxima de monóxido de carbono no debe exceder 100 ppm.**

TABLA 26

| ML296 Modelo | % de CO ₂ para gas nat. | | % de CO ₂ para P.L | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. |
| 045 | 5.6 - 6.6 | 7.8 - 8.8 | 6.6 - 7.6 | 9.1 - 10.1 |
| 070 | 5.5 - 6.5 | 7.3 - 8.3 | 6.5 - 7.5 | 8.6 - 9.6 |
| 090 | 5.9 - 6.9 | 7.8 - 8.8 | 6.9 - 7.9 | 9.1 - 10.1 |

Información sobre altitudes elevadas

NOTA: En Canadá las autoridades locales tienen jurisdicción para certificar instalaciones en altitudes de más de 4500 pies (1372 m).

Las unidades se pueden instalar en altitudes de hasta 10,000 pies sobre el nivel del mar sin ajuste del múltiple. Las unidades instaladas en altitudes de 4501 - 10,000 pies (1373 a 3048 m) podrían requerir un cambio del interruptor de presión que se puede ordenar separado. La TABLA 28 especifica los requisitos del kit de conversión e interruptor de presión en varias altitudes. El interruptor de presión de aire de combustión viene configurado de fábrica y no requiere ajuste.

TABLA 27

Presión del múltiple y de la línea de suministro 0-10,000 pies

| Unidad | Gas | Presión del múltiple, pulg. w.g. | | | | | | | | | | Presión de la línea de suministro pulg. w.g 0 - 10,000 pies | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------|
| | | 0 - 4,500 pies | | 4501 - 5500 pies | | 5501 - 6500 pies | | 6501 - 7,500 pies | | 7501 - 10,000 pies | | Mín. | Máx. |
| | | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. | Encendido de baja temp. | Encendido de alta temp. | | |
| Todos los tamaños | Gas natural | 1.7 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 13.0 |
| | LP/ Propano | 4.5 | 10.0 | 4.2 | 9.4 | 4.0 | 9.1 | 3.9 | 8.9 | 4.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |

NOTA: Se necesita un kit de cambio de gas natural a gas P.L./propano para convertir esta unidad. Consulte las instrucciones de instalación del kit de cambio para el procedimiento de conversión.

TABLA 28

Requisitos del kit de conversión e interruptor de presión en varias altitudes

| Unidad | Gas natural a LP/Propano | Kit de orificios del quemador de gas natural en altitudes elevadas | Kit de orificios del quemador de LP/propano en altitudes elevadas | Interruptor de presión en altitudes elevadas | |
|--------|--------------------------|--|---|--|--------------------|
| | 0 - 7,500 pies | 7501 - 10,000 pies | 7501 - 10,000 pies | 4501 - 7,500 pies | 7501 - 10,000 pies |
| 045 | *11K51 | 73W37 | *11K46 | 14A47 | 14A50 |
| 070 | | | | 14A55 | 14A56 |
| 090 | | | | 14A54 | 14A53 |

* La conversión requiere la instalación de un muelle del múltiple de la válvula de gas que se incluye con el kit de conversión de gas. El interruptor de presión viene ajustado de fábrica. No se necesita ajustar. Todos los modelos usan el interruptor de presión instalado en la fábrica de 0-4500 pies (0-1370 m).

Prueba de ventilación apropiada y aire de combustión suficiente en aplicaciones de ventilación indirecta

! ADVERTENCIA

**¡PELIGRO DE ENVENENAMIENTO
CON MONÓXIDO DE CARBONO!**

Si no se siguen los pasos indicados a continuación para cada aparato conectado al sistema de ventilación que se pone en funcionamiento, se puede producir envenenamiento o muerte por monóxido de carbono.

Se seguirán los siguientes pasos para cada aparato conectado al sistema de ventilación que se pone en funcionamiento, mientras que ninguno de los otros aparatos conectados al sistema de ventilación está en funcionamiento.

Después de haber arrancado el calefactor a gas ML296DFVK, se debe realizar la siguiente prueba para verificar la ventilación apropiada y que se ha suministrado suficiente aire de combustión a la unidad ML296DFVK y también a otros artefactos de encendido a gas que se ventilan separadamente.

Si el calefactor ML296DFVK reemplaza a un calefactor de Categoría I que tenía ventilación común con otro artefacto a gas, debe revisarse el tamaño de la tubería de ventilación existente para ese artefacto a gas. Sin el calor de los productos de la combustión del calefactor original, es probable que la tubería de ventilación existente esté sobredimensionada para el único calentador de agua u otro artefacto. La ventilación se debe revisar para verificar el consumo apropiado con el artefacto restante.

La prueba se debe realizar mientras todos los artefactos (en funcionamiento e inactivos) están conectados al sistema de ventilación bajo evaluación. Si el sistema de ventilación se instaló incorrectamente o si no se tomaron medidas para cantidades suficientes de aire de combustión, se deben hacer correcciones como se indicó en la sección previa.

- 1 - Selle todas las aberturas sin usar en el sistema de ventilación.
- 2 - Inspeccione visualmente el sistema de ventilación respecto al tamaño y paso horizontal apropiados. Determine que no hay bloqueo, restricción, fuga, corrosión u otras deficiencias que pudieran causar una condición riesgosa.
- 3 - En la medida que sea práctico, cierre todas las puertas y ventanas del edificio y todas las puertas entre el espacio en el cual están situados los artefactos conectados al sistema de ventilación y otros espacios del edificio.
- 4 - Cierre los reguladores de tiro de la chimenea.
- 5 - Encienda la secadora de ropa y cualquier artefacto no conectado al sistema de ventilación. Encienda los ventiladores extractores, tal como campanas de estufas y escapes del baño, de modo que funcionen a la velocidad máxima. No opere un ventilador extractor de verano.
- 6 - Siga las instrucciones de encendido para colocar en funcionamiento el artefacto que se está inspeccionando. Ajuste el termostato de modo que el artefacto funcione en forma continua.
- 7 - Use la llama de un cerillo o vela para detectar fugas de gases de combustión en la abertura de descarga de la campana de tiro después que el quemador principal haya funcionado durante 5 minutos.
- 8 - Si se observa una ventilación inapropiada durante cualquiera de las pruebas anteriores, se debe corregir el sistema de ventilación o se debe proporcionar suficiente aire de combustión/reposición. El sistema de ventilación se debe redimensionar para aproximarse al tamaño mínimo determinado mediante el uso de las tablas apropiadas en el Apéndice G de las normas actuales del Código Nacional

de Gas Combustible ANSI-Z223.1/NPFA 54 en los Estados Unidos, y las tablas de dimensionamiento de artefactos a gas natural y propano apropiadas en la norma actual de los Códigos de Instalación de Gas Natural y Propano CSA-B149 en Canadá.

- 9 - Después de haber determinado que cada artefacto que continúa conectado al sistema de ventilación común ventila correctamente cuando se evalúa en la forma indicada en el paso 3, retorne las puertas, ventanas, ventiladores extractores, reguladores de tiro de las chimeneas y cualquier otro artefacto de combustión a gas a su condición de uso previa.

Otros ajustes de la unidad

Límite primario.

El límite primario está situado en el panel vestibular del compartimiento de calefacción. Este límite viene ajustado de la fábrica y no requiere ajuste.

Interruptores de seguridad de llama (dos)

Estos interruptores de reposición manual están situados en el frente de la caja de quemadores.

Interruptor de presión

El interruptor de presión está situado en el compartimiento de calefacción en la caja del cabezal del extremo frío. Este interruptor verifica la operación correcta del inductor de aire de combustión antes de permitir una prueba de ignición. El interruptor viene ajustado de la fábrica y no se debe ajustar.

Aumento de temperatura

Coloque la unidad en funcionamiento con una demanda de calefacción de segunda etapa. Una vez que se hayan estabilizado las temperaturas del aire de suministro y de retorno, verifique el aumento de temperatura. Si es necesario, ajuste la velocidad del soplador de calefacción para mantener el aumento de temperatura dentro de la gama mostrada en la placa de identificación de la unidad. Ver la tabla de "velocidades de calefacción permitidas" en la página 39. Aumente la velocidad del soplador para disminuir la elevación de temperatura. Disminuya la velocidad del soplador para aumentar la elevación de temperatura. Si no se ajusta correctamente el aumento de temperatura, se puede producir un funcionamiento de límite irregular.

Servicio eléctrico

- 1 - Revise todo el cableado para detectar conexiones sueltas.
- 2 - Verifique el voltaje correcto en el calefactor (calefactor en funcionamiento). El voltaje correcto es 120 VCA + 10%
- 3 - Verifique el consumo de corriente del motor del soplador con el panel de acceso al soplador en posición.

Placa de identificación del motor _____

Valor real _____

Tubería de escape y de entrada de aire

- 1 - Inspeccione las conexiones de escape y entrada de aire para verificar su ajuste y asegurarse de que no haya bloqueo.
- 2 - ¿Está cerrado el interruptor de presión? Una tubería de escape obstruida hará que la unidad se apague en el interruptor de presión. Revise la terminación para detectar bloqueos.
- 3 - Una tubería o terminación obstruida puede hacer que los interruptores de seguridad se abran. Reposicione los interruptores de seguridad de llama manuales en la caja de quemadores si es necesario.

Secuencia de calefacción de la operación

Cuando se solicita calefacción desde el termostato del cuarto, el tablero de control realiza una autoevaluación de 1 segundo. Después de confirmar que los contactos del interruptor de presión están en posición abierta, el control activa el soplador de aire de combustión en alta velocidad. Entonces el control verifica que el aire de combustión es adecuado al asegurarse de que los contactos del interruptor de presión de encendido de baja temperatura estén cerrados.

El encendedor se activa y se calienta durante 20 segundos antes de que la válvula de gas se active en la primera etapa y se enciendan los quemadores. 45 segundos después que el control haya verificado la ignición, el control cambia el soplador de aire de combustión a baja velocidad.

El soplador de aire de circulación opera a la velocidad de calefacción plena de primera etapa hasta satisfacer la solicitud de calefacción o hasta que el termostato inicie una solicitud de calefacción de segunda etapa. En la solicitud de calefacción de segunda etapa, el control activa el soplador de aire de circulación en calefacción de segunda etapa a la capacidad plena de PCM.

Si se está usando la opción de etapa automática de calefacción, el calefactor no cambia a calefacción de segunda etapa en respuesta a una solicitud del termostato, sino que funciona en calefacción de primera etapa durante el tiempo seleccionado antes de cambiar automáticamente a calefacción de segunda etapa.

Cuando se satisface la solicitud de calefacción, el tablero de control cierra la válvula de gas y opera el soplador de aire de combustión 15 segundos más. El soplador de aire de circulación continúa funcionando durante el tiempo de retardo de apagado del soplador seleccionado (60/90/120/180 seg) al 100% de los pcm de calefacción de primera etapa antes de disminuir gradualmente y apagarse.

Si la unidad pierde ignición, el control intentará reciclar hasta cinco veces antes de bloquearse durante 1 hora. El bloqueo se puede repositonar manualmente desconectando la electricidad desde el control durante más de 1 segundo o eliminado la solicitud de calefacción del termostato más de 3 segundos.

Si durante un ciclo de calefacción el control de límite detecta una temperatura alta anormal y se abre, el tablero de control desactiva la válvula de gas y el soplador de aire de combustión, mientras que el soplador de aire de circulación aumenta gradualmente la velocidad hasta la velocidad de calefacción de primera etapa. El soplador de aire de circulación permanece activado hasta que se cierren los límites.

Ventilador encendido

Cuando el termostato está ajustado para operación continua del ventilador y no hay demanda de calefacción o enfriamiento, una solicitud de activación del ventilador cierra el circuito R a G y el motor del soplador de aire de circulación funciona al 38% de los PCM de enfriamiento seleccionados hasta que se apaga. Una vez satisfecha la solicitud de ventilador, el control desactiva el soplador de aire de circulación.

Enfriamiento

La unidad está ajustada en la fábrica para enfriamiento de una sola etapa. Para la operación de enfriamiento de dos etapas, corte el alambre de puente situado en los bornes Y a Y2 en el tablero de control integrado de ignición/soplador. Si se habilita la función de deshumidificación activa, el soplador de aire de circulación funciona a 70% de la velocidad de enfriamiento seleccionada mientras haya una solicitud de deshumidificación.

ADVERTENCIA

Cuando se cargue un sistema de enfriamiento, el sistema no debe estar en modo de deshumidificación activa o pasiva.

Enfriamiento de una etapa

Una solicitud de enfriamiento desde el termostato, cierra el circuito R a Y en el tablero de control integrado de ignición/soplador. El control tiene un retardo de 1 segundo antes de activar el soplador de aire de circulación al 82% de los PCM de enfriamiento seleccionados (modo de deshumidificación pasiva). 7.5 minutos más tarde, el soplador de aire de circulación automáticamente aumenta gradualmente el flujo de aire hasta el 100% del flujo de aire de enfriamiento seleccionado. Cuando se satisface la demanda de enfriamiento, el soplador de aire de circulación funciona a la velocidad de enfriamiento durante 45 segundos y, luego, se apaga.

Enfriamiento de dos etapas

Una solicitud de enfriamiento de primera etapa desde el termostato, cierra el circuito R a Y en el tablero de control. El control tiene un retardo de 1 segundo antes de activar el soplador de aire de circulación. El motor del soplador funciona al 57% del flujo de aire seleccionado durante los primeros 7.5 minutos de la demanda de enfriamiento de segunda etapa (modo de deshumidificación pasiva). 7.5 minutos más tarde, el motor del soplador opera al 70% del flujo de aire de enfriamiento seleccionado hasta que se satisface la demanda de enfriamiento de primera etapa.

Una solicitud de enfriamiento de segunda etapa desde el termostato cierra el circuito R a Y2 en el tablero de control. El motor del soplador aumenta gradualmente el flujo de aire hasta el 100% del flujo de aire de enfriamiento seleccionado. Una vez satisfecha la demanda de enfriamiento, el soplador disminuye gradualmente hasta Y1; luego, funciona a velocidad de enfriamiento baja durante 45 segundos, y se apaga.

Bomba de calor

Para la operación de la bomba de calor, corte el alambre de puente situado debajo del borne O en el tablero de control integrado de ignición/soplador. En el modo de bomba de calor, una solicitud de calefacción hará que el soplador de aire de circulación funcione al flujo de aire de enfriamiento seleccionado después de un breve período de aumento gradual.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O EXPLOSIÓN.

Si no se siguen exactamente las advertencias de seguridad, el funcionamiento podría ser peligroso o se podrían ocasionar lesiones graves, muerte o daños materiales.

El servicio inapropiado podría producir un funcionamiento peligroso y ocasionar lesiones graves, muerte o daños materiales. Desconecte toda la electricidad al calefactor antes de dar servicio.

Cuando dé servicio a los controles, etiquete todos los cables antes de desconectar. Sea cuidadoso para reconectar los cables correctamente. Verifique el funcionamiento apropiado después del servicio.

ADVERTENCIA

El panel de acceso al soplador debe mantenerse firme en posición cuando el soplador y los quemadores están funcionando. Los humos de gas, que podrían contener monóxido de carbono, pueden ser aspirados al espacio interior y producir lesiones personales o fatales.

Mantenimiento anual del calefactor

Al comienzo de cada temporada de calefacción, y para cumplir con la garantía limitada de Lennox, el sistema se debe revisar de la siguiente manera:

- 1 - Revise el cableado en cuanto a conexiones sueltas, voltaje en la unidad interior y amperaje del motor interior.
- 2- Revise la condición de la correa y de los cojinetes del eje, si corresponde.
- 3 - Inspeccione todas las tuberías y conexiones de gas para detectar fugas.
- 4- Verifique la limpieza de los filtros y cámbielos si es necesario (mensualmente).
- 5- Revise la condición y limpieza de los quemadores y del intercambiador de calor, y límpielos si es necesario.
- 6- Verifique la limpieza del soplador y limpie el alojamiento, la rueda y el motor del soplador si es necesario.
- 7- Inspeccione el drenaje y la trampa de condensado para ver si hay fugas o grietas. El drenaje y la trampa también se deben limpiar y la trampa se debe cebar con agua. Inspeccione las mangueras de goma conectadas a los interruptores de presión para detectar grietas o conexiones sueltas, repárelas si es necesario. Quite las mangueras de goma de la caja del cabezal del extremo frío e inspecciónelas para ver si hay bloqueos, límpielas si es necesario. Si hay coladores instalados en las mangueras, recuerde retirarlos y limpiarlos antes de reinstalar las mangueras.

- 8 - Evalúe la integridad del intercambiador de calor inspeccionándolo según el procedimiento de inspección de intercambiadores de calor de AHRI. Este procedimiento se puede consultar en www.ahrinet.org
- 9 - Asegúrese de que haya suficiente aire de combustión disponible al calefactor. Las persianas y rejillas de aire fresco (en la unidad y en el cuarto donde está instalado el calefactor) deben ser del tamaño apropiado y deben estar abiertas y despejadas para proporcionar aire de combustión.
- 10- Inspeccione las tuberías de entrada y escape del calefactor para asegurarse de que estén en posición, que sean estructuralmente sólidas, sin agujeros, bloqueos o fugas, y que la tubería de escape esté inclinada hacia el calefactor. Inspeccione las terminaciones para asegurarse de que estén despejadas y que sean estructuralmente sólidas. Inspeccione la conexión del conducto de aire de retorno del calefactor para asegurarse de que el conducto esté sellado al calefactor. Inspeccione para detectar fugas de aire en los conductos de suministro y retorno y séllelos donde sea necesario.
- 11- Inspeccione la conexión del conducto de aire de retorno del calefactor para asegurarse de que el conducto esté sellado al calefactor. Inspeccione para detectar fugas de aire en los conductos de suministro y retorno y séllelos donde sea necesario.
- 12- Revise la condición del aislamiento del gabinete del calefactor y repárelo si es necesario.
- 13- Realice un análisis de combustión completo durante la inspección del calefactor para confirmar la combustión y funcionamiento apropiados. Consulte los valores de combustión apropiados en la literatura de servicio.
- 14- Verifique el funcionamiento de los detectores de CO y reemplace las baterías si es necesario.

Realice una prueba general del sistema. Encienda el calefactor para verificar las funciones de operación como la puesta en marcha y apagado.

- 1 - Revise el funcionamiento del sistema de ignición, inspeccione y limpie el detector de llama. Verifique la corriente en microamperios antes y después. Revise los controles y dispositivos de seguridad (válvula de gas, detector de llama, límites de temperatura). Consulte el rango de operación apropiado en el manual de servicio. Se deben verificar los límites térmicos restringiendo el flujo de aire sin desconectar el soplador interior. Para detalles adicionales, consultar la Nota de servicio y aplicación H049.
- 2 - Verifique que los valores de presión estática total y de flujo de aire del sistema están dentro de los parámetros de operación específicos.
- 3 - Mida el tiempo del medidor de gas para asegurarse de que la unidad esté funcionando en la tasa de encendido especificada para cada etapa de operación. Revise la presión de suministro y la presión del múltiple en encendido de baja temperatura y encendido de alta temperatura. Si es necesario ajustar la presión del múltiple, consulte la información específica de la unidad sobre el ajuste de la presión de gas en la literatura de servicio. No todas las válvulas de gas son ajustables. Verifique el aumento de temperatura correcto.

Acondicionamiento para el invierno y cuidado de la trampa de condensado

- 1 - Apague la electricidad al calefactor.
- 2 - Tenga un colector poco profundo listo para vaciar el agua del condensado.
- 3 - Quite la tapa de limpieza de la trampa de condensado y vacíe el agua. Inspeccione la trampa y entonces reinstale el tapón de drenaje.

Limpieza del conjunto de quemadores (si se necesita)

- 1 - Apague el suministro eléctrico y de gas al calefactor. Retire los paneles de acceso superior e inferior al calefactor.
- 2 - Desconecte el enchufe de dos clavijas de la válvula de gas. Quite la cubierta de la caja de quemadores (si se incluye).
- 3 - Desconecte la línea de suministro de gas de la válvula de gas. Quite el conjunto de la válvula/múltiple de gas.
- 4 - Afloje las abrazaderas y retire el conector flexible de entrada de aire de combustión (si se incluye).
- 5 - Marque y desconecte el cable del detector. Desconecte el enchufe del encendedor en la caja de quemadores. Quite los cuatro tornillos que sujetan el conjunto de la caja de quemadores al panel vestibular. Retire la caja de quemadores de la unidad.
- 6 - Utilice una aspiradora con un cepillo blando para limpiar suavemente la superficie de los quemadores. Inspeccione visualmente el interior de los quemadores y cruces para detectar algún bloqueo causado por materias extrañas. Quite cualquier bloqueo.
- 7 - Reinstale el conjunto de la caja de quemadores con los cuatro tornillos existentes. Asegúrese de que los quemadores estén alineados en el centro de los orificios.
- 8 - Reconecte el cable del detector y reconecte el enchufe de dos clavijas al arnés de cableado del encendedor.
- 9 - Reinstale el conector flexible de entrada de aire de combustión (si se incluye), sujételo con las abrazaderas existentes.
- 10 - Reinstale el múltiple de la válvula de gas. Reconecte la línea de suministro de gas a la válvula de gas. Vuelva a instalar la cubierta de la caja de quemadores.
- 11 - Vuelva a conectar el enchufe de la válvula de gas.
- 12 - Reinstale el panel de acceso al compartimiento del soplador.
- 13 - Consulte las instrucciones para verificar las conexiones eléctricas y de gas cuando restablezca los suministros.
- 14 - Siga las instrucciones de encendido y opere el calefactor durante 5 minutos para asegurarse de que el intercambiador de calor esté limpio y seco y que el calefactor esté funcionando correctamente.
- 15 - Reinstale el panel de acceso.

Lista de repuestos

Partes del gabinete

- Panel de acceso externo
- Panel de acceso al soplador
- Tapa superior

Partes del panel de control

- Transformador
- Tablero de control integrado
- Interruptor de interconexión de la puerta

Partes del soplador

- Rueda del soplador
- Motor
- Bastidor de montaje del motor
- Condensador del motor
- Placa de corte del alojamiento del soplador

Partes del sistema de calefacción

- Detector de llama
- Conjunto del intercambiador de calor
- Múltiple de gas
- Inductor de aire de combustión
- Válvula de gas
- Grupo de quemadores principales
- Orificios de quemadores principales
- Interruptor de presión
- Encendedor
- Control de límite primario
- Interruptores de seguridad de llama

Partes del sistema de detección de refrigerante

- Sensor de detección de refrigerante
- Mango de acople de conjunto de líneas de refrigerante

Modificaciones a NFPA-54, Capítulo 10

Revisar NFPA-54 sección 10.8.3 para añadir los siguientes requisitos:

Para todos los equipos de gas con ventilación horizontal a la pared lateral instalados en viviendas, edificios o estructuras utilizadas parcial o totalmente para propósitos residenciales, incluso aquellas de propiedad del Estado u operadas por el mismo y donde la terminación de la ventilación de escape de la pared lateral está a menos de siete (7) pies sobre el nivel final del piso en el área de descarga, incluyendo pero sin limitarse a las plataformas y pórticos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- 1 - **INSTALACIÓN DE DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO.** En el momento de instalación del equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral, el plomero o gáster instalador deberá observar la instalación de un detector de monóxido de carbono de conexión directa con alarma y batería de reserva en el piso donde se instalará el equipo de gas. Además, el plomero o gáster instalador deberá observar la instalación de un detector de monóxido de carbono de conexión directa o a batería con alarma en cada nivel adicional de la vivienda, edificio o estructura que recibe servicio del equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral. Será la responsabilidad del propietario contratar servicios de profesionales licenciados calificados para la instalación de detectores de monóxido de carbono de conexión directa.
 - a. En caso que el equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral sea instalado en el espacio bajo el piso o el ático, el detector de monóxido de carbono con alarma y batería de reserva de conexión directa se puede instalar en el piso adyacente siguiente.
 - b. En caso que los requisitos de esta subdivisión no puedan cumplirse en el momento de finalización de la instalación, el propietario tendrá un período de treinta (30) días para cumplir con los requisitos antedichos; siempre y cuando, durante dicho período de treinta (30) días, se instale un detector de monóxido de carbono a batería con alarma.
- 2 - **DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO APROBADOS.** Cada detector de monóxido de carbono requerido de conformidad con las disposiciones anteriores deberá cumplir con la Norma NFPA 720, ser aprobado por ANSI/UL 2034 y contar con la certificación IAS.
- 3 - **LETREROS.** Una placa de identificación de metal o de plástico será montada permanentemente en el exterior del edificio a una altura mínima de ocho (8) pies sobre el nivel del suelo directamente en línea con el terminal del ventilación de escape para el aparato o equipo de calefacción a gas con ventilación horizontal. El letrero indicará en letras de imprenta al menos de media (1/2) pulgada: "VENTILACIÓN DE GAS DIRECTAMENTE DEBAJO. MANTENER LIBRE DE OBSTRUCCIONES"

- 4 - **INSPECCIÓN.** El inspector de gas estatal o de los equipos de gas con ventilación horizontal a la pared lateral no deberá aprobar la instalación a menos que, durante la inspección, el inspector observe detectores de monóxido de carbono y letreros instalados de acuerdo con las disposiciones de 248 CMR 5.08(2)(a) 1 a 4.

EXENCIONES: El equipo siguiente está exento de las disposiciones de 24 CMR 5.08(2)(a) 1 a 4:

- 1 - El equipo enumerado en el Capítulo 10 titulado "Equipo que no requiere sistema de ventilación" en la edición más actualizada de NFPA 54 según lo adoptado por la Junta; y
- 2 - Equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral aprobado instalado en un cuarto o estructura separada de la vivienda, edificio o estructura utilizada total o parcialmente para propósitos residenciales.

REQUISITOS DEL FABRICANTE - SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA EQUIPO DE GAS INCLUIDO.

Cuando el fabricante de un equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral aprobado proporciona un diseño de sistema de ventilación o componentes del sistema de ventilación con el equipo, las instrucciones proporcionadas por el fabricante para la instalación del equipo y el sistema de ventilación deberán incluir:

- 1 - Instrucciones detalladas para la instalación del diseño del sistema de ventilación o de los componentes del sistema de ventilación; y
- 2 - Una lista completa de partes para el diseño del sistema de ventilación o para el sistema de ventilación.

REQUISITOS DEL FABRICANTE - SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA EQUIPO DE GAS NO INCLUIDO.

Cuando el fabricante de un equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral aprobado no provee las partes para ventilar los gases de la combustión, pero identifica "sistemas especiales de ventilación", deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1 - Las instrucciones del "sistema especial de ventilación" al que se hace referencia deben incluirse con las instrucciones de instalación del aparato o equipo; y
- 2 - Los "sistemas especiales de ventilación" deben ser un producto aprobado por la Junta, y las instrucciones para ese sistema incluirán una lista de partes e instrucciones detalladas para la instalación.


Una copia de todas las instrucciones de instalación de todo el equipo de gas con ventilación horizontal a la pared lateral aprobado, todas las instrucciones del sistema de ventilación, todas las listas de partes para las instrucciones del sistema de ventilación, y/o todas las instrucciones para el diseño del sistema de ventilación deberá permanecer con el aparato o equipo al completarse la instalación.

Adendo para todas las provincias de Canadá

Ver la FIGURA 58 en cuanto a ventilación para todas las provincias de Canadá. Lennox aprueba la siguiente terminación para usarse en todas las provincias de Canadá.

Aplicaciones de ventilación horizontal a la pared lateral en la Provincia de Ontario únicamente

Para las aplicaciones de ventilación horizontal exterior, el reductor de 2" X 1.5" para la ventilación de 2" en el punto donde la tubería de escape sale de la estructura no es requerido en las aplicaciones de ventilación directa o indirecta en la Provincia de Ontario. En estas aplicaciones, la ventilación debe orientarse de manera tal que el penacho de escape sea inobjetable. Si la instalación requiere más separación entre los gases de combustión y la estructura del edificio, se puede instalar un reductor en la tubería de escape para aumentar la velocidad del gas de combustión.

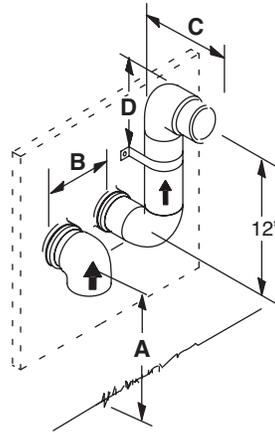

| | 2" (51 MM) Tub. de vent. | 3" (76 MM) Tub. de vent. |
|--|---|---------------------------------------|
| A - Espaciamiento sobre el nivel del suelo o sobre la acumulación promedio de nieve | 12" (305 mm) Mín. | 12" (305 mm) Mín. |
| B - Separación horizontal entre la entrada y el escape | 6" (152 mm) Mín. 24" (610 mm) Máx. | 6" (152 mm) Mín. 24" (610 mm) Máx. |
| C - Largo de la tubería de escape | Según: Código de Práctica de Saskatchewan | |
| D - Distancia del soporte de pared desde el extremo superior de cada tubería (entrada/escape) | 6" (152 mm) Máx. | 6" (152 mm) Máx. |

NOTA: Los gases de combustión pueden ser ácidos y afectar adversamente a algunos materiales del edificio. Si los gases de combustión impactan los materiales del edificio, se debe usar protección resistente a la corrosión para proteger la superficie de la pared. La protección debe ser de madera, lámina de metal u otro material adecuado. Todas las costuras, uniones, grietas, etc. en el área afectada se deben sellar con un sellador apropiado.

FIGURA 58

DATOS DEL SOPLADOR

RENDIMIENTO DEL SOPLADOR ML296DF045XV36BK (menos el filtro)

0 a 0.8 pulg. w.g. (Calefacción) y 0 a 1.0 pulg. w.g. (Enfriamiento) Rango de presión estática externa

| Posiciones del interruptor de "AJUSTE" | Posiciones del interruptor de velocidad | | | | | | | |
|--|---|-----|----------------|------|--|------|------|----------------|
| | Velocidad de "CALEFACCIÓN" de segunda etapa - pcm | | | | Velocidad de "ENFRIAMIENTO" de segunda etapa - pcm | | | |
| | D | C | B ¹ | A | D | C | B | A ¹ |
| + | 770 | 860 | 945 | 1045 | 915 | 1100 | 1200 | 1320 |
| NORM ¹ | 710 | 780 | 860 | 960 | 845 | 1010 | 1110 | 1215 |
| — | 635 | 710 | 775 | 855 | 750 | 905 | 995 | 1100 |
| Posiciones del interruptor de "AJUSTE" | Velocidad de "CALEFACCIÓN" de primera etapa - pcm | | | | Velocidad de "ENFRIAMIENTO" de primera etapa - pcm | | | |
| | D | C | B ¹ | A | D | C | B | A ¹ |
| | + | 700 | 760 | 855 | 940 | 625 | 785 | 860 |
| NORM ¹ | 645 | 690 | 775 | 855 | 585 | 710 | 770 | 870 |
| — | 590 | 630 | 700 | 765 | 545 | 660 | 705 | 780 |

¹ Ajuste de puente predeterminado de fábrica.

NOTAS: El efecto de la presión estática se incluye en los volúmenes de aire mostrados.

CALEFACCIÓN de primera etapa es aproximadamente el **91%** de la misma posición de velocidad de CALEFACCIÓN de segunda etapa.

ENFRIAMIENTO de primera etapa (unidades de aire acondicionado de dos etapas únicamente) es aproximadamente el **70%** de la misma posición de velocidad de ENFRIAMIENTO de segunda etapa.

Velocidad de ventilador continuo únicamente es aproximadamente el **38%** de la misma posición de velocidad de ENFRIAMIENTO de segunda etapa.

Aplicaciones del sistema de zonificación Lennox HarmonyIII™ - La velocidad mínima del soplador es de 300 pcm.

DATOS DEL SOPLADOR

RENDIMIENTO DEL SOPLADOR ML296DF070XV48BK (menos el filtro)

AIRE DE RETORNO INFERIOR

0 a 0.8 pulg. w.g. (Calefacción) y 0 a 1.0 pulg. w.g. (Enfriamiento) Rango de presión estática externa

| Posiciones del interruptor de "AJUSTE" | Posiciones del interruptor de velocidad | | | | | | | |
|--|---|------|----------------|------|--|------|------|----------------|
| | Velocidad de "CALEFACCIÓN" de segunda etapa - pcm | | | | Velocidad de "ENFRIAMIENTO" de segunda etapa - pcm | | | |
| | D | C | B ¹ | A | D | C | B | A ¹ |
| + | 1135 | 1300 | 1450 | 1620 | 1125 | 1360 | 1580 | 1805 |
| NORM ¹ | 1025 | 1175 | 1325 | 1475 | 1020 | 1220 | 1435 | 1650 |
| — | 930 | 1060 | 1185 | 1315 | 920 | 1110 | 1290 | 1500 |
| Posiciones del interruptor de "AJUSTE" | Velocidad de "CALEFACCIÓN" de primera etapa - pcm | | | | Velocidad de "ENFRIAMIENTO" de primera etapa - pcm | | | |
| | D | C | B ¹ | A | D | C | B | A ¹ |
| | + | 855 | 945 | 1050 | 1185 | 770 | 970 | 1105 |
| NORM ¹ | 770 | 810 | 960 | 1085 | 700 | 850 | 1010 | 1160 |
| — | 680 | 725 | 820 | 970 | 615 | 755 | 875 | 1045 |

¹ Ajuste de puente predeterminado de fábrica.

NOTAS: El efecto de la presión estática se incluye en los volúmenes de aire mostrados.

CALEFACCIÓN de primera etapa es aproximadamente el **73%** de la misma posición de velocidad de CALEFACCIÓN de segunda etapa.

ENFRIAMIENTO de primera etapa (unidades de aire acondicionado de dos etapas únicamente) es aproximadamente el **70%** de la misma posición de velocidad de ENFRIAMIENTO de segunda etapa.

Velocidad de ventilador continuo únicamente es aproximadamente el **38%** de la misma posición de velocidad de ENFRIAMIENTO de segunda etapa.

Aplicaciones del sistema de zonificación Lennox HarmonyIII™ - La velocidad mínima del soplador es de 380 pcm.

DATOS DEL SOPLADOR

RENDIMIENTO DEL SOPLADOR ML296DF090XV60CK (menos el filtro)

AIRE DE RETORNO DESDE EL EXTREMO INFERIOR, AIRE DE RETORNO DESDE AMBOS COSTADOS O AIRE DE RETORNO DESDE EL EXTREMO INFERIOR Y UN COSTADO

0 a 0.8 pulg. w.g. (Calefacción) y 0 a 1.0 pulg. w.g. (Enfriamiento) Rango de presión estática externa

| Posiciones del interruptor de "AJUSTE" | Posiciones del interruptor de velocidad | | | | | | | |
|--|---|------|----------------|------|--|------|------|----------------|
| | Velocidad de "CALEFACCIÓN" de segunda etapa - pcm | | | | Velocidad de "ENFRIAMIENTO" de segunda etapa - pcm | | | |
| | D | C | B ¹ | A | D | C | B | A ¹ |
| + | 1430 | 1555 | 1725 | 1865 | 1350 | 1550 | 1755 | 1985 |
| NORM ¹ | 1300 | 1415 | 1570 | 1685 | 1240 | 1445 | 1635 | 1815 |
| — | 1195 | 1275 | 1415 | 1515 | 1120 | 1290 | 1455 | 1630 |
| Posiciones del interruptor de "AJUSTE" | Velocidad de "CALEFACCIÓN" de primera etapa - pcm | | | | Velocidad de "ENFRIAMIENTO" de primera etapa - pcm | | | |
| | D | C | B ¹ | A | D | C | B | A ¹ |
| | + | 1175 | 1275 | 1415 | 1505 | 985 | 1130 | 1280 |
| NORM ¹ | 1075 | 1165 | 1295 | 1375 | 905 | 1035 | 1180 | 1315 |
| — | 980 | 1045 | 1160 | 1240 | 835 | 940 | 1070 | 1195 |

¹ Ajuste de puente predeterminado de fábrica.

NOTAS: El efecto de la presión estática se incluye en los volúmenes de aire mostrados.

CALEFACCIÓN de primera etapa es aproximadamente el **80%** de la misma posición de velocidad de CALEFACCIÓN de segunda etapa.

ENFRIAMIENTO de primera etapa (unidades de aire acondicionado de dos etapas únicamente) es aproximadamente el **70%** de la misma posición de velocidad de ENFRIAMIENTO de segunda etapa.

Velocidad de ventilador continuo únicamente es aproximadamente el **38%** de la misma posición de velocidad de ENFRIAMIENTO de segunda etapa.


Aplicaciones del sistema de zonificación Lennox HarmonyIII™ - La velocidad mínima del soplador es de 460 pcm.



CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD

Calefactor:
Modelo núm. _____

Número de serie _____




① SUMINISTRO DE GAS

- Gas natural Gas PL de propano
- Conexiones de tuberías ajustadas
- Prueba de fugas realizada
- Presión de la línea de suministro, pulg. col. agua _____

②

①



Presión de suministro de gas

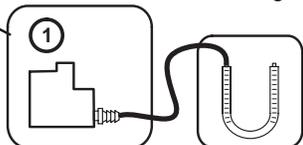

② TUBERÍA DE ENTRADA / ESCAPE

- Todas las uniones cebadas y engomadas
- Terminaciones instaladas correctamente
- Tuberías horizontales inclinadas (si corresponde)
- Trampa de condensado cebada y línea inclinada
- Tubería apoyada
- Cable de calentamiento instalado y funcional (si corresponde)

Voltaje de línea

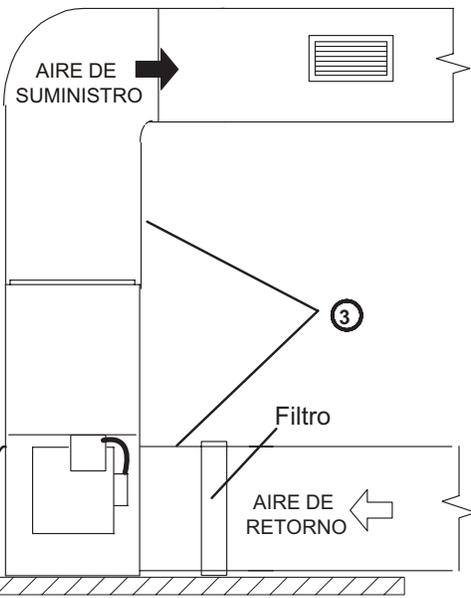

③ SISTEMA DE CONDUCTOS

CONDUCTO DE AIRE DE SUMINISTRO

- Sellado
- Aislado (si es necesario)

CONDUCTO DE RETORNO

- Sellado
- Filtro instalado y limpio
- Rejillas despejadas

④ VERIFICACIÓN DE VOLTAJE

Voltaje de suministro _____

- Conexiones eléctricas ajustadas

OPERACIÓN DE LA UNIDAD


MODO DE CALEFACCIÓN

- ① PRESIÓN DEL MÚLTIPLE DE GAS, PULG. COL. AGUA _____
- ② MUESTRA DE COMBUSTIÓN, CO₂ % _____
CO PPM _____
- ③ AMPERIOS DEL SOPLADOR INTERIOR _____
- ④ AUMENTO DE TEMPERATURA
Temp. del conducto de suministro _____
Temp. del conducto de retorno - _____
Aumento de temperatura = _____
- ⑤ ESTÁTICA EXTERNA TOTAL
Estática externa de suministro _____
Estática externa de retorno + _____
Estática externa total = _____

MODO DE ENFRIAMIENTO

- ③ AMPERIOS DEL SOPLADOR INTERIOR _____
- ④ CAÍDA DE TEMPERATURA
Temp. del conducto de retorno _____
Temp. del conducto de suministro - _____
Caída de temperatura = _____
- ⑤ ESTÁTICA EXTERNA TOTAL (serpentín seco)
Estática externa de suministro _____
Estática externa de retorno + _____
Estática externa total = _____
- ⑧ LÍNEA DE DRENAJE
 Sin fugas
- ⑨ TERMOSTATO
 Ajustado y programado
 Se explicó el funcionamiento al propietario

- ⑥ LÍNEA DE CONDENSADO
 Sin fugas
- ⑦ TUBERÍA DE VENTILACIÓN
 Sin fugas

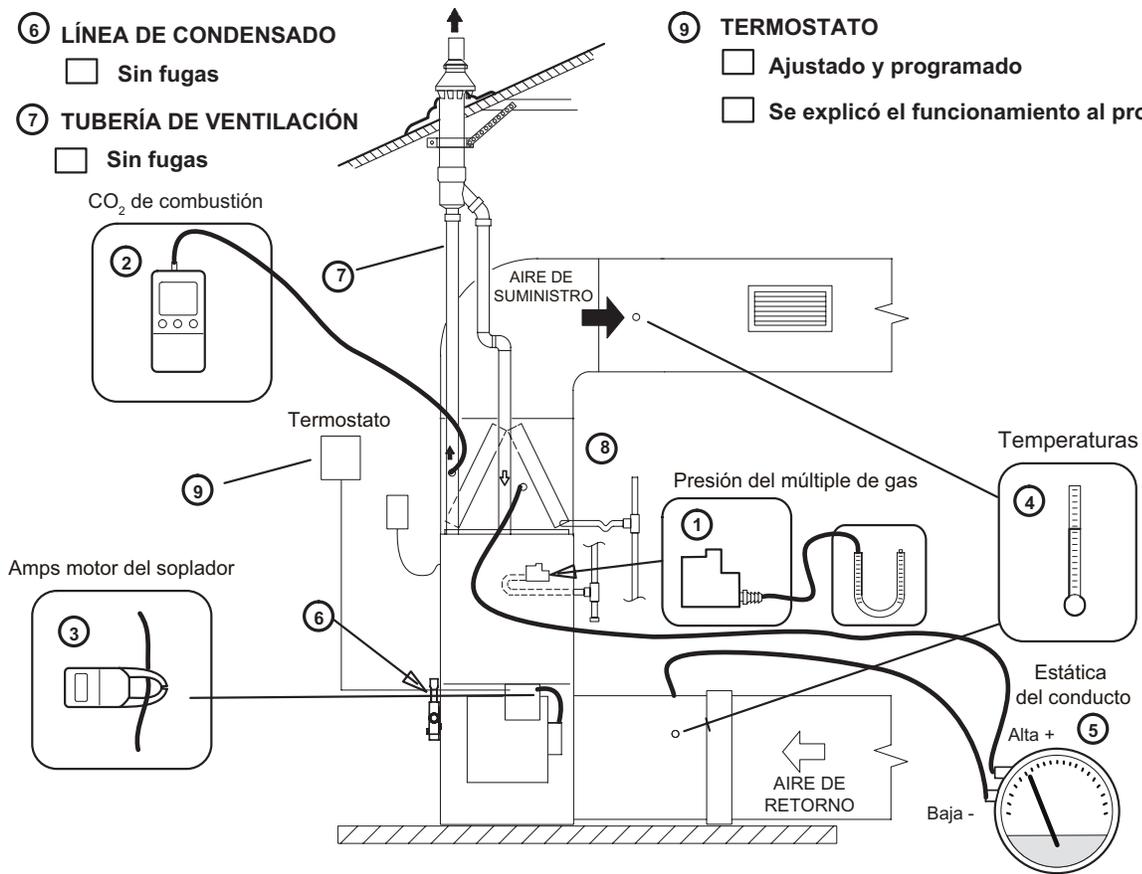

Contratista: Nombre _____ Teléfono _____ Lista de control completada _____

Dirección del trabajo _____ Nombre del técnico _____