

## COMMERCIAL TRAINING TOOLBOX TIPS

### Détecteur de fumée InnovairFlex™ D4120

S'applique aux unités de toit Lennox Énergie & Landmark avec un détecteur de fumée à installer au chantier

Ces détecteurs de fumée pour conduits de ventilation incluent un interrupteur qui enverra un signal d'alarme si le couvercle du détecteur a été retiré ou s'il n'est pas installé correctement.

Une section en plastique du couvercle appuie sur une pièce de métal qui ferme l'interrupteur. Voir la Figure 1.

Si le détecteur de fumée D4120 affiche une DEL orange fixe, c'est l'indication que le couvercle est manquant ou mal fixé.



Figure 1. Détecteur de fumée

Encore PLUS de « Training Toolbox Tips » sont disponibles!  
Appuyer [ici](#) pour les télécharger.

Appuyer sur l'image ci-dessous pour vous enregistrer à la formation en ligne offerte en anglais par Lennox Commercial. Veuillez contacter votre représentant Lennox pour plus d'information par rapport à la formation offerte en français



## Détecteur de fumée InnovairFlex™ D4120

S'applique aux unités de toit Lennox Emergence & Landmark avec un détecteur de fumée à installer au chantier

1. Vérifier les fils sur le contrôle de détection de fumée pour s'assurer que le contact est fermé (24V).
2. Ajuster les « DIP Switch » pour 1 ou 2 capteurs tel qu'illustré à la figure 2.

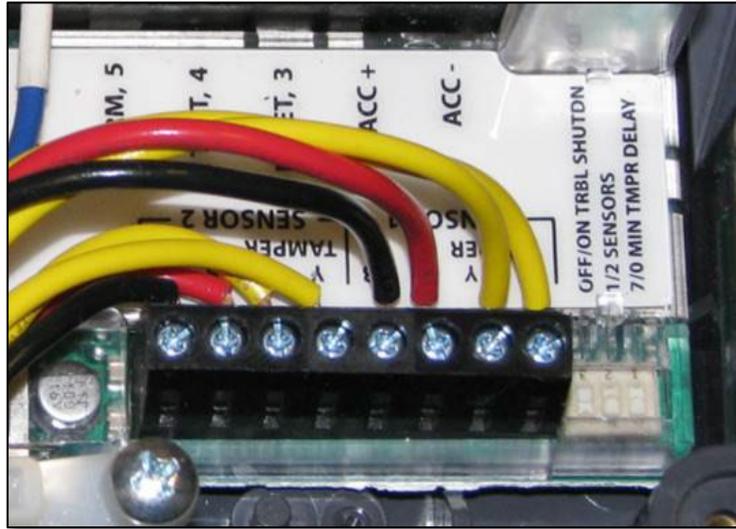


Figure 2. Ajuster les « DIP Switch »

Assistance technique en libre-service! Appuyer sur les logos noirs pour télécharger ces applications.

