

DRV (Débit De Réfrigérant Variable)

Manuel d'installation

VL0D***S6-5P

- Merci d'avoir acheté ce produit Lennox.
- Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à titre de référence ultérieure.



Contenu

Informations sur la sécurité	3
-------------------------------------	----------

Procédure d'installation	8
---------------------------------	----------

Étape 1 Vérification et préparation des accessoires	8
Étape 2 Choix de l'emplacement d'installation	8
Étape 3 Facultatif : Isolation du corps de l'unité intérieure	11
Étape 4 Installation de l'unité intérieure	11
Étape 5 Purge du gaz inerte de l'unité intérieure	12
Étape 6 Découpage et torchage des tuyaux	13
Étape 7 Raccordement des tuyaux d'assemblage aux tuyaux de réfrigérant	13
Étape 8 Réalisation du test de fuite de gaz	14
Étape 9 Isolation des tuyaux de réfrigérant	15
Étape 10 Installation du tuyau souple et du tuyau rigide de vidange	16
Étape 11 Réalisation du test de vidange	18
Étape 12 Raccordement des câbles d'alimentation et de communication	19
Étape 13 Configuration des fonctions supplémentaires de la télécommande filaire	23
Étape 14 Configuration du code d'option de l'unité intérieure avec la télécommande câblée	25
Étape 15 Configuration des adresses des unités intérieures et des options d'installation avec télécommande câblée	29
Étape 16 Facultatif : Réglage des adresses des unités intérieures et des options d'installation avec la télécommande sans fil	33
Étape 17 Facultatif : Spécifications de l'indicateur d'affichage à DEL lors de la vérification de la configuration Wi-Fi Easy (Wi-Fi facile) et de l'état Wi-Fi	53
Étape 18 Guide de réinstallation du module Wi-Fi	55

Annexe	58
---------------	-----------

Dépannage	58
-----------	----

Informations sur la sécurité

Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

 **AVERTISSEMENT :** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT - Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre aux critères ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique lorsqu'il est associé à des composants de serpentin appropriés. Cependant, un remplissage de fluide frigorigène approprié et un bon débit d'air sont essentiels pour atteindre l'efficacité et la capacité nominale.

L'installation de ce produit doit être conforme aux instructions de remplissage de fluide frigorigène et de débit d'air du fabricant. Le non-respect des instructions de remplissage et de débit d'air peut réduire l'efficacité énergétique et raccourcir la durée de vie de l'équipement.

 AVERTISSEMENT

- Dangers ou pratiques peu sûres pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

 MISE EN GARDE

- Dangers ou pratiques peu sûres pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels.
- Suivez attentivement les mises en garde répertoriées ci-dessous, car elles sont essentielles pour garantir la sûreté de l'équipement.

 AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours le climatiseur de l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien ou d'accéder à ses composants internes.
- Vérifiez que l'installation et les opérations de tests sont effectuées par du personnel qualifié.
- Vérifiez que le climatiseur n'est pas installé dans un endroit facilement accessible.

Symbole	Signification
	Gaz inflammable
	Matériaux inflammables
	Groupe de sécurité lié aux fluides frigorigènes

Symbole	Signification
	Lire le manuel d'installation
	Se reporter au manuel d'installation
	Lire le manuel de service

 AVERTISSEMENT

L'installation et les tests de cet appareil doivent être effectués par un technicien qualifié.

- Les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas destinées à remplacer une formation appropriée ou une expérience adéquate relative à l'installation sûre de l'appareil.

Installez toujours le climatiseur conformément aux normes de sécurité locales, étatiques et fédérales en vigueur.

N'utilisez pas de moyens autres que ceux recommandés par LENNOX pour accélérer les opérations de dégivrage ou de nettoyage.

Ne percez pas le produit et ne le brûlez pas.

Gardez à l'esprit que les fluides frigorigènes peuvent être inodores.

Informations générales

 AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement le contenu de ce manuel avant d'installer le climatiseur et conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir l'utiliser comme référence après l'installation.
- Pour une sécurité maximale, les installateurs doivent toujours lire attentivement les avertissements suivants.
- Conservez le manuel d'installation et de fonctionnement dans un endroit sûr et n'oubliez pas de le remettre au nouveau propriétaire si le climatiseur est vendu ou déplacé.
- Ce manuel explique comment installer une unité intérieure avec un système bibloc composé de deux unités LENNOX. L'utilisation d'autres types d'unités avec différents systèmes de commande pourrait endommager les unités et annuler la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation d'unités non conformes.

Informations sur la sécurité

- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par des modifications non autorisées ou une mauvaise connexion électrique. Le non-respect des exigences énoncées dans le tableau "Limites de fonctionnement", inclus dans le présent manuel, annule immédiatement la garantie.
- Le climatiseur doit être utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu : l'unité intérieure n'est pas adaptée pour être installée dans des espaces de buanderie.
- N'utilisez pas les unités si elles sont endommagées. Si des problèmes surviennent, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.
- Afin d'éviter la survenue de chocs électriques, d'incendies ou de blessures, si l'unité produit de la fumée, si le câble d'alimentation est chaud ou endommagé ou si l'unité est très bruyante, arrêtez l'appareil, désactivez le commutateur de protection et communiquez avec l'assistance technique de LENNOX.
- Inspectez régulièrement l'unité, les connexions électriques, les tuyaux de fluide frigorigène et les protections. Ces opérations doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- L'appareil contient des pièces mobiles qui doivent toujours être conservées hors de la portée des enfants.
- Après avoir déballé le climatiseur, conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux pour les enfants.
 - Si un enfant met un sac sur sa tête, il risque de s'étouffer.
- N'essayez pas de réparer, déplacer, modifier ou réinstaller l'unité. Si ces opérations sont exécutées par du personnel non autorisé, elles risquent de provoquer des chocs électriques ou des incendies.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides ou d'autres objets sur l'unité.
- Le climatiseur contient du fluide frigorigène qui doit être éliminé selon les modalités applicables aux déchets spéciaux. À la fin de son cycle de vie, le climatiseur doit être éliminé dans un centre autorisé ou renvoyé au détaillant afin qu'il puisse être éliminé correctement et en toute sécurité.
- Portez un équipement de protection (tel que des gants, des lunettes et un casque) pendant les travaux d'installation et de maintenance. Les techniciens chargés de l'installation et des réparations pourraient subir des blessures si l'équipement de protection n'est pas correctement porté.
- Cet appareil est un climatiseur à unité partielle, conforme aux exigences relatives aux unités partielles de la présente norme internationale. Il ne doit être connecté qu'à d'autres unités dont la conformité aux exigences relatives aux unités partielles correspondantes de la présente norme internationale a été confirmée.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) atteintes d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont sous surveillance ou bénéficient de directives concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Installation de l'unité

AVERTISSEMENT

IMPORTANT : Lors de l'installation de l'unité, raccordez toujours les tuyaux de fluide frigorigène en premier, puis les câbles électriques.

- Démontez toujours les câbles électriques avant les tuyaux de liquide réfrigérant.
- Dès sa réception, inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si le produit semble endommagé, NE L'INSTALLEZ PAS et signalez immédiatement les dommages au transporteur ou au détaillant (si l'installateur ou le technicien autorisé a récupéré le matériel auprès du détaillant).
- Pendant le transport de l'unité intérieure, les conduits doivent être sécurisés à l'aide de supports de protection. Ne déplacez pas l'appareil en tenant les raccords de tuyaux de vidange ou de fluide frigorigène.
 - Cela pourrait provoquer une fuite de gaz.
- Après avoir terminé l'installation, effectuez toujours un test de fonctionnement et donnez des instructions à l'utilisateur sur la façon de faire fonctionner le climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur dans des environnements avec des substances dangereuses ou à proximité d'un équipement produisant des flammes afin d'éviter de provoquer des incendies, des explosions ou des blessures.
- N'installez pas le produit dans un bateau ou un véhicule (par exemple, un camping-car). Le sel, les vibrations ou d'autres facteurs environnementaux peuvent provoquer des dysfonctionnements ou entraîner des risques de décharges électriques et d'incendie.
- Une humidité intérieure excessive ou des conduites de vidange des condensats obstruées peuvent provoquer un écoulement d'eau au niveau des unités intérieures. N'installez pas l'unité intérieure à un endroit où un éventuel écoulement pourrait entraîner des dommages matériels, par exemple au-dessus de matériel électronique ou d'autres éléments sensibles.
- Nos unités doivent être installées conformément aux spécifications relatives aux espaces indiquées dans le manuel d'installation, afin d'assurer l'accessibilité des deux côtés et de permettre d'effectuer des réparations ou des opérations d'entretien et de réparation.

Les composants de l'unité doivent être accessibles et faciles à démonter sans mettre en danger les personnes et les objets.

- Pour cette raison, si les indications du manuel d'installation ne sont pas respectées, le coût nécessaire pour atteindre et réparer l'unité (en toute sécurité, comme l'exigent les réglementations locales) avec des élingues, des camions, des échafaudages ou tout autre moyen d'élévation ne sera pas pris en charge par la garantie et sera imputé à l'utilisateur final.
- Si des gaz ou des impuretés pénètrent avec le fluide frigorigène **R-32** dans le tuyau réfrigérant, des problèmes graves peuvent survenir et provoquer des blessures. Utilisez les accessoires fournis, ainsi que les parties et outils indiqués pour l'installation.
 - N'utilisez pas le tuyau et les appareils d'installation conçus pour le fluide frigorigène **R-22, R-410A**.
 - La non-utilisation des composants indiqués peut entraîner une chute du produit, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie. (Le tuyau et les assemblages pour évaseement conçus pour le fluide frigorigène **R-22, R-410A** ne doivent pas être utilisés)
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le câble d'alimentation. Ne tordez pas ou n'attachez pas le câble d'alimentation. N'attachez pas le câble d'alimentation à un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation, n'insérez pas le câble d'alimentation entre des objets et ne poussez pas le câble d'alimentation derrière l'appareil.
 - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez le câble d'alimentation correspondant au moins aux spécifications d'alimentation du produit et utilisez-le pour cet appareil uniquement. Par ailleurs, n'utilisez pas de rallonge.
 - L'extension du câble d'alimentation est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
 - N'utilisez pas de transformateur électrique. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
 - Si la tension/fréquence/qualité du courant nominal est différente, cela peut provoquer un incendie.

Ligne d'alimentation électrique, fusible ou disjoncteur



AVERTISSEMENT

- Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Installez toujours le climatiseur selon les normes de sécurité locales en vigueur.
- Vérifiez toujours qu'un raccordement de mise à la terre approprié est disponible.
- Vérifiez que la tension et la fréquence de l'alimentation sont conformes aux spécifications et que la puissance installée est suffisante pour assurer le fonctionnement de tout autre appareil électroménager relié aux mêmes lignes électriques.
- Vérifiez toujours que les commutateurs d'alimentation et de protection sont convenablement dimensionnés.
- Vérifiez que le climatiseur est raccordé à l'alimentation selon les instructions fournies dans le schéma de câblage inclus dans le manuel.
- Vérifiez toujours que les connexions électriques (entrée de câble, section des fils, protections...) sont conformes aux spécifications électriques et aux instructions fournies dans le schéma de câblage. Vérifiez toujours que toutes les connexions sont conformes aux normes applicables à l'installation des climatiseurs.
- Les dispositifs déconnectés de l'alimentation électrique doivent être complètement débranchés conformément à la catégorie de surtension.
- Fixez l'unité extérieure fermement pour que ses composants électriques ne soient pas exposés.
 - Tout manquement à cette règle est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.



MISE EN GARDE

- Assurez-vous que les câbles sont mis à la terre.
 - Ne connectez pas le fil de mise à la terre au tuyau de gaz, au tuyau d'eau, au paratonnerre ou au fil de téléphone. L'absence de mise à la terre est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Installez le disjoncteur.
 - La non-installation du disjoncteur est susceptible d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que l'eau condensée qui goutte du tuyau de vidange est évacuée correctement et en toute sécurité.
- Installez le câble d'alimentation et le câble de communication des unités intérieure et extérieure à une distance d'au moins 1 mètre de l'appareil électrique.
- Installez l'unité intérieure loin de tout dispositif d'éclairage utilisant un ballast.
 - Si vous utilisez la télécommande sans fil, le ballast de l'appareil d'éclairage peut provoquer une erreur de réception.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas l'unité intérieure pour conserver des aliments, des plantes, de l'équipement et des œuvres d'art. Cela peut entraîner une détérioration de leur qualité.
- N'installez pas l'unité intérieure si elle présente un problème de drainage.
- Cette unité est équipée de dispositifs de sécurité alimentés en électricité. Pour être efficace, l'unité doit être alimentée en électricité de façon permanente après son installation, sauf pendant l'entretien.
- SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITE installé. Les unités doivent être alimentées, sauf pour l'entretien.

Informations sur la sécurité

Précautions d'utilisation du fluide frigorigène

R-32

Généralités

- Ce produit est préchargé avec un gaz légèrement inflammable classé A2L par l'ASHRAE. Les précautions et manuels d'instructions suivants doivent être respectés lors de l'installation, du fonctionnement, de l'entretien et de la mise hors service du produit.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans source d'inflammation en fonctionnement continu (telle que des flammes nues, un appareil à gaz ou un chauffage électrique).
- Toutes les réglementations nationales et locales doivent être respectées en tout temps.
- Tous les travaux de tuyauterie, y compris le matériel de tuyauterie, le routage des tuyaux et l'installation de ceux-ci, doivent inclure une protection contre les dommages physiques lors du fonctionnement et de l'entretien, et être conformes aux codes et normes nationaux et locaux, tels que la norme 15 de l'ASHRAE, la norme 15,2 de l'ASHRAE, le Uniform Mechanical Code (Code mécanique uniforme) de l'APMO, l'International Mechanical Code (Code mécanique international) de l'ICC ou la norme CSA B52. Tous les raccords doivent être accessibles en cas d'inspection avant d'être recouverts ou fermés.
- Tous les tuyaux et joints installés doivent être testés sous pression avec un gaz inerte conformément aux normes industrielles en vigueur avant le chargement du fluide frigorigène et la mise en service du système.
- Lorsqu'un chargement supplémentaire sur site est requis, l'installateur doit noter le chargement supplémentaire au marqueur permanent sur l'étiquette de l'unité extérieure fournie, de telle sorte que $\text{Chargement total} = \text{Préchargement d'usine} + \text{Chargement sur site}$.
- Pour les systèmes avec conduits, aucun système auxiliaire susceptible d'être une source d'inflammation ne doit être installé dans les conduits. Les surfaces chaudes dont la température dépasse 700°C et les appareils de commutation électriques sont des exemples de source d'inflammation.
- Tout appareil auxiliaire installé doit être approuvé par LENNOX et être adapté pour fonctionner avec le fluide frigorigène indiqué sur l'étiquette.
- Pour la ventilation mécanique, le bord inférieur de l'ouverture d'extraction d'air ne doit pas être situé à plus de 3,94 pouces (100 mm) au-dessus du sol. Le lieu d'évacuation à l'extérieur du bâtiment doit être situé au moins à 9,84 pouces (3 m) de l'ouverture du bâtiment et des ouvertures de prise d'air mécaniques.
- Pour manipuler, purger et éliminer le fluide frigorigène, ou pénétrer dans le circuit du fluide frigorigène, l'opérateur doit disposer d'un certificat délivré par une autorité accréditée par l'industrie.
- Les systèmes sans conduits peuvent être installés dans certaines zones, comme les faux plafonds non utilisés comme plénums de reprise d'air, à condition que l'air du climatiseur ne se mélange pas à celui des faux plafonds.

- Pour les appareils à conduits, des faux plafonds ou des plafonds suspendus peuvent être utilisés comme plénums de reprise d'air si le système dispose d'un système de détection de fuite de fluide frigorigène et si toutes les connexions externes sont également équipées d'un capteur immédiatement en dessous du joint du conduit du plénum de reprise d'air.
- L'installation, l'entretien et toute opération de maintenance ou de réparation doivent être effectués par du personnel certifié et apte à exercer cette activité conformément aux réglementations nationales et locales.

Informations générales sur la maintenance

- Ne travaillez pas dans un espace confiné. Veillez à ce que l'espace de travail soit suffisamment ventilé pendant toute la durée du travail afin de disperser en toute sécurité tout fluide frigorigène rejeté.
- Tout le personnel affecté à la maintenance ou travaillant dans la zone alentour doit être informé de la nature du travail effectué et doit suivre toutes les instructions fournies par LENNOX et les autorités nationales et locales.
- La zone doit être vérifiée avec un détecteur de fluide frigorigène approuvé avant et pendant tout travail sur le système.
- Assurez-vous qu'un extincteur à poudre sèche et à CO₂ se situent à proximité de la zone de chargement et de l'espace de travail.
- Le personnel de service ne doit utiliser aucune source d'inflammation d'une manière pouvant présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- Les sources potentielles d'inflammation doivent être tenues à l'écart de la zone de travail où le fluide frigorigène inflammable peut être rejeté dans l'environnement.
- La zone de travail doit être vérifiée pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'inflammabilité ou de risque d'inflammation. Le panneau « Interdiction de fumer » doit être apposé.
- En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées lors de la détection d'une fuite.

Les vérifications suivantes doivent être réalisées pour les installations et les opérations de maintenance.

- La quantité totale réelle de fluide frigorigène est conforme à la taille de la pièce.
- Les dispositifs de ventilation et les événements doivent fonctionner correctement et ne pas être obstrués;
- Les marquages sur l'équipement sont visibles et lisibles.
- Les tuyaux ou composants de fluide frigorigène sont installés dans une position dans laquelle il est peu probable qu'ils soient exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant du fluide frigorigène.

Les vérifications initiales des appareils électriques doivent inclure ce qui suit.

- Les condensateurs sont déchargés en toute sécurité pour éviter les étincelles.
- Aucun composant électrique ni câblage sous tension n'est exposé pendant le chargement, la récupération ou la purge du système.
- Il existe une continuité de liaison à la terre.
- Vérifiez que le câblage n'est pas usé, corrodé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

Mesures de sécurité pour les réparations électriques

- Tous les composants électriques utilisés ou remplacés doivent être conformes aux spécifications de LENNOX.
- S'il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être branchée au circuit jusqu'à ce que le problème soit résolu de manière satisfaisante.
- Les composants électriques scellés et les composants intrinsèquement sûrs doivent être remplacés et non réparés.
- Le câblage doit être protégé des vibrations excessives, de la pression et des bords tranchants, ainsi que d'autres facteurs environnementaux défavorables.

Détection de fluides frigorigènes inflammables

- Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter les fluides frigorigènes inflammables. Toutefois, leur sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un recalibrage. (L'équipement de détection doit être calibré dans une zone sans fluide frigorigène.)
- Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation.
- L'équipement de détection de fuites doit être réglé sur un pourcentage de la LIL (limite inférieure d'inflammabilité) du fluide frigorigène et être calibré en fonction du fluide frigorigène utilisé, en veillant à ce que le pourcentage approprié de gaz (25 % maximum) soit confirmé.
- L'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée pour le nettoyage, car le chlore peut réagir avec le fluide frigorigène et entraîner la corrosion des conduits.
- Si une fuite est suspectée, les flammes nues doivent être retirées.
- Si une fuite est détectée lors du brasage, la totalité du fluide frigorigène doit être récupérée du produit ou isolée (par exemple à l'aide de vannes de fermeture). Il ne doit pas être rejeté directement dans l'environnement. De l'azote exempt d'oxygène (OFN) doit être utilisé pour purger le système avant et pendant le brasage.
- La zone de travail doit être vérifiée avec un détecteur de fluide frigorigène approprié avant et pendant les travaux.
- Assurez-vous que le détecteur de fuites est adapté à une utilisation avec des fluides frigorigènes inflammables.

Retrait et évacuation

- Lors du retrait du fluide frigorigène pour l'entretien, il est recommandé d'en retirer l'intégralité.
- Lors du retrait du fluide frigorigène, respectez les réglementations locales et nationales et suivez les recommandations, notamment :
 - Procédez à l'évacuation;
 - Purgez le circuit avec du gaz inerte (facultatif pour les fluides A2L);
 - Procédez à l'évacuation (facultatif pour les fluides A2L);
 - Rincez ou purgez continuellement avec un gaz inerte lors de l'utilisation d'une flamme pour ouvrir le circuit;
 - Ouvrez le circuit.
- Utilisez des bouteilles de récupération appropriées, adaptées au type de fluide frigorigène.
- Suivez les recommandations fournies par le secteur en matière de purge et d'évacuation.
- Utilisez de l'azote sans oxygène pour purger le système.

Procédure de chargement

- Suivez les recommandations correspondant aux normes du secteur pour le chargement du fluide frigorigène.
- Avant de procéder au rechargement, le système doit être testé sous pression avec de l'azote gazeux sans oxygène.
- Assurez-vous qu'aucune contamination des différents fluides frigorigènes ne se produit lors du chargement.
- Les bouteilles doivent être maintenues dans la position appropriée conformément aux instructions.
- Le système réfrigérant doit être raccordé à la terre avant de procéder au chargement du système.
- Étiquetez le système une fois le chargement effectué.
- Faites très attention à ne pas trop remplir le système réfrigérant.
- Le système doit être testé contre les fuites à la fin du chargement avant sa mise en service.

Mise au rebut

- Seuls des professionnels qualifiés et agréés doivent effectuer la récupération et la mise hors service du fluide frigorigène.
- Isolez électriquement le système.
- Les équipements et les bouteilles de récupération doivent être conformes aux normes appropriées. Seules des bouteilles dotées d'une vanne de surpression approuvées pour le type de fluide frigorigène doivent être utilisées.
- Récupérez le fluide frigorigène en suivant la procédure standard de l'industrie relative aux fluides frigorigènes inflammables.
- Lors de la vidange de l'huile des compresseurs, veillez à ce qu'il n'y ait pas de fluide frigorigène inflammable dans le compresseur et à ce que le compresseur ne soit pas chaud. L'huile doit être manipulée conformément aux réglementations locales et fédérales.
- Une fois que le système a été mis hors service, le système doit être étiqueté afin de l'indiquer. L'étiquette doit être datée et signée. L'étiquette doit mentionner "contient un fluide frigorigène inflammable".
- Assurez-vous que l'équipement présente des étiquettes indiquant qu'il contient du fluide frigorigène inflammable.
- Le fluide frigorigène récupéré ne doit pas être mélangé ou réutilisé. Il doit être traité conformément aux réglementations nationales, provinciales et locales.



À propos du système de détection de fluide frigorigène

- Ce système comprend un système de détection de fluide frigorigène et des contrôles automatiques d'atténuation pour les fuites.
- Lorsqu'une fuite est détectée, le système de détection de fluide frigorigène arrête le compresseur et met le ventilateur des unités intérieures sous tension afin de faire circuler l'air et de disperser le gaz qui s'est échappé, et affiche un code d'erreur.
- Le capteur RDS effectue un auto-test automatique toutes les heures et ne nécessite aucun entretien régulier.
- Le capteur doit être remplacé en fin de vie lorsque le code d'erreur «**Code E700**» s'affiche.
- Reportez-vous au manuel d'entretien pour obtenir des instructions de remplacement complètes.
- Le capteur RDS ne doit être remplacé que par l'un des capteurs indiqués par Lennox. Le capteur doit être remplacé par un technicien certifié.

Procédure d'installation

Étape 1 Vérification et préparation des accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'unité intérieure. Le type et la quantité peuvent être différents en fonction des spécifications.

Manuel de l'utilisateur	Manuel d'installation
	
Collier pour tuyau	Tuyau flexible
	
Vidange d'isolation	Éponge d'isolation thermique A
	
Attache de câble	Éponge d'isolation thermique B
	
Caoutchouc	Éponge d'isolation thermique C
	
Réducteur	Fil de connexion Wi-Fi

Étape 2 Choix de l'emplacement d'installation

Exigences relatives à l'emplacement d'installation

- Aucun obstacle ne doit être situé à proximité de l'entrée et de la sortie d'air.
- Installez l'unité intérieure sur un plafond qui peut supporter son poids.
- Conservez un espace suffisant autour de l'unité intérieure.
- Avant d'installer l'unité intérieure, vérifiez que l'emplacement choisi soit bien drainé.
- L'unité intérieure doit être installée de façon à ne pas être accessible au public et à être hors de portée des utilisateurs.
- Un emplacement résistant aux vibrations qui n'est pas incliné (si l'unité intérieure est installée sur une structure qui n'est pas solide, elle peut tomber et être endommagée ou provoquer des blessures.)
- Lieu non exposé à la lumière directe du soleil.
- Lieu où le filtre à air peut être retiré et nettoyé facilement.
- Un endroit où les animaux ne peuvent pas accéder au produit ni uriner dessus. De l'ammoniac peut être généré.
- La quantité de fluide frigorigène à ajouter varie en fonction des conditions d'installation (par exemple, la longueur totale des tuyaux et la combinaison avec l'unité intérieure), et l'espace d'installation minimal de l'unité intérieure dépend de la quantité finale de fluide frigorigène. La surface minimale au sol doit être conforme à la superficie min. de la pièce correspondant au chargement total de l'installation selon le tableau 1 du manuel d'installation de l'unité extérieure.

⚠ AVERTISSEMENT

- Comme votre climatiseur contient du fluide frigorigène R-32, assurez-vous qu'il est installé, utilisé et entreposé dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à la surface au sol minimale requise indiquée.
- Reportez-vous à la section « Exigences relatives à l'agencement du système R-32 » du manuel d'utilisation pour les unités extérieures combinées et utilisez un marqueur permanent pour noter l'espace d'installation correspondant à la quantité de fluide frigorigène finale dans la section « Surface minimale de la pièce » de l'étiquette signalétique de l'unité intérieure.
※ Ces informations sont obligatoires au titre des normes relatives aux avertissements, énoncées dans l'Annex 101. DVF, et doivent obligatoirement être renseignées. Si elles ne sont pas indiquées, l'installateur sera tenu responsable de toute casse ou détérioration.

MISE EN GARDE

- En règle générale, l'unité ne peut pas être installée à une hauteur inférieure à 8,2 pieds (2,5 m).
- Si vous installez une unité intérieure à cassette au plafond dans un environnement où la température est supérieure à 80,6 °F (27 °C) et l'humidité supérieure à 80 %, vous devez appliquer une isolation de polyéthylène supplémentaire d'une épaisseur de 0,39 pouces (10 mm) ou un type d'isolation similaire sur le corps de l'unité intérieure.



N'installez pas le climatiseur dans les endroits suivants.

- Un endroit où il y a de l'huile minérale ou de l'acide arsenic. Les pièces en résine peuvent s'enflammer et les accessoires peuvent tomber, ou l'eau peut fuir. La capacité de l'échangeur de chaleur peut être réduite ou le climatiseur peut être en panne.
- Un endroit exposé à l'huile minérale, à la vapeur d'huile ou à une zone de cuisson où il y a de l'embruns (si l'huile adhère à l'échangeur de chaleur, une dégradation du rendement, un embruns ou une diffusion de condensation peuvent se produire. Si de l'huile adhère à un composant en plastique, le composant peut se déformer ou être endommagé. De tels problèmes peuvent entraîner une défaillance du système ou une fuite de réfrigérant.)
- Un endroit avec des diffuseurs aromatiques, de l'aromathérapie, des bougies parfumées ou des parfums, car les produits chimiques peuvent réagir aux matériaux du produit et entraîner une panne du système ou des fuites de fluide réfrigérant.
- Les endroits dans lesquels des gaz corrosifs, comme de l'acide sulfurique, s'échappent du tuyau d'évent ou de sortie d'air.
- Le tuyau de cuivre ou de connexion risque de se corroder et le liquide réfrigérant pourrait fuir.
- L'endroit où se trouve une machine qui génère des ondes électromagnétiques. Le climatiseur peut ne pas fonctionner normalement en raison du système de contrôle.
- Les zones présentant un danger lié à la présence de gaz combustible existant, de fibre de carbone ou de poussières inflammables.
- Les endroits où l'on manipule de l'essence ou des diluants. Le gaz peut fuir et provoquer un incendie.
- Les endroits proches des sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'unité intérieure pour la conservation d'aliments, de plantes, d'équipements et d'œuvres d'art. Cela peut entraîner une détérioration de leur qualité.
- N'installez pas l'unité intérieure si elle présente un problème de drainage.

Espace requis pour l'installation

Norme de construction pour le trou d'inspection

- 1 Dans le cas où le plafond est en tuile textile, un trou d'inspection n'est pas nécessaire.
- 2 Dans le cas où le plafond est en plaques de plâtre, le trou d'inspection dépend de la hauteur intérieure du plafond.
 - a La hauteur est supérieure à 1,64 pieds (0,5 m) : Seul le niveau « B » [Inspection pour PBA] est appliqué.
 - b La hauteur est inférieure à 1,64 pieds (0,5 m) : « A » et « B » sont tous deux appliqués.
 - c « A » et « B » sont des trous d'inspection.

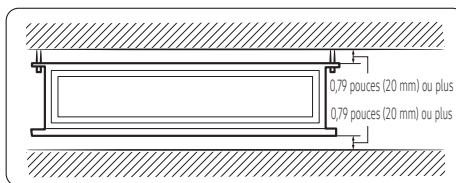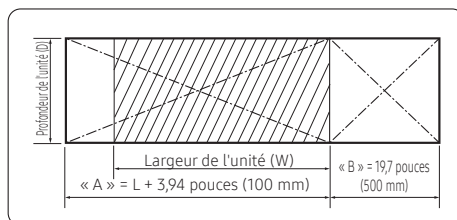


- Vous devez disposer d'un espace de 0,79 pouces (20 mm) ou plus entre le plafond et le bas de l'unité intérieure. Dans le cas contraire, le bruit provenant des vibrations de l'unité intérieure peut gêner l'utilisateur. Lorsque le plafond est en construction, le trou de contrôle doit être réalisé pour prendre en charge, nettoyer et réparer l'unité.
- Il est possible d'installer l'unité à une hauteur comprise entre 7,3 et 8,3 pieds (2,2 à 2,5 m) du sol, si l'unité est dotée d'un conduit avec une longueur bien définie [11,81 pouces (300 mm) ou plus], afin d'éviter tout contact avec le moteur du ventilateur.

Procédure d'installation

Dimensions de l'unité intérieure


VLOD007S6-5P,VLOD009S6-5P,VLOD012S6-5P,VLOD018S6-5P,VLOD024S6-5P

Unité : pouces (mm)

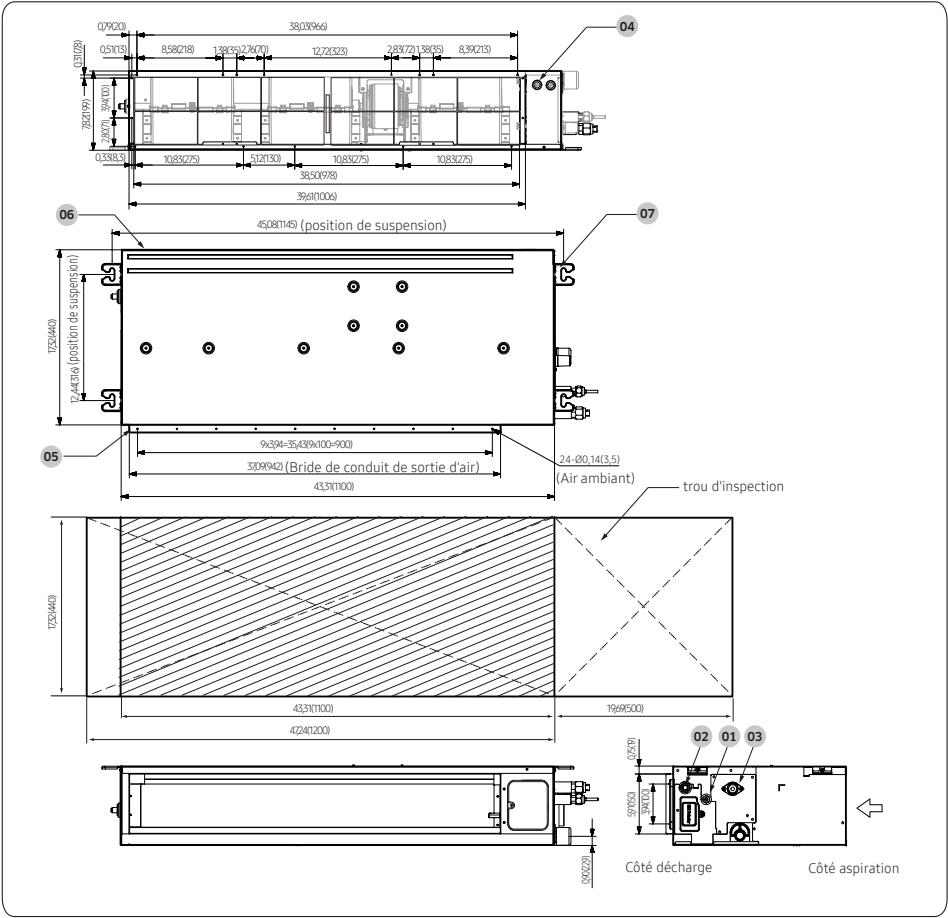

N°	Nom	Description
01	Raccordement de tuyau de liquide	VLOD007/009/012/018S6-5P : ø6,35 (1/4"), VLOD024S6-5P : ø9,52 (3/8")
02	Raccord de tuyau de gaz	VLOD007/009/012/018S6-5P : ø12,70 (1/2"), VLOD024S6-5P : ø15,88 (5/8")
03	Raccordement du tuyau de vidange	3/4 pouces [OD 1,05 pouces (26,67 mm)]
04	Raccordement au courant électrique	
05	Bride de décharge d'air	
06	Filtre à air	
07	Crochet	ø 9,52 mm (3/8") ou M10

Étape 3 Facultatif : Isolation du corps de l'unité intérieure

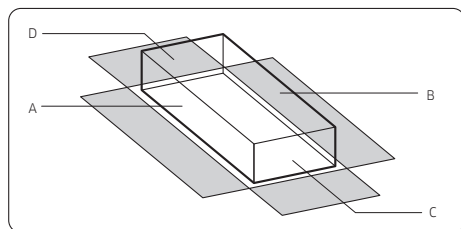

Épaisseur : plus de 0,39 pouces (10 mm)

Unité intérieure	VLOD007S6-5P VLOD009S6-5P VLOD012S6-5P VLOD018S6-5P VLOD024S6-5P
	43,31X17,32X7,83 (1100X440X199)
A	43,31X7,83 (1100X199)
B	43,31X7,83 (1100X199)
C	17,32X7,83 (440X199)
D	17,32X7,83 (440X199)
Avant/ Arrière	Lors de l'isolation des conduites d'aspiration et de vidange, isolez simultanément l'avant et l'arrière selon les mesures appropriées.

Unité : pouces (mm)


REMARQUE

- Isolez l'extrémité du tuyau et une partie de la zone incurvée à l'aide d'un isolant séparé.
- Isolez simultanément les pièces d'aspiration et de vidange lorsque vous isolez la conduite de raccordement.

Étape 4 Installation de l'unité intérieure


Au moment de décider avec le propriétaire de l'emplacement du climatiseur, les restrictions suivantes doivent être prises en compte

- 1 Placez la feuille de motif au plafond à l'endroit où vous souhaitez installer l'unité intérieure.

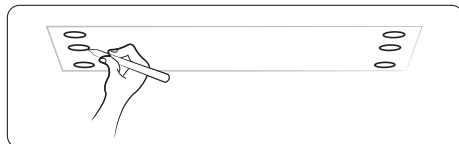


REMARQUE

- Étant donné que le diagramme est en papier, il peut légèrement rétrécir ou s'étirer en raison de la température ou de l'humidité. Pour cette raison, avant de percer les trous, maintenez les dimensions correctes entre les marquages.
- 2 Insérez des boulons d'ancrage. Utilisez les supports de plafond existants ou construisez un support adapté comme indiqué sur la figure.

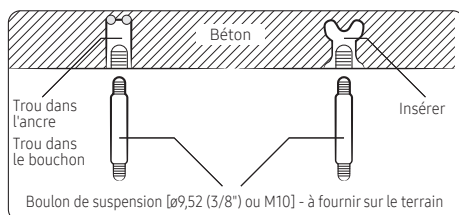

- 3 Installez les boulons de suspension en fonction du type de plafond.

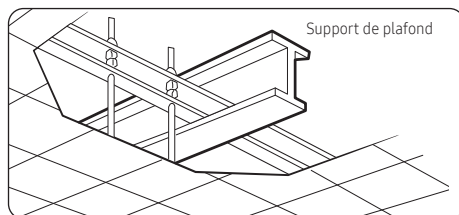

MISE EN GARDE


- Assurez-vous que le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité intérieure. Avant de suspendre l'unité, testez la résistance de chaque boulon de suspension fixé.
- Si la longueur du boulon de suspension est supérieure à 4,92 pieds (1,5 m), la prévention des vibrations est recommandée. Si ce n'est pas possible, créez une ouverture sur le faux plafond pour pouvoir l'utiliser pour effectuer les opérations requises sur l'unité intérieure.
- Si ce n'est pas possible, créez une ouverture sur le faux plafond afin de pouvoir l'utiliser pour effectuer les opérations requises sur l'unité intérieure.

Procédure d'installation

- 4 Vissez huit écrous aux boulons de suspension en laissant de l'espace pour accrocher l'unité intérieure.

REMARQUE

- Toutes les tiges de suspension doivent être installées.
- 5 Accrochez l'unité intérieure aux boulons de suspension entre deux écrous.

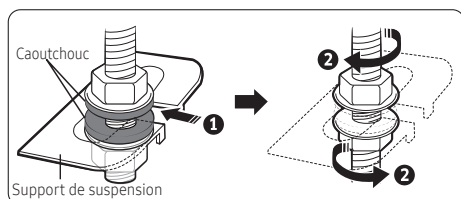


MISE EN GARDE

- La tuyauterie doit être posée et raccordée à l'intérieur du plafond lors de la suspension de l'unité. Si le plafond est déjà construit, placez la tuyauterie en position pour le raccordement à l'unité avant de placer l'unité à l'intérieur du plafond.
- 6 Vissez les écrous pour suspendre l'unité.
- 7 Ajustez le niveau de l'unité des quatre côtés à l'aide de la plaque de mesure.

MISE EN GARDE


- Pour un drainage adéquat du condensat, donnez une inclinaison de 0,12 pouces (3 mm) du côté gauche ou droit de l'unité qui sera raccordée au tuyau de vidange, comme indiqué sur l'illustration. Faites une inclinaison lorsque vous souhaitez également installer la pompe de vidange.

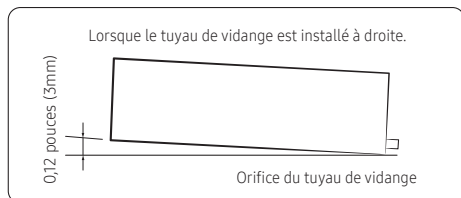

- Lors de l'installation de l'unité intérieure, assurez-vous qu'elle n'est pas inclinée vers l'avant ou l'arrière.

MISE EN GARDE

- Le bruit augmentera de 3 à 6 dB (A) lorsque le flux d'air entre par le bas (uniquement pour les produits de type conduit fin).

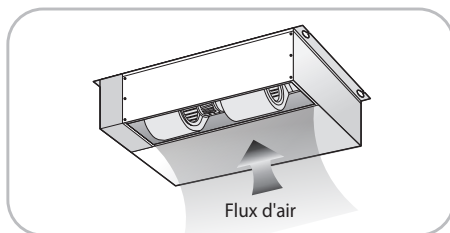

Étape 5 Purge du gaz inerte de l'unité intérieure


Depuis l'usine, l'unité est alimentée et équipée d'une précharge d'azote gazeux. Par conséquent, tout gaz inerte doit être purgé avant de raccorder la tuyauterie d'assemblage.

MISE EN GARDE

- Veillez à ne pas endommager le couvercle Wi-Fi lorsque vous retirez l'écrou évasé.

Dévissez le tuyau de pincement à l'extrémité de chaque conduit réfrigérant.

Résultat : Tous les gaz inertes sont évacués de l'unité intérieure.

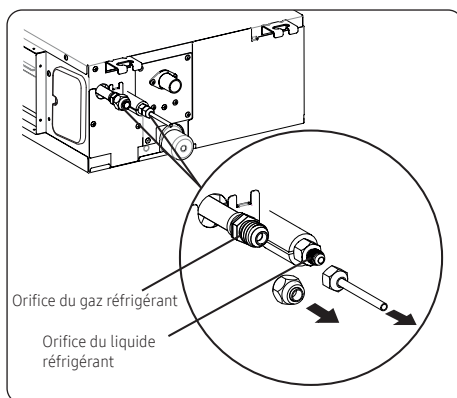


REMARQUE


- La conception et la forme peuvent varier selon le modèle.
- Pour empêcher la saleté ou des corps étrangers de pénétrer dans les tuyaux lors de l'installation, NE retirez PAS entièrement le tuyau de pincement avant d'être prêt à brancher la tuyauterie.

Étape 6 Découpage et torchage des tuyaux

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires à proximité : coupe-tuyau, aléueur, outil à évaser et porte-tuyau.
- Si vous souhaitez raccourcir les tuyaux, coupez-les à l'aide d'un coupe-tuyau, en vous assurant que le bord coupé demeure à un angle de 90° par rapport au côté du tuyau. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour des exemples de bords coupés correctement et incorrectement.

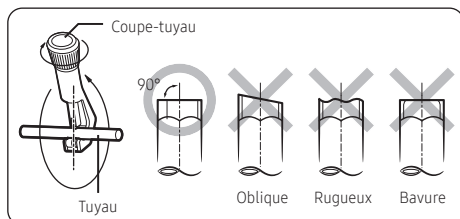


- Pour éviter toute fuite de gaz, retirez toutes les bavures à l'arête de coupe de la conduite à l'aide d'un aléueur.
- Faites glisser un écrou évasé sur le tuyau et modifiez le tulipage.

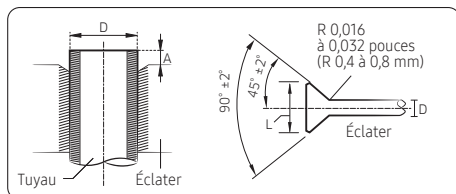

Diamètre extérieur (D)		Profondeur (A)		Dimension du tulipage (L)	
mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces
Ø6,35	1/4	1,3	0,051	8,7 à 9,1	0,34 à 0,36
Ø9,52	3/8	1,8	0,071	12,8 à 13,2	0,50 à 0,52
Ø12,70	1/2	2,0	0,079	16,2 à 16,6	0,64 à 0,65
Ø15,88	5/8	2,2	0,087	19,3 à 19,7	0,76 à 0,78
Ø19,05	3/4	2,2	0,087	23,6 à 24,0	0,93 à 0,94

- Vérifiez que le tulipage est correct, en vous reportant aux illustrations ci-dessous pour des exemples d'évasement inappropriés.

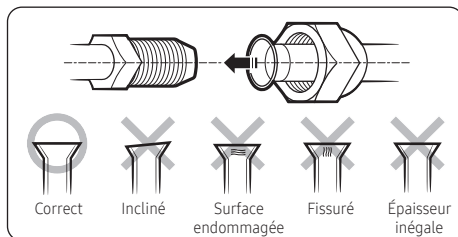


Étape 7 Raccordement des tuyaux d'assemblage aux tuyaux de réfrigérant

Vous disposez de deux tuyaux de réfrigérant de diamètres différents :

- Un petit pour le liquide réfrigérant.
- Un plus large pour le gaz réfrigérant. L'intérieur du tuyau en cuivre doit être propre et exempt de poussière.

- Retirez le tuyau de pincement des tuyaux et raccordez les tuyaux d'assemblage à chaque tuyau, en serrant les écrous d'abord à la main, puis avec une clé dynamométrique, une clé tricoise en appliquant le couple suivant.

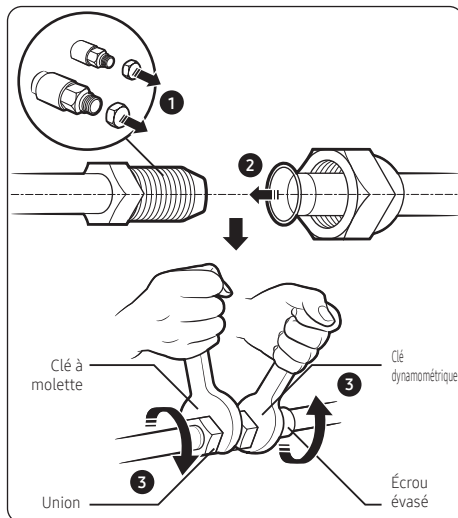

Procédure d'installation

Diamètre Extérieur		Couple de serrage	
mm	pouces	N-m	lbf-pieds
Ø6,35	1/4	14 à 18	10,3 à 13,3
Ø9,52	3/8	34 à 42	25,1 à 31,0
Ø12,70	1/2	49 à 61	36,1 à 45,0
Ø15,88	5/8	68 à 82	50,2 à 60,5
Ø19,05	3/4	100 à 120	73,8 à 88,5


(1N·m=10kgf·cm)

REMARQUE

- Si les tuyaux doivent être raccourcis, voir Étape 6 Découpage et torchage des tuyaux la page 13.
- 2 Veillez à utiliser un isolant d'épaisseur suffisante pour couvrir le tube du liquide réfrigérant, afin d'empêcher l'eau de condensation à l'extérieur du tuyau de tomber sur le sol et améliorer ainsi l'efficacité de l'unité.
- 3 Coupez tout excès de mousse isolante.
- 4 Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ou de plissures sur la zone courbée.
- 5 Il serait nécessaire de doubler l'épaisseur de l'isolant (10 mm ou plus) pour empêcher la condensation, même sur l'isolant, si la zone installée est chaude et humide.
- 6 N'utilisez pas de joints ou d'extensions pour les tuyaux reliant les unités intérieures et extérieures.

MISE EN GARDE

- Raccordez les unités intérieures et extérieures à l'aide de tuyaux avec raccords évasés (non fournis). Pour les conduites, utilisez des tuyaux de cuivre isolés, non montés, dégraissés et désoxydés (Cu de type DHP à la norme ISO 1337 ou UNI EN 12735-1), adaptés à des pressions de fonctionnement d'au moins 4200 kPa et à une pression d'éclatement d'au moins 20700 kPa. Le tuyau en cuivre pour les applications hydro-sanitaires ne convient pas du tout.
- Concernant le dimensionnement et les limites (différence de hauteur, longueur de la ligne, courbures maximales, charge de fluide frigorigène, etc.), voir le manuel d'installation de l'unité extérieure.
- Tous les raccords des tuyaux de réfrigérant doivent être accessibles afin de permettre l'entretien de l'appareil ou son retrait complet.
- Si les tuyaux exigent du brasage, assurez-vous de faire circuler de l'azote exempt d'oxygène (OFN) dans le système.
- La plage de pression de gonflage de l'azote est comprise entre 0,02 et 0,05 MPa (2,9 et 7,3 psi).

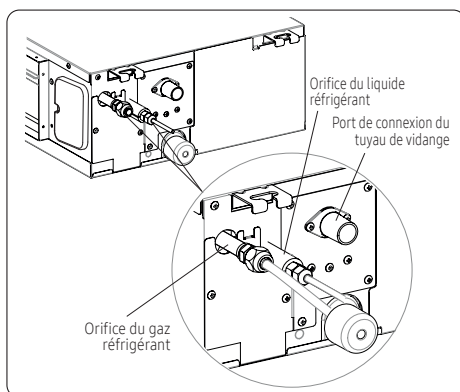


Étape 8 Réalisation du test de fuite de gaz

Pour identifier d'éventuelles fuites de gaz sur l'unité intérieure, inspectez la zone de connexion de chaque tuyau de fluide frigorigène à l'aide d'un détecteur de fuite pour R-32.

Avant de créer un vide et d'ajouter le fluide frigorigène, mettez l'ensemble du système sous pression avec de l'azote à l'aide d'une bouteille avec un réducteur de pression à une pression supérieure à 0,2 MPa (29,0 psi) et inférieure à 4,0 MPa (594,7 psi) (jauge) en vue de détecter les fuites sur les raccords de fluide frigorigène.


Faites le vide pendant 15 minutes et mettez le système en pression avec de l'azote.

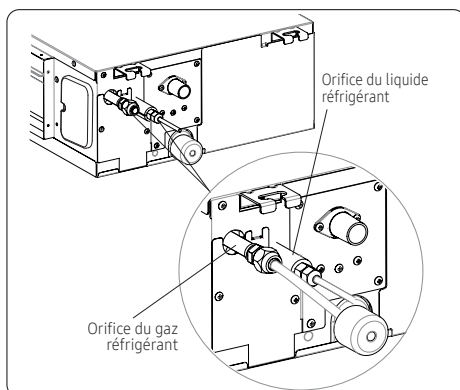

Étape 9 Isolation des tuyaux de réfrigérant


Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de fuites dans le système, vous pouvez isoler la tuyauterie.

- 1 Pour éviter les problèmes de condensation, placez le caoutchouc acrylonitrile-butadiène séparément autour de chaque tuyau réfrigérant.

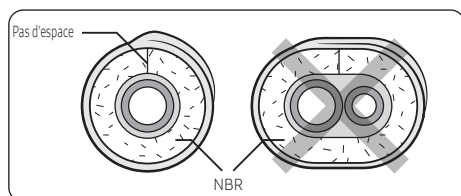

REMARQUE

- Faites toujours la jonction des tuyaux vers le haut.
- 2 Enroulez le ruban isolant autour des tuyaux et du tuyau de vidange en évitant de trop comprimer l'isolant.

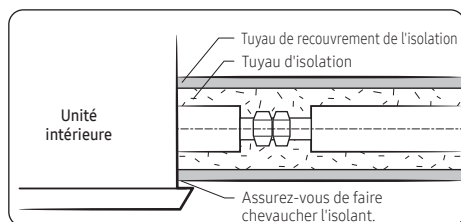

⚠ MISE EN GARDE


- Veillez à ce que l'isolation soit parfaite. Il ne doit pas y avoir de fuites.
- 3 Achevez d'enrouler le ruban isolant autour du reste des tuyaux menant à l'unité extérieure.
 - 4 Les tuyaux et les câbles électriques reliant l'unité intérieure à l'unité extérieure doivent être fixés au mur avec les conduits appropriés.

⚠ MISE EN GARDE

- L'ajustement doit être effectué fermement contre le corps, sans aucun espace.
- Assurez-vous que le raccord de réfrigérant est accessible pour faciliter la maintenance et le détachement.
- Installez le matériau isolant de sorte qu'il ne s'élargisse pas et utilisez les adhésifs situés sur la pièce de raccordement

de celui-ci pour empêcher l'humidité de pénétrer.

- Enroulez le tuyau réfrigérant avec du ruban isolant s'il est exposé à la lumière du jour.
- Installez le tuyau réfrigérant de manière à ce que l'isolation ne s'affine pas au niveau de la partie courbée ou du support du tuyau.
- Ajoutez du matériau isolant si la plaque d'isolation devient plus fine.
- Tous les raccords de réfrigérant doivent être accessibles afin de permettre l'entretien ou l'enlèvement.

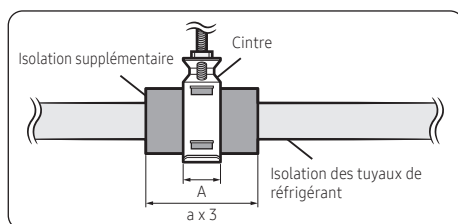

- 5 Sélectionnez l'isolation du tuyau de réfrigérant.
 - Isolez le tuyau côté gaz et côté liquide, en tenant compte de l'épaisseur de l'isolant qui doit varier selon la taille du tuyau.
 - Normal : Température intérieure inférieure à 86 °F (30 °C), avec humidité à 85 %. En cas d'installation dans un environnement à forte humidité, utilisez un isolant de nuance plus épais en se reportant au tableau ci-dessous. Si vous l'installez dans un environnement défavorable, utilisez un environnement plus épais.
 - La température de résistance thermique de l'isolant doit être supérieure à 248 °F (120 °C).

Tuyau	Diamètre extérieur		Type d'isolation (Refroidissement, Chauffage)				Remarques
			Général [86°F(30°C), 85%]		Humidité élevée [86°F(30°C), plus de 85 %]		
			EPDM, NBR				
	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	
Tuyau de liquide	6,35-9,52	1/4-3/8	9	3/8	9	3/8	Température de résistance à la chaleur supérieure à 248°F (120°C)
	12,7-50,80	1/2-2	13	1/2	13	1/2	
Tuyau de gaz	6,35	1/4	13	1/2	19	3/4	
	9,52-25,4	3/8-1	19	3/4	25	1	
	28,58-44,45	1 1/8-1 3/4	19	3/4	32	1 1/4	
	50,8	2	25	1	38	1 1/2	

- Lors de l'installation de matériel isolant dans les conditions et dans les lieux répertoriés ci-dessous, utilisez le même matériel isolant que celui qui est utilisé dans les environnements à humidité élevée.

Procédure d'installation

<Conditions géologiques>

Endroits très humides, comme les littoraux, les sources chaudes, les lacs ou les berges de rivière et les crêtes (lorsqu'une partie du bâtiment est recouverte de terre et de sable)

<Conditions d'exploitation>

Plafond de restaurant, sauna, piscine, etc.

<Conditions de construction de bâtiment>


Les plafonds fréquemment exposés à l'humidité et au froid ne sont pas couverts. Par exemple, Un tuyau installé dans un couloir de résidence ou de studio, ou près d'une porte qu'on ouvre et ferme fréquemment.

Lieux (où les tuyaux sont installés) très humides en raison d'un manque de ventilation.


- Tuyau réfrigérant avant l'ensemble VEE et la MSB/SVB
 - Les tuyaux de gaz et de liquide peuvent être en contact, mais ils ne doivent pas être appuyés l'un contre l'autre.
 - Lorsque les tuyaux de gaz et de liquide sont en contact, utilisez un isolant d'épaisseur supérieure.
- Tuyau réfrigérant après l'ensemble VEE et la MSB/SVB
 - Laissez un espacement de 0,39 pouces (10 mm) entre les tuyaux côté gaz et côté liquide lors de l'installation.
 - Lorsque les tuyaux de gaz et de liquide sont en contact, utilisez un isolant d'épaisseur supérieure.

Étape 10 Installation du tuyau souple et du tuyau rigide de vidange

- 1 Enfoncez le tuyau souple de vidange fourni autant que possible sur la prise de vidange.
- 2 Serrez le collier en métal, comme indiqué sur l'image.

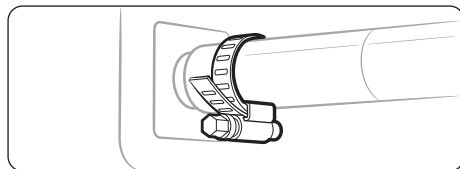

- 3 Enveloppez le gros tampon d'étanchéité fourni autour de la pince métallique et du tuyau souple de vidange à des fins d'isolation et fixez-le avec des pinces.
- 4 Isolez l'ensemble de la tuyauterie de vidange de l'intérieur du bâtiment (non fourni).
Si le tuyau souple de vidange ne peut pas être installé sur une pente suffisante, adaptez-le avec une tuyauterie de vidange rehaussée (non fournie).
- 5 Poussez le tuyau de vidange vers le haut jusqu'à l'isolation lors du raccordement du tuyau de vidange à la prise de vidange.

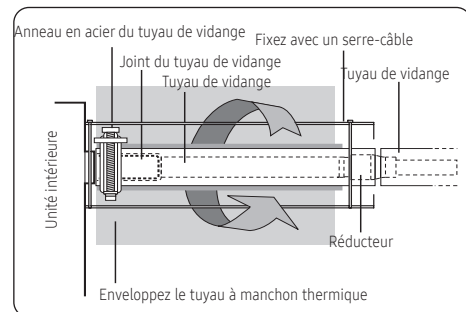


Charger un réfrigérant supplémentaire

Quantité de fluide frigorigène supplémentaire pour chaque unité intérieure.

Modèle	Charger un réfrigérant supplémentaire	
	kg	lb
VLOD007S6-5P	0,28	0,62
VLOD009S6-5P	0,28	0,62
VLOD012S6-5P	0,28	0,62
VLOD018S6-5P	0,28	0,62
VLOD024S6-5P	0,28	0,62

Raccordement du tuyau de vidange sans la pompe de vidange

- 1 Installez le tuyau de vidange horizontal avec une inclinaison d'au moins 1/100 et fixez-le en le suspendant à une hauteur entre 3,28 et 4,92 pieds (1 à 1,5 m).
- 2 Installez un siphon en U à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter que de mauvaises odeurs ne pénètrent dans l'unité intérieure.
- 3 N'installez pas le tuyau d'évacuation en position vers le haut. Cela peut provoquer un reflux d'eau vers l'unité.

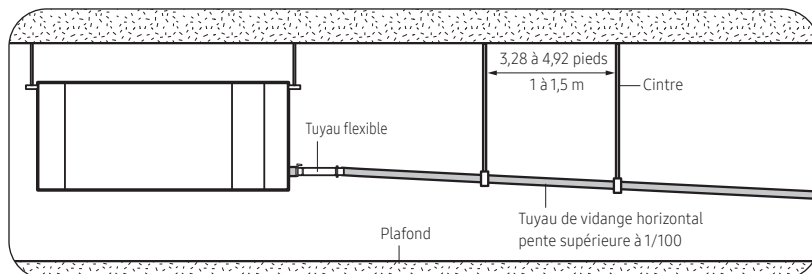


Raccordement du tuyau de vidange avec la pompe de vidange

- 1 Le tuyau de vidange doit être installé à une distance de 11,81 pouces (300 mm) à 21,65 pouces (550 mm) du tuyau flexible, puis soulevez le tuyau de 0,79 pouces (20 mm) ou plus.
 - 2 Installez le tuyau en cuivre et le tuyau de vidange horizontal à une inclinaison minimale de 1/100 et fixez une plaquette à filetage complet tous les 39,37 à 59,05 pouces (1 à 1,5 m) le long du tuyau pour le maintenir en place.
 - 3 Installez la purge d'air dans le tuyau de vidange horizontal pour empêcher l'eau de revenir vers l'unité intérieure.
- Placez le tuyau de vidange à une hauteur de 11,81 à 21,65 pouces (300 à 550 mm), à moins de 11,81 pouces (300 mm) du flexible de vidange, et avec une inclinaison minimale de 0,79 pouces (20 mm).
 - Si l'inclinaison du tuyau de vidange horizontal est inférieure à 1/100, installez un orifice de ventilation d'une hauteur minimale de 7,87 pouces (200 mm) ou un dispositif antirefoulement à chaque entrée de l'évacuation, pour assurer un écoulement fluide des condensats.
 - Si l'inclinaison du tuyau de vidange est inférieure à 1/100 et qu'aucun orifice de ventilation n'est installé, le climatiseur ne fonctionnera pas correctement en raison d'une mauvaise évacuation des condensats.
 - Si un évent d'aération d'une hauteur inférieure à 7,87 pouces (200 mm) ou un évent sans fonction de prévention du reflux est installé, le tuyau de vidange peut devenir obstrué, ce qui entraîne une fuite d'eau à travers l'évent.

REMARQUE


- Vous n'aurez peut-être pas besoin de l'installer s'il y a une bonne pente dans le tuyau de vidange horizontal.
- 4 Le tuyau flexible ne doit pas être installé en position ascendante, car il peut entraîner un reflux de l'eau vers l'unité intérieure.

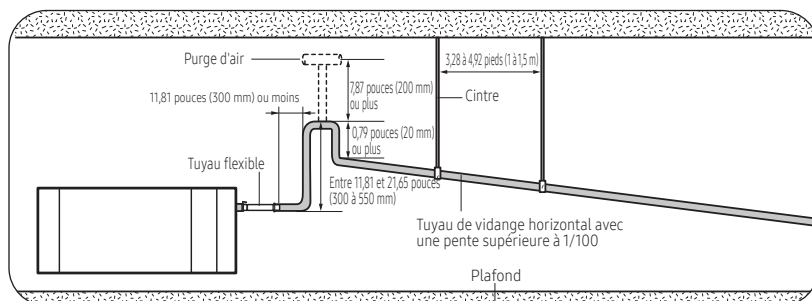

Procédure d'installation


Drainage centralisé sans pompe de vidange

- 1 Installez un tuyau de drainage horizontal ayant une pente de 1/100 ou plus et le fixer par un espace de suspension de 3,28 à 4,92 pieds (1 à 1,5 m).
- 2 Installez un siphon en U à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter que de mauvaises odeurs ne pénètrent dans l'unité intérieure.

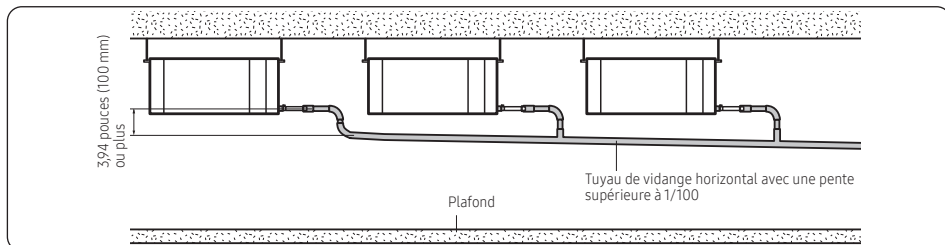

Drainage centralisé avec la pompe de vidange

- 1 Installez l'orifice de ventilation principal à l'avant de l'unité intérieure la plus éloignée du tuyau de vidange principal lorsque plus de 3 unités intérieures sont installées.
- 2 Vous devrez peut-être installer un évent individuel pour empêcher l'eau de revenir au sommet de chaque tuyau de vidange de l'unité intérieure.

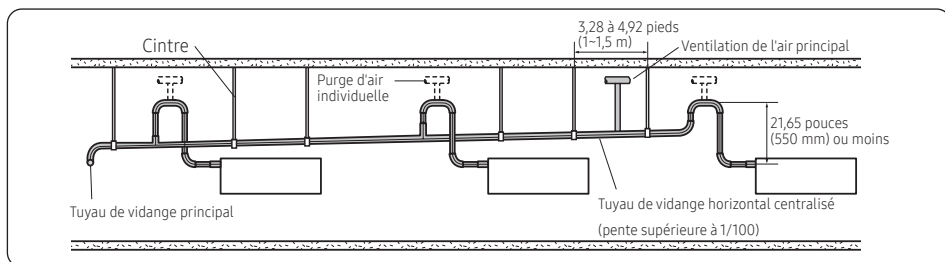


Étape 11 Réalisation du test de vidange

- 1 Versez de l'eau dans le bac de fond de l'unité intérieure comme indiqué à la figure..



MISE EN GARDE

- Le test d'étanchéité doit être effectué pendant au moins 24 heures.
- 2 Assurez-vous que l'eau circule dans le flexible de vidange.
 - a Versez environ 2 litres (0,54 gal) d'eau dans l'unité intérieure bac de vidange

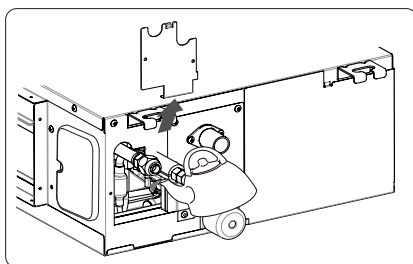


Étape 12 Raccordement des câbles d'alimentation et de communication

Connexion d'alimentation et de communication

- Avant d'effectuer les branchements, vous devez mettre l'installation hors tension.
- Raccordez le cordon d'alimentation et de communication aux unités en veillant à ce que la longueur des câbles n'entraîne pas une baisse de tension supérieure à 10 %.
- Le disjoncteur auxiliaire (ELCB, MCCB, ELB) doit avoir une capacité supérieure si de nombreuses unités intérieures doivent être branchées sur un même disjoncteur.
- Connectez F3, F4 (pour la communication) au câble de communication de la télécommande filaire.
- Serrez les fils électriques à l'aide d'un outil approprié à l'intérieur de la limite de couple pour les connecter et les fixer fermement, puis organisez les fils pour éviter que la pression extérieure ne soit exercée sur les capots et les autres pièces. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe, un choc électrique et un incendie.


Pour protéger l'appareil de l'eau et des éventuels chocs, il est préférable de laisser les câbles d'alimentation et de communication des unités intérieure et extérieure dans le tuyau en fer.

- Branchez le cordon d'alimentation au disjoncteur auxiliaire (ELCB, MCCB, ELB).
- Maintenez une distance d'au moins 1,97 pouces (50 mm) entre les câbles d'alimentation et de communication.
- Les câbles d'alimentation des parties d'appareils destinés à un usage extérieur ne doivent pas être plus légers que les câbles souples enveloppés d'une gaine en polychloroprène. (Désignation du code IEC:60245 IEC 57 / CENELEC : H05RN-F ou IEC:60245 IEC 66 / CENELEC : H07RN-F)
- Les vis du bornier ne doivent pas être dévissées avec un couple inférieur à 0,87 lbf-pieds (12 kgf•cm).
- Lors de l'installation de l'unité intérieure dans une salle d'ordinateurs, utilisez le câble à double blindage (ruban aluminium/tresse de polyester + cuivre) de type FROHH2R.



	Couple de serrage	
	N-m	lbf-pieds
M3.5	0,8 à 1,2	0,59 à 0,89
M4	1,2 à 1,8	0,89 à 1,1


(1N-m=10kgf-cm)

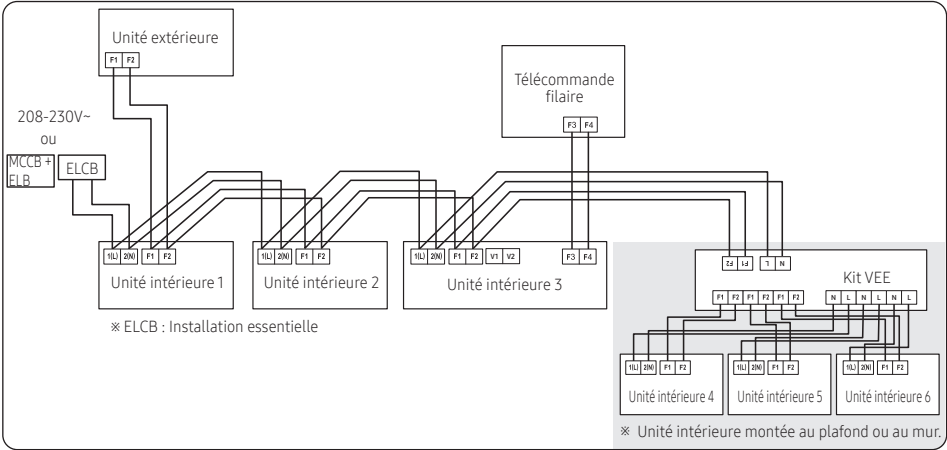

Procédure d'installation


Choix de la barrette de connexion à sertir

- 1 Choisissez la barrette de connexion à sertir en fonction de la dimension nominale du câble d'alimentation.
- 2 Couvrez la partie connexion du câble d'alimentation et la barrette de connexion sertie pour l'isoler.

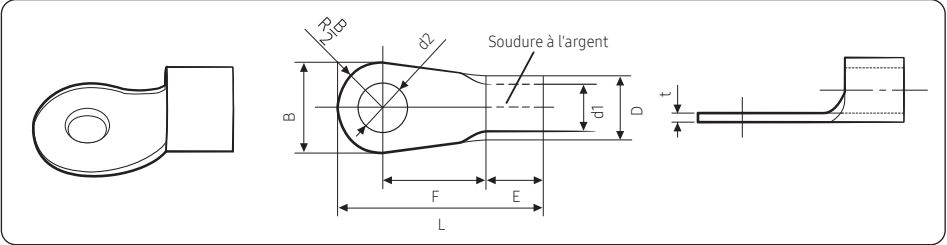

Dimensions nominales du câble [pouce² (mm²)]		0,0023 (1,5)		0,0039 (2,5)		0,0062 (4)
Dimensions nominales de la vis [pouces (mm)]		0,157 (4)	0,157 (4)	0,157 (4)	0,157 (4)	0,157 (4)
B	Dimensions normales (pouces (mm))	0,260 (6,6)	0,315 (8)	0,260 (6,6)	0,335 (8,5)	0,374 (9,5)
	Allocation [pouces (mm)]	± 0,008 (0,2)		± 0,008 (0,2)		± 0,008 (0,2)
D	Dimensions normales (pouces (mm))	0,134 (3,4)		0,165 (4,2)		0,220 (5,6)
	Allocation [pouces (mm)]	+0,012 (0,3) -0,008 (0,2)		+0,012 (0,3) -0,008 (0,2)		+0,012 (0,3) -0,008 (0,2)
d1	Dimensions normales (pouces (mm))	0,067 (1,7)		0,091 (2,3)		0,134 (3,4)
	Allocation [pouces (mm)]	± 0,008 (0,2)		± 0,008 (0,2)		± 0,008 (0,2)
E	Min. [pouces (mm)]	0,161 (4,1)		0,236 (6)		0,236 (6)
F	Min. [pouces (mm)]	0,236 (6)		0,236 (6)		0,236 (6)
L	Max. [pouces (mm)]	0,630 (16)		0,689 (17,5)		0,787 (20)
d2	Dimensions normales (pouces (mm))	0,169 (4,3)		0,169 (4,3)		0,169 (4,3)
	Allocation [pouces (mm)]	+0,008 (0,2) 0 (0)		+0,008 (0,2) 0 (0)		+0,008 (0,2) 0 (0)
t	Min. [pouces (mm)]	0,028 (0,7)		0,031 (0,8)		0,035 (0,9)

Spécifications des supports des bornes

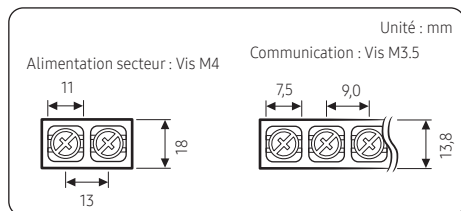

$$\sum \left(\frac{n \times \text{Coef} \times 35,6 \times L_k}{1000 \times A_k} \times i_k \right) < 10 \% \text{ de la tension en entrée [V]}$$

k=1

REMARQUE

- Coef : 1,55
- L_k : Distance entre chaque unité intérieure [m],
- A_k : Spécification du câble d'alimentation [mm² (pouce²)]
- I_k : Courant de fonctionnement de chaque unité [A]

Alimentation électrique (phase unique)	MCCB	ELB
Min : 187 V Max : 253V	XA	XA, 30 mA 0,1 s
Cordon d'alimentation	Câble de terre	Câble de communication
13 AWG (2,5 mm ²) ou plus	13 AWG (2,5 mm ²)	18-15 AWG (0,75 à 1,5 mm ²)

Décidez de la spécification du câble d'alimentation et de la longueur maximale selon la formule 2.

- 1 Décidez de la capacité des disjoncteur ELB et MCCB selon la formule ci-dessous.

$$\text{Capacité ELB, MCCB } X[A] = 1,25 \times 1,1 \times \sum A_i$$

REMARQUE

- X : La capacité de ELB, MCCB
- $\sum A_i$: Somme des courants nominaux de chaque unité intérieure.

Courant nominaux


Unité	Courant nominal (A)
VLOD007S6-5P	0,30 A
VLOD009S6-5P	0,33 A
VLOD012S6-5P	0,42 A
VLOD018S6-5P	0,60 A
VLOD024S6-5P	0,68 A

- 2 Choisissez la spécification du cordon d'alimentation et sa longueur maximale pour une baisse de tension inférieure à 10 % parmi les unités intérieures.

Procédure d'installation

Exemple d'installation

Longueur totale du câble d'alimentation L = 328,08 pieds (100 m), courant d'entrée initial = 10 [A], courant de fonctionnement de chaque unité = 1 [A], 10 unités intérieures au total ont été installées

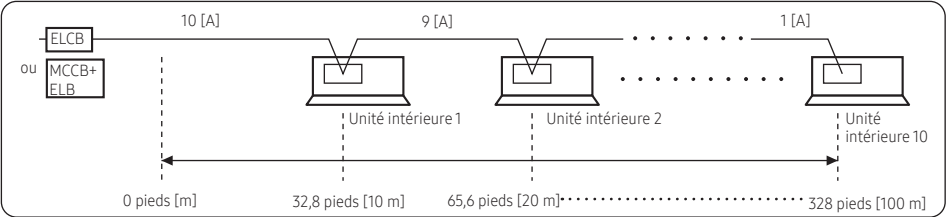


- Appliquez l'équation suivante.


$$\sum_{k=1}^n \frac{\text{Coef} \times 35,6 \times L_k}{1000 \times A_k} \times i_k < 10 \% \text{ de la tension en entrée [V]}$$

Calcul

- Installation avec une sorte de fil.

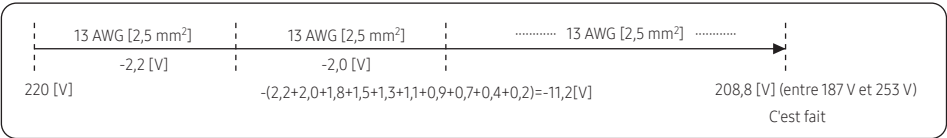

- Installation avec deux sortes de fils différents.

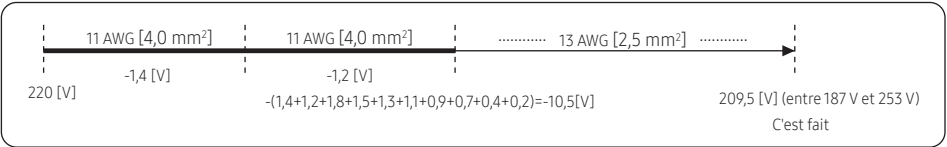

⚠ MISE EN GARDE

- Sélectionnez le câble d'alimentation conformément aux réglementations locales et nationales concernées.
- La dimension des câbles doit être conforme aux réglementations locales et nationales.
- Vous devez connecter le câble d'alimentation à la borne pour câble d'alimentation et le fixer avec une pince.
- L'alimentation déséquilibrée doit être maintenue à 10 % du courant requis entre la totalité des unités intérieures.
- Si l'alimentation est fortement déséquilibrée, cela peut réduire la durée de vie du condensateur. Si la puissance déséquilibrée dépasse 10 % de la valeur nominale de l'alimentation, l'unité intérieure est protégée, arrêtée et le mode d'erreur indiqué

- Raccordez le câble d'alimentation au disjoncteur auxiliaire. Une déconnexion de tous les pôles d'alimentation doit être incorporée dans le câblage fixe ($\geq 0,12$ pouces (3 mm)).
- Vous devez garder le câble dans une gaine de protection.
- La longueur maximale des câbles d'alimentation est déterminée dans une limite de 10 % de chute de puissance. Si elle dépasse, vous devez envisager une autre méthode d'alimentation.
- Le disjoncteur (MCCB, ELB) doit avoir une capacité supérieure si de nombreuses unités intérieures doivent être branchées sur un même disjoncteur.
- Utilisez une pression ronde pour les connexions au bornier d'alimentation.
- Pour le câblage, utilisez le câble d'alimentation désigné et connectez-le fermement, puis sécurisez-le pour empêcher la pression extérieure exercée sur le bornier.
- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes. Un tournevis avec une petite tête abîmera la tête et rendra le serrage correct impossible.
- Un serrage excessif des vis des terminaux peut les briser.

Modèle		VLOD012S6-5P
Pression statique		Code d'option pour unité intérieure
InH ₂ O	mmAq	
$0 \leq PS \leq 0,08$	$0 \leq PS \leq 2$	0100D4-1C5580-202323-331190
$0,08 < PS \leq 0,12$	$2 \leq PS \leq 3$	0100D4-1C5918-202323-331190
$0,12 < PS \leq 0,16$	$3 < PS \leq 4$	0100D4-1C597D-202323-331190

Modèle		VLOD018S6-5P
Pression statique		Code d'option pour unité intérieure
InH ₂ O	mmAq	
$0 \leq PS \leq 0,08$	$0 \leq PS \leq 2$	0100D4-1C591A-203434-331190
$0,08 < PS \leq 0,12$	$2 \leq PS \leq 3$	0100D4-1C5A92-203434-331190
$0,12 < PS \leq 0,16$	$3 < PS \leq 4$	0100D4-1C5AD6-203434-331190

Modèle		VLOD024S6-5P
Pression statique		Code d'option pour unité intérieure
InH ₂ O	mmAq	
$0 \leq PS \leq 0,08$	$0 \leq PS \leq 2$	0100D4-1C593B-204848-331190
$0,08 < PS \leq 0,12$	$2 \leq PS \leq 3$	0100D4-1C5AB4-204848-331190
$0,12 < PS \leq 0,16$	$3 < PS \leq 4$	0100D4-1C5AF7-204848-331190

Étape 13 Configuration des fonctions supplémentaires de la télécommande filaire

Configuration de la pression statique externe (PSE) pour le moteur de contrôle des phases

Grâce à son moteur à contrôle de phase, vous pouvez régler la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure en fonction des conditions d'installation. Si la pression statique externe est élevée de sorte que le conduit s'allonge ou si la pression statique externe est faible de sorte que le conduit soit plus court, régler la vitesse du ventilateur en se reportant au tableau suivant.

Modèle		VLOD007S6-5P
Pression statique		Code d'option pour unité intérieure
InH ₂ O	mmAq	
$0 \leq PS \leq 0,08$	$0 \leq PS \leq 2$	0100D4-1C543C-201616-331190
$0,08 < PS \leq 0,12$	$2 \leq PS \leq 3$	0100D4-1C55D5-201616-331190
$0,12 < PS \leq 0,16$	$3 < PS \leq 4$	0100D4-1C592A-201616-331190

Modèle		VLOD009S6-5P
Pression statique		Code d'option pour unité intérieure
InH ₂ O	mmAq	
$0 \leq PS \leq 0,08$	$0 \leq PS \leq 2$	0100D4-1C545E-201C1C-331190
$0,08 < PS \leq 0,12$	$2 \leq PS \leq 3$	0100D4-1C55F6-201C1C-331190
$0,12 < PS \leq 0,16$	$3 < PS \leq 4$	0100D4-1C594C-201C1C-331190


REMARQUE

-  représente la plage de réglage d'usine P.S.E (pression statique externe). Vous n'avez pas besoin de régler la vitesse du ventilateur séparément si la pression statique externe du lieu d'installation est de . Lorsqu'il est hors de , entrez le code d'option approprié.
- Si vous saisissez un code d'option inapproprié, une erreur peut se produire ou le climatiseur peut être hors service. Le code d'option doit être saisi correctement par le spécialiste de l'installation ou l'agent de service.


Procédure d'installation

Réglage FACILE


Si un débit d'air de refroidissement et de chauffage plus important est souhaité, ou si un fonctionnement plus silencieux est souhaité, le climatiseur peut être réglé pour plus de confort. Le débit d'air de l'unité intérieure pour les modes élevé, moyen et bas augmente ou diminue de +2 à -2 étapes avec la télécommande filaire.

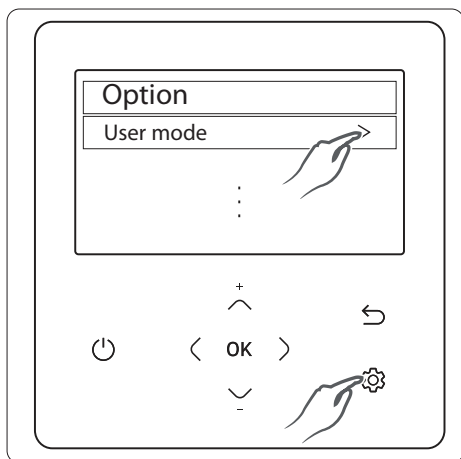


- 1 Appuyez sur le bouton (Menu principal) s'affiche et vous pouvez appuyer sur les boutons [^]/[v] pour sélectionner le mode utilisateur.

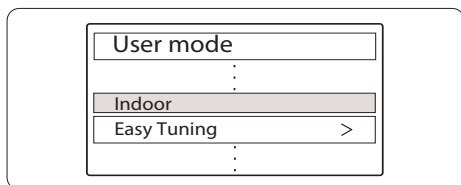

- 2 Appuyez sur les boutons [^]/[v] pour sélectionner Easy Tuning (Réglage Facile).

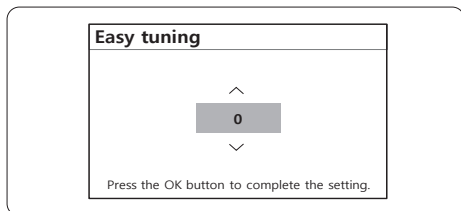

- 3 Appuyez sur les boutons [^]/[v] pour sélectionner la valeur Easy Tuning (Réglage facile) (-2, -1, 0, 1, 2).

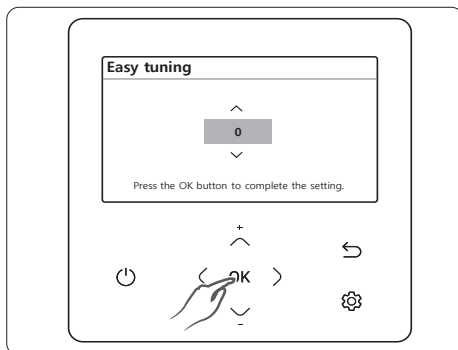


- 4 Appuyez sur les boutons **OK** pour terminer le réglage facile.

REMARQUE

- Valeur de réglage facile
 - Par défaut : 0, reflétant la valeur d'état de l'unité intérieure.
 - Gamme : -2+2 (unité:1)
- Appuyez sur le bouton à tout moment pendant la configuration pour quitter sans réglage.
- Lorsque le flux d'air est réduit à l'aide de Easy Tuning (Réglage facile), une réduction des performances du système est possible.

Étape 14 Configuration du code d'option de l'unité intérieure avec la télécommande câblée

Pour définir le code d'option de l'unité intérieure, utilisez la télécommande filaire et suivez les instructions ci-dessous.

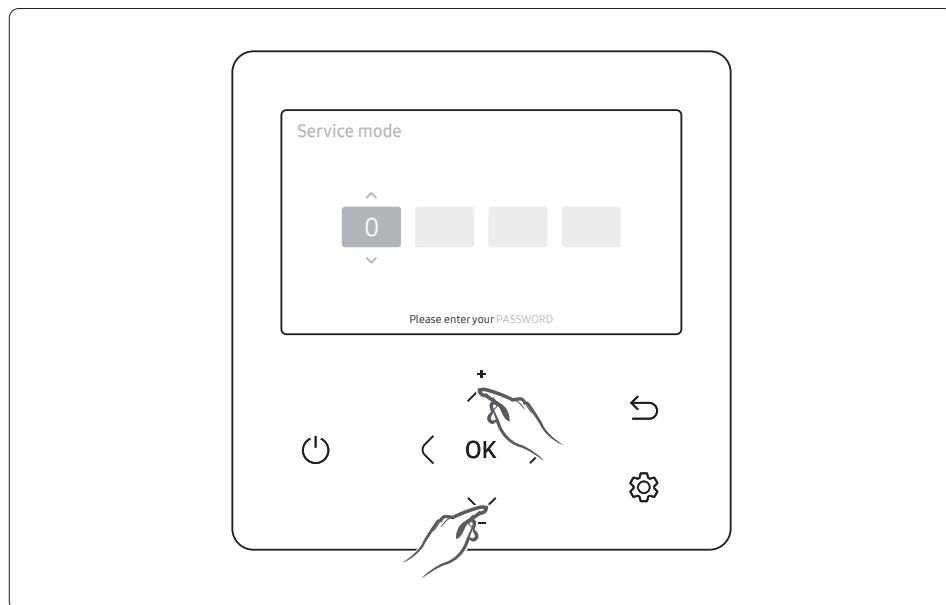


- 1 Pour utiliser les différentes fonctions supplémentaires de la télécommande câblée, appuyez sur les boutons $\wedge$ et $\vee$ en même temps pendant plus de 3 secondes.
 - L'écran de saisie du mot de passe apparaît.
- 2 Entrez le mot de passe « 0202 », puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - L'écran des paramètres pour le mode installation/service apparaît.
- 3 Consultez la liste des fonctions supplémentaires de la télécommande filaire sur la page suivante, puis sélectionnez le menu d'options Produit.
 - Une fois que vous êtes entré dans l'écran des paramètres, le paramètre actuel apparaît.
 - Reportez-vous au tableau pour le réglage des données.
 - À l'aide des boutons $\wedge$ / $\vee$, modifiez les paramètres et appuyez sur le bouton $\rangle$ pour passer au paramètre suivant.
 - Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le nouveau paramètre.
 - Appuyez sur le bouton $\hookrightarrow$ pour passer à l'écran d'accueil.



REMARQUE

- Lors de la définition des données, vous pouvez appuyer sur le bouton $\hookrightarrow$ pour accéder à l'écran d'accueil après avoir vérifié l'état d'enregistrement sur un écran contextuel.

Procédure d'installation

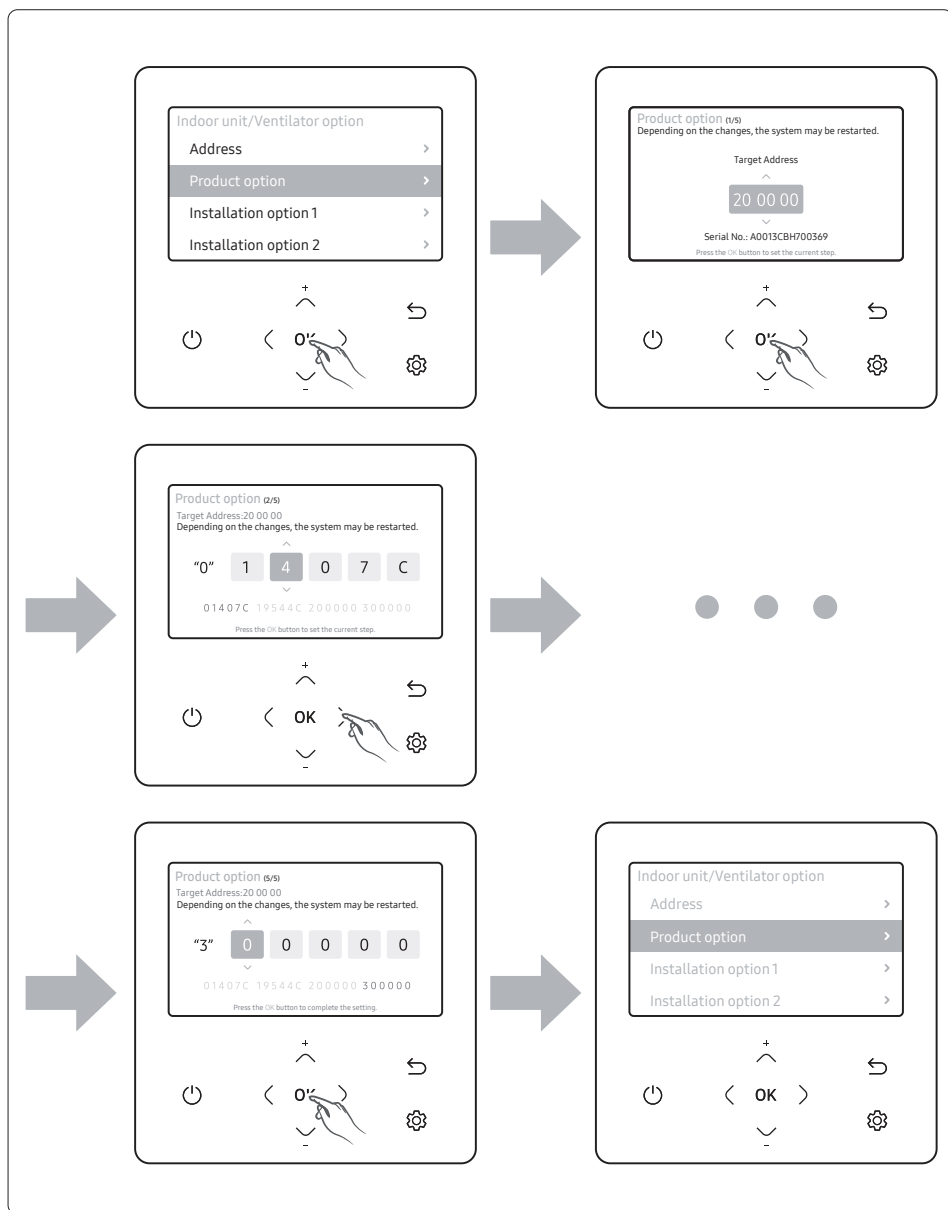

Product Option (1/5)

Depending on the changes, the system may be restarted.

Target Address**20 00 01**

Serial No. : *****

Press the OK button to set the current step.

[Option produit 2 pages]**Product Option (2/5)**

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"0" 1 **0** 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

[Option produit 3 pages]**Product Option (3/5)**

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"1" **0** 0 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

[Option produit 4 pages]**Product Option (4/5)**

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"2" **0** 0 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

[Option produit 5 pages]**Product Option (5/5)**

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"3" **0** 0 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

Procédure d'installation

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	*	*	*	*	*

Numéro de page

SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	*	*	*	*	*

Numéro de page

SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	*	*	*	*	*

Numéro de page

SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	*	*	*	*	*

Numéro de page

MISE EN GARDE

- Le code d'option ne sera pas appliqué si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**.
- La configuration du code d'option de l'unité intérieure n'est possible que dans la télécommande câblée principale. Vous pouvez uniquement vérifier le code d'option de l'unité intérieure dans la télécommande sous-câblée.
- La configuration d'un code d'option d'unité intérieure est possible lorsqu'une unité intérieure est connectée. Si plus de deux unités intérieures sont connectées, vous pouvez seulement vérifier le code d'option de l'unité intérieure principale.

Étape 15 Configuration des adresses des unités intérieures et des options d'installation avec télécommande câblée

Définissez l'adresse de l'unité intérieure et l'option d'installation avec l'option de commande à distance. Définissez chaque option séparément, car il est impossible de définir en même temps le paramètre ADRESSE et l'option d'installation de l'unité intérieure. Vous devez définir deux fois l'adresse de l'unité intérieure et l'option d'installation.

Réglage de l'adresse de l'unité intérieure

- 1 Pour utiliser les différentes fonctions supplémentaires de la télécommande câblée, appuyez sur les boutons  et  en même temps pendant plus de 3 secondes.
 - L'écran de saisie du mot de passe apparaît.
- 2 Entrez le mot de passe « 0202 », puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - L'écran des paramètres pour le mode installation/service apparaît.
- 3 Consultez la liste des fonctions supplémentaires de la télécommande câblée à la page suivante, puis sélectionner le menu Adresse.
 - Une fois que vous êtes entré dans l'écran des paramètres, le paramètre actuel apparaît.
 - Reportez-vous au tableau pour le réglage des données.
 - À l'aide des boutons  / , modifiez les paramètres et appuyez sur le bouton  pour passer au paramètre suivant.
 - Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le nouveau paramètre.
 - Appuyez sur le bouton  pour passer à l'écran d'accueil.

REMARQUE

- Lors de la définition des données, vous pouvez appuyer sur le bouton  pour accéder à l'écran d'accueil après avoir vérifié l'état d'enregistrement sur un écran contextuel.

Indoor Unit/Ventilator Option	
Address	
Product Option	
Installation Option 1	
Installation Option 2	

Procédure d'installation

[Adresse > Adresse principale]	[Adresse > Adresse RMC]																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Main Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>Target Address</td><td>New address</td></tr><tr><td>20 00 01</td><td>0 8</td></tr><tr><td colspan="2">Press the 'OK' button to complete the setting.</td></tr></tbody></table>	Main Address		Target Address	New address	20 00 01	0 8	Press the 'OK' button to complete the setting.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">RMC Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>Target Address</td><td>New address</td></tr><tr><td>20 00 01</td><td>0 8</td></tr><tr><td colspan="2">Press the 'OK' button to complete the setting.</td></tr></tbody></table>	RMC Address		Target Address	New address	20 00 01	0 8	Press the 'OK' button to complete the setting.	
Main Address																	
Target Address	New address																
20 00 01	0 8																
Press the 'OK' button to complete the setting.																	
RMC Address																	
Target Address	New address																
20 00 01	0 8																
Press the 'OK' button to complete the setting.																	
Plaque de réglage d'adresse : Principal (0 ~ 4F) / RMC (0 ~ FE)																	

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton  à tout moment pendant la configuration pour quitter sans réglage.
- L'adresse ne sera pas appliquée si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**.
- La configuration de l'adresse principale/RMC d'un appareil intérieur est disponible uniquement avec une télécommande câblée principale.

Définir une option d'installation de l'unité intérieure

- 1 Pour utiliser les différentes fonctions supplémentaires de la télécommande câblée, appuyez sur les boutons  et  en même temps pendant plus de 3 secondes.
 - L'écran de saisie du mot de passe apparaît.
- 2 Entrez le mot de passe « 0202 », puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - L'écran des paramètres pour le mode installation/service apparaît.
- 3 Consultez la liste des fonctions supplémentaires de la télécommande filaire sur la page suivante, puis sélectionnez le menu Option d'installation 1.
 - Une fois que vous êtes entré dans l'écran des paramètres, le paramètre actuel apparaît.
 - Reportez-vous au tableau pour le réglage des données.
 - À l'aide des boutons  / , modifiez les paramètres et appuyez sur le bouton  pour passer au paramètre suivant.
 - Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le nouveau paramètre.
 - Appuyez sur le bouton  pour passer à l'écran d'accueil.

REMARQUE

- Lors de la définition des données, vous pouvez appuyer sur le bouton  pour accéder à l'écran d'accueil après avoir vérifié l'état d'enregistrement sur un écran contextuel.

Installation Option 1 (1/5)

Depending on the changes, the system may be restarted.

Target Address**20 00 01**

Serial No. : *****

Press the OK button to set the current step.

[Option d'installation 1-2 pages]

Installation Option 1 (2/5)

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"0" 2 **0** 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

[Option d'installation 1-3 pages]

Installation Option 1 (3/5)

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"1" **0** 0 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

[Option d'installation 1-4 pages]

Installation Option 1 (4/5)

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"2" **0** 0 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

[Option d'installation 1-5 pages]

Installation Option 1 (5/5)

Target Address: 20 00 01

Depending on the changes, the system may be restarted.

"3" **0** 0 0 0 0

00000 00000 00000 00000

Press the OK button to set the current step.

Procédure d'installation

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Capteur de température externe de la salle/Réduction du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est éteint	Contrôle central	-
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Pompe de vidange	Bobine chaude	Appareil de chauffage auxiliaire	Étape EEV lorsque le chauffage s'arrête	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Contrôle externe	Sortie de contrôle externe	-	Contrôle du signal sonore / capteur d'humidité / capteur R-32	Heures d'utilisation du filtre
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Commande individuelle au moyen de la télécommande	Compensation du réglage du chauffage / Retrait de l'eau condensée en mode de chauffage	Étape EEV ajustée de l'unité arrêtée pendant le retour de l'huile/le mode dégivrage	-	-

REMARQUE


- Appuyez sur le bouton  à tout moment pendant la configuration pour quitter sans réglage.
- Le code d'option ne sera pas appliqué si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**.
- L'option de réglage du code d'installation est disponible uniquement avec une télécommande filaire principale.
- L'option de réglage du code d'installation est disponible lorsqu'il existe une connexion individuelle entre une télécommande filaire et une unité intérieure.

Étape 16 Facultatif : Réglage des adresses des unités intérieures et des options d'installation avec la télécommande sans fil

Vous ne pouvez pas définir les adresses de l'unité intérieure et les options d'installation dans un lot : Définissez les deux respectivement.

Étapes générales pour régler les adresses et les options

Télécommandes

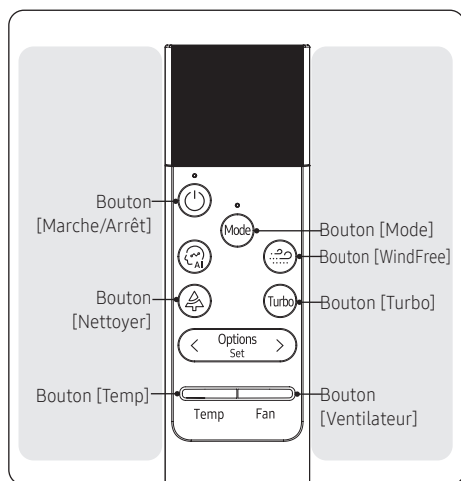


REMARQUE

- L'affichage et les touches de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

1 Entrez dans le mode de réglage des options.

- Réinitialisez la télécommande : Bouton [Temp] Bas + bouton [Ventilateur] Bas + bouton [Mode] Appuyez pendant 10 secondes.
- Vous pouvez voir le message « SW Initialization » (Initialisation SW) et faire la manipulation suivante dans les 5 secondes.

- Appuyez sur les boutons [WindFree] et [Turbo] pendant 5 secondes.
- Assurez-vous que vous êtes entré dans le mode de réglage des options:

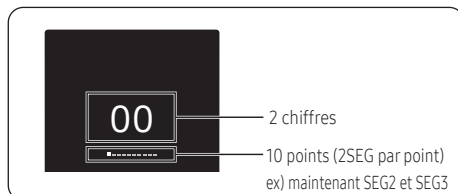

2 Définissez les valeurs des options.

⚠ MISE EN GARDE

- Le nombre total d'options disponibles est de 24 : SEG1 à SEG24.
- Étant donné que SEG1, SEG7, SEG13, et SEG19 sont les options de page utilisées par les modèles précédents de télécommande, les modes permettant de régler les valeurs de ces options sont automatiquement ignorés.
- Vous pouvez voir 20 SEG (sauf SEG1, SEG7, SEG13, SEG19) SEG2 →...→ SEG6 → SEG8 →...→ SEG12 → SEG14 →...→ SEG18 → SEG20 →...→ SEG24

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	X	X	X	X	X
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	X	X	X	X	X
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	X	X	X	X	X
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	X	X	X	X	X

- Vous pouvez régler le SEG suivant en appuyant sur le bouton.
- Vous pouvez modifier la valeur numérique comme suit.
Valeur de gauche : vers le haut ou vers le bas, plage : 0 ~ F
Valeur correcte : vers le haut ou vers le bas, plage : 0 ~ F

Procédure d'installation

Suivez les étapes présentées dans le tableau suivant :

Étapes	Affichage de la télécommande
1 Réglez les valeurs SEG2 et SEG3 : a Réglez la valeur SEG2 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG3 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ... →  → 	 SEG2  SEG3
2 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	
3 Réglez les valeurs SEG4 et SEG5 : a Réglez la valeur SEG4 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG5 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ... →  → 	 SEG4  SEG5
4 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	

Étapes	Affichage de la télécommande
5 Réglez les valeurs SEG6 et SEG8 : a Réglez la valeur SEG6 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG8 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant : D → I → ... E → F	 SEG6  SEG8
6 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	
7 Réglez les valeurs SEG9 et SEG10 : a Réglez la valeur SEG9 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG10 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant : D → I → ... E → F	 SEG9  SEG10
8 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	

Procédure d'installation


Étapes	Affichage de la télécommande
9 Réglez les valeurs SEG11 et SEG12 : a Réglez la valeur SEG11 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG12 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ... →  → 	 SEG11  SEG12
10 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	
11 Réglez les valeurs SEG14 et SEG15 : a Réglez la valeur SEG14 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG15 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ... →  → 	 SEG14  SEG15
12 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	

Étapes	Affichage de la télécommande
13 Réglez les valeurs SEG16 et SEG17 : a Réglez la valeur SEG16 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG17 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou  les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ...  → 	 SEG16  SEG17
14 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	
15 Réglez les valeurs SEG18 et SEG20 : a Réglez la valeur SEG18 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG20 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ...  → 	 SEG18  SEG20
16 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	

Procédure d'installation

Étapes	Affichage de la télécommande
17 Réglez les valeurs SEG21 et SEG22 : a Réglez la valeur SEG21 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG22 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ... →  → 	 SEG21  SEG22
18 Appuyez sur le bouton  pour accéder à la page suivante.	
19 Réglez les valeurs SEG23 et SEG24 : a Réglez la valeur SEG23 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. b Réglez la valeur SEG24 en appuyant plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse sur l'écran de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , les valeurs apparaissent dans l'ordre suivant :  →  → ... →  → 	 SEG23  SEG24

- 3 Vérifiez si les valeurs des options que vous avez définies sont correctes en appuyant plusieurs fois sur le bouton.

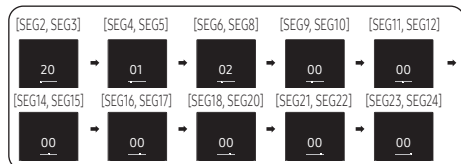


- 4 Enregistrez les valeurs des options dans l'unité intérieure :
Pointez la télécommande vers le capteur de la télécommande sur l'unité intérieure, puis appuyez deux fois sur le bouton de la télécommande.
Assurez-vous que cette commande est reçue par l'unité intérieure. Lorsqu'il est bien reçu, vous pouvez entendre un court son de l'unité intérieure. Si la commande n'est pas reçue, appuyez à nouveau sur le bouton .
- 5 Vérifiez si le climatiseur fonctionne selon les valeurs des options que vous avez définies :


- Réinitialisez l'unité intérieure ou extérieure.
 - Unité intérieure : Appuyez sur le bouton + le bouton pendant 5 secondes
 - Unité extérieure : Appuyez sur le bouton K3
- Réinitialisez la télécommande : bouton vers le bas + bouton vers le bas + Appuyez pendant 10 secondes Le message « SW Initialization » (Initialisation SW) apparaît.

Réinitialiser à l'intérieur

Réinitialisez la télécommande

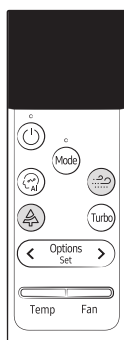


appuyez +
 appuyez

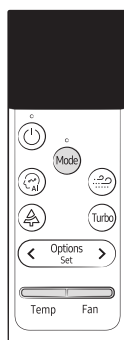

Bas + Bas +
 Appuyez pendant 10 secondes

Paramétrage des adresses des unités intérieures (PRINCIPALE/RMC/MSB/SVB)

- Assurez-vous que l'unité intérieure est alimentée électriquement.
 - Si l'unité intérieure n'est pas branchée, elle doit inclure une alimentation.
- Assurez-vous que le panneau ou l'écran est raccordé à l'unité intérieure, de sorte qu'il puisse recevoir des options.

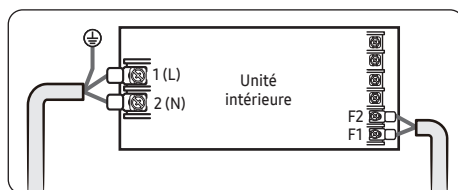

- Définissez une adresse (PRINCIPALE/RMC/SVB) pour chaque unité intérieure utilisant la télécommande, selon le plan de votre système de climatisation.
 - Les adresses des unités intérieures (PRINCIPALE/RMC/MSB/SVB) sont définies sur 0A0000-100000-200000-300000 par défaut.

REMARQUE

- Réglez également l'adresse des MSB/SVB et des unités intérieures sur HASS.

Procédure d'installation

Réglage des options d'installation par batch

N° d'option pour une adresse d'unité intérieure : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Fonction	Page		Mode		Réglage de l'adresse principale		Chiffre des centaines d'une adresse d'unité intérieure		Chiffre des dizaines d'une adresse d'unité intérieure		Chiffre des unités d'une unité intérieure	
Indication et détails	indicateur	Détails	indicateur	Détails	indicateur	Détails	indicateur	Détails	indicateur	Détails	indicateur	Détails
	0		A		0	Aucune adresse principale	0 à 9	Dizaine	0 à 9	Un seul chiffre	0 à 3	Un seul chiffre
					1	Mode de réglage de l'adresse principale						
Option	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Fonction	Page		-		Réglage de l'adresse RMC		-		Groupe de canaux (x16)		Adresse de groupe	
Indication et détails	indicateur	Détails	-		indicateur	Détails	-		indicateur	Détails	indicateur	Détails
	1				0	Aucune adresse RMC			RMC1	0 à F	RMC2	0 à F
					1	Mode de réglage de l'adresse RMC						
Option	SEG13		SEG14		SEG15		SEG16		SEG17		SEG18	
Fonction	Page		-		Définir l'adresse du PORT MSB/SVB		10 chiffres de l'adresse de MSB/SVB		1 chiffre de MSB/SVB		Adresse de PORT MSB/SVB	
Indication et détails	Indication	Détails	-		Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails
	2				0	Pas de PORT MSB/SVB	0-1	Dizaine	0-9	1 chiffre	A-F	Emplacement du PORT
					1	Mode de réglage de l'adresse du PORT de MSB/SVB						


※ Initialisation des paramètres d'adresse du port MSB/SVB : Configurez SEG15/16/17/18 comme 1/0/0/0.

⚠ MISE EN GARDE

- Si vous saisissez de A à F dans SEG5 ou SEG6, l'adresse principale de l'unité intérieure reste inchangée.
- Si vous saisissez 0 dans SEG3, l'unité intérieure conserve son adresse principale précédente, mais vous entrez la valeur d'option pour SEG5 ou SEG6.
- Si vous saisissez 0 dans SEG9, l'unité intérieure conserve son adresse RMC précédente, mais vous entrez la valeur d'option pour SEG11 ou SEG12.
- Vous ne pouvez pas définir SEG11 ou SEG12 à la valeur F en même temps.
- Si l'unité intérieure est reliée à la MSB/SVB, vous pouvez définir SEG15~18.
- Ex.) Si vous voulez régler l'unité intérieure sur le port A de la MSB/SVB n°1.
(0A0000 – 100000 – 20101A – 30000)

Réglage de l'option d'installation de l'unité intérieure (adapté à chaque lieu d'installation)

- Assurez-vous que l'unité intérieure est alimentée électriquement.
 - Si l'unité intérieure n'est pas branchée, elle doit inclure une alimentation.
- Assurez-vous que le panneau ou l'écran est raccordé à l'unité intérieure, de sorte qu'il puisse recevoir des options

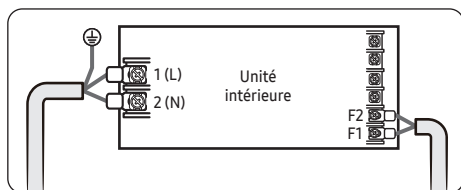

- Définissez une adresse pour chaque unité intérieure utilisant la télécommande, selon le plan de votre système de climatisation.
 - Les adresses des unités intérieures sont définies sur 020010-120000-2000E0-300000 par défaut.
 - L'option **SEG20**, contrôle individuel avec télécommande, vous permet de contrôler plusieurs unités intérieures individuellement à l'aide de la télécommande.


Options d'installation pour la série 02

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	Séchage de l'évaporateur	Utilisation du capteur de température d'une pièce externe / Réduction du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé	Utilisation de la commande centrale	-
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Utilisation de la pompe de vidange	Utilisation du chauffe-eau	Paramètres pour le fonctionnement de la charge pendant le contrôle du chauffage Contrôle du ventilateur pendant le mode dégivrage / contrôle du chauffage pendant le mode dégivrage	Étape EEV lorsque le chauffage s'arrête	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Utilisation de la commande externe	Réglage de sortie de la commande externe / signal de chauffage externe / signal de l'opération de refroidissement / signal de commande du refroidissement naturel	-	Contrôle du signal sonore / utilisation ou non du capteur d'humidité / utilisation ou non de l'APP UX DSP (point de consigne double) / utilisation ou non du capteur R-32	Heures d'utilisation du filtre
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Commande individuelle au moyen de la télécommande	Compensation du réglage du chauffage / Retrait de l'eau condensée en mode de chauffage	Étape EEV ajustée de l'unité arrêtée pendant le retour de l'huile/le mode dégivrage	-	-

- Même si vous définissez l'option d'utilisation de la pompe de vidange (**SEG8**) sur 0, elle est automatiquement réglée sur 2 (la pompe de vidange est utilisée avec un délai de trois minutes).
- Si vous réglez l'option de période maximale d'utilisation du filtre (**SEG18**) sur une valeur autre que 2 et 6, elle est automatiquement réglée sur 2 (1 000 heures).
- Si vous définissez une valeur d'option hors de la plage spécifiée ci-avant, cette option est automatiquement réglée sur 0 par défaut.

Procédure d'installation

- L'option **SEG5** (Utilisation de la commande centrale) est réglée sur 1 (Utilisation) par défaut. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de définir l'option **SEG5** en plus. Notez que même si le système de contrôle central n'est pas connecté, aucune erreur ne se produit. Si vous souhaitez qu'une unité intérieure spécifique ne soit pas contrôlée par le système de contrôle central, définissez l'option **SEG** de cette unité intérieure sur 0 (Désutilisation).
- La sortie externe de **SEG15** est générée par l'intermédiaire de la connexion **VSTAT10P-1**. (Reportez-vous au manuel du **VSTAT10P-1**.)
- Si vous réglez l'option de contrôle individuel avec la télécommande (**SEG20**) sur une valeur autre que 0 à 4, elle est automatiquement réglée sur 0 (Intérieure 1).

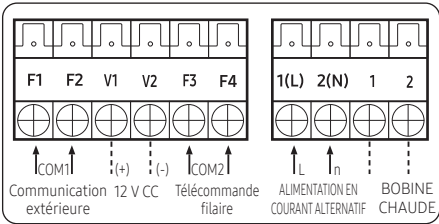

※ La sortie du terminal de la bobine chaude est de 220 V CA / 230 V (identique à la puissance d'entrée de l'unité intérieure)

Options d'installation de la série O2 (détaillées)

Option N° : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6
Explications	PAGE		MODE		Séchage de l'évaporateur		Utilisation du capteur de température d'une pièce externe / Réduction du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé		Utilisation de la commande centrale		-
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	-
	0		2		0	Retrait	Détails		0	Retrait	-
							Utilisation du capteur de température d'une pièce externe	Réduction du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé			
							0	Par défaut	Par défaut		
					2	Utilisation (5min) (*1)	1	Utilisation	Retrait		
							2	Retrait	Utilisation (Chauffage) (*2)		
							3	Utilisation	Utilisation (Chauffage) (*2)		
					4	Utilisation (10min) (*1)	4	Retrait	Utilisation (Refroidissement) (*2)		
							5	Utilisation	Utilisation (Refroidissement) (*2)		
							6	Retrait	Utilisation (Chauffage / Refroidissement) (*2)		
					6	Utilisation (30min) (*1)	7	Utilisation	Utilisation (Chauffage / Refroidissement) (*2)	1	Utilisation
							8	Retrait	Utilisation (Ventilateur en refroidissement - ultra faible) (*2)		
							9	Utilisation	Utilisation (Ventilateur en refroidissement - ultra faible) (*2)		
							A	Retrait	Utilisation (Ventilateur en chauffage/ refroidissement - ultra faible) (*2)		
							B	Utilisation	Utilisation (Ventilateur en chauffage/ refroidissement - ultra faible) (*2)		

Option	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10			SEG11		SEG12		
Explications	PAGE		Utilisation de la pompe de vidange		Utilisation du chauffe-eau		Paramètres de fonctionnement de la charge pendant le contrôle du chauffage Contrôle du ventilateur en mode dégivrage / Contrôle de l'élément chauffant en mode dégivrage			Étape EEV lorsque le chauffage s'arrête		-		
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		Indication	Détails	-		
	1		0	Retrait	0	Retrait	0	Ventilateur désactivé	Arrêt	0	Par défaut			
							1	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Arrêt					
							2	Ventilateur désactivé	Arrêt					
							3	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Arrêt					
							4	Ventilateur désactivé	Marche					
							5	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Marche					
			1		1	Utilisation	1	Utilisation (*3)	6	Ventilateur désactivé	Marche		1	Réglage de l'étape EEV ajustée
									7	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Marche			
									8	Ventilateur désactivé	Arrêt			
									9	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Arrêt			
					2	Lors de l'arrêt d'une unité intérieure, la pompe de vidange fonctionne pendant 3 minutes.	3	Utilisation (*3)	A	Ventilateur désactivé	Arrêt			
									B	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Arrêt			
									C	Ventilateur désactivé	Marche			
									D	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Marche			
									E	Ventilateur désactivé	Marche			
F	Le ventilateur s'allume lorsque l'appareil de chauffage l'est aussi	Marche												

Procédure d'installation

Option	SEG13		SEG14		SEG15		SEG16	SEG17					SEG18	
Explications	PAGE		Utilisation de la commande externe		Réglage de sortie de la commande externe / signal de chauffage externe / signal de l'opération de refroidissement / signal de commande du refroidissement naturel		-	Contrôle du signal sonore / utilisation ou non du capteur d'humidité / utilisation ou non de l'APP UX DSP (point de consigne double) / utilisation ou non du capteur R-32					Heures d'utilisation du filtre	
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	-	Indication	Détails				Indication	Détails
	2		0	Retrait	0	Commande externe (Thermo activé)	-	0	Utilisez l'avertisseur sonore	Retrait	Retrait	Retrait	2	1000 heures
								1	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Retrait	Retrait	Retrait		
			1	Commande Marche/ Arrêt	1	Commande externe (en fonctionnement)		2	Utilisez l'avertisseur sonore	Utilisation	Retrait	Retrait		
								3	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Utilisation	Retrait	Retrait		
								4	Utilisez l'avertisseur sonore	Retrait	Utilisation	Retrait		
			2	Commande Arrêt	3	Signal de chauffage externe (*4)		5	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Retrait	Utilisation	Retrait		
								6	Utilisez l'avertisseur sonore	Utilisation	Utilisation	Retrait		
								7	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Utilisation	Utilisation	Retrait		
								8	Utilisez l'avertisseur sonore	Retrait	Retrait	Utilisation		
			3	Fenêtre de commande MARCHE/ARRÊT	4	Signal de l'opération de refroidissement (*5)		9	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Retrait	Retrait	Utilisation	6	2 000 heures
								A	Utilisez l'avertisseur sonore	Utilisation	Retrait	Utilisation		
								B	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Utilisation	Retrait	Utilisation		
								C	Utilisez l'avertisseur sonore	Retrait	Utilisation	Utilisation		
								D	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Retrait	Utilisation	Utilisation		
								E	Utilisez l'avertisseur sonore	Utilisation	Utilisation	Utilisation		
F	N'utilisez pas l'avertisseur sonore	Utilisation	Utilisation	Utilisation										

Option	SEG19		SEG20		SEG21			SEG22		SEG23	SEG24
Explications	PAGE		Commande individuelle au moyen de la télécommande		Compensation du réglage du chauffage / Retrait de l'eau condensée en mode de chauffage			Étape EEV ajustée de l'unité arrêtée pendant le retour de l'huile/le mode dégivrage		-	-
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		Indication	Détails	-	-
						Compensation du réglage du chauffage	Retrait de l'eau condensée en mode de chauffage				
	3	0 ou 1	canal 1	0	Par défaut	Retrait	0	Par défaut			
				1	3,6 °F (2 °C)	Retrait					
		2	canal 2	2	9 °F (5 °C)	Retrait			1		
				3	Par défaut	Utilisation (*7)					
		3	canal 3	4	3,6 °F (2 °C)	Utilisation (*7)					
				5	9 °F (5 °C)	Utilisation (*7)					

* Fonction avancée : Contrôle du courant de refroidissement/chauffage ou de l'économie d'énergie avec détection de mouvement.

- (*1) Lorsque le mode refroidissement ou séchage est désactivé. Le ventilateur intérieur fonctionne pendant les minutes réglées.
- (*2) Minimiser le fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est éteint
- Le ventilateur fonctionne pendant 20 secondes à un intervalle de 5 minutes en mode Heat (Chauffage).
 - Le ventilateur s'arrête ou fonctionne à très basse température lorsque le thermostat est éteint.
- (*3) 1 : Le ventilateur fonctionne en continu lorsque le chauffe-eau est activé,
3 : Le ventilateur est éteint lorsque le chauffe-eau est activé avec une unité intérieure uniquement en mode refroidissement. Pour utiliser cette option, installez le commutateur de sélection de mode (VCTRL07P-1) sur l'unité extérieure et fixez-le en mode **Cool** (Frais).

Procédure d'installation

- (*4) Lorsque les situations 2 ou 3 ci-dessous sont utilisées en tant que signal de Marche/Arrêt du module de chauffage externe, le signal de surveillance de la commande de contact externe n'est pas émis en sortie.
- 2 : Le ventilateur fonctionne en continu lorsque l'appareil de chauffage externe est activé.
- 3 : Le ventilateur est éteint lorsque l'appareil de chauffage externe est allumé avec l'unité intérieure de refroidissement uniquement
- Refrroidissement uniquement de l'unité intérieure : Pour utiliser cette option, installez le commutateur de sélection de mode (VCTRL07P-1) sur l'unité extérieure et fixez-le en mode Cool (Frais).
- Si le ventilateur est désactivé pour refroidir uniquement pour l'unité intérieure en réglant SEG9 = 3 ou SEG15 = 3, vous devez utiliser une sonde externe ou un capteur à télécommande filaire pour détecter avec précision la température intérieure.
- (*5) Lorsque l'unité intérieure est en refroidissement ou en mode DRY (SEC), le signal de sortie est « ON » (Marche)
- (*6) Pour le contrôle du refroidissement libre, une télécommande d'économiseur est requise.
- (*7) Si le climatiseur fonctionne en mode de chauffage immédiatement après avoir terminé le mode de refroidissement, l'eau de condensat dans le bac de drainage devient de la vapeur d'eau par la chaleur de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure. Étant donné que la vapeur d'eau peut être condensée sur l'unité intérieure, qui peut tomber dans un espace habitable, utilisez cette fonction pour éliminer la vapeur d'eau de l'unité intérieure en faisant fonctionner le ventilateur (pendant un maximum de 20 minutes) même lorsque l'unité intérieure est éteinte après que le mode de refroidissement est passé au mode de chauffage.

Options d'installation de la série 05

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Utilisation d'Auto Change Over pour HR seulement en mode Auto / Utilisation ou non de SVB	(Lors du réglage SEG3) Temp. de chauffage standard Décalage	(Lors du réglage SEG3) Temp. de refroidissement standard Décalage	(Lors du réglage SEG3) Standard pour le changement de mode Chauffage → Rafraîchir
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Lors du réglage SEG3) Standard pour le changement de mode Rafraîchir → Chauffage	(Lors du réglage SEG3) Temps nécessaire pour le changement de mode	Option de compensation en cas de tuyau long ou de différence de hauteur entre les unités intérieures	MTFC (*3)	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	Réglage du système de carburation mixte (verrouillage de l'appareil de chauffage)	Réglage du système de carburation mixte (verrouillage HP)	-	Variables de contrôle lors de l'utilisation d'un chauffe-eau/module de chauffage externe (*4)
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	Fonctionnement forcé du VENTILATEUR pour le chauffage et le refroidissement	Utilisation ou non de BLE Onboarding / autorisation ou non du contrôle de la vitesse du ventilateur en mode automatique

Options d'installation de la série 05 (détaillées)

Option N° : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6							
Explications	PAGE		MODE		Utilisation d'Auto Change Over pour HR seulement en mode Auto / Utilisation ou non de SVB		(Lors du réglage SEG3) Temp. de chauffage standard Décalage		(Lors du réglage SEG3) Temp. de refroidissement standard Décalage		(Lors du réglage SEG3) Standard pour le changement de mode Chauffage → Rafraîchir							
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails						
	0	5	0	Par défaut	0	0°F (0°C)	0	0°F (0°C)	0	1,8°F (1°C)								
											1	0,9°F (0,5°C)	1	0,9°F (0,5°C)	1	2,7°F (1,5°C)		
					1	Auto Change Over pour HR seulement utilisé	2	1,8°F (1°C)	2	1,8°F (1°C)							2	3,6°F (2°C)
											3	2,7°F (1,5°C)	3	2,7°F (1,5°C)	3	4,5°F (2,5°C)		
					2	Retrait	5	4,5°F (2,5°C)	5	4,5°F (2,5°C)	5	6,3°F (3,5°C)						
													6	5,4°F (3°C)	6	5,4°F (3°C)	6	7,2°F (4°C)
					3	SVB non utilisé pour HP seulement (Consulter un installateur qualifié)	6	5,4°F (3°C)	6	5,4°F (3°C)	6	7,2°F (4°C)						
													7	6,3°F (3,5°C)	7	6,3°F (3,5°C)	7	8,1°F (4,5°C)
					3	SVB non utilisé pour HP seulement (Consulter un installateur qualifié)	6	5,4°F (3°C)	6	5,4°F (3°C)	6	7,2°F (4°C)						
7													6,3°F (3,5°C)	7	6,3°F (3,5°C)	7	8,1°F (4,5°C)	

Option	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12					
Explications	PAGE		(Lors du réglage SEG3) Standard pour le changement de mode Rafraîchir → Chauffage		(Lors du réglage SEG3) Temps nécessaire pour le changement de mode		Option de compensation en cas de tuyau long ou de différence de hauteur entre les unités intérieures		MTFC (*3)		-					
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	-					
	1	1	0	1,8°F (1°C)	0	5min.	0	Par défaut	0	Par défaut	-					
			1	2,7°F (1,5°C)	1	7min.	1	(*1) La différence de hauteur dépasse 30 m ou (*2) La distance est supérieure à 110 m								
			2	3,6°F (2°C)	2	9min.										
			3	4,5°F (2,5°C)	3	11min.										
			4	5,4°F (3°C)	4	13min.	2	(*1) La différence de hauteur est de 15 ~ 30 m ou (*2) Distance est de 50 ~ 110 m	2	Utilisation	-					
			5	6,3°F (3,5°C)	5	15min.										
			6	7,2°F (4°C)	6	20min.										
			7	8,1°F (4,5°C)	7	30min.										

Procédure d'installation

Option	SEG13		SEG14	SEG15		SEG16		SEG17	SEG18		
Explications	PAGE		-	Règlage du système de carburation mixte (verrouillage de l'appareil de chauffage)		Règlage du système de carburation mixte (verrouillage HP)		-	Variables de contrôle lors de l'utilisation d'un chauffe-eau/module de chauffage externe (*4)		
Indication et détails	Indication	Détails	-	Indication	Détails	Indication	Détails	-	Indication	Détails	
	2		-	0	Retrait	0	Retrait	-	0	0	Retrait
										En même temps avec thermo activé	Aucun délai
				1	64,9°F (18,3°C)	1	45,0°F (7,2°C)		1	En même temps avec thermo activé	10 minutes
				2	60,1°F (15,6°C)	2	39,9°F (4,4°C)		2	En même temps avec thermo activé	20 minutes
				3	55,0°F (12,8°C)	3	35,1°F (1,7°C)		3	2,7°F (1,5°C)	Aucun délai
				4	50,0°F (10,0°C)	4	30,0°F (-1,1°C)		4	2,7°F (1,5°C)	10 minutes
				5	45,0°F (7,2°C)	5	25,0°F (-3,9°C)		5	2,7°F (1,5°C)	20 minutes
				6	39,9°F (4,4°C)	6	19,9°F (-6,7°C)		6	5,4°F (3,0°C)	Aucun délai
				7	35,1°F (1,7°C)	7	15,1°F (-9,4°C)		7	5,4°F (3,0°C)	10 minutes
				8	30,0°F (-1,1°C)	8	10,0°F (-12,2°C)		8	5,4°F (3,0°C)	20 minutes
				9	25,0°F (-3,9°C)	9	5,0°F (-15°C)		9	8,1°F (4,5°C)	Aucun délai
				A	19,9°F (-6,7°C)	A	0°F (-17,8°C)		A	8,1°F (4,5°C)	10 minutes
				B	15,1°F (-9,4°C)	B	-5,1°F (-20,6°C)		B	8,1°F (4,5°C)	20 minutes
				C	10,0°F (-12,2°C)	C	-9,4°F (-23,0°C)		C	10,8°F (6,0 °C)	Aucun délai
				D	5,0°F (-15°C)	D	-14,8°F (-26,0°C)		D	10,8°F (6,0 °C)	10 minutes
				E	0°F (-17,8°C)	E	-20,2°F (-29,0°C)		E	10,8°F (6,0 °C)	20 minutes


Option	SEG19		SEG20	SEG21	SEG22	SEG23			SEG24		
Explications	PAGE		-	-	-	Fonctionnement forcé du VENTILATEUR pour le chauffage et le refroidissement			Utilisation ou non de BLE Onboarding / autorisation ou non du contrôle de la vitesse du ventilateur en mode automatique		
Indication et détails	Indication	Détails	-	-	-	Indication	Détails		Indication	Détails	
							Réglage du ventilateur de refroidissement	Réglage du ventilateur de chauffage		BLE Onboarding	Autorisez ou non le contrôle de la vitesse du ventilateur en mode automatique
	3					0	Retrait	Retrait	0	Retrait	Retrait
						1	Retrait	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)			
						2	Retrait	Utilisation (Ventilateur : Haut)			
						3	Retrait	Utilisation (Ventilateur : Faible)			
						4	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)	Retrait	2	Utilisation	Retrait
						5	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)			
						6	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)	Utilisation (Ventilateur : Haut)			
						7	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)	Utilisation (Ventilateur : Faible)			
						8	Utilisation (Ventilateur : Haut)	Retrait	4	Retrait	Utilisation
						9	Utilisation (Ventilateur : Haut)	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)			
						A	Utilisation (Ventilateur : Haut)	Utilisation (Ventilateur : Haut)			
						B	Utilisation (Ventilateur : Haut)	Utilisation (Ventilateur : Faible)			
						C	Utilisation (Ventilateur : Faible)	Retrait	6	Utilisation	Utilisation
						D	Utilisation (Ventilateur : Faible)	Utilisation (Ventilateur : Paramètre utilisateur)			
						E	Utilisation (Ventilateur : Faible)	Utilisation (Ventilateur : Haut)			
						F	Utilisation (Ventilateur : Faible)	Utilisation (Ventilateur : Faible)			

Procédure d'installation

- (*1) Différence de hauteur : La différence de hauteur entre l'unité intérieure cible correspondant et l'unité intérieure installée à l'endroit le plus bas. Par exemple, lorsque l'unité intérieure est installée à 131,23 pieds (40 m) de plus que l'unité intérieure installée à l'endroit le plus bas, sélectionnez l'option « 1 ».
- (*2) La différence entre la longueur du tuyau de l'unité intérieure installée à l'endroit le plus éloigné d'une unité extérieure et la longueur du tuyau de l'unité intérieure correspondante d'une unité extérieure.
Par exemple, lorsque la longueur de tuyau la plus éloignée est de 328 pieds (100 m) et que l'unité intérieure correspondante est à 131,23 pieds (40 m) d'une unité extérieure, sélectionnez l'option « 2 ». (328 pieds (100 m) - 131,23 pieds (40 m) = 196,85 pieds (60 m))
- (*3) Pour l'option MTFC, le kit MTFC (commande de fonctions pour clients multiples) est nécessaire.
- (*4) Fonctionnement de l'appareil de chauffage lorsque le SEG9 de l'option d'installation de la série 02 est réglé sur l'utilisation d'un chauffe-eau ou lorsque le SEG15 est réglé sur l'utilisation d'un appareil de chauffage externe.
Exemple 1) Réglage de la série 02 SEG9 = « 1 » / Réglage de la série 05 SEG18 = « 0 » : Le chauffe-eau est allumé en même temps que le thermostat de chauffage et éteint lorsque le thermostat de chauffage est éteint.
Exemple 2) Réglage 02 série SEG15 = « 2 » / Réglage 05 série SEG18 = « A » : Température ambiante ≤ température définie + f (temp. de compensation de chauffage)
- Le chauffage externe est activé lorsque la température est maintenue à 8,1 °F (4,5 °C) pendant 10 minutes.
Température ambiante > régler la température + f (temp. de compensation de chauffage)
- Le chauffage est éteint lorsque la température est maintenue à 8,1 °F (4,5 °C) + 1,8 °F (1 °C) [1,8 °F (1 °C) est l'hystérésis pour le mode Marche/Arrêt.].

Informations complémentaires sur SEG3, 4, 5, 6, 8, 9

Lorsque **SEG3** est défini sur 1 et que la fonction de commutation automatique spécifique HR est activée, l'unité intérieure fonctionne comme illustré dans la figure suivante :

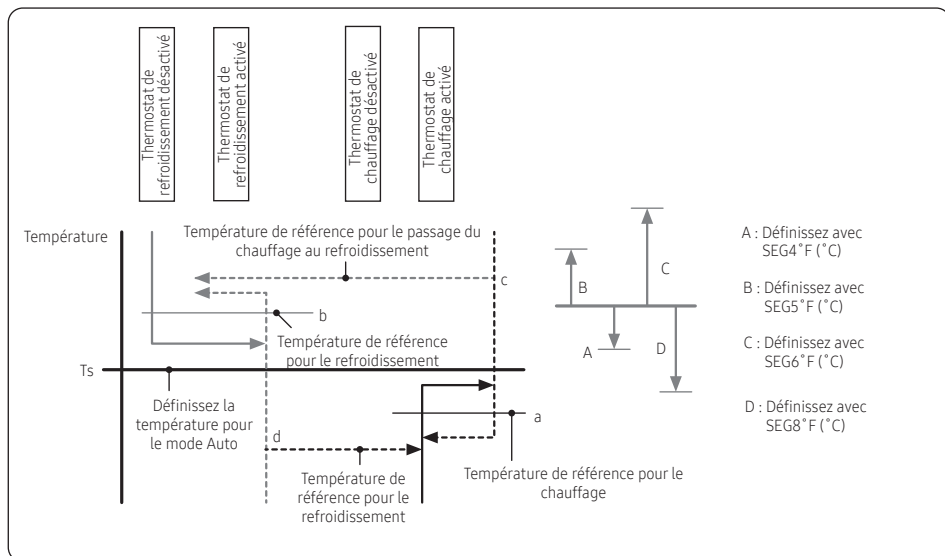

Le changement de mode entre les modes **Cool** (Frais) et **Heat** (Chauffage) s'effectue uniquement lorsque le thermo est désactivé pendant la durée définie avec **SEG9**.

Modification des adresses et des options individuellement

Pour modifier la valeur d'une option spécifique, consultez le tableau suivant et suivez les étapes **Étapes générales pour régler les adresses et les options** à la page 33.

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Fonction	Page		Mode		Type de l'option à changer		Position des dizaines du numéro d'option		Position des unités du numéro d'option		Nouvelle valeur	
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails
	0		D		Type d'option	0 à F	Valeur de la position des dizaines	0 à 9	Valeur de la position des unités	0 à 9	Nouvelle valeur	0 à F

Exemple : Remplacement de l'option de commande de l'avertisseur sonore (SEG17) des options d'installation par 1 suppression.

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Fonction	Page		Mode		Type de l'option à changer		Position des dizaines du numéro d'option		Position des unités du numéro d'option		Nouvelle valeur	
Indication	0		D		2		1		7		1	

⚠ MISE EN GARDE

- Si vos unités intérieures supportent à la fois le refroidissement et le chauffage, le fonctionnement mixte (deux unités intérieures ou plus fonctionnent simultanément dans des modes différents) n'est pas disponible lorsque les unités intérieures sont connectées à la même unité extérieure. Si vous réglez une unité intérieure comme unité intérieure principale en utilisant la télécommande, l'unité extérieure fonctionne automatiquement en mode actuel de l'unité intérieure principale.

Installer les sorties externes

Un signal de sortie externe se produit si le capteur R-32 de l'unité intérieure détecte une fuite de réfrigérant, ou si le capteur est défectueux ou court-circuit.

En fonction de ce signal, les mesures de sécurité requises pour l'unité extérieure, telles que l'activation du système de ventilation et l'activation de l'alarme, peuvent être prises.

VSTAT10P-1 (module de commande de contact externe) peut être utilisé pour relier la sortie de FUITE DE GAZ.


📄 REMARQUE

- Le VSTAT10P-1 peut être connecté à la charge requise sur les connecteurs 3 et 4.
- La charge est CA (208-230), CA 2,25 A max
- Lorsqu'une erreur se produit en raison d'une fuite de gaz ou d'une erreur du capteur R-32, 3 et 4 sont dans un état court (le relais fonctionne).


Procédure d'installation

Pour contrôler la LAMPE C.A. (Marche/Arrêt)



VÉRIFICATION R-32 : CN802 (JAUNE)

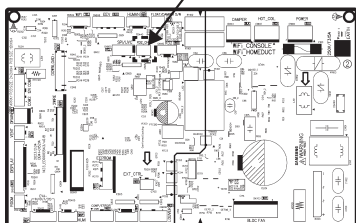

※ Utilisez le FAISCEAU DE FILS inclus dans le manuel du nécessaire d'accessoires (VSTAT10P-1).




Vers le PBA principal

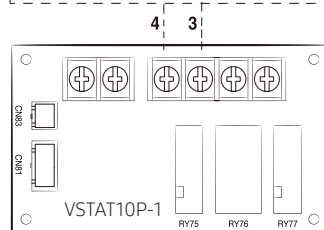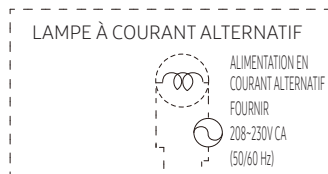


Pour contrôler l'ALARME EXTERNE (Marche/Arrêt)



CN802 (JAUNE)

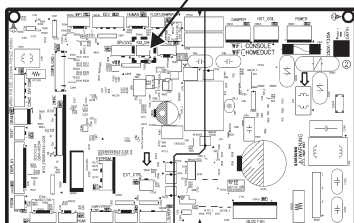

※ Utilisez le FAISCEAU DE FILS inclus dans le manuel du nécessaire d'accessoires (VSTAT10P-1).






Vers le PBA principal

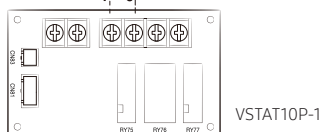

Étape 17 Facultatif : Spécifications de l'indicateur d'affichage à DEL lors de la vérification de la configuration Wi-Fi Easy (Wi-Fi facile) et de l'état Wi-Fi

La télécommande sans fil peut être utilisée pour la configuration facile, la vérification de l'état de la connexion Internet et la connexion ou la déconnexion du réseau Wi-Fi.

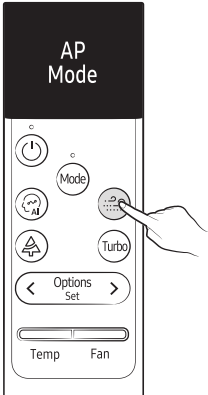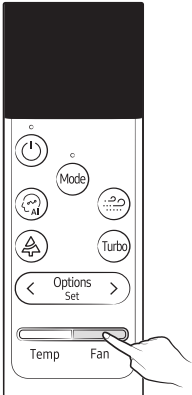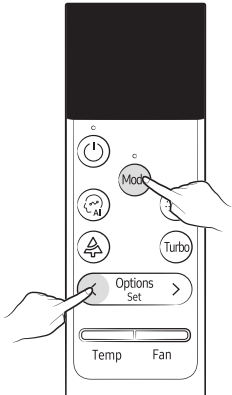Configuration facile	Vérification de l'état de la connexion Internet	Activer/désactiver le Wi-Fi
		
Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.	Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.	Appuyez sur les boutons  et  pendant 5 secondes

Procédure d'installation


État du voyant LED

Conduit		Voyants				Remarque	Action
		Marche/Arrêt	Minuteur	Ventilateur	Signe du filtre		
Configuration facile	Entrée AP	●	●	●	●	Toutes les LED s'allument	
	Vérification de l'appareil	◐	◐	◐	◐	Toutes les LED clignotent	
	Enregistrement de l'appareil	◐	◐	◐	◐	Les LED clignotent de façon séquentielle (Marche/Arrêt → Minuterie → Ventilateur → Signe du filtre)	
	Connexion réussie	◐	◐	◐	◐	Toutes les LED clignotent (pendant 3 secondes)	
	Échec de la connexion	X	X	X	X	Toutes les LED s'éteignent et fonctionnent dans le mode d'origine	Paramètre PA, Module Wi-Fi remplacement
Vérifiez votre connexion Internet	PA, lorsqu'il est connecté à Internet normalement	●	●	●	●	Tous les voyants s'allument (pendant 5 secondes)	Utilisez normalement
	Lorsqu'il n'est pas connecté au point d'accès	X	X	X	X	Toutes les LED s'éteignent (pendant 5 secondes)	Paramètre PA, Module Wi-Fi remplacement
Fonction Wi-Fi	Lorsqu'il est connecté	◐	◐	◐	◐	Tous les voyants clignotent une fois	-
	Lorsqu'il est déconnecté	◐	◐	◐	◐		-
Lors de la configuration du point d'accès avec une télécommande filaire		◐	◐	◐	◐	Toutes les LED clignotent (MAX 10 min)	
Initialisez les informations de connexion		◐	◐	◐	◐	Les LED clignotent de façon séquentielle (Marche/Arrêt → Minuterie → Ventilateur → Signe du filtre)	-
Initialisez l'appareil		◐	◐	◐	◐	Les LED clignotent de façon séquentielle (Signe du filtre → Ventilateur → Minuterie → Marche/Arrêt)	-


Étape 18 Guide de réinstallation du module Wi-Fi

Si le matériau de construction du plafond interfère avec le signal Wi-Fi, il peut être nécessaire de retirer le module Wi-Fi de son emplacement d'usine et de le placer ailleurs à l'aide du faisceau d'extension inclus.


- 1 Démontez les deux vis et retirez le couvercle de commande.

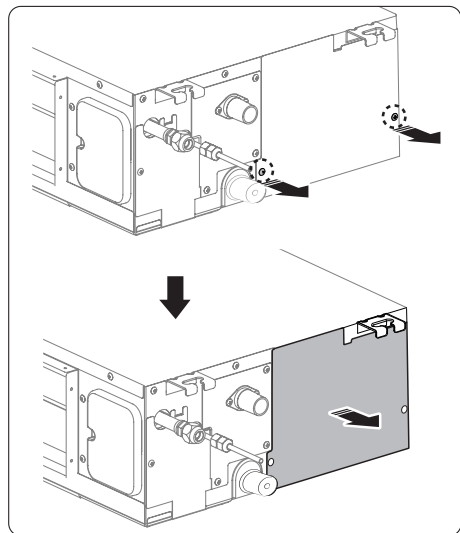


- 2 Débranchez le connecteur Wi-Fi.

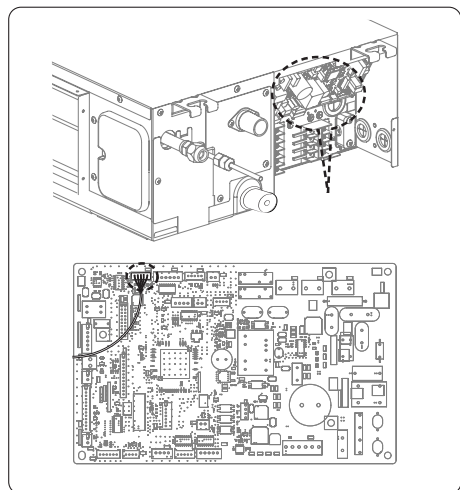

- 3 Retirez une vis et retirez le boîtier.

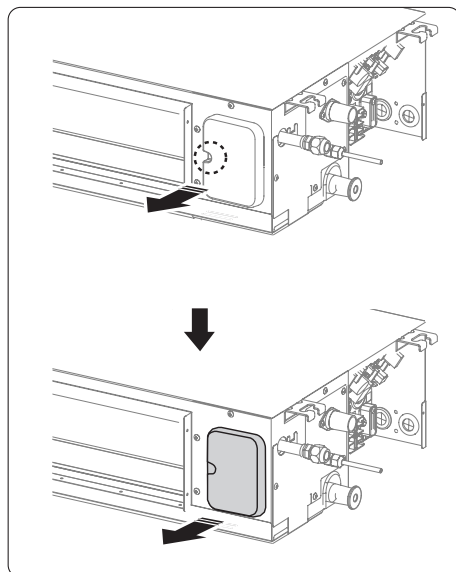


- 4 Tirez le fil Wi-Fi à travers le trou de câblage, puis retirez le module Wi-Fi à l'arrière du tuyau du capot.

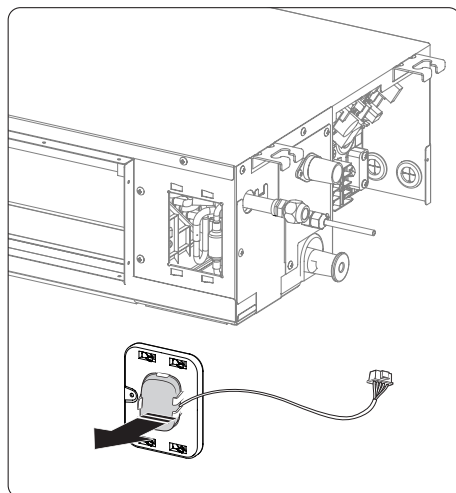


Procédure d'installation

- 5 Brancher le connecteur du fil Wi-Fi à travers l'orifice du fil.

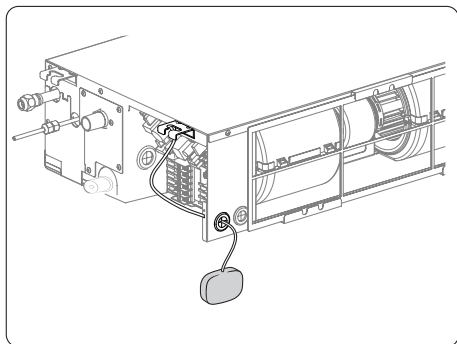


- Si une rallonge est nécessaire, utilisez un fil fourni (sac d'accessoires).

- 6 Montez le tuyau du capot et la commande du capot.

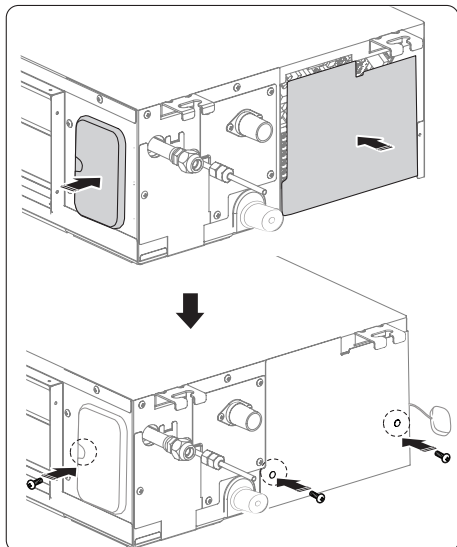

- 7 Fixez le module Wi-Fi au plafond pour éviter la structure en acier.

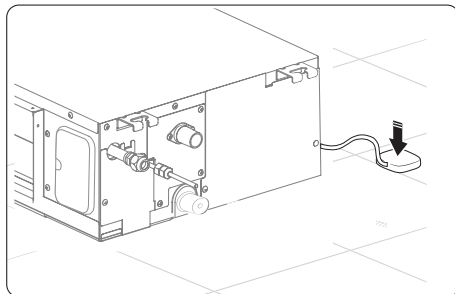

Exécution des derniers contrôles et des opérations d'essai

Pour terminer l'installation, effectuez les vérifications et les tests suivants pour s'assurer que le climatiseur fonctionne correctement.

- 1 Vérifiez les points suivants.
 - Solidité de l'emplacement d'installation
 - Étanchéité des connexions de tuyaux pour détecter une fuite de gaz
 - Connexions des câbles électriques
 - Isolation à la chaleur du tuyau
 - Vidange
 - Raccordement du fil de terre
 - Fonctionnement correct (suivez les étapes ci-dessous)

Après avoir terminé l'installation du climatiseur, vous devez expliquer ce qui suit à l'utilisateur. Reportez-vous les pages appropriées du manuel d'utilisation.

- 1 Comment démarrer et arrêter le climatiseur
- 2 Comment sélectionner les modes et les fonctions
- 3 Comment régler la température et la vitesse du ventilateur
- 4 Procédure de réglage de la direction du flux d'air
- 5 Comment régler les minuteries
- 6 Comment nettoyer et remplacer les filtres



REMARQUE

- Lorsque vous avez terminé l'installation, transmettez ce manuel d'installation ainsi que le manuel d'utilisation à l'utilisateur afin qu'il les range dans un endroit pratique et sûr.

Annexe

Dépannage

- Si une erreur se produit pendant l'opération, une ou plusieurs DEL clignotent et l'opération est arrêtée sauf la DEL.
- Si le climatiseur est remis en service, il fonctionne normalement au début, puis détecte une nouvelle erreur.

● Marche ● Scintillement ✕ Arrêt

Si vous éteignez le climatiseur lorsque le voyant DEL clignote, le voyant DEL est également désactivé.

Conditions anormales	Code d'erreur	Affichage du voyant				
		Bleu	Rouge			
Erreur du capteur de température intérieure (court-circuit ou circuit ouvert)	E121	✕	✕	●	✕	✕
1. Erreur du capteur Eva-in (court-circuit ou circuit ouvert)	E122	●	✕	●	✕	✕
2. Erreur du capteur Eva-out (court-circuit ou circuit ouvert)	E123					
3. Erreur du capteur de décharge (court-circuit ou circuit ouvert)	E126					
Erreur du ventilateur intérieur	E154	✕	✕	✕	●	✕
1. Erreur du capteur de température extérieure (court-circuit ou circuit ouvert)	E221	●	✕	✕	●	✕
2. Erreur du capteur COND	E237					
3. Erreur du capteur de décharge	E251					
Autre erreur de capteur de l'unité extérieure qui n'est pas dans la liste ci-dessus						
1. Lorsqu'il n'y a pas de communication entre les unités intérieure et extérieure pendant 2 minutes	E101	✕	✕	●	●	✕
2. Erreur de communication reçue de l'unité extérieure.	E102					
3. Erreur de suivi pendant trois minutes sur l'unité extérieure	E202					
4. Erreur de communication après le suivi en raison de la non-correspondance du nombre d'unités installées	E201					
5. Erreur due à l'adresse de communication répétée	E108					
6. Adresse de communication non confirmée	E109					
Autre erreur de communication de l'unité extérieure qui n'est pas dans la liste ci-dessus						
Affichage de l'erreur de diagnostic automatique		✕	✕	●	●	●
1. Erreur due à l'élément EEV ouvert (2e détection)	E151					
2. Erreur due à l'élément EEV fermé (2e détection)	E152					
3. Capteur Eva-in détaché	E128					
4. Capteur Eva-out détaché	E129					
5. Erreur de fusible thermique (ouvert)	E198					

Conditions anormales	Code d'erreur	Affichage du voyant			
					
		Bleu	Rouge		
1. Capteur intermédiaire COND détaché	E241				
2. Fuite de réfrigérant (2e détection)	E554				
3. Température anormalement élevée sur Cond (2e détection)	E450				
4. Commutateur de basse pression (2e détection)	E451				
5. Température anormalement élevée de l'air refoulé sur l'unité extérieure (2e détection)	E416				
6. Arrêt du fonctionnement intérieur en raison d'une erreur non confirmée sur l'unité extérieure	E559				
7. Erreur due à la détection de phase inversée	E425				
8. Le compresseur s'arrête suite à une détection de givre (6e détection)	E403				
9. Le capteur de haute pression est détaché	E301				
10. Le capteur de basse pression est détaché	E306				
11. Erreur de taux de compression de l'unité extérieure	E428				
12. Contrôle préventif down_1 du bac extérieur	E413				
13. Compresseur en panne en raison d'un contrôle préventif du capteur de basse pression_1	E410				
14. Ouverture simultanée de la vanne SOL du MSB de refroidissement/chauffage (1e détection)	E180				
15. Ouverture simultanée de la vanne SOL du MSB de refroidissement/chauffage (2e détection)	E181				
16. Capteur R-32 de l'unité intérieure court/ouvert	E116				
17. 1ère erreur de détection de fuite de réfrigérant	E696				
18. 2ème erreur de détection de fuite de réfrigérant (unité intérieure provoquant une erreur)	E697	×	×	●	●
19. Erreur de défaillance du capteur de fuite de réfrigérant	E698				
20. Erreur de notification de remplacement du capteur de fuite de réfrigérant	E699				
21. Erreur d'expiration de la durée de vie du capteur de fuite de réfrigérant	E700				
22. 2e erreur de détection de fuite de réfrigérant (unité intérieure qui ne cause pas d'erreur)	E797				
23. Capteur R-32 de l'unité MSB ou SVB (court-circuit ou circuit ouvert)	E686				
24. 2e erreur de détection de fuite de fluide frigorigène (unité MSB ou SVB à l'origine de l'erreur)	E687				
25. Erreur de défaillance du capteur de détection de fuite de fluide frigorigène (unité MSB ou SVB à l'origine de l'erreur)	E688				
26. Erreur de notification de remplacement du capteur de détection de fuite de fluide frigorigène (unité MSB ou SVB à l'origine de l'erreur)	E689				
27. Erreur d'expiration de la durée de vie du capteur de détection de fuite du fluide frigorigène (unité MSB ou SVB à l'origine de l'erreur)	E690				
28. L'adresse de communication de l'unité MSB ou SVB n'est pas confirmée	E693				
29. Erreur de communication entre la télécommande filaire et l'unité intérieure	E601				
30. Erreur de connexion de la télécommande filaire avec un appareil incompatible	E633				
31. Erreur de communication entre la télécommande filaire et l'unité intérieure	E641				
Autre erreur de diagnostic automatique de l'unité extérieure qui n'est pas dans la liste ci-dessus					

Annexe

Conditions anormales	Code d'erreur	Affichage du voyant				
						
		Bleu	Rouge			
Commutateur de flotteur (2e détection)	E153	×	×	×	●	●
Erreur EEPROM	E162	●	●	●	●	●
Erreur d'option EEPROM	E163	●	●	●	●	●
Erreur due à une unité intérieure incompatible	E164	×	×	×	×	●

